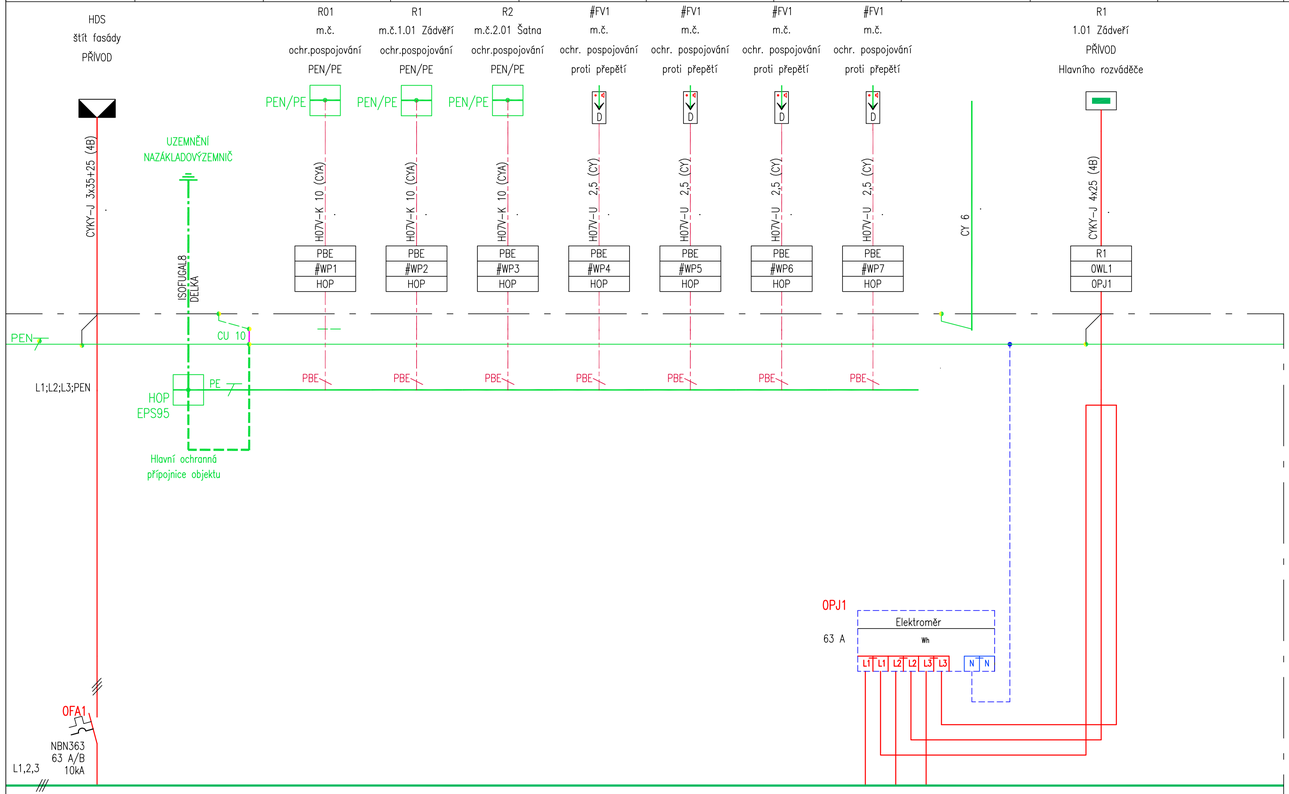

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	POD omítkou (2-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP40
Požární klasifikace:	EI 30 DP1-S
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	426 x 754 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	320 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	410 x 740 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 52).

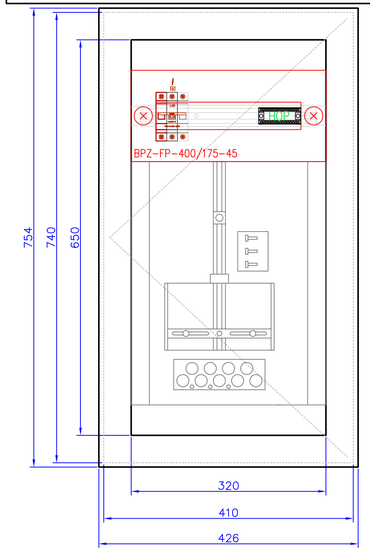

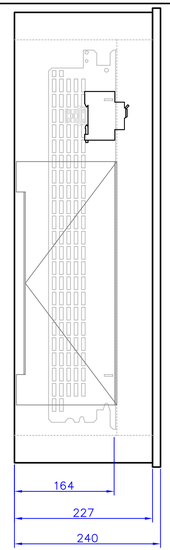

BPZ-DINR13-400
V: 525, HI: B2

BPZ-MT-400/400-1 + 1x ZBR
V: 450

Napájecí sítě	Ochrana před nebezpečným dotyk.napětídle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
3PEN,~,50Hz,400/230V/TN-C	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A010/2016RA

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Smílek	VED.PROJEKTU: Ing. Jiří Smílek	KIELING Kancelář Elektrických INSTalací — Ing.Jiří Smílek, Ev.č. 511, Liptál 756 31, Email: j.smilek@seznam.cz
INVESTOR: Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka		DATUM: 31.3.2016
STAVBA: MŠ P. Lumumby 14, Ostrava Zábřeh		STUPEŇ: Projekt stavby
OBJEKT: SOUBOR: Rekonstrukce elektroinstalace		ZMĚNA : -
PROFESE: D 1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	PODLAŽÍ-m.č. 1.NP-1.01	MĚŘÍTKO —
NÁZEV VÝKR: D 1.6 Rozváděč RE elektroměrový		ARCH. ČÍSLO 110-D-949 — ČÍSLO VÝKRESU 06