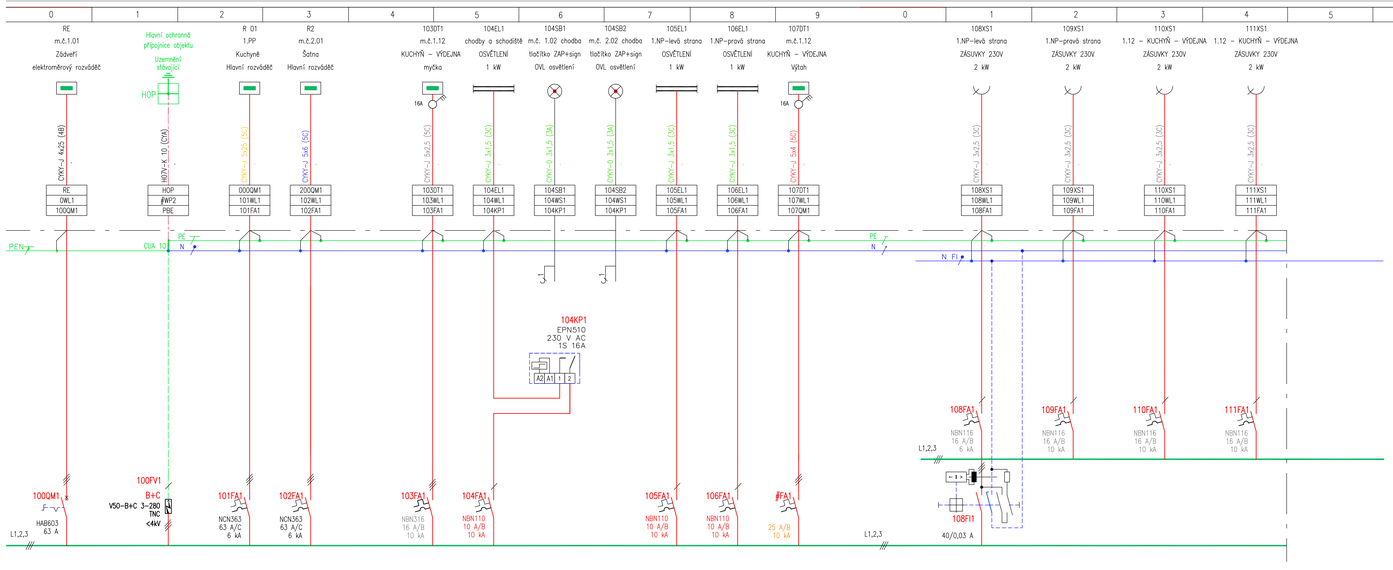

Rozvaděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	POD omítkou (2–dílný systém)
Stupeň krytí:	IP40
Požární klasifikace:	EI 30 DP1–S
Dveře:	Plechové plné s 1–bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	426 x 754 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	320 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	410 x 740 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ–MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 52).

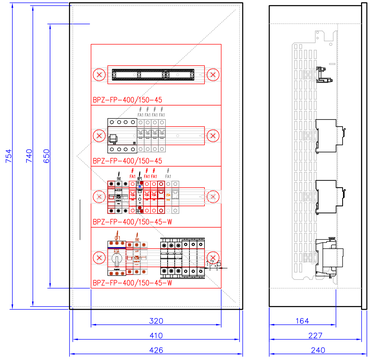

BPZ–DINR13–400
V: 525, HI: B2

BPZ–DINR13–400
V: 375, HI: B2

BPZ–DINR13–400
V: 225, HI: B2

BPZ–DINR13–400
V: 75, HI: B2

Napájecí sítě	Ochrana před nebezpečným dotykemnapětíde ČSN 33 2000–4–41, ed.2:
3PEN,~,50Hz,400/230V/TN–C	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A010/2016RA

PARE

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Smílek

VED.PROJEKTU: Ing. Jiří Smílek

Ing.Jiří Smílek
Autorizovaný projektant
Ing. 511
ČKAIT 706 31
Email: jsmilek@seznam.cz

INVESTOR: Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

DATUM: 01.3.2016

Akce: MŠ P. Lumumby 14, Ostrava Zábřeh

Stupeň: Projekt stavby

Název: Rekonstrukce elektroinstalace

ČÍSLO: –

MĚŘÍTKO: –

Obsah: D 1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

PODLAŽÍ–m.č.

Číslo výkresu: 07

Název výk.: D 1.7 Hlavní rozvaděč RS

Číslo: 110–D–950

1.NP–1.01