


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV
1.01	Vstup + schodiště
1.02	Schodiště
1.03	Vstup
1.04	Technická místnost
1.05	Výtah

DETAIL 1 - VZOROVÝ ŘEZ SDK KUFREM

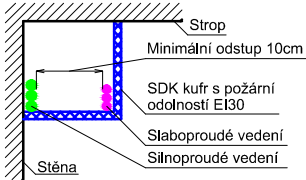

Při souběhu se sdělovacím a zabezpečovacím vedením je nutno dodržovat mezi kabely vzdálenost 3cm při souběhu do 5m a 10cm při souběhu nad 5m. U zabezpečovacích vedení pak 6cm při souběhu do 5m a 20 cm při souběhu nad 5m. Pro křížení kabelů platí pro nejmenší mezery stejné ustanovení.

DETAIL 2 - DOZDÍVKA ROZVADĚČŮ

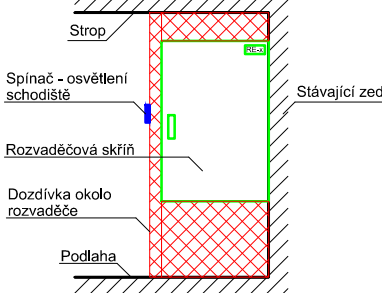

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

LEGENDA

	Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5
	Kabelová trasa CYKY-J 3x2,5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Zásuvka 1x230V, nástěnná IP44
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL

A	Svítidlo přisazené 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40
B	Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá
C	Zářivkové přisazené svítidlo ALDP 2xT8/36W G13
	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku

	Kontroloval	Vypracoval				
	Tomáš Zomber	David Krayzel				
Místo stavby	ulice Výškovická 631/184, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský			Formát	2xA4	
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský				Datum	03/2019
Název stavby	Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184 v Ostravě D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Stupeň	DPS
Část					Zakázkové číslo	39-2018-DPS
Obsah výkresu					Měřítka	1:75
	PŮDORYS 1.NP - Osvětlení			Číslo výkresu	Pořadové číslo	
				D.1.4.g.4		