


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV
x.01	Schodiště + chodba

DETAIL 1 - VZOROVÝ ŘEZ SDK KUFREM

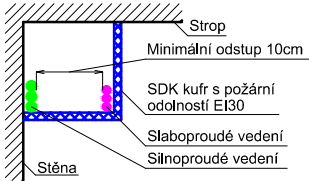

Při souběhu se sdělovacím a zabezpečovacím vedením je nutno dodržovat mezi kabely vzdálenost 3cm při souběhu do 5m a 10cm při souběhu nad 5m. U zabezpečovacích vedení pak 6cm při souběhu do 5m a 20 cm při souběhu nad 5m. Pro křížení kabelů platí pro nejmenší mezery stejné ustanovení.

DETAIL 2 - DOZDÍVKA ROZVADĚČŮ

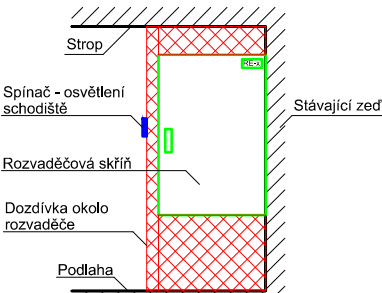

**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.  
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

LEGENDA

	Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5
	Kabelová trasa CYKY-J 3x2,5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Zásuvka 1x230V, nástěnná IP44
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL

A	Svítlidlo přisazené 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40
B	Svítlidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá
C	Zářivkové přisazené svítlidlo ALDP 2xT8/36W G13
	Nouzové svítlidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku

	Kontroloval	Vypracoval		
	Tomáš Zomber	David Krayzel		
Místo stavby	ulice Výškovická 632/186, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský			
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský			
Název stavby	<div>Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 186 v Ostravě</div> <div>D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>		Formát	2xA4
Část			Datum	03/2019
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	39-2018-DPS
			Měřítko	1:75
Obsah výkresu	Číslo výkresu D.1.4.g.5		Pořadové číslo	
PŮDORYS 2.NP-5.NP - Osvětlení				