


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV
x.01	Schodiště + chodba


DETAIL 1 - VZOROVÝ ŘEZ SDK KUFREM

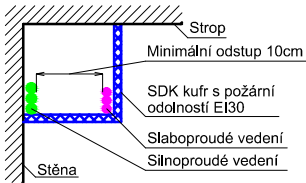

Při souběhu se sdělovacím a zabezpečovacím vedením je nutno dodržovat mezi kabely vzdálenost 3cm při souběhu do 5m a 10cm při souběhu nad 5m. U zabezpečovacích vedení pak 6cm při souběhu do 5m a 20 cm při souběhu nad 5m. Pro křížení kabelů platí pro nejmenší mezery stejné ustanovení.

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

BLOKOVÉ SCHÉMA DOMÁČÍHO TELEFONU

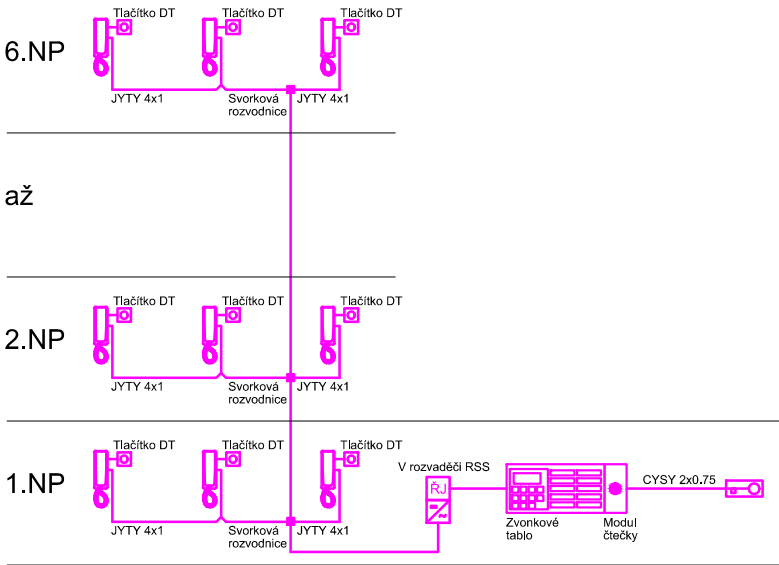

LEGENDA

	Kabelová trasa domáčního telefonu
	Zvonkové tablo domáčního telefonu vč. čtečky pro RFID čipy
	Řídící jednotka domáčního telefonu
	Napájecí jednotka
	Domácí telefon
	Zvonkové tlačítko
	Elektromechanický zámek

	Kontroloval	Vypracoval		
	Tomáš Zomber	David Krayzel		
Místo stavby	ulice Výškovická 632/186, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský			
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský			
Název stavby	Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 186 v Ostravě D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Formát	2xA4
Část			Datum	03/2019
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	39-2018-DPS
			Měřítka	1:75
Obsah výkresu	PŮDORYS 2.NP-5.NP - Domácí telefony		Číslo výkresu	Pořadové číslo
			D.1.4.g.11	