




Bytový rozvaděč RB var.1 - stávající stav

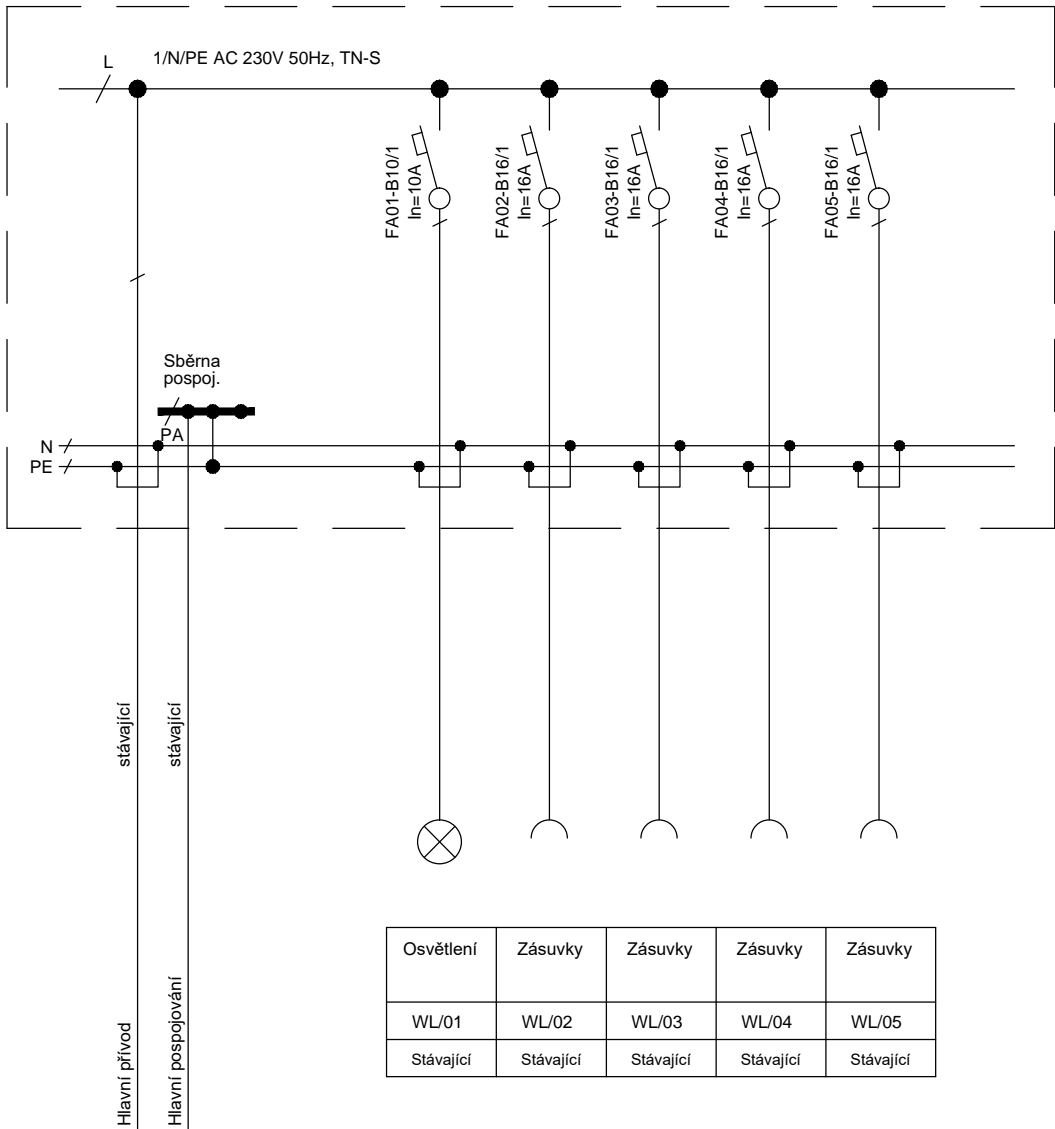

Bytový rozvaděč RB var.1 - nový stav

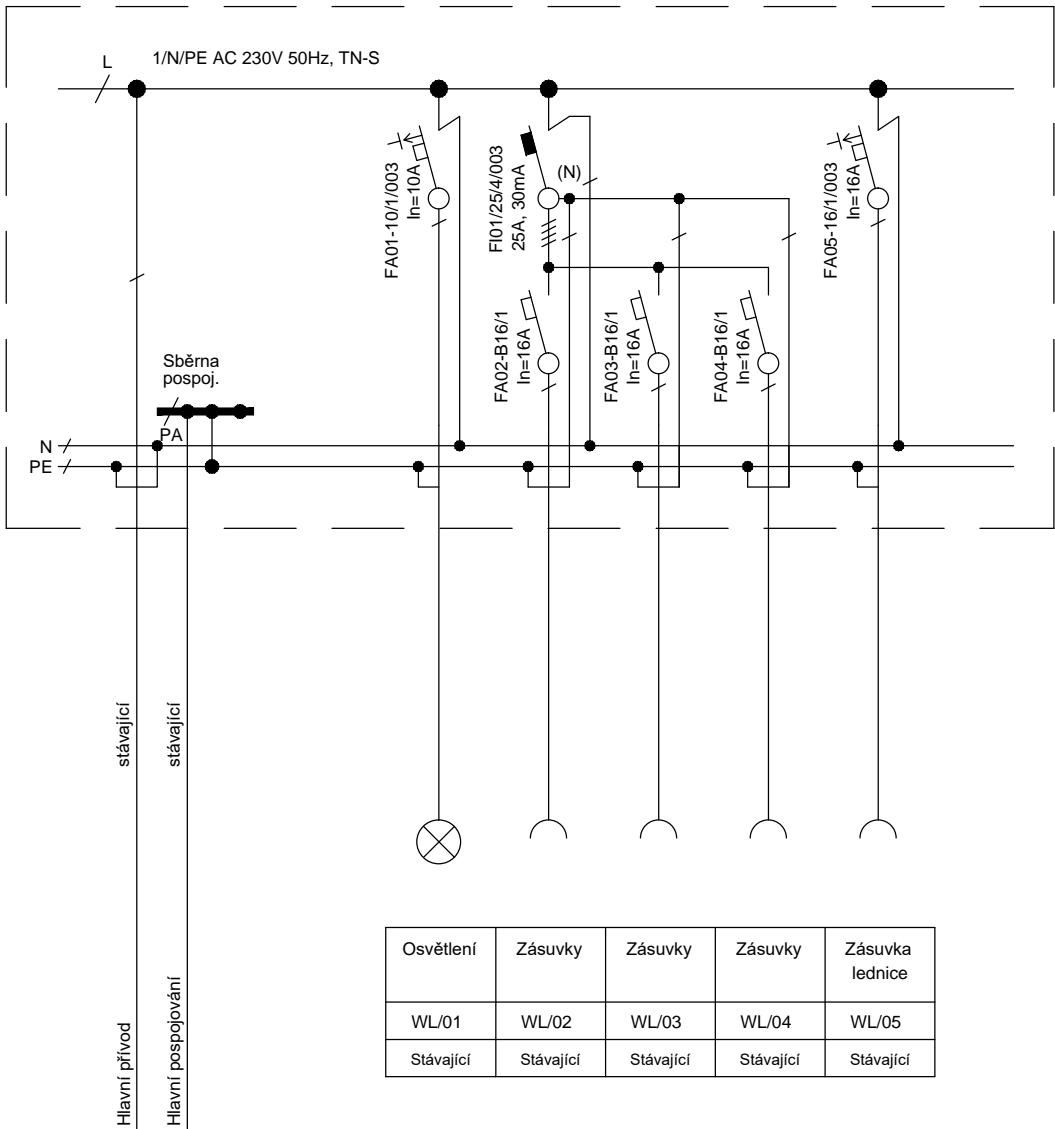

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem el.proudem bude provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.
Dalším ochranným opatřením bude použití proudového chrániče pro všechny okruhy.

<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div><div>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě</div><div>Na Chromině 794/91</div><div>Hať, 747 16</div><div>IČ: 03142060</div><div>tel.: 603 379 805</div><div>e-mail: petr.fras@gmail.com</div></div>	OPRAVA STOUPACÍHO POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČUJKOVA 32			investor:	
	odpovědný projektant:	Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky:	Úřad městského obvodu
	spolupráce:	David Krayzel		formát:	Ostrava-Jih
	stupeň:	DPS		datum:	Horní 3
výkres:				měřítko:	
				číslo výkresu:	
Schéma rozvaděče RB varianta 1				1:50	
				D.1.4.2.e.9	