
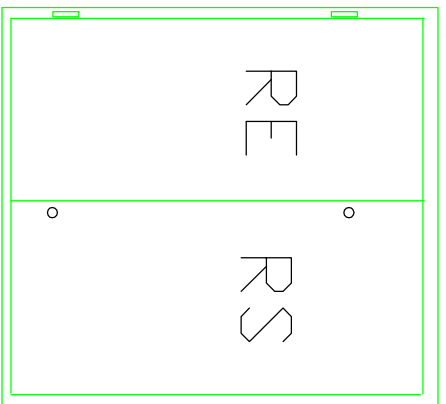



PLOMBVATELNÁ ČÁST-STÁVAJÍCÍ

Stávající rouvāděč pod omítku ponechat nové přístroje vložit na nový rám a ten

Stávající skříň rovnadélče pod omítku ponechat
Nově vykavit jen část RE, plombovatelnou část zachovat

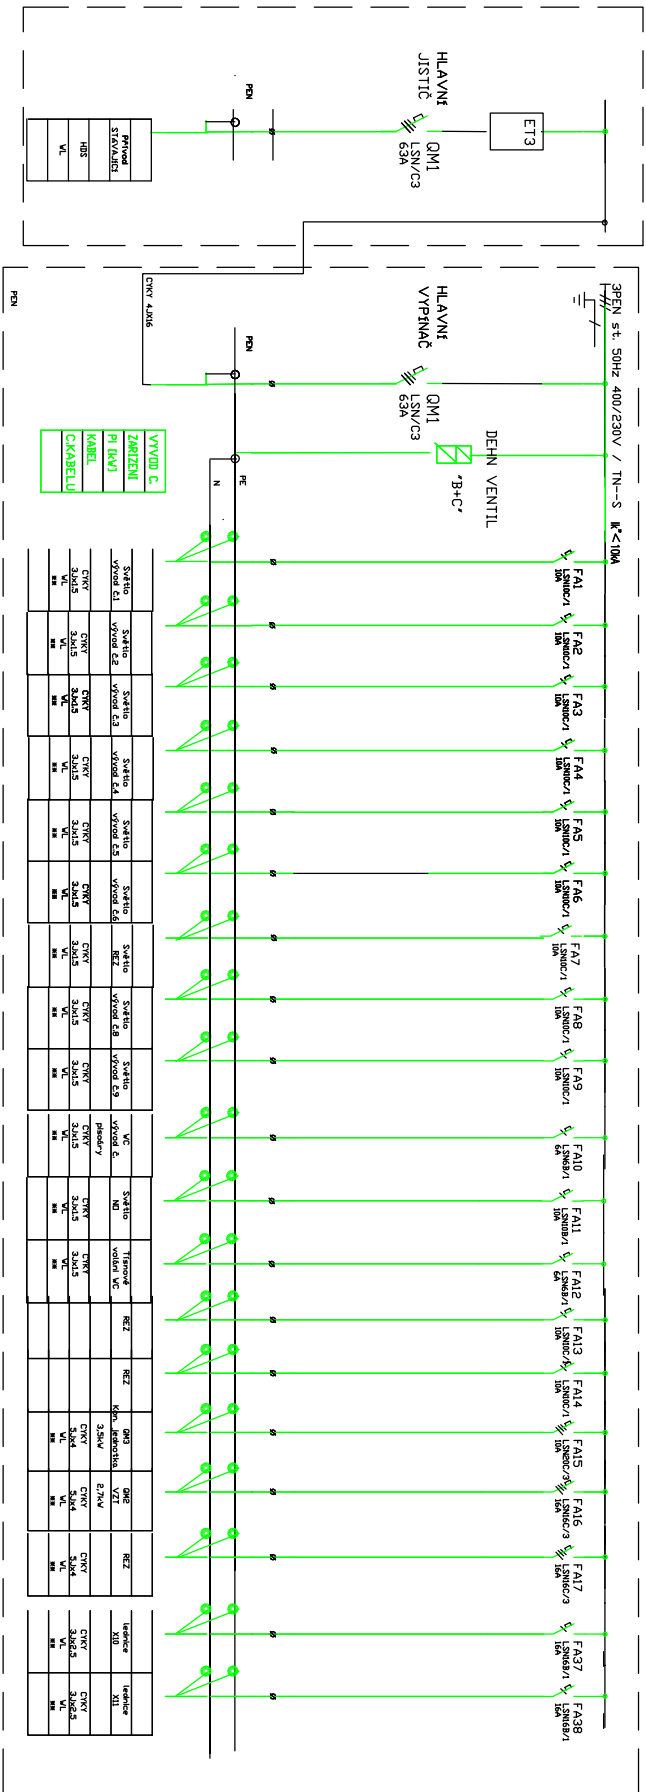

Rozvodná soustava - 3NPE,50Hz,400V, TN-C-S
Dchrana před NDN - automatickým odpojením
od zdroje
zvýšena - proudovým chráničem

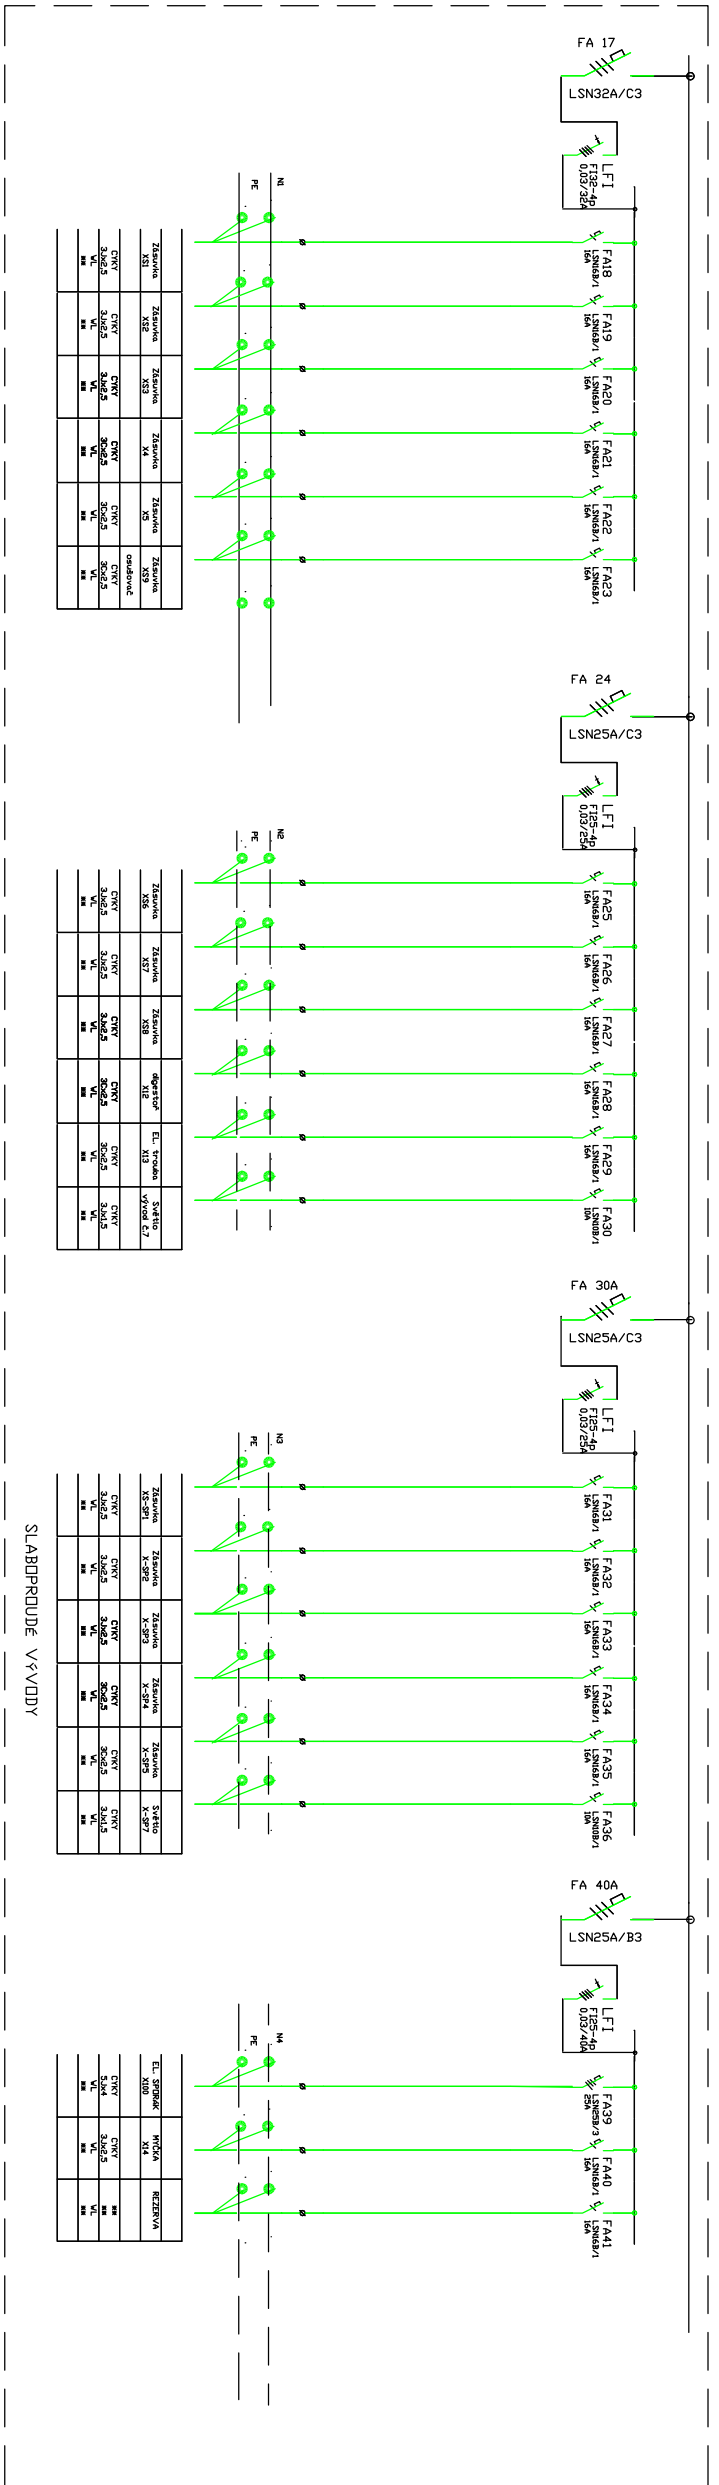


Zasovka K51	Zasovka K52	Zasovka K53	Zasovka K4	Zasovka K5	Zasovka K53
ГКНУ 30x25 K4 K5	ГКНУ 30x25 K4 K5	ГКНУ 30x25 K4 K5	ГКНУ 30x25 K4 K5	ГКНУ 30x25 K4 K5	ГКНУ 30x25 K4 K5

Zasavica MSB	Zasavica MSB	Zasavica MSB	Obzorac ME	El. trošilo M13	Svetlo Svetlo C12
CIKT 30x25 M1	CIKT 30x25 M1	CIKT 30x25 M1	CIKT 30x25 M1	CIKT 30x25 M1	CIKT 30x25 M1

Zsuzsanna K-367	Zsuzsanna K-368	Zsuzsanna K-369	Zsuzsanna K-370	Zsuzsanna K-371
GNY 3465	GNY 3465	GNY 3465	GNY 3465	GNY 3465
NY 3465	NY 3465	NY 3465	NY 3465	NY 3465

EL SPOROK	MITKA	REZERVA
X100	X14	
CYKY	CYKY	REZ
3,2x4	3,2x2,5	REZ
VL	VL	VL
REZ	REZ	REZ

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
ing. Miroslav Pytel		ing. Vlasta Vargová		Ing. Kolmáš Jindřich	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL				
Místo stavby	ul. Odboářská 677/172, Ostrava-Hrabůvka				
Část	D.14.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY				
Obsah	ROZVÁDĚČ RE+S				
					
Stupeň		DPS			
Datum		09/2019			
Zak. číslo		VI/8			
Měřítko:		Číslo výkresu:			
1:75		E-07			