


# Rozvaděč RE-2 až RE-7 (2.NP až 7.NP)

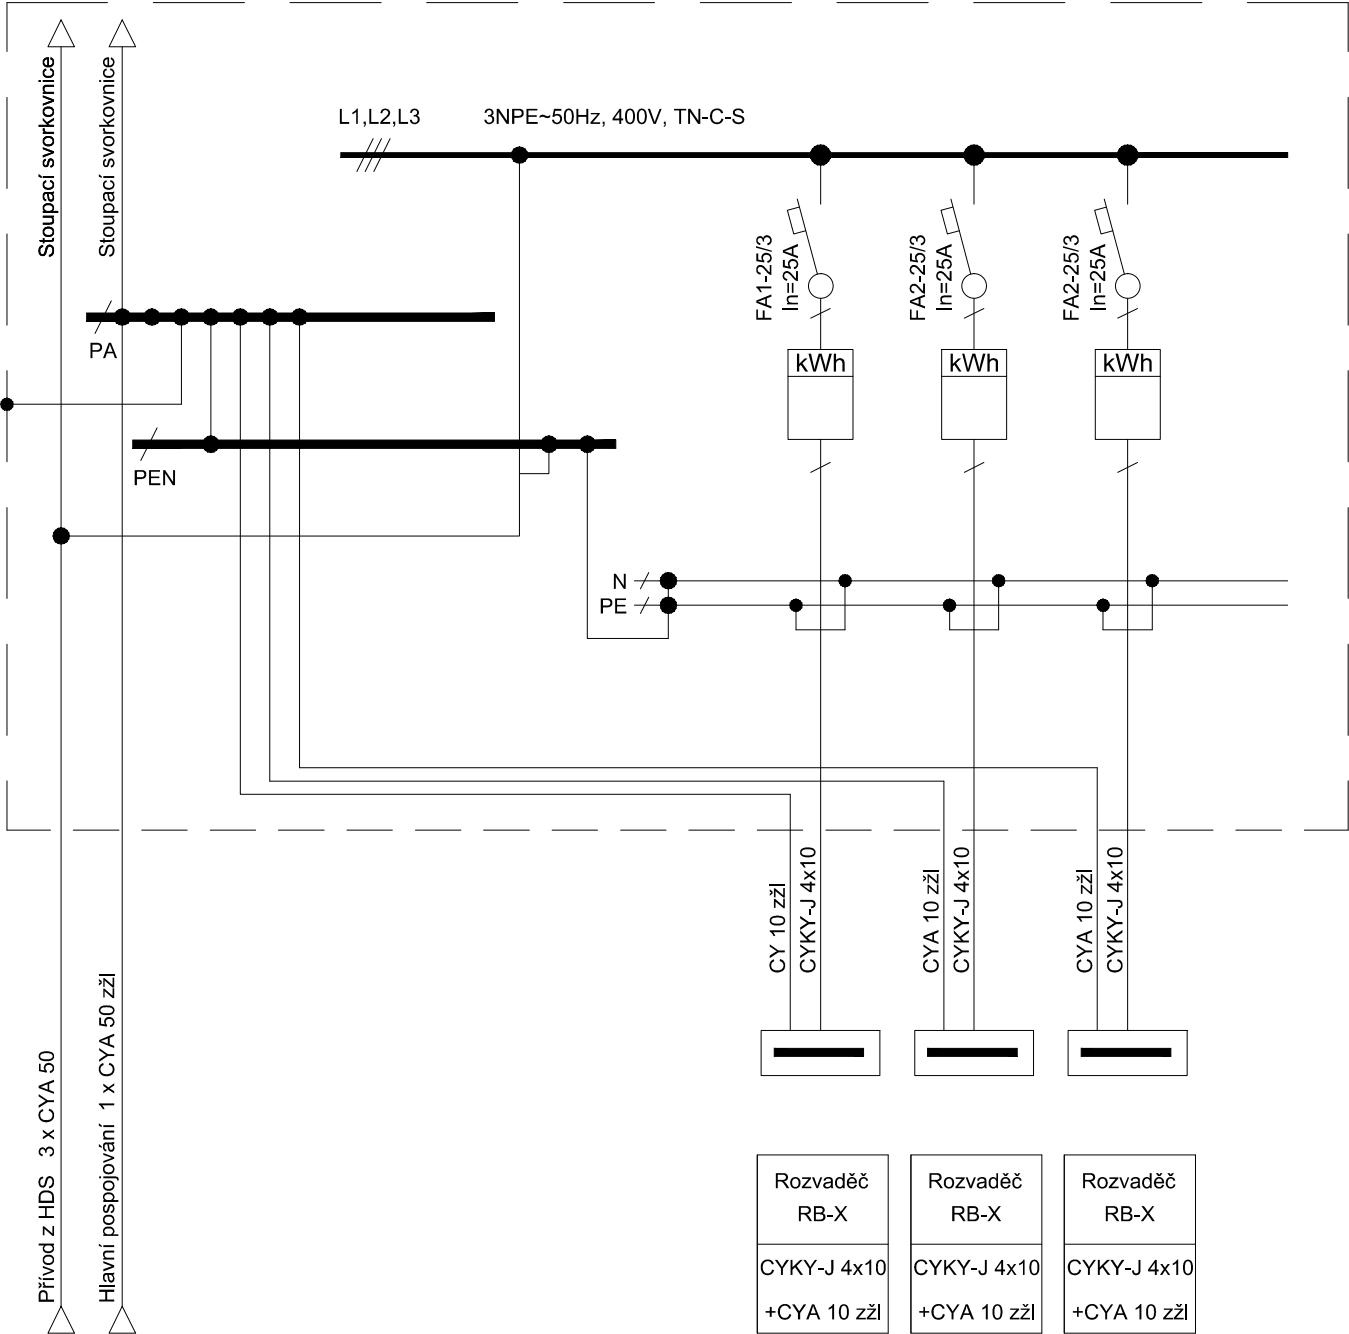

**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.

Rozvaděč bude oceloplechov s min. krytím IP40/20.

Požární odolnost rozvaděče bude v provedení EI 30

Rozvaděč bude proveden dle zásad ČEZ (všechna měřicí místa v provedení i pro montáž 3f elektroměrů, montážní kříže pro upevnění elektroměrů a sazbových spínačů, možnost plombování zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozvaděči atd.  
Rozvaděč bude osazen pro byty jednofázovými elektroměry včetně předřazených jističů, bude však proveden tak, aby bylo možno v budoucnu provést jednoduše záměnu kteréhokoliv jednofázového elektroměru za třífázový.  
Na dveřích rozvaděče bude umístěno tlačítko pro spínání osvětlení v jednotlivých patrech.

|               |  |                |  |  |                 |             |
|---------------|--|----------------|--|--|-----------------|-------------|
|               | Kontroloval  | Vypracoval     |  |  |                 |             |
|               | Tomáš Klos   | David Krayzel  |  |  |                 |             |
|               |  |                |  |  |                 |             |
| Místo stavby  | V. Vlasákové 4 Ostrava - Bělský Les / kraj Moravskoslezský   |                |  |  |                 |             |
| Investor      | Městský obvod Ostrava - Jih<br>Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský   |                |  |  |                 |             |
| Název stavby  | <div>Oprava elektroinstalace BD<br/>na ul. V. Vlasákové 4<br/>Ostrava - Bělský Les</div> <div>Část D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div> |                |  |  | Formát          | 1xA4        |
| Obsah výkresu |  |                |  |  | Datum           | 07/2020     |
|               |  |                |  |  | Stupeň          | DPS         |
|               |  |                |  |  | Zakázkové číslo | 70-2020-DPS |
|               |  |                |  |  | Měřítko         |             |
|               | Číslo výkresu  | Pořadové číslo |  |  |                 |             |
|               | Schéma rozvaděčů RE2 – RE7   | D.1.4.g.24     |  |  |                 |             |