


# Rozvaděč RE-2 až RE-5 (2.NP až 5.NP)

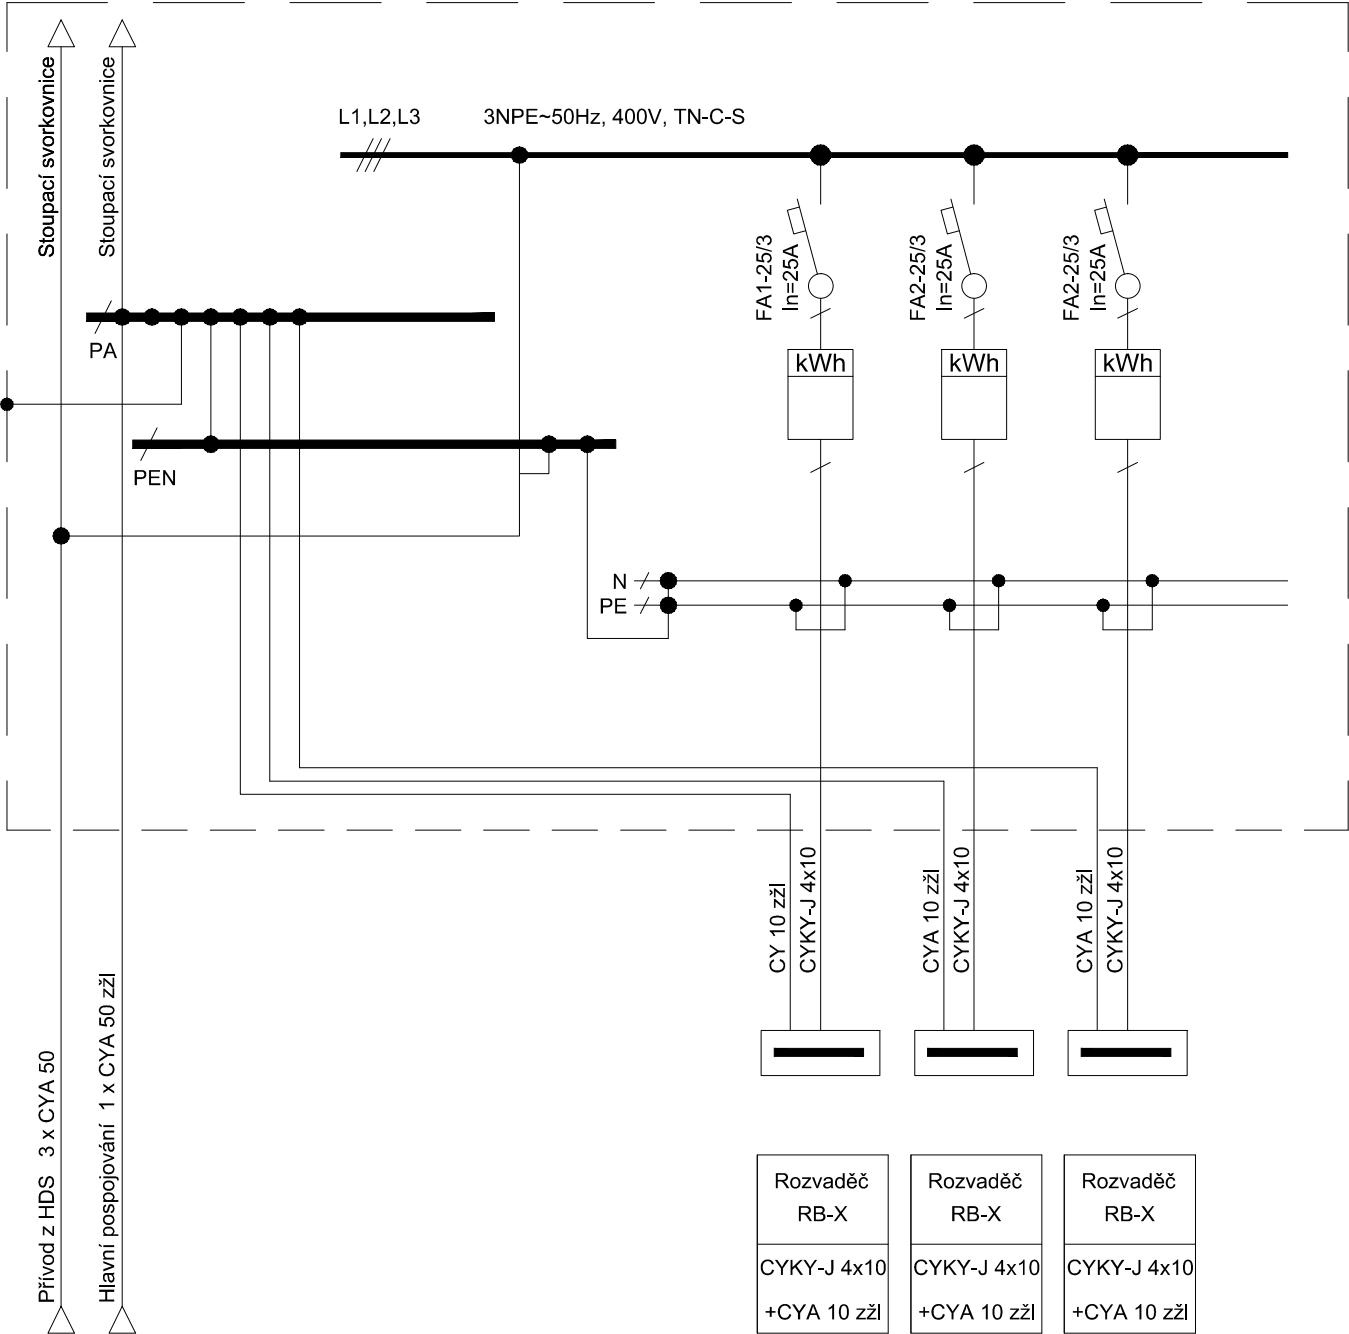

**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.

Rozvaděč bude oceloplechov s min. krytím IP40/20.

Požární odolnost rozvaděče bude v provedení EI 30

Rozvaděč bude proveden dle zásad ČEZ (všechna měřicí místa v provedení i pro montáž 3f elektroměrů, montážní kříže pro upevnění elektroměrů a sazbových spínačů, možnost plombování zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozvaděči atd.  
Rozvaděč bude osazen pro byty jednofázovými elektroměry včetně předřazených jističů, bude však proveden tak, aby bylo možno v budoucnu provést jednoduše záměnu kteréhokoliv jednofázového elektroměru za třífázový.  
Na dveřích rozvaděče bude umístěno tlačítko pro spínání osvětlení v jednotlivých patrech.

	Kontroloval	Vypracoval			
	Tomáš Klos	David Krayzel			
Místo stavby	V. Vlasákové 6 Ostrava - Bělský Les / kraj Moravskoslezský				
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský				
Název stavby	<div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 6 Ostrava - Bělský Les</div>			Formát	1xA4
Část				Datum	07/2020
				Stupeň	DPS
				Zakázkové číslo	70-2020-DPS
				Měřítko	
Obsah výkresu	<div>Schéma rozvaděčů RE2 – RE5</div>			Číslo výkresu	Pořadové číslo
				D.1.4.g.37	