



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 30.07.2020
Naše značka: VPS/20200730-004/ES

ATRIS, s.r.o.

Obanská 1116/18
71000 Ostrava

Vyizuje: Jiří Gučka
Telefon: 702 211 844 (prac.dny 7:00-13:00)
E-mail: vyjadreni.vps@veolia.com
Datum: 30.07.2020

**Vyjádření k existenci sítí
provozovaných společností
Veolia Průmyslové služby R, a.s.**

Název akce:	Výměna oken v budově ZŠ Bězínova 52	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Záběh nad Odrou
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Andrea Holá	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	725887751, hola@atris.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 30.07.2020	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území


nedojde k dotčení

zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny ve správě
Veolia Průmyslové služby R, a.s.

a nedojde k dotčení

zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu ve správě
Veolia Průmyslové služby R, a.s.

Ing. Jiří Gučka v.r.
Vedoucí střediska sítí
Veolia Průmyslové služby R, a.s.

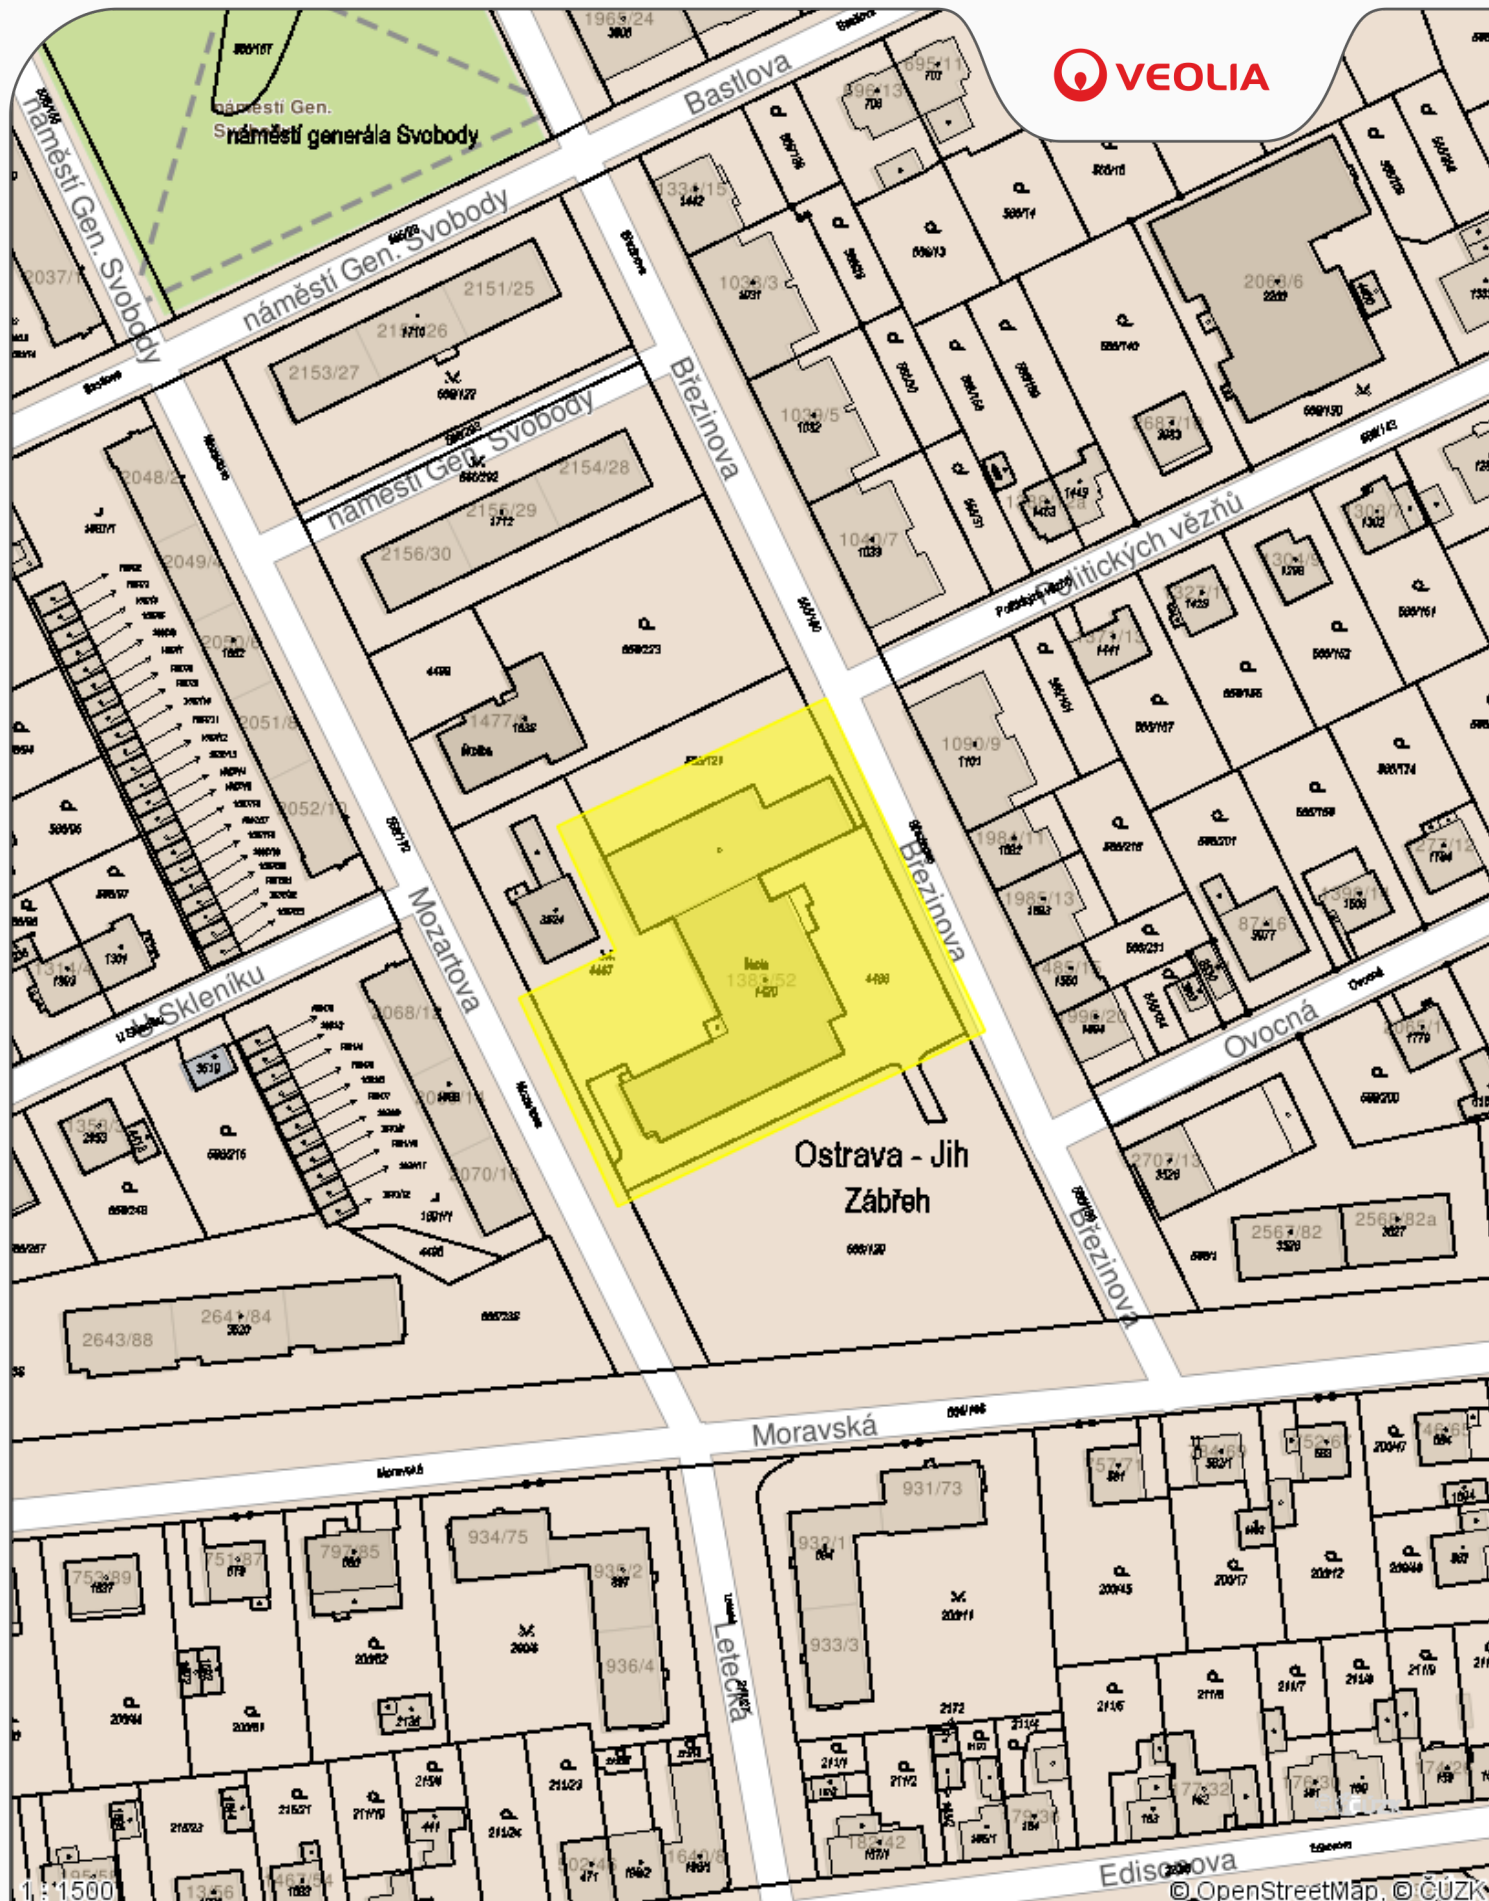

P íloha .1

Datum: 30.07.2020

Vy izuje: Dispe ink

Legenda:

- Elektro podzemní vedení
- Elektro nadzemní vedení
- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekt