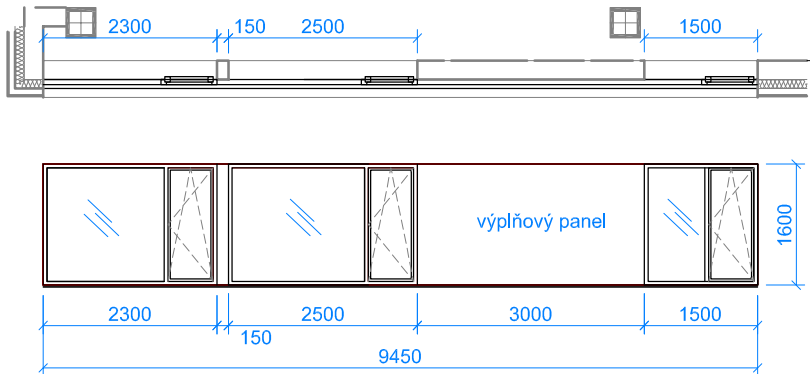
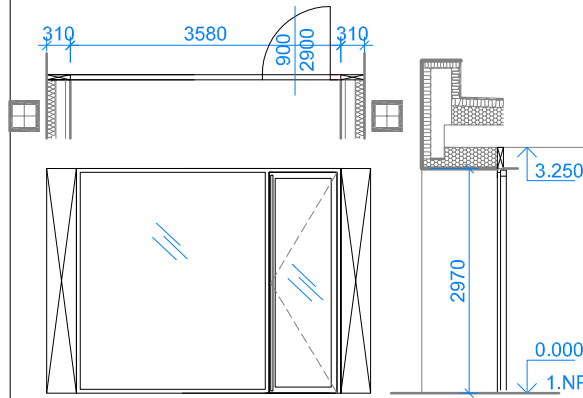


| | | |
|--|---|--|
| Položka č. Rozměr š/v Schéma (pohled z exteriéru) | <div>H09</div> | <div>H10</div> |
| | 9450 x 1600mm  | 3500 x 3250mm  |
| Popis | Hliníkové exteriérové okno 3 x otevíravě sklopné 3 x fix 1 x výplňový panel předsazená montáž | Hliníkové exteriérové okno 1 x dveře 1 x fix 2 x viditelný rozšiřovací profil |
| Pov. úpr. ext. | RAL 7016 - antracitová šedá | RAL 7016 - antracitová šedá |
| Pov. úpr. int. | RAL 7016 - antracitová šedá | RAL 7016 - antracitová šedá |
| Zasklení | izolační dvojsklo čiré, U=1.10W/m2K | izolační dvojsklo čiré, U=1.10W/m2K |
| Parapet int./ext. | DTD lamino RAL 7040 / Al RAL 7016 | DTD lamino RAL 7040 / Al RAL 7016 |
| Kování | celoobvodové kování, klika hliník | klika, svislé madlo na výšku dveří, hliník |
| Stínění | vnitřní žaluzie (m. č. 11,10,8) | - |
| Počet | 1.np | 1.np |
| Poznámka | 1 ks (m. č. 11,10,8) | |
| | 1 ks (m. č. 02) | |
| Poznámka | aluminiové profily ze slitiny AlMgSi 0,5 F22 dle DIN 1748 a 17615, anodická oxidace - elox dle DIN 17611, těsnící profily musí být z EPDM, Uw=1.10W/m²K, u pásového okna dilatační spojení oken systémově po sekcích max. po vzálenostech 4,0m. | |
| | Rozměr stavebního otvoru přeměřit před realizací na stavbě. Veškeré provedení detailů, napojení na stavební těleso a okolní kce, kotvení a provedení izolací proti vlhkosti vč. napojení kotvicích prvků a oplechování, je nutné provést dle ČSN 746077 a v souladu se systémovými detaily vybraného výrobce. Každou změnu řešení konzultovat s architektem | |