


PROVEDENÍ ZÁKLADŮ SILNIČNÍCH VETKNUTÝCH STUPŇOVITÝCH OSVĚTLOVACÍCH
STOŽÁRŮ JMENOVITÉ VÝŠKY 8 m, 10 m, 12 m V ZELENÍ

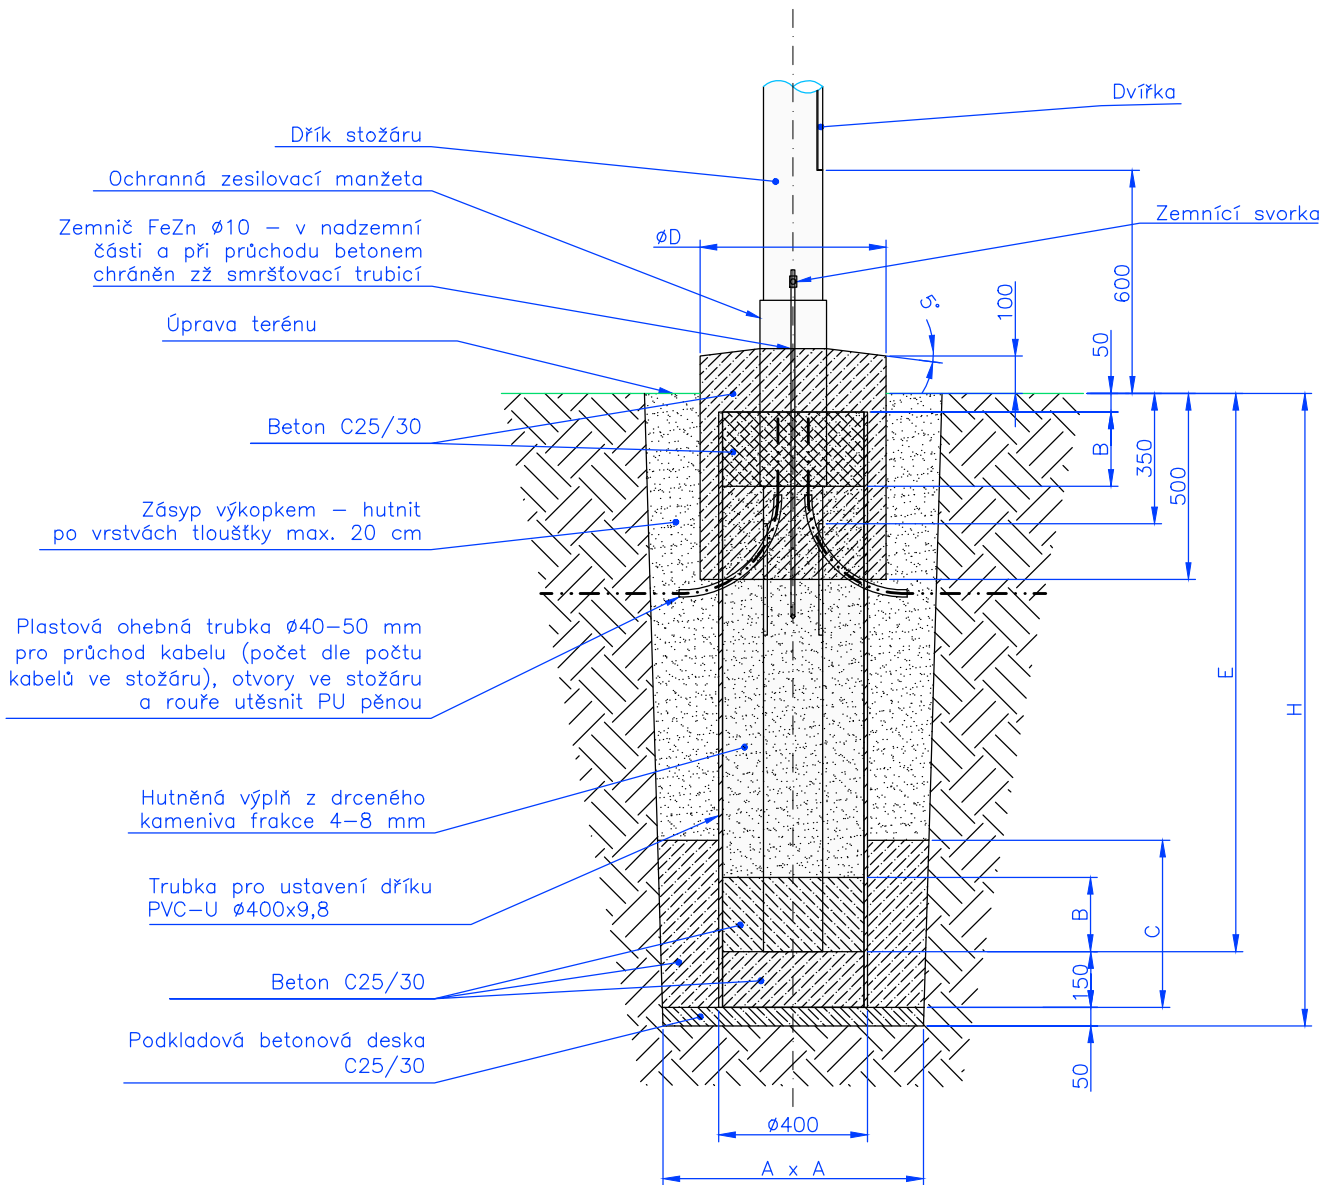

jm. výška stožáru (m)	provedení stožáru	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
8	standardní	1700	1500	700	200	400	500
8	zesílený	1700	1500	900	200	400	500
10	standardní	1700	1500	750	200	500	500
10	zesílený	1700	1500	1000	300	550	550
12	standardní	1700	1500	800	300	600	550
12	zesílený	1700	1500	1100	300	650	600

Doplňující informace:

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy zajistit proti sesuvu!
Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!
Rozměry základů stožárů platí na území Statutárního města Ostravy pro umístění v soudržném podkladu (zemini) za předpokladu maximálního zatížení stožárů definovaného ve specifikacích příslušných stožárů bez jakéhokoliv dalšího zatížení. V případě nesoudržných podkladů (např. písčitých), většího nebo jinak nespecifikovaného zatížení stožárů apod. je nutno provedení a rozměry základů posoudit a navrhnout individuálně s ohledem na navržené zatížení a podmínky umístění.
Rozměry základů stožárů dále platí pouze pro umístění mimo ochranná pásma inženýrských sítí! V případě umístění stožáru v ochranném pásmu cizí inženýrské sítě je nutno základ stožáru navrhnout s ohledem na podmínky stanovené správcem této sítě při respektování dimenzování základu pro navržené zatížení!
Odlišné provedení základů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VO!

Výkres základu je převzat ze vzorových řezů základů stožárů VO ze ZTKP (Základní technické a kvalitativní předpisy pro oblast VO) prováděcích předpisů Generelu VO provozovatele VO Ostravské komunikace a.s.

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval VO	Ing. David Klimša Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760	
Ing. David Klimša	Ing. David Klimša	Ing. Vladislav Hurník		
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka SO 401 Veřejné osvětlení		Formát	2 x A4
			Datum	01/2020
			Stupeň	ZMĚNA
			č. zakázky	
	Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša	Název výkresu Základ pro stožár		Měřítko 1:20 (1:50)