


WC-Ředitelna 1.NP



- ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE VČ. SVORKOVNICE A VÍČKA
SPÍNAČ ř.1, 10A, 230V, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ

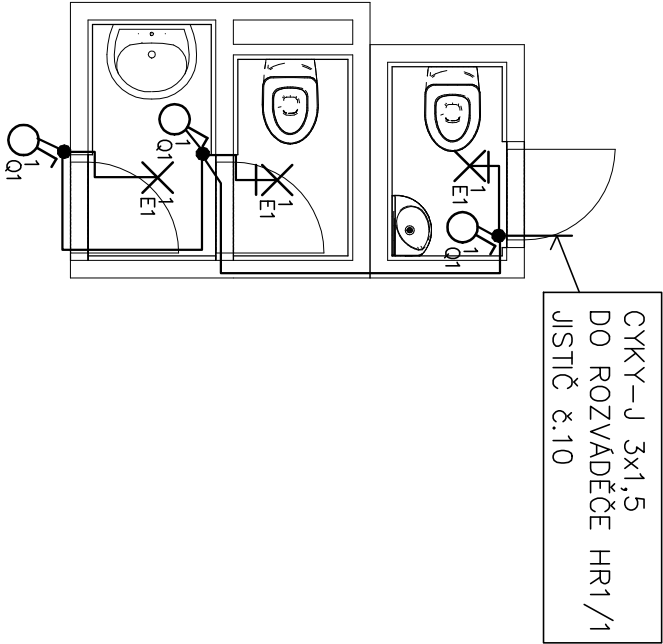

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 9W, 230V, IP54, 840lm, 4000°K, Ra80
PLASTOVÉ OPÁLOVÉ STÍNIDLO

POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1+PE+N, stř. 50Hz,230V, TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000–4–41,ed.3

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	H.L. INŽ. PROJEKTU		
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.FRANTIŠEK DOSTÁL	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih				
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Výchovice u Ostravy	PARCELA ČÍSLO 739/14	STUPĚŇ DOKUMENTACE	DPS
STAVBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH WC (8ks WC pro dospělé) V MŠ PŘEDŠKOLNÍ V OSTRAVĚ- VÝŠKOVICÍCH			datum	10/2020
OBSAH VÝKRESU		HERTIKO	ČÍSLO ZAKAZKY	ČÍSLO VÝKRESU
Půdorys 1.NP-CHODBA+ŘEDITELNA - osvětlení		1:50	D.1.4.5.b-7	