



PŮDORYS 1. NP

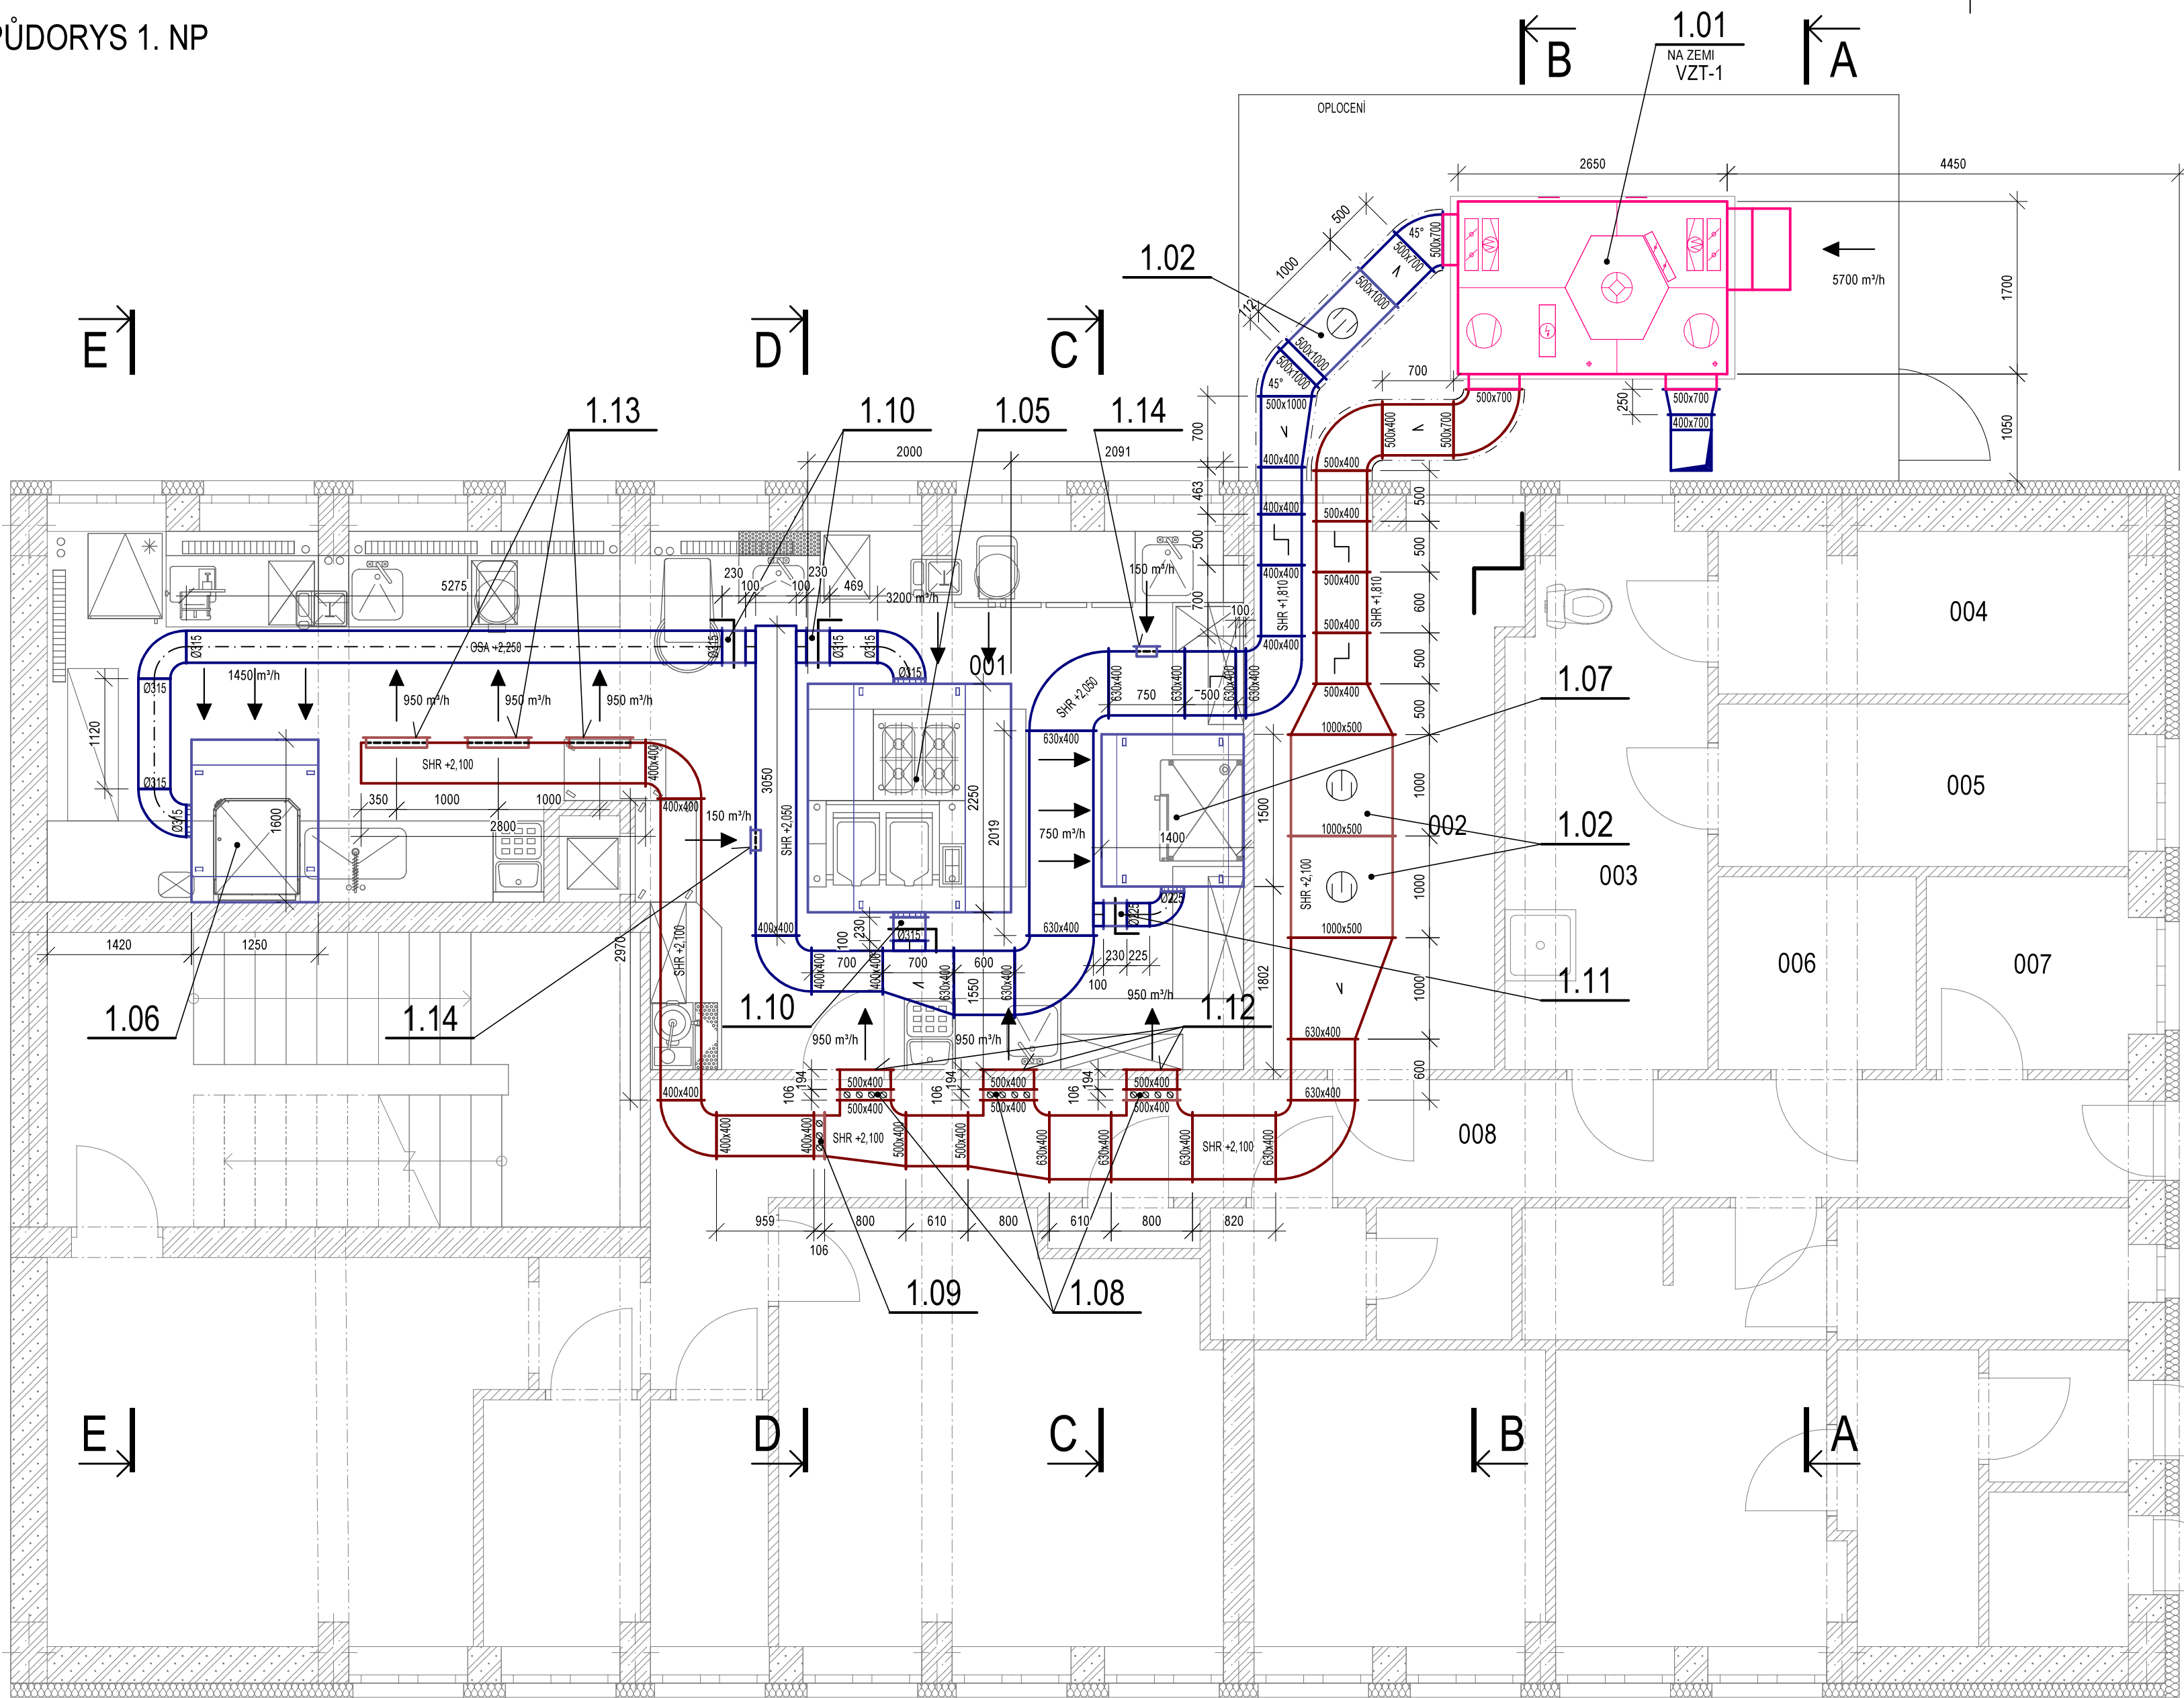

ŘEZ A-A




Tabulka místností 1.PP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
001	Kuchyň	51,47
002	Sklad	12,84
003	Sklad	10,24
004	Sklad	6,39
005	Sklad	6,46
006	Lednice	3,71
007	Sklad	3,78
008	Chodba	19,26
		114,16


LEGENDA

- VENTILATOR
- FILTR VZDUCHU
- TLUMIČ HLUKU
- ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU
- PŘÍMÝ CHLADIČ VZDUCHU
- DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA
- ELIMINÁTOR KAPEK
- REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) Klapka
- OSA VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ OSY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY NEBO STŘECHY
- SHR VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY NEBO STŘECHY
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
- VZT VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA


ŘEZ D-D




ŘEZ B-B




ŘEZ C-C



ŘEZ E-E




PŮDORYS STŘECHY (VÝŘEZ)



POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- VŠECHNY NEOZNAČENÉ ÚHLY OBLOUKOU A ODBOČEK MAJÍ ÚHEL 90°
- VŠECHNY ČTYŘHRANNE ODBOČKY JSOU S REGULOVATELNÝMI NABĚHOVÝMI PLECHY (MOŽNOST REGULACE)
- VŠECHNY ČTYŘHRANNE OBLOUKY JSOU S USMĚRŇOVACÍMI NABĚHOVÝMI PLECHY (LEPŠÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU)
- PŘÍPODNÍ I ODVODNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ VE VNĚJŠÍM PROSTORU JSOU IZOLOVÁNA TECHNICKOU IZOLACÍ Z KAMENNÉ VLNÝ TLOUŠŤKY 100 mm S KRYCÍM OPLECHOVÁNÍM
- OSTATNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ NEJSOU IZOLOVÁNA
- UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK A VEŠKERÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ (NAPŘ. ČIDEL TEPLoty NEBO TLAKU) JE ŘEŠENO PROJEKTEM ELEKTROINSTALCE NEBO MAŘ. PŘÍPADNĚ BUDE ŘEŠENO PŘI REALIZACI DODAVATELSKOU FIRMOU
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!



Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	Made 4 BIM s.r.o. Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulvavky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelkusa@gmail.com
Vypracoval	Ing. Jiří Havlíšek	
Investor:	Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka	Datum květen 2020
Název akce:	„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“	Stupeň PD DPS
Místo:	Patrice Lumumby 14, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh	Formát A1
Název výkresu:	Půdorysy, řezy - Vzduchotechnika	Měřítko 1:50
		Číslo výkresu D.1.4.2-2