


LEGENDA INSTALACÍ:

- VYPÍNAČE PRO PEVNÉ PŘÍVODY PO DOHODĚ S UŽIVATELEM**
 - el. 16,25 kW - EL. PŘÍKON PRO TECHNOLOGII
 - 280 - zvláštní na os
 - 280 v. 1200 - zvláštní na os, příkon dle 1200
 - 280 v. 1200 - zvláštní na os, příkon dle 1200
 - 280 v. 1200 - zvláštní na os, příkon dle 1200
 - 280 v. 1200 - zvláštní na os, příkon dle 1200
- PE - UŽIVATEL PŘIPOJENÍM VÝŠKOVÉ NEŘÍZOVÉ VARNÉ A MYČI TECHNOLOGIE, VÝŠKOVÉ ROBOTY VYPUSŤAČ DIGESTOR, PŘÍKON PRO NEŘÍZOVÉ VARNÉ VÝŠKOVÉ VARNÉ, VÝŠKOVÉ VARNÉ, VÝŠKOVÉ VARNÉ
 - pl. 28 kW - PL. PŘÍKON PRO TECHNOLOGII
 - TV-SV 12 - TEPLÁ VODA + STUDENÁ VODA 12
 - TV 34 - TEPLÁ VODA + STUDENÁ VODA 34
 - SUV 34 - STUDENÁ UPRÁVENÁ VODA 34
 - K 100 - KANALIZACE DN 100
 - TK 100 - TUKOVÁ KANALIZACE DN 100
 - K 100 - KANALIZACE DN 100
 - TK 100 - TUKOVÁ KANALIZACE DN 100
 - K 100 - KANALIZACE DN 100
 - TK 100 - TUKOVÁ KANALIZACE DN 100

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedením názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, uvedeným v tomto projektu. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce.

Zodpovědný projektant Ing. Vladimír Hořelka		Made 4 BIM s.r.o.	
Vypracoval Pavel Klus		Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 700 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com	
Investor: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka		Datum: březen 2020	
Název akce: „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“		Stupeň PD: DPS	
Místo: Výchovická 440/165, 700 30 Ostrava-jih-Výchovice		Formát: A1	
Název výkresu: Půdorys 1.NP Gastro zařízení		Měřítko:	
		Číslo výkresu:	
		D.2.2	

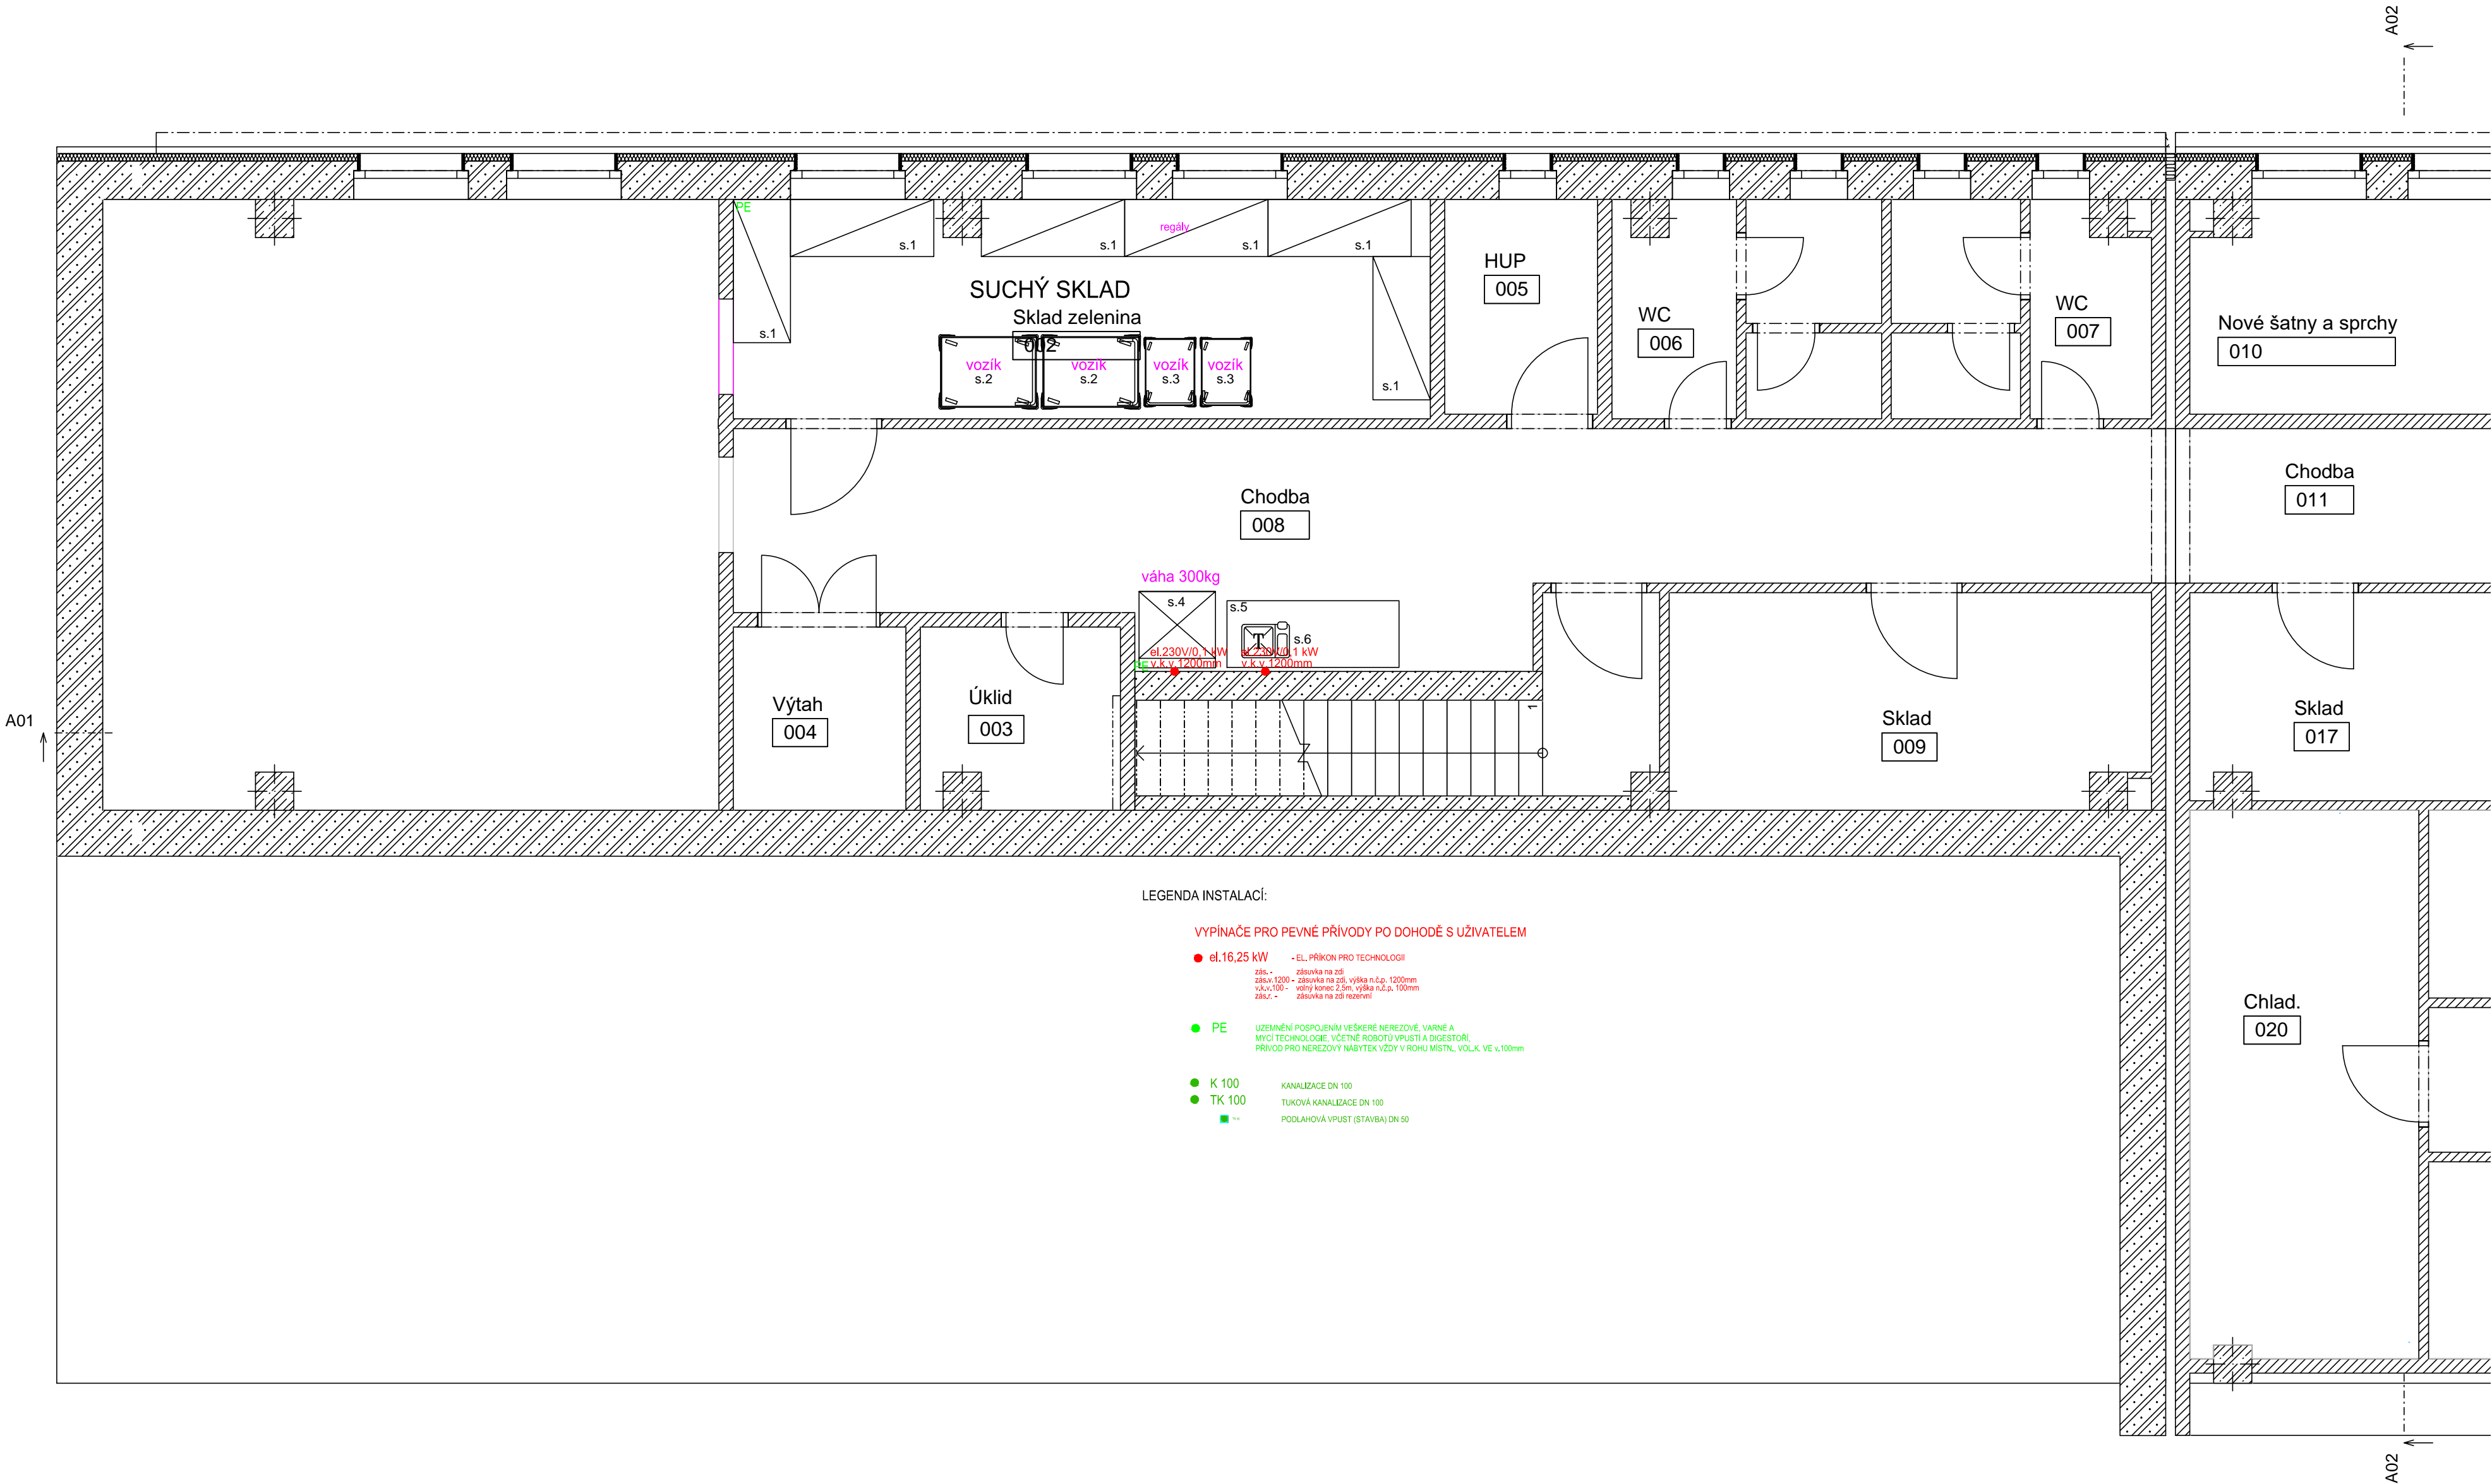

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedením názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, uvedeným v tomto projektu. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce.

Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	<div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00</div> <div>IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>
Vypracoval	Pavel Klus 	
Investor: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka		Datum březen 2020
Název akce: „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“		Stupeň PD DPS
		Formát A2
		Měřítko
Místo: Výškovická 440/165, 700 30 Ostrava-jih-Výškovice	Číslo výkresu D.2.3	
Název výkresu: Púdorys 1.PP Gastro zařízení		