



Investor	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
Název projektu	celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12a		
	D.1.4.3 Elektroinstalace		
<hr/>			
	Objekt SO 01: Rozváděč +R4		
Přívod	CYKY-J 5x6 mm ² + H07V-K 6 mm ² z/žl od rozváděče +R1		
Rozvodná soustava	3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / Sítě: TN-C-S		
Místo instalace	m.č. 201 schodiště bloku A, vnitřní prostředí, chráněné před atmosférickými vlivy rozevaděč je z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, kapitola J.9.4.1, určen pro prostředí A		
Požadované provedení	oceloplechová modulová rozvodnice pod omítku, o velikosti min. 3x24 modulů přívod shora, vývody nahoru, minimální krytí IP 55 / po otevření dveří min. IP XXB dle ČSN EN 61439-3 ed.2, čl. 8.101 ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení ČSN EN 61439-3 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laicky (DBO) ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí		
Ochrana před úrazem	ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem		
<hr/>			
PŘED ZADÁNÍM ROZVÁDĚČE DO VÝROBY SI PROSÍM OVĚŘTE, ZDALI MÁTE POSLEDNÍ VERZI DOKUMENTACE!			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Barvy izolací vodičů v rozváděči dle ČSN EN 60204-1 ed. 2 a ČSN EN 60445 ed. 5:

silové obvody	černá (viz ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 13.2.4)
nulový/střední vodič	světle modrá (viz ČSN EN 60445 ed. 5, čl. 6.2.2)
PEN/PE/PEL/PEM/FE	zelenožlutá (viz ČSN EN 60445 ed. 5, čl. 6.3.2 až 6.3.5)
obvody nevypínané hlavním vypínačem	oranžová (viz ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 13.2.4 + čl. 5.3.5)
střídavé řídicí obvody	červená (viz ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 13.2.4)
stejnoseměrné řídicí obvody	tmavě modrá (viz ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 13.2.4)

Jednotlivé přístroje v rozváděči rozumně rozmístit (neumísťovat vše na sebe, respektovat vznikající teplo!)

Veškeré vnitřní propoje ovládacích obvodů v rozváděči na každém konci vodiče budou nesmazatelně popsány cílovým značením strojně tištěnými návláčkami. Každému vývodu z rozváděče bude osazena odpovídající kabelovou vývodka; kabelové vývodky pro neobsazené rezervní vývody vybavit záslenkami pro dodržení požadovaného krytí rozváděče.

Průřezy svorek dimenzovat dle předřazeného jištění, napojených kabelů a dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, příloha A (normativní), Tabulka A.1.
Průřezy popojovacích vodičů v rozváděči dimenzovat dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, příloha H (informativní).
Průřezy pasovin v rozváděči dimenzovat dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, příloha N (normativní).
Výrobce doloží kontrolu navržených průřezů dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, příloha B (normativní).
Pro každý rezervní vývod připravit přípojovací bod na -PE pasovině.

Výrobce rozváděče navrhne a realizuje nezbytná opatření pro eliminaci ztrátového tepla a pro zajištění vhodných klimatických podmínek, včetně průměrné teploty uvnitř rozváděče 35 °C. Požadovaná teplota 35 °C je kompromis mezi životností komponent a potřebným chladícím výkonem. Dle požadavku ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.10 doloží výrobce ověření, že nebudou překročeny meze oteplení. Hodnoty ztrátových výkonů pro jednotlivé prvky viz seznam částí a katalogové údaje použitých prvků, ostatní ztrátové výkony viz ČSN EN 61439-1 ed. 2, příloha H (informativní) a příloha N (normativní).

Datum:	04/2021	Alko:	celková rekonstrukce MŠ Gavilase 12a	Objekt SO 01 Rozváděč +R4		Objekt:	SO 01	
Vypracoval:	Ing. Jaroslav Petlach					Rozváděč:	+R4	
Provedení:	ČSN EN 61439-3	Investor:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		Číslo dokumentu:	revize	Označení listu:	2
Formát výkresu:	EN ISO 5457 A3T				D.1.4.3.14	00	Celkem listů:	7

ČSN IEC/TR 61439-0:2015 - Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

4.4 Návrh
Jakmile uživatel specifikuje jakákoliv uspořádání, charakteristiky nebo funkce specifické pro aplikaci, výrobce je odpovědný za návrh ROZVÁDĚČE a zajištění, že odpovídá příslušné normě pro ROZVÁDĚČE v souboru IEC 61439. Z informací poskytnutých uživatelem výrobce odvodí doplňující charakteristiky ROZVÁDĚČE, aby dodal ROZVÁDĚČ, který splňuje požadavky na aplikaci stanovené uživatelem.

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

6.2.2 Pokyny pro manipulaci, instalaci, provoz a údržbu
Výrobce ROZVÁDĚČE musí v dokumentaci nebo v katalogích uvést případné podmínky pro manipulaci, instalaci, provoz a údržbu ROZVÁDĚČE a zařízení v něm obsažená.

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení


8.5.4 Instalace spínacích přístrojů a součástí
Spínací přístroje a součásti musí být instalovány a zapojeny v ROZVÁDĚČI podle pokynů poskytnutých výrobcem a tak, aby jejich správná činnost nebyla narušena vzájemným ovlivňováním takových jevů, jako je teplo, emise při spínání, vibrace, elektromagnetická pole, které se vyskytují v normálním provozu. V případě elektronických sestav to může vyžadovat oddělení nebo stínění všech elektronických obvodů pro zpracování signálů.

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení


9.3 Zkratová ochrana a zkratová odolnost
9.3.2 Informace týkající se zkratové odolnosti
U ROZVÁDĚČŮ se zařízením jistícím před zkratem (SCPD) vestavěným do přívodní jednotky musí výrobce ROZVÁDĚČE uvést maximální přípustnou hodnotu předpokládaného zkratového proudu na vstupních svorkách ROZVÁDĚČE. Je-li jako zařízení jistící před zkratem použit jistič se spouští se zpožděním, výrobce ROZVÁDĚČE musí stanovit maximální zpoždění a proudové nastavení odpovídající uvedenému předpokládanému zkratovému proudu.

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

10.10 Ověřování oteplení
10.10.1 Všeobecně
Musí být ověřeno, že nebudou překročeny meze oteplení stanovené v 9.2 pro různé části ROZVÁDĚČE nebo systému ROZVÁDĚČE.
Ověřování se musí provádět jednou nebo více následujícími metodami (pokyny jsou uvedeny v Příloze O):
a) zkoušení (10.10.2);
b) odvození (ze zkoušeného návrhu) (...); nebo
c) výpočet pro ROZVÁDĚČ (...)

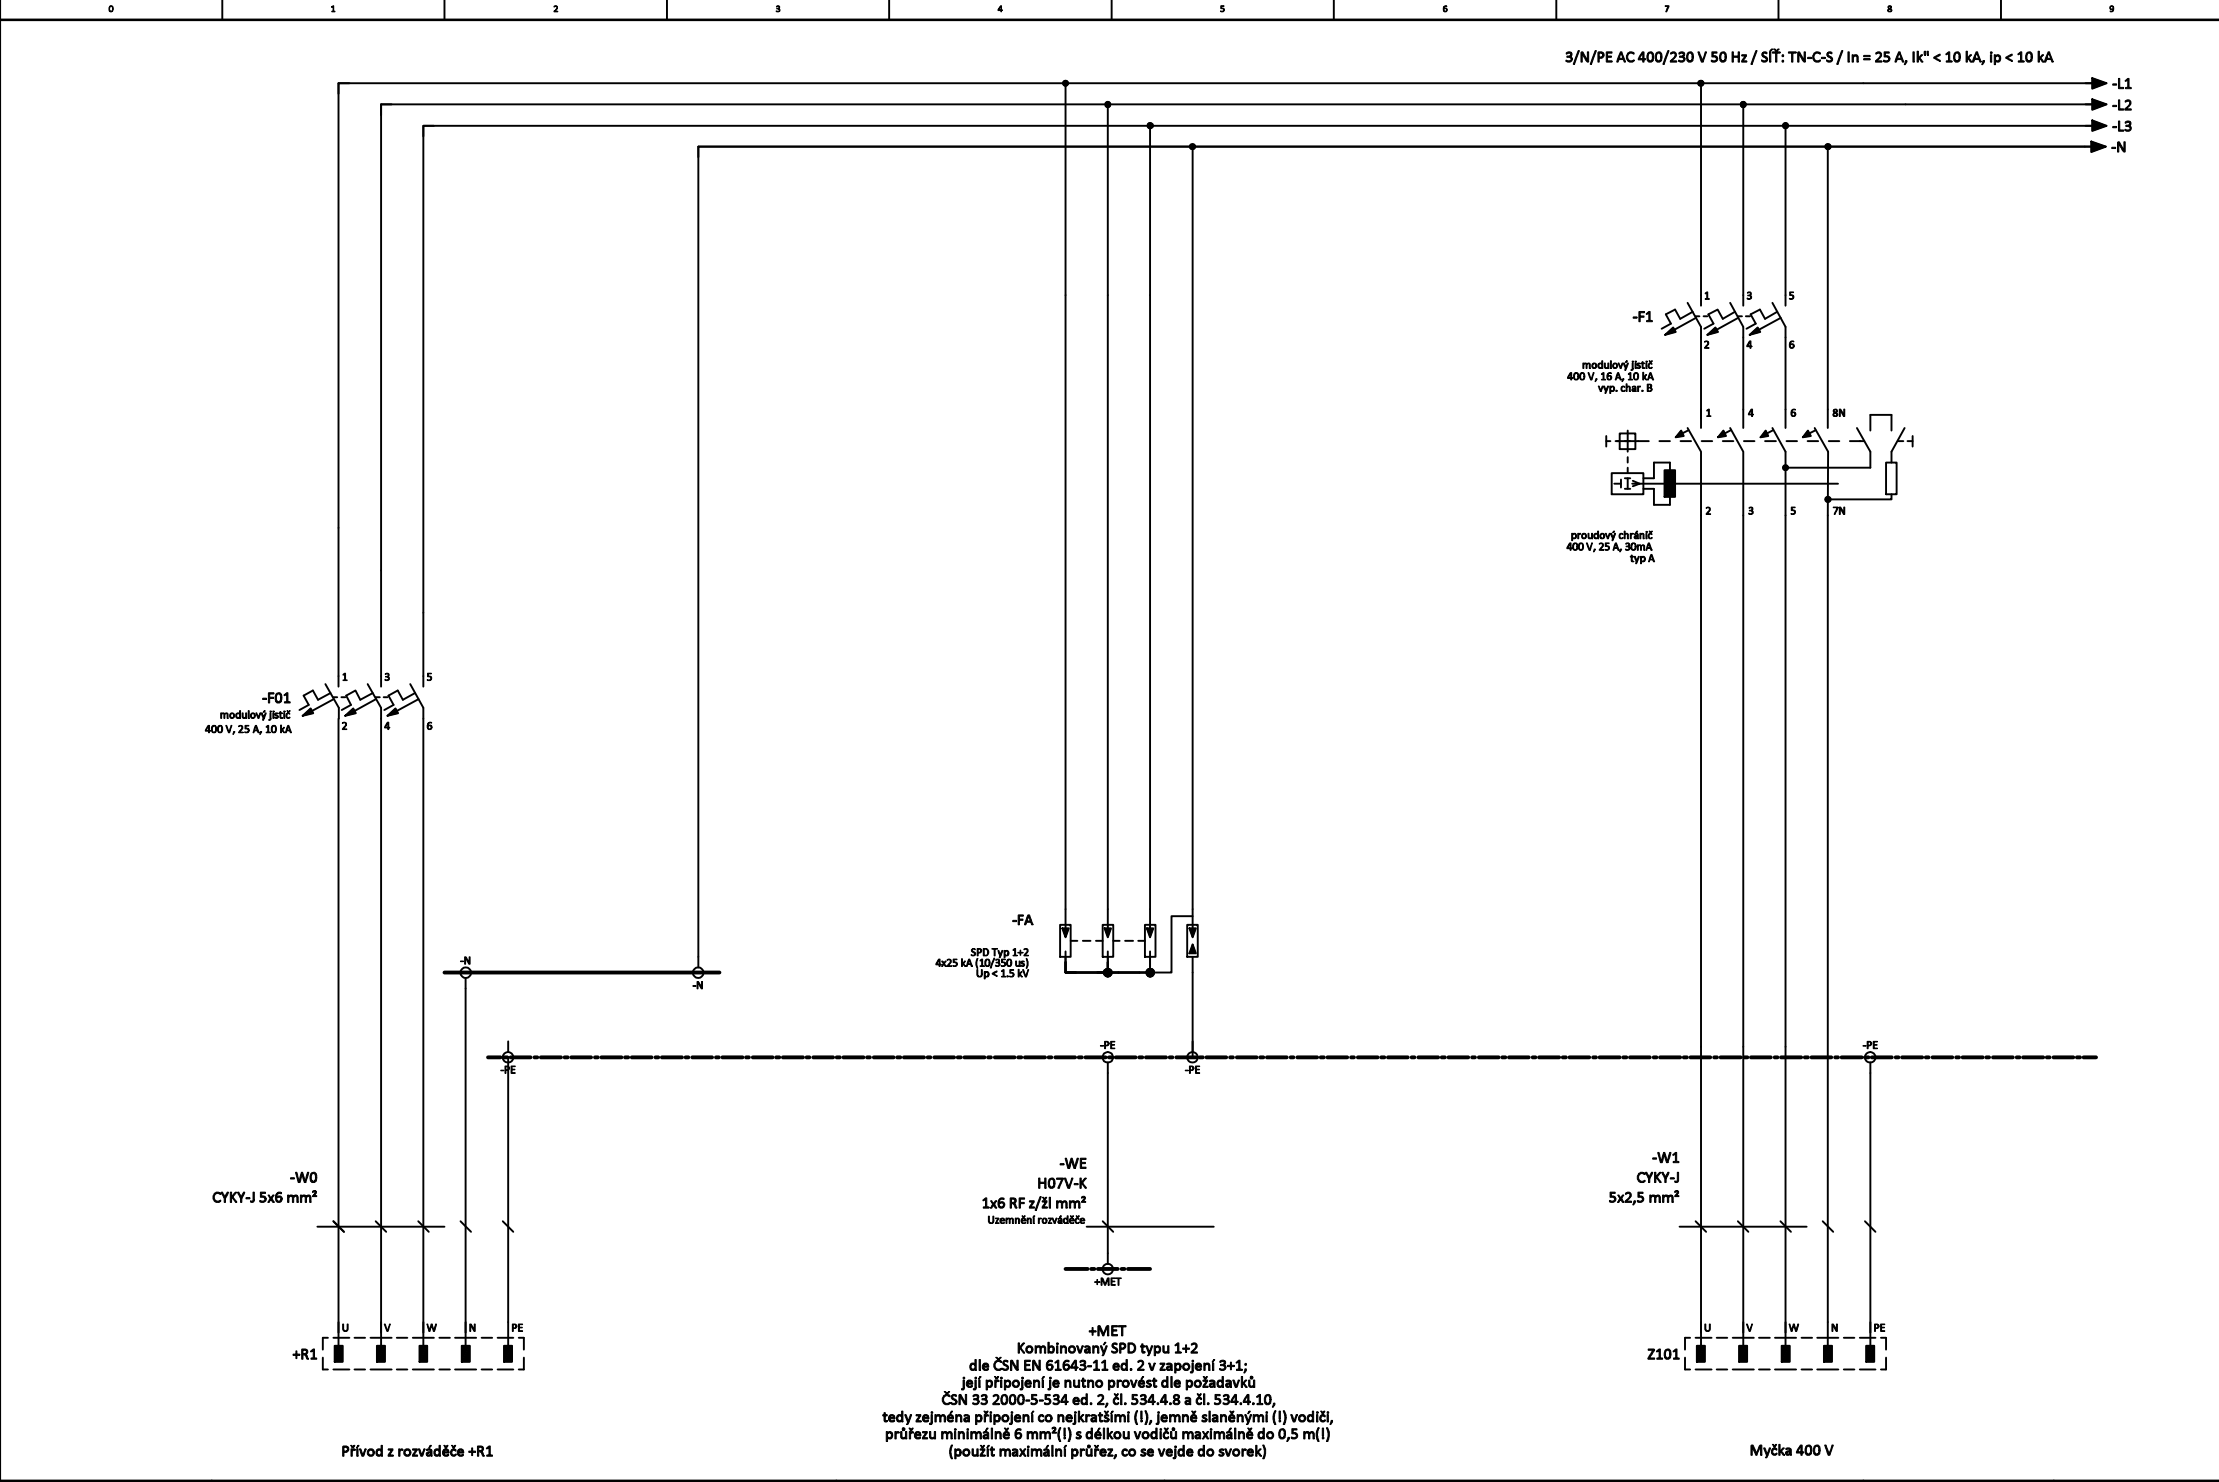

Datum:	04/2021	Akce:	celková rekonstrukce Mřř Gaviase 12a	Objekt SO 01	Objekt:	SO 01
Vypracoval:	Ing. Jaroslav Petřach	Investor:	Statutřrnř mřřsto Ostrava, Mřřstřřkř obvod Ostrava-Jih	Rozvřděč +R4	Rozvřděč:	+R4
Provedení:	ČSN EN 61439-3		Hornř 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabřřvka		Označení listu:	4
Formřt vřřkresu:	EN ISO 5457 A3T				Celkem listřř:	7

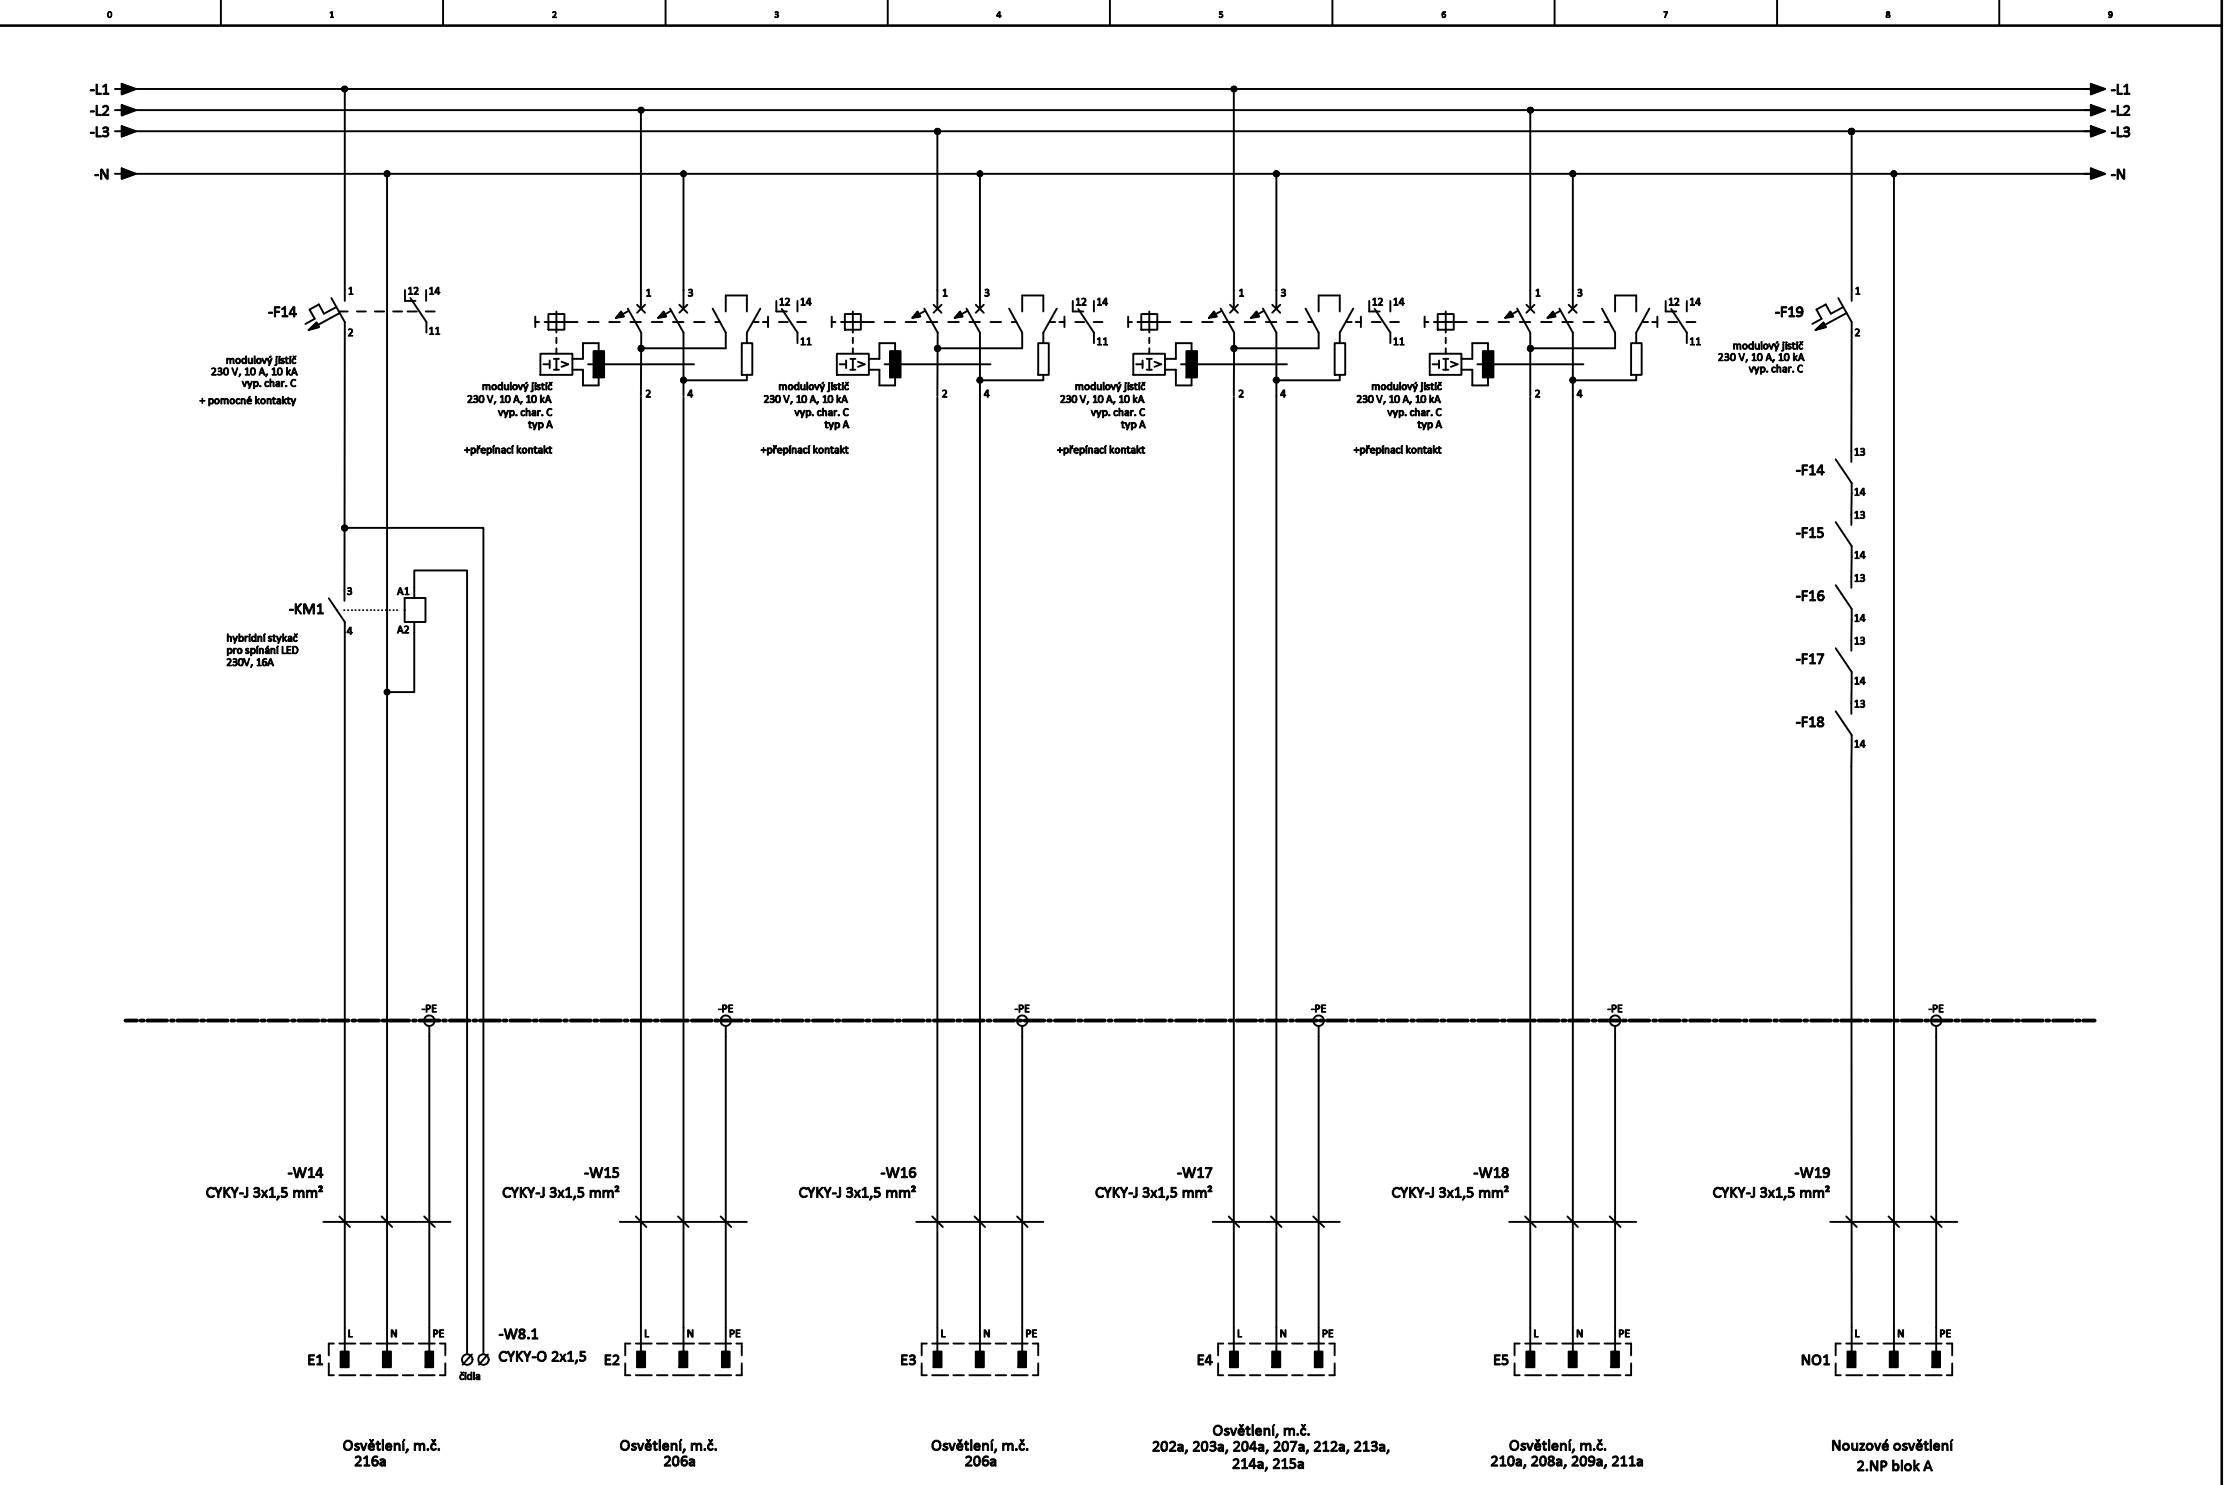

Datum: 04/2021		Akce: celková rekonstrukce MŠ Gavliase 12a	Investor: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	Objekt SO 01 Rozváděč +R4			Objekt: SO 01
Vypracoval: Ing. Jaroslav Petlach							Rozváděč: +R4
Provedení: ČSN EN 61439-3							Označení listu: 7
Formát výkresu: EN ISO 5457 A3T							Celkem listů: 7
					Číslo dokumentu: D.1.4.3.14	revize: 00	