

Anna Jurečková  
Na Kopaninách 362/3  
74714 Ludgeřovice

naše značka  
5002030491

vyřizuje  
Lenka Horáková

datum  
21.11.2019

Věc:

**Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská  
NESOUHLASNÉ STANOVISKO!!!**

K.ú. - p.č.: Zábřeh nad Odrou

Stavebník: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 70030 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - NTL,STL ( Lenka Horáková: tel. 595 142 052 )

Vámi předloženou žádost nelze pro účely stavebního řízení odsouhlasit s následujícím odůvodněním:

Zařízení staveniště, skládky zakresleny v koordinační situaci zelenou přerušovanou čarou nesmí být umístěny na plynovodu ani v jeho ochranném pásmu, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek.

Novou žádost s opravenou projektovou dokumentací zadávejte přes: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

-----  
Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut, tel: 532 227 582):

V oblasti výše uvedené stavby se nachází stávající zařízení aktivní ochrany STL a NTL plynovodů „PKO ESA Nová Horní“.

EPD se skládá ze skříně - technologie, drenážních kabelů k plynovodům a drenážních kabelů ke kolejišti tramvajové traktce.

Při realizaci stavby je nutno dodržet následující podmínky:

1. Před zahájením stavebních prací požadujeme kabely lokalizovat - na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

2. Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů, dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, je 1 m po obou stranách od krajního kabelu a ostatních technologických objektů dle zákona č. 458/2000 Sb. § 68, je 4 m na všechny strany od půdorysu. V tomto ochranném pásmu je nutné zemní práce provádět pouze ručně a s největší opatrností. V místech kde bude kabelové vedení odkryto je dodavatel povinen zajistit jeho zabezpečení proti poškození tak aby nedošlo k porušení uzemnění, izolace kabelů a nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor.

Drenážní kabely vedoucí ke kolejišti, respektive - případné zpětné navaření provedou pracovníci výše uvedeného investora stavby.

Investor nebo dodavatel stavby oznámí na GridServices, s.r.o. (viz kontaktní systém [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)) termín

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

zahájení stavebních prací s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení a zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě nn.

3. Požadujeme dodržet ČSN 73 6005.

4. Pokud dojde během stavby k poškození zařízení je dodavatel-investor povinen neprodleně informovat volat - pohotovostní linka (tel. 1239).

5. Před dokončením stavebních prací - záhozem přivězte zaměstnance provozu a údržby sítě GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu - provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku (protokolární zápis), kontakty na <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002030491 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Lenka Horáková  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
+420595142052  
[lenka.horakova@gasnet.cz](mailto:lenka.horakova@gasnet.cz)


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele





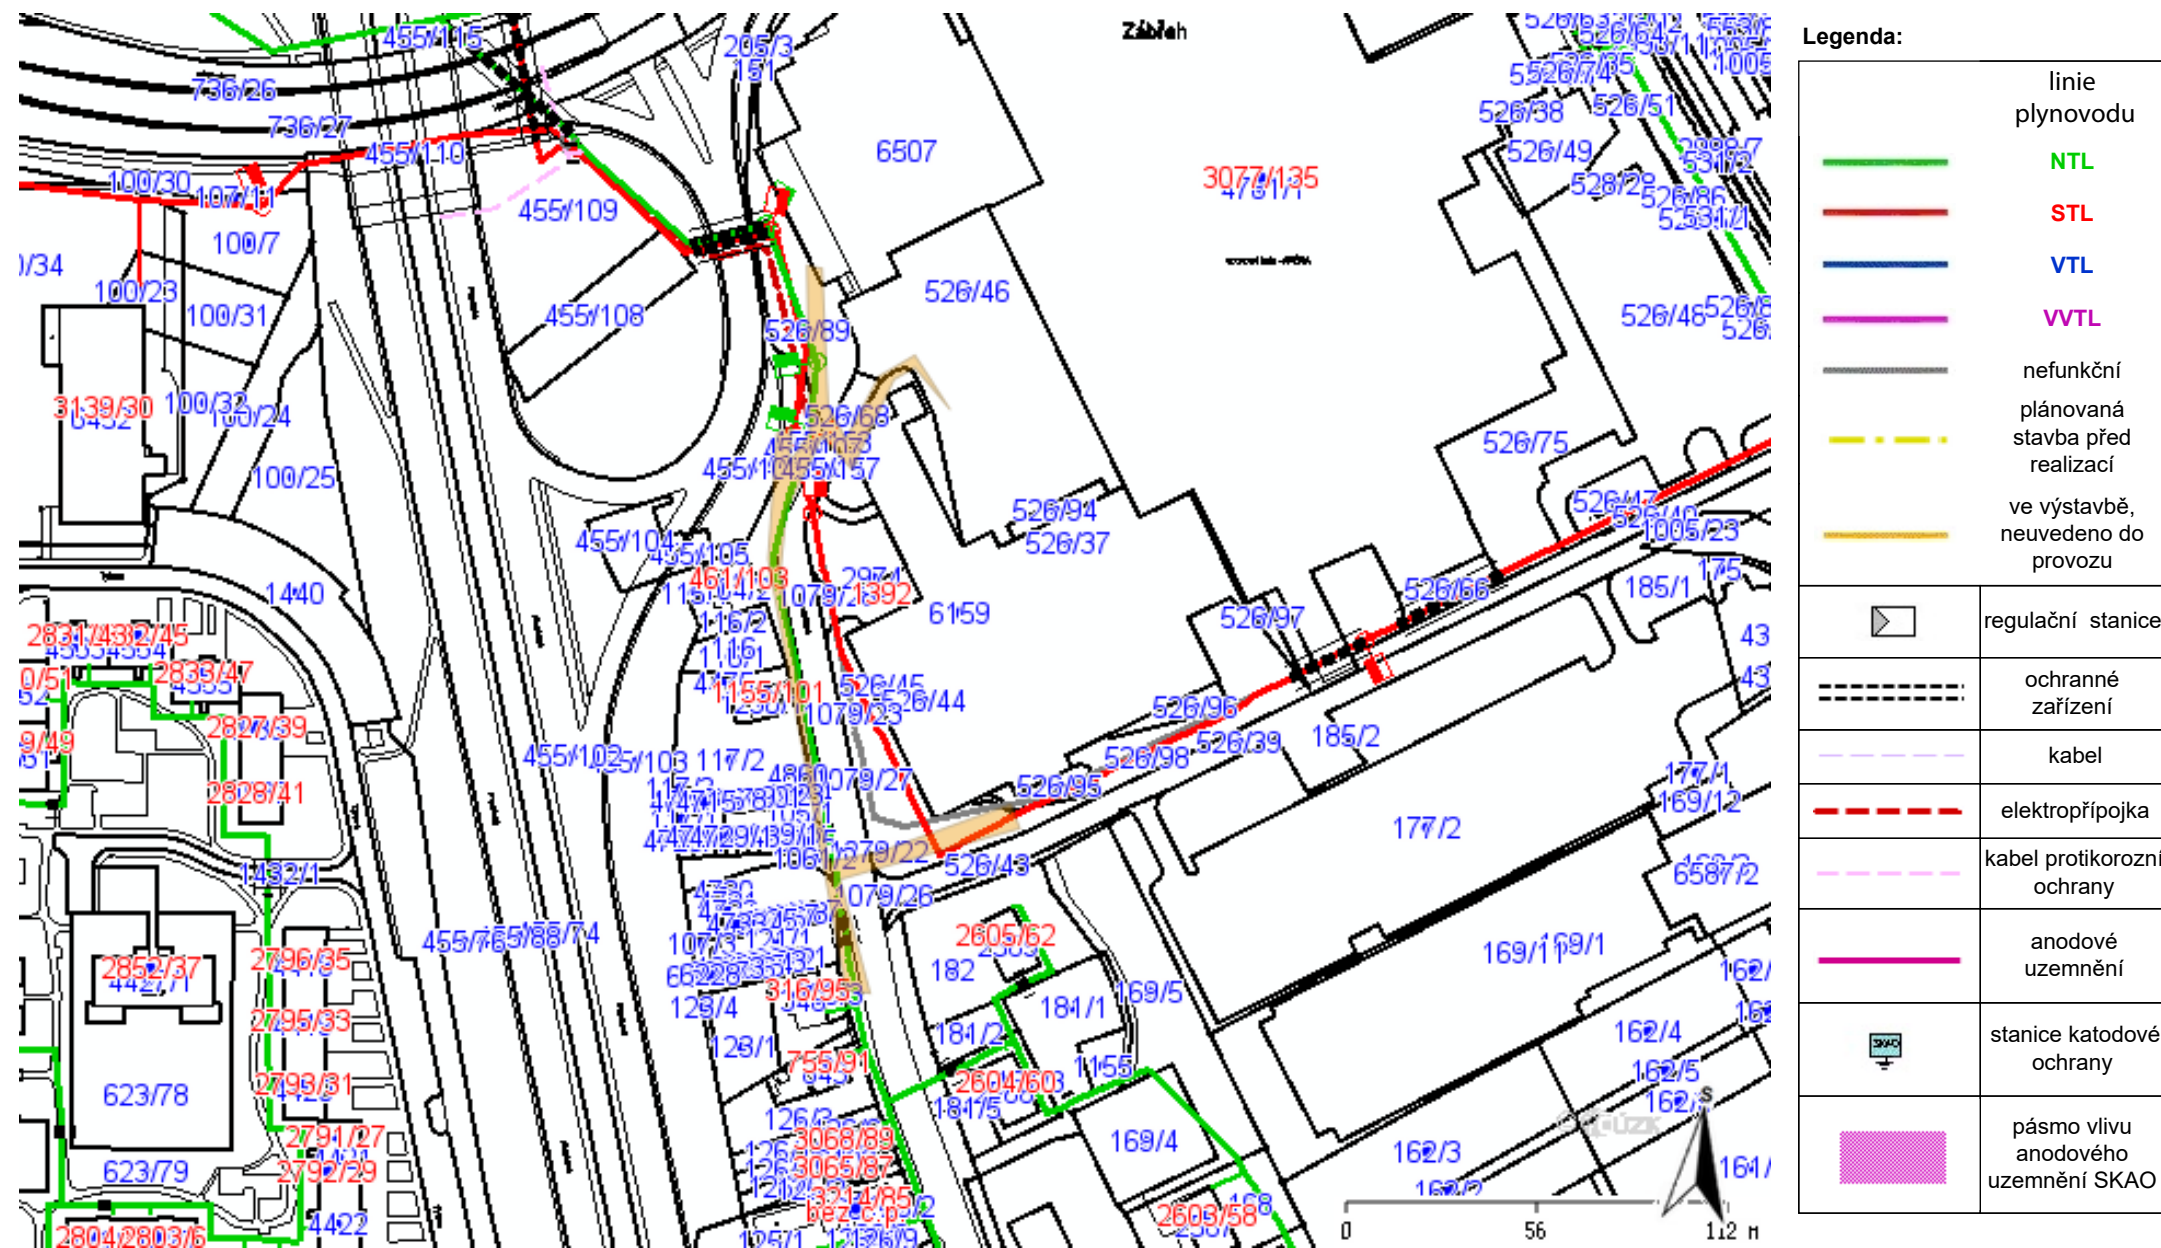



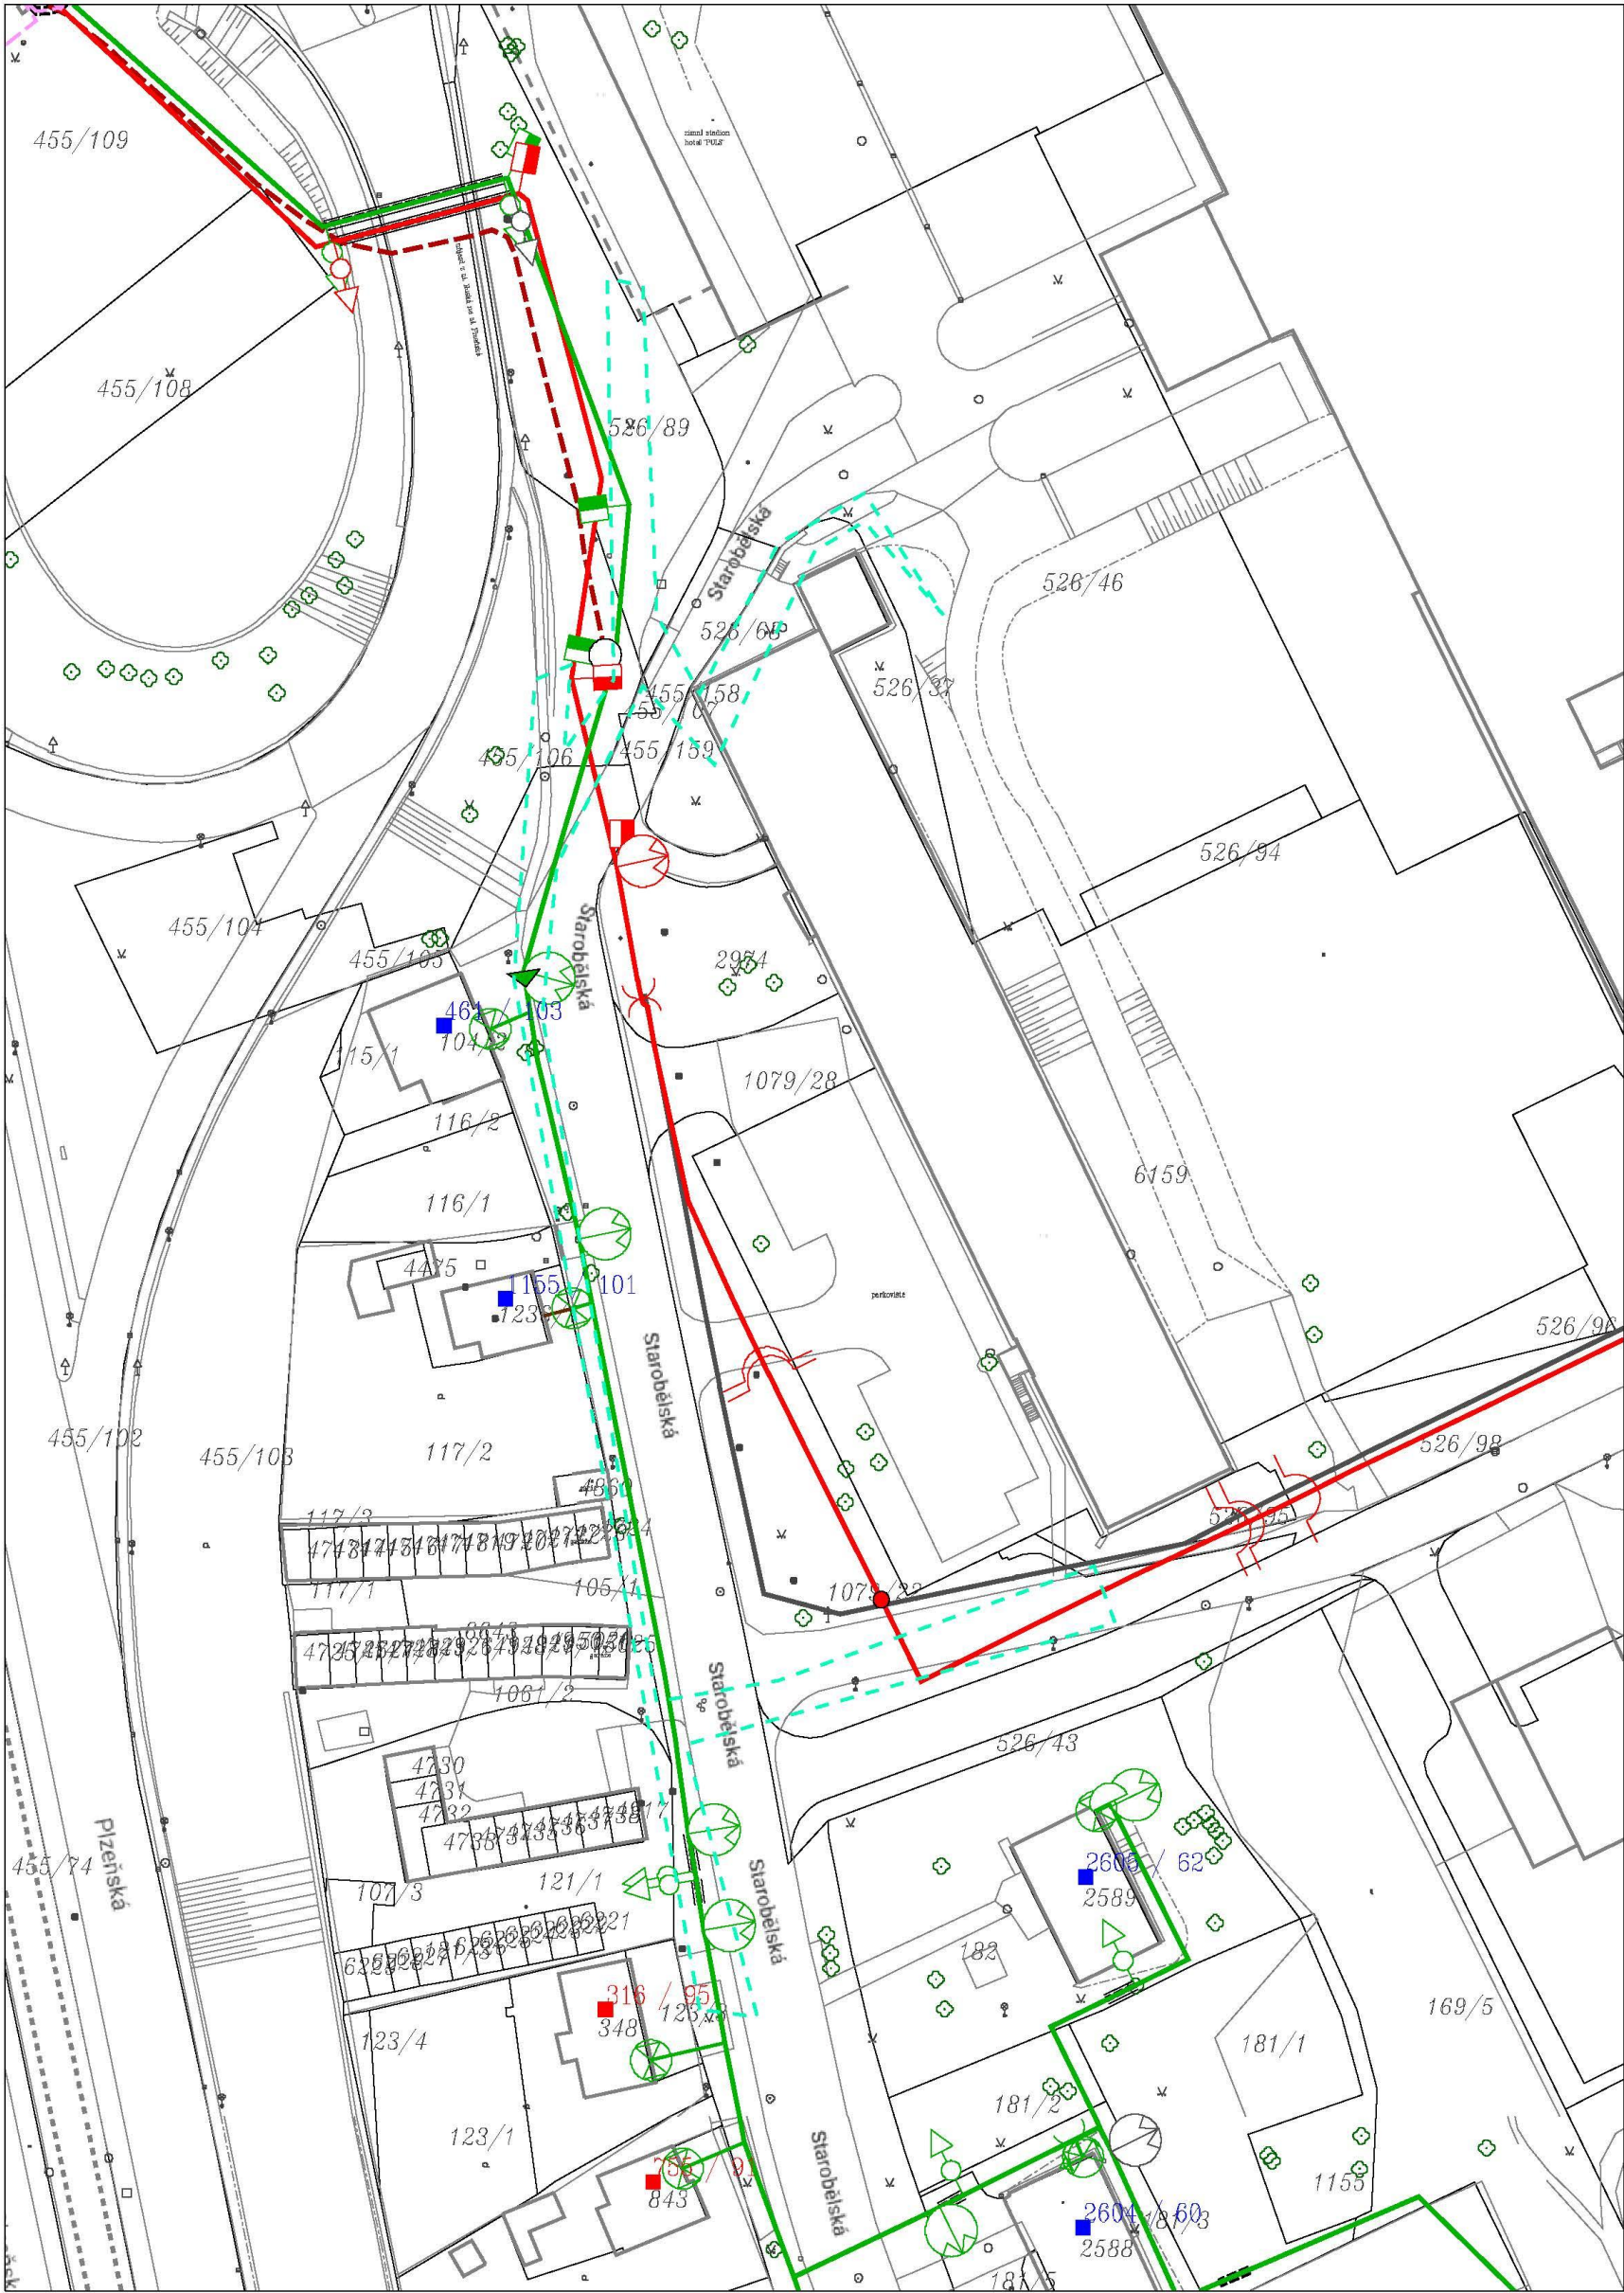






**Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002030491 ze dne 21.11.2019.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 70030 Ostrava. K.ú.: Zábřeh nad Odrou.







|   |   |   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Legenda:  |  | linie   |   | ochranné<br>zařízení  |   | kabel<br><br>protikorozní<br>ochrany |
|   |  | NTL/ STL/ VTL/  |  |   |  |                                      |
|   |  | VVTL  |   |   |   |                                      |
|   |  | plynovodu   |   |   |   |                                      |
|   |  | nefunkční   |  | kabel   |  | anodové<br>uzemnění                  |
|   |  | plánovaná stavba<br>před realizací  |  | elektropřípojka   |  | stanice katodové<br>ochrany          |
|  | výstavba  |  | regulační<br>stanice  |  | pásmo vlivu<br>anodového<br>uzemnění SKAO   |                                      |



**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002030491 ze dne 21.11.2019.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 70030 Ostrava. K.ú.: Zábřeh nad Odrou.

