
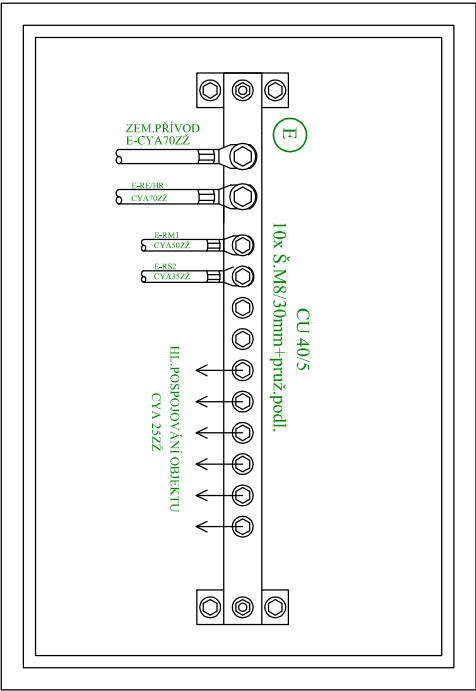



HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU HOP

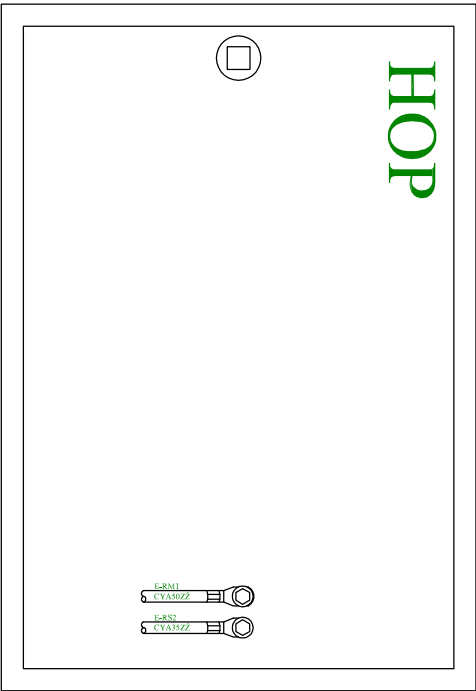

**HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP**  
**DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :**  
Na přípojnici HOP budou připojeny tyto vodiče :  
– uzemňovací přívody  
– ochranné vodiče  
– vodiče hlavního pospojování  
V objektu bude provedeno hlavní pospojování (potenciálové vyrovnání) dle čl. 413.1.2.1 ČSN 332000-4-41. Do systému hl. pospojování musí být připojeny tyto vodivé části :  
– ochranný vodič;  
– uzemňovací přívody, hlavní ochranné svorky  
– rozvod potrubí v budově, tj. voda, vodivý odpad (ZTI), plyn, potrubí, rozvody ÚT, TUV;  
– zařízení a rozvody VZT, klimatizace;  
– kovové konstrukční části budovy (oplocení, horizontální a vertikální konstrukce,  
Vodivé části přicházející z venku musí být pospojovány co nejbližší vstupu do budovy.  
Pro pospojování bude použito vodiče CYA25/ZŽ.

Skrťn bude opatřena zámkem na trnový klíč 6x6 mm.

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	HOP
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	A1TP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 00
ROZMĚRY :	š 450/v 300/hl.150mm
DĚLENÍ :	–
NATĚR/BARVA :	ŠEDÁ RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 332000-4-41,ed2
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3PEN AC 50Hz,4,00/230V/TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	–

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL :	Jakub Špiláček	
KONTROLOVAL :	Ing. Milan Černocký	
MÍSTO STAVBY :	Provozničná 62, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava	
Příjemce :	StřO, měst. obv. Ostrava - Jih, Úl. Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	
AKCE/ NÁZEV :	<b>OPRAVA ROZVODŮ EL. SILNOPROUDU PRO KUCHYŇ ZŠ V OBJEKTU PROVAZNICKÁ 62, OSTARAVA - HRABŮVKA</b>	
OBJEKT/ČÁST :	<b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>	
OBSAH :	<b>HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP</b>	
Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL	Obchodně technická a projektční kancelář A.Gaváse 111/32, 700 30 Ostrava tel: +420 603 448 517, novel@iscall.cz	
DATUM :	4./2021	
STUPEŇ PD :	DPS	
ZAK. Č. :	11720	
FORMÁT :	1xA4	
MĚŘÍTKO :		PŘÍLOHA č. :
-		<b>06</b>