



ŘEZ D-D'

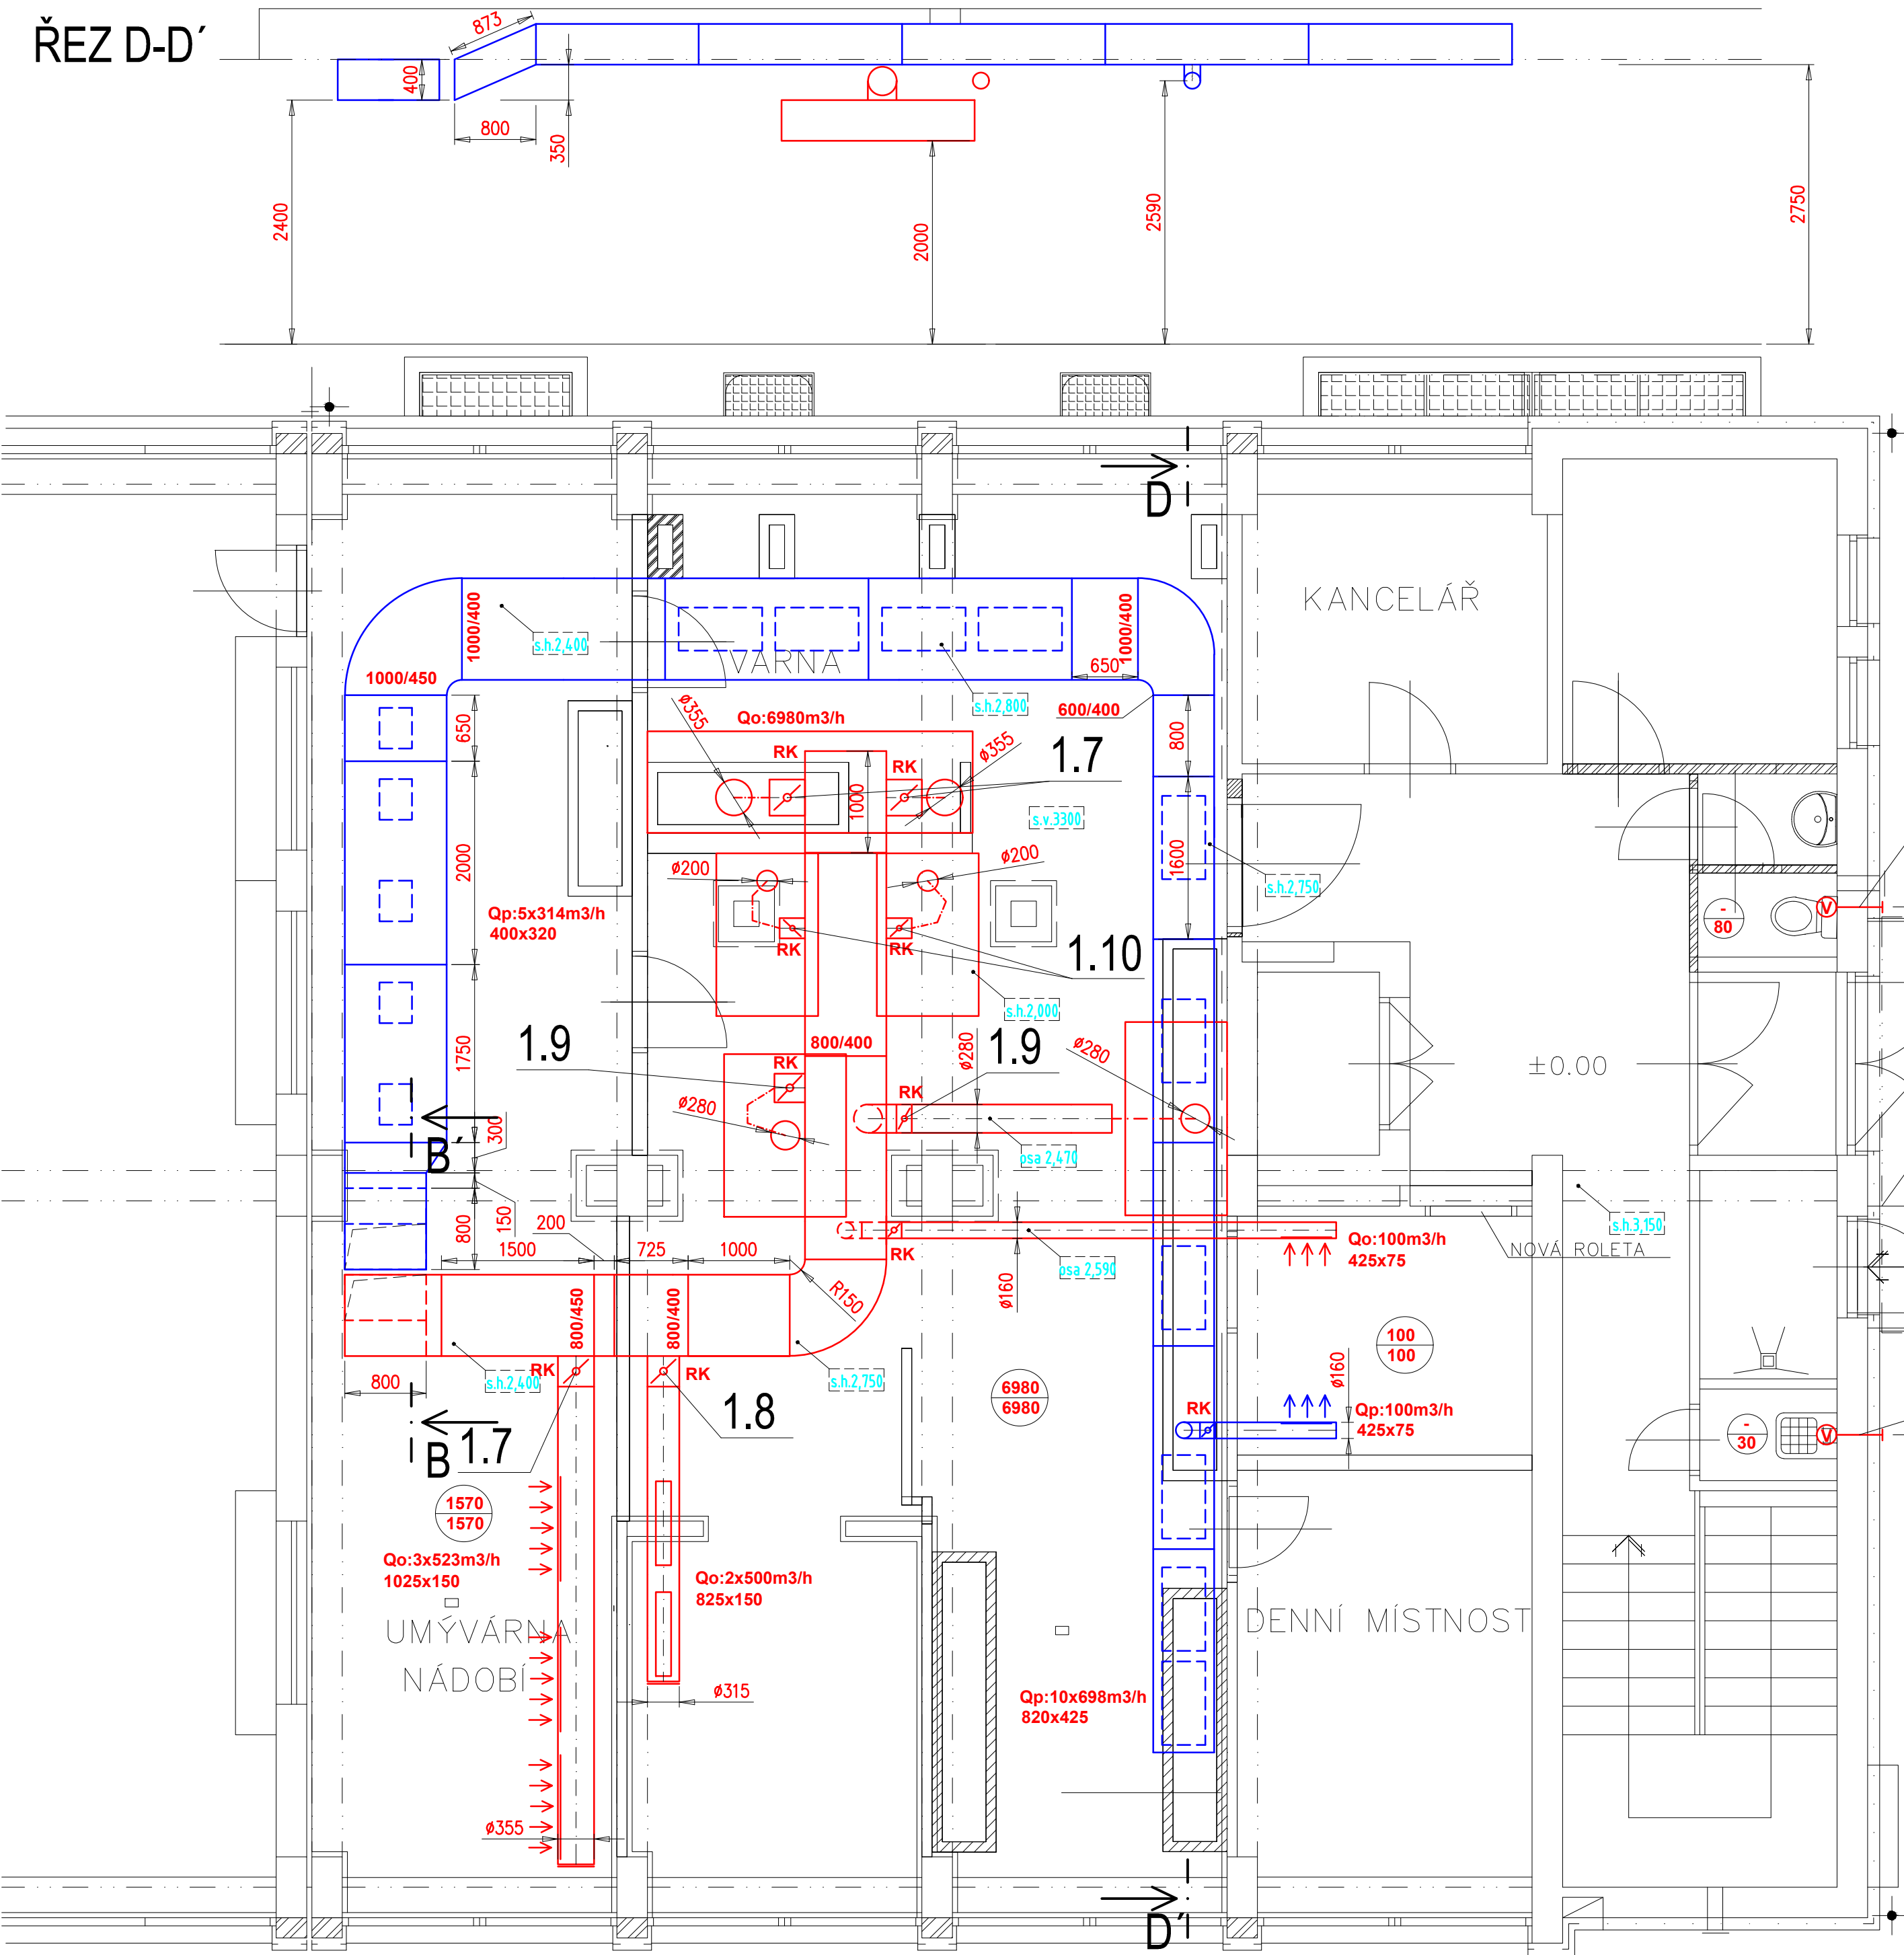

VZT 1.01

GLYKOLOVÝ OKRUH
MÉDIUM: 35% ETHYLENGLYKOL
Q= 70,5 kW, M=3,17 m3/hod,
T= +14,5 / -7,1 °C

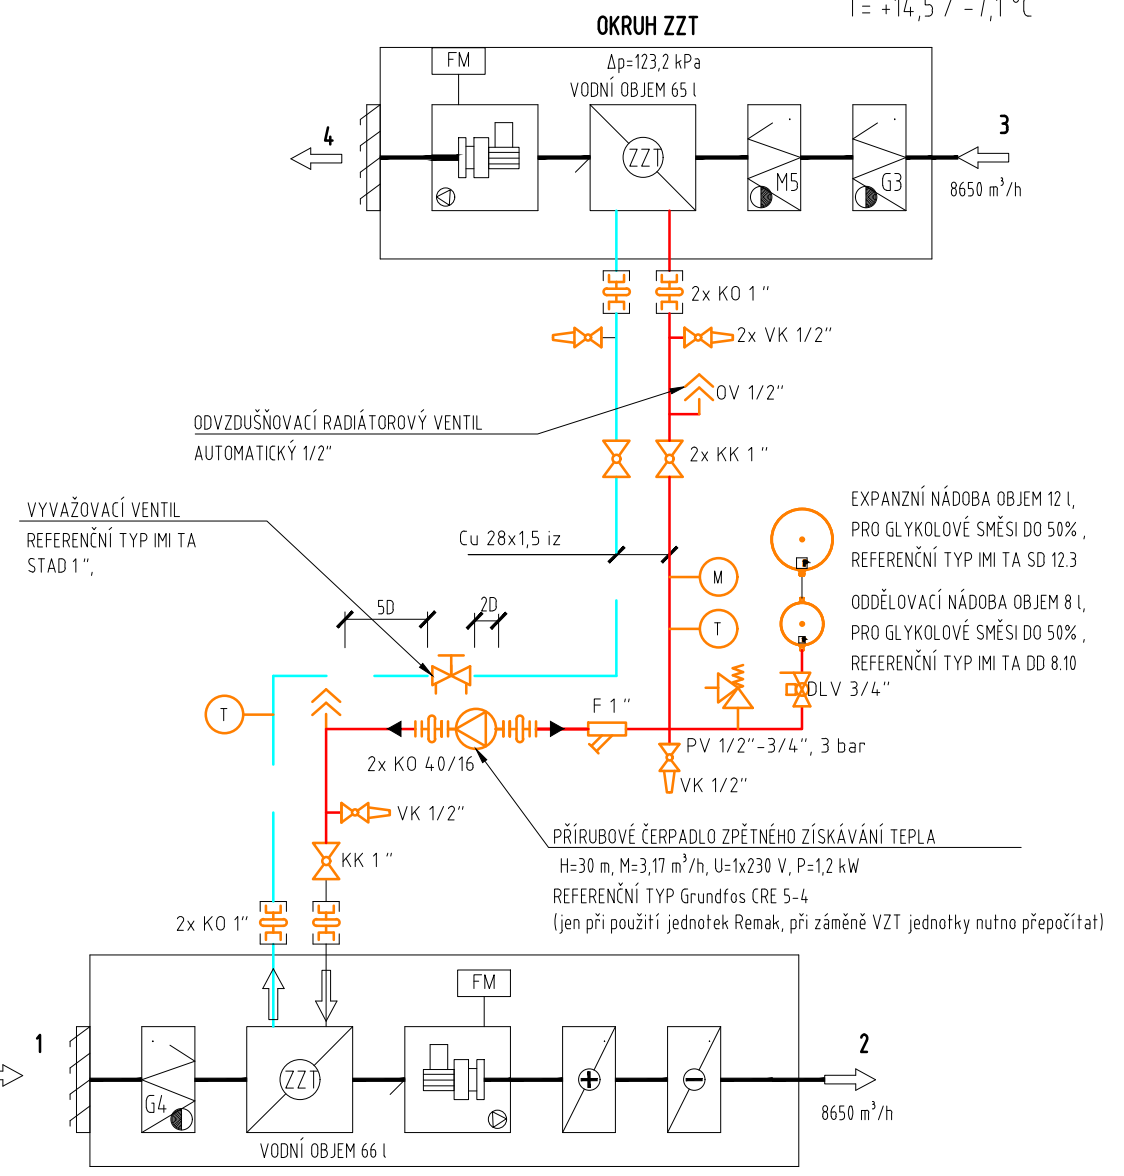

4.1 Čerstvý vzduch
4.2 Léto 32 °C/45%
4.3 Zima -15 °C/95%

MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU (m3/hod)
450
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU (m3/hod)
450

- * VOLNÁ PŘÍRUBA
- V VENTILÁTOR
- TLH TLUMIČ HLUKU
- ZK ZPĚTNÁ Klapka
- RK REGULAČNÍ Klapka
- PK POŽÁRNÍ Klapka



BKB Metal, a.s.	VYPRACOVAL/DRAWN BY	ING. ONDŘEJ CÍČÁK
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava	KONTROLOVAL/CHECKED BY	ING. DANIEL RYBA
702 00 Ostrava, Česká republika	VEDOUČÍ PROJEKTU/PROJECT MANAGER	ING. JAN ŠPUNDA
www.bkbmetal.cz	TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.	

INVESTOR	ÚMOB Ostrava JIH	DATUM/DATE	06/2021
PROJEKT/PROJECT	Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ MUDr. E.Lukášové, Ostrava	STUPEŇ/PHASE	DPS
ČÁST/PART	D. Výkresová část D.1.4.2 Zařízení pro větrání a ochlazování	MĚŘÍTKO/SCALE	1:50
NÁZEV/TITLE	Půdorys 1.NP	JEDNOTKY/UNITS	mm
		FORMÁT/FORMAT	A2
		POČET A4/NO. OF A4	4
		ZAKÁZKA/CONTRACT	21-4763-01
		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	BKB-2-11605
		REV.	