


RE

stávající elektroměrový rozváděč umístěný na vnější fasádě objektu

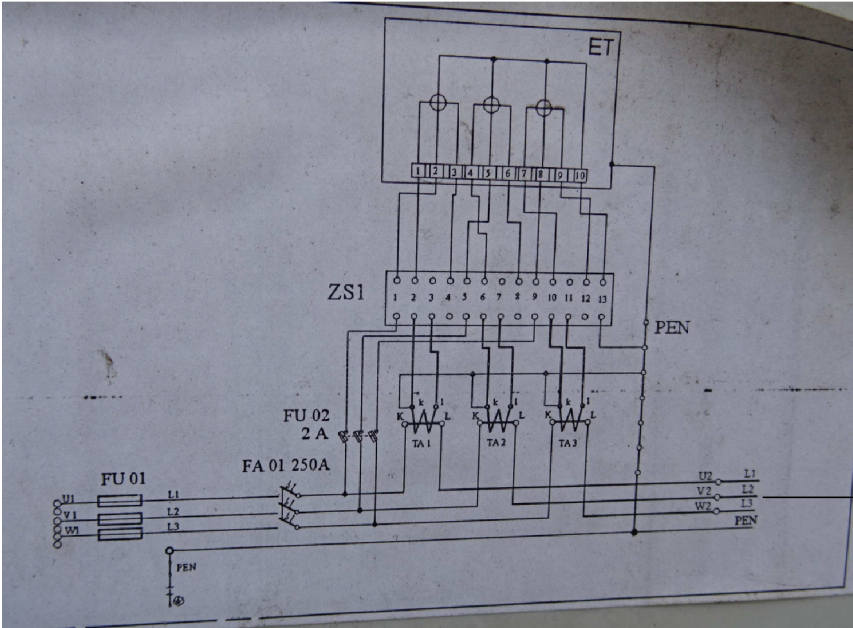

Rozváděč RH - typový oceloplechový rozváděč , skříňové provedení o rozměrech cca ŠxVxH=800x2100x400mmm, bude umístěn v 1.PP objektu v m.č. 0.3 - Chodba.
V rozváděči RH budou instalovány jistící prvky pro napájení stavební elektroinstalace, technologické zařízení kuchyně, VZT atd.

RH

3 PEN ~ 50Hz, 400V/230V, TN-C-S



2x kabel CYKY-J4x50mm2 vedený v drátěném žlabu

- Napěťová soustava:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
- Základní ochrana:

izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- Ochrana při poruše:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- Doplňková ochrana:

proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

| | | |
|--|--|---------------------|
| <div><div><div>BKBmetal</div><div>DESIGNING FUTURE</div></div><div><div>BKB Metal, a.s.</div><div>Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava</div><div>702 00 Ostrava, Česká republika</div><div>www.bkbmetal.cz</div></div></div> | VYPRACOVAL/DRAWN BY | VLADIMÍR HOCHMANN |
| | KONTROLOVAL/CHECKED BY | ING. JAROSLAV HOLÁŇ |
| | VEDOUCÍ PROJEKTU/PROJECT MANAGER | ING. JAN ŠPUNDA |
| | TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMSSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES. | |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|------------|
| INVESTOR | ÚMOb Ostrava JIH | | |
| PROJEKT/PROJECT | Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ MUDr. E.Lukášové, Ostrava | DATUM/DATE | 05/2021 |
| | | STUPEŇ/PHASE | DPS |
| | | MĚŘÍTKO/SCALE | - |
| ČÁST/PART | D. Výkresová část D.1.4.4 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace | JEDNOTKY/UNITS | mm |
| | | FORMÁT/FORMAT | A3 |
| | | POČET A4/NO. OF A4 | 2 |
| | | ZAKÁZKA/CONTRACT | 21-4763-01 |
| NÁZEV/TITLE | Přehledové schéma napájení rozvody | ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER | REV. |
| | | BKB-3-6250 | |