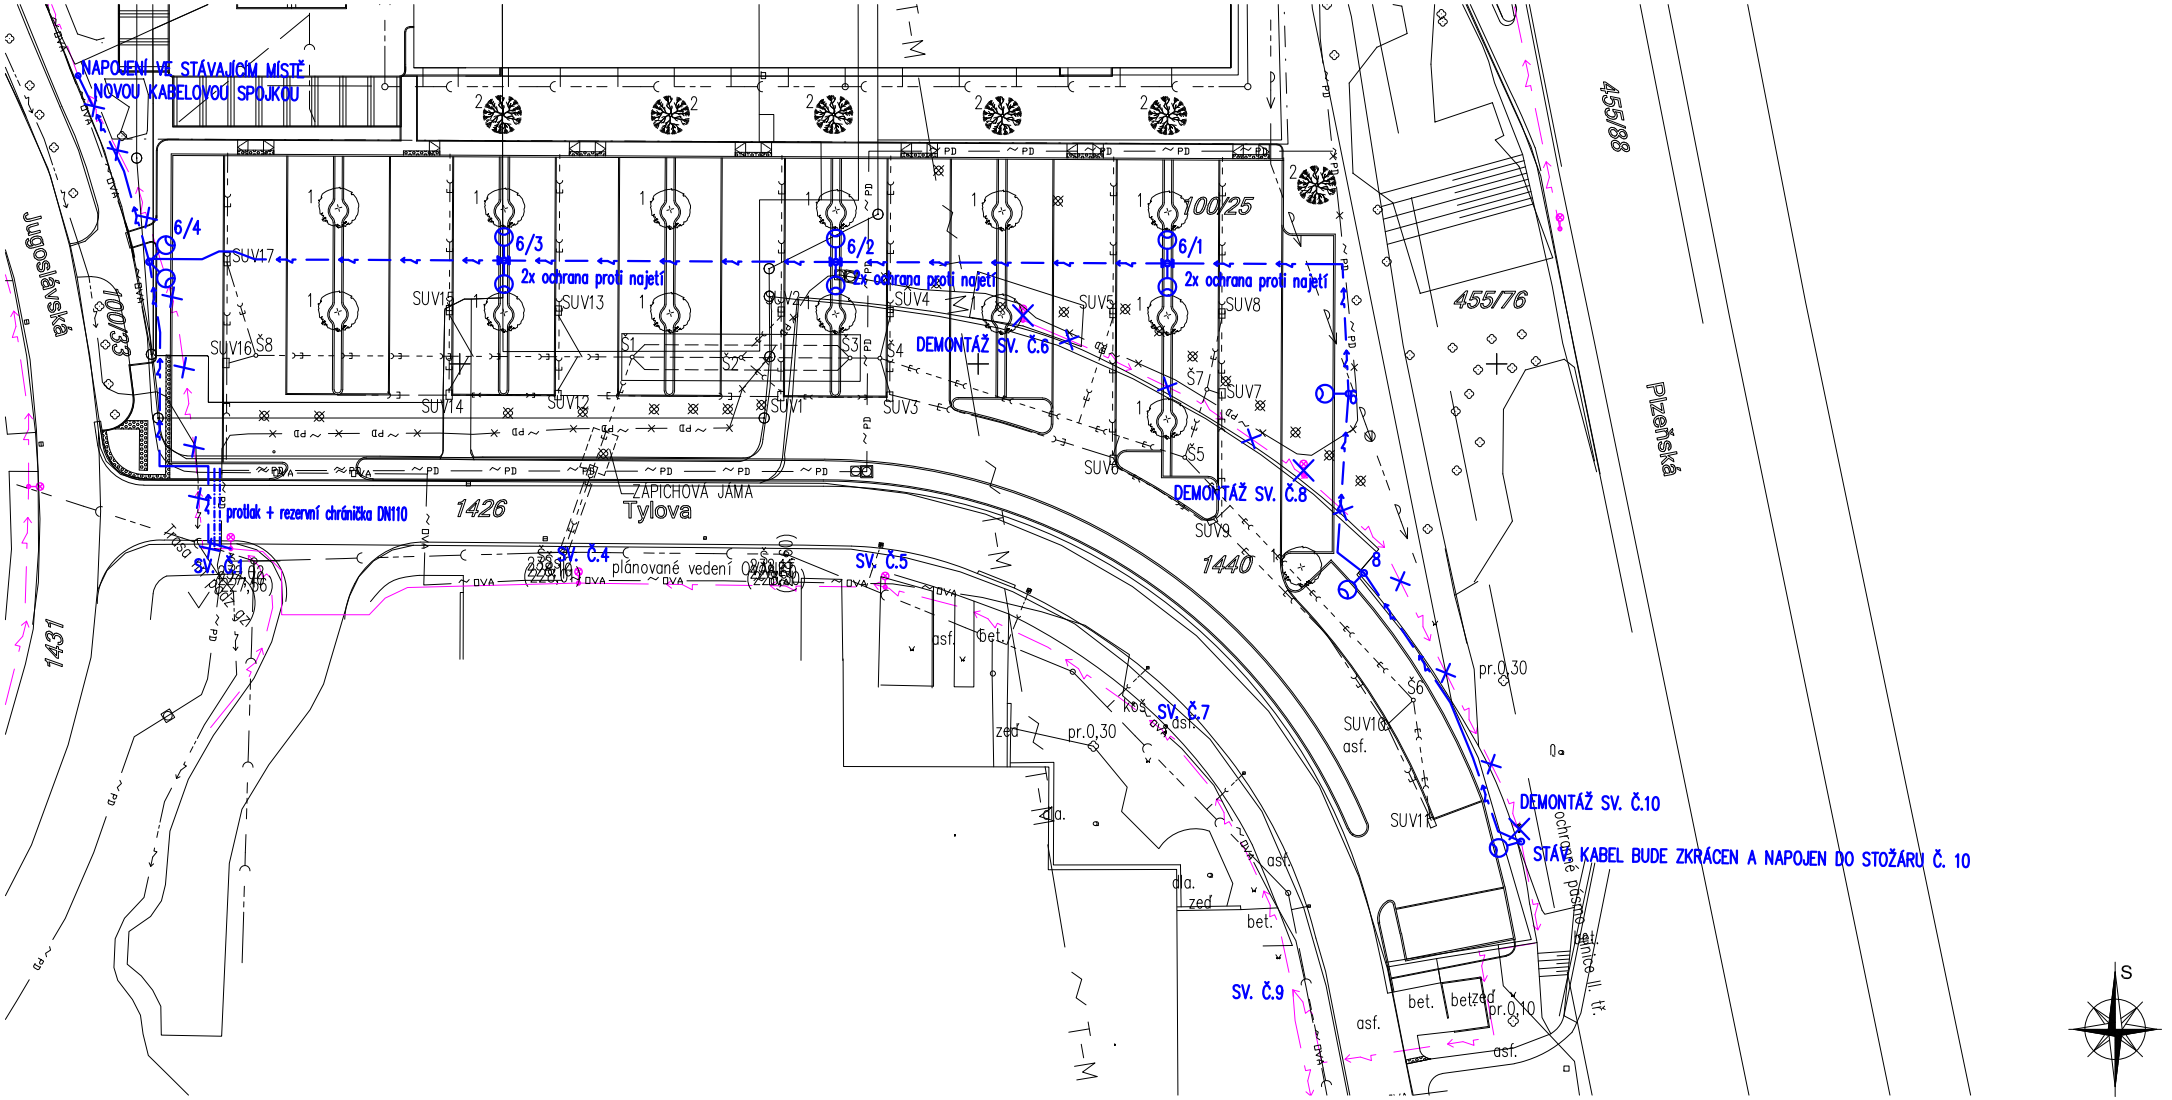

LEGENDA VO (SO 401):

uliční LED svítidla 1x53W (11 ks) na stožár BM8 (7 ks) s novými výložníky 1,5 m

navržený kabel VO CYKY 4x16 mm^2 v chráničce DN75 + drát FeZn10 mm v zemi

TECHNICKÁ DATA VO:

Proudová soustava: 3 NPE AC 50 Hz 400 V / TN-C-S

Ochrana dle ČSN
33 2000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje - základní doplňujícím pospojováním - zvýšená
Vnější vlivy dle ČSN
33 2000-1 ed.3: AB8, AD3 - nebezpečné - dané změnou Z1 normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Prostředí - nebezpečné - stanoveno protokolem OK, a.s. č.1/2011 O určení vnějších vlivů.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Stávající kanalizace - OVaK
- Stávající NN podz. - ČEZ
- Stávající VO - OK
- Stávající sděl. vedení - T-Mobile
- Plánované sděl. vedení - Ovanet
- Stávající sděl. vedení - PODA
- Stranová přeložka sděl. vedení PODA
- vodovod v rámci přestavby LIDLu
- kanalizace v rámci přestavby LIDLu
- navržená dešťová kanalizace SO 301
- navržený protlak

Investor

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Stavba

Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu

Stavba

SO 401 - Veřejné osvětlení

Název výkresu

SITUACE VO

Royal HaskoningDHV
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.
Prokešovo náměstí 5, Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 263 120

Zodpovědný projektant	Ing. Josef Nezval
Kontrola projektu	Ing. Josef Nezval
Vypracoval	Ing. Josef Nezval
Datum	červen 2021
Zakázka č.	CA 2010
Formát	2 x A4
Měřítko	1 : 500
Stupeň	DPS
Souprava	Výkres číslo 02