PAŽENÝ VÝKOP

ALTERNATIVA 1
ODTĚŽENÍ A OBNOVA HUMÓZNÍ
VRSTVY NEZPEVNĚNÉHO POVRCHU

HUMUS 300 MM
UVÁLCOVÁNÍ + OSETÍ
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 100-150 mm

ALTERNATIVA 2
ODTĚŽENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY NEZPEVNĚNÉHO POVRCHU
S NÁSLEDNOU REALIZACÍ KONSTRUKCE MÍSTNÍ PARKOVIŠTĚ

P?EDPOKLÁDANÁ SKLADBA PARKOVIŠTĚ
- ASFALTOBETON I 50 MM
- ASFALTOBETON II 50 MM
- OBALOVANÉ KAMENIVO 70 MM
- KAMENIVO 50 MM
- ŠTĚRKODRŤ 150 MM
- ŠTĚRKOPÍSEK 150 -200 MM

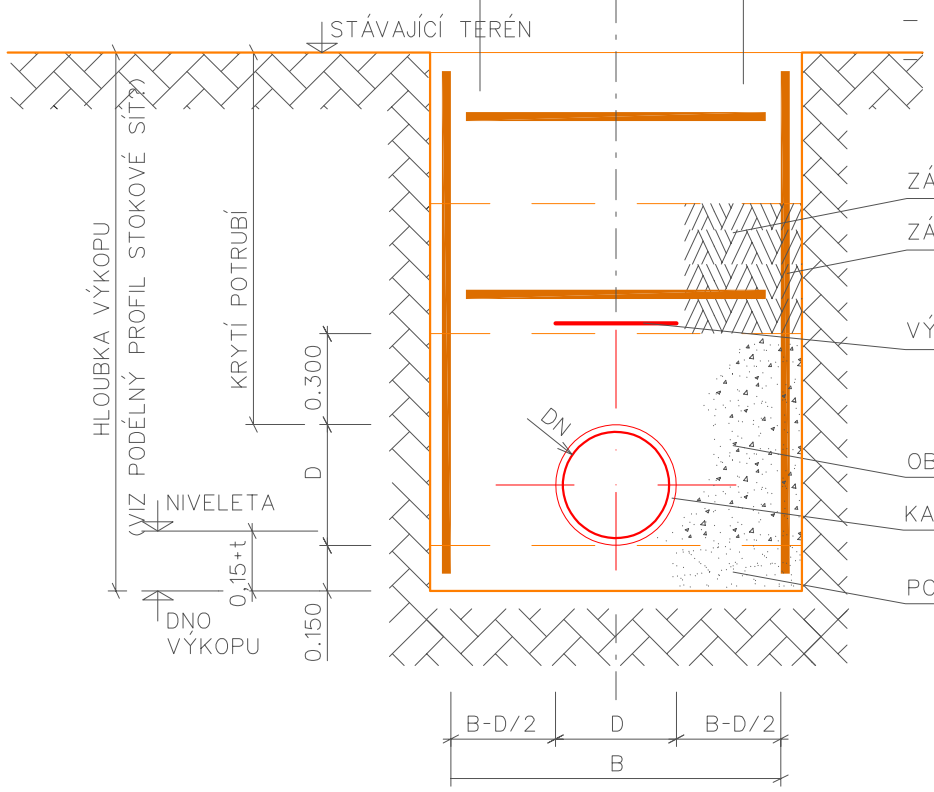

ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ DŘEVĚNNÉ
PŘI ZATAHOVÁNÍ BUDE PO 0,5 M
ROZEPŘENO DŘEVĚNOU KULATINOU
DÉLKY 900 MM.
KULATINA BUDE ROZEPŘENA POMOCÍ
DŘEVĚNÝCH KLÍNŮ.
ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ DŘEVĚNÉ BUDE
OD HLOUBEK 2,15 M VÝKOPU NAHRAZENO
OCELOVÝM PAŽENÍM.
PŘI POUŽITÍ OCELOVÉHO PAŽENÍ
BUDE VÝKOP ROZŠÍŽEN O 400 MM

MATERIÁL POTRUBÍ:- plast
DIMENZE A HLOUBKA: DN150
ULOŽENÍ VIZ PODÉLNÉ PROFILY

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ
DODAVATEL STAVBY VE SPOLUPRÁCI SE VŠEMI
SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTÝČENÍ
PRŮBĚHU TRAS VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ A
ZAŘÍZENÍ. HLOUBKY ULOŽENÍ MUSÍ BÝT
OVĚŘENY RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI
NA HLOUBCE RÝHY DLE ČSN EN 1610

HLOUBKA RÝHY (M)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (M)
< 1.00	NEVYŽADUJE SE
≥ 1.00 ≤ 1.75	0,80
>1.75 ≤ 4.00	0,90
>4.00	1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI
NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DLE ČSN EN 1610

DN (MM)	ZAPAŽENÁ RÝHA (M)	NEZAPAŽENÁ RÝHA (M)	
		b>60°	b≤60°
150	D + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40

U ÚDAJŮ D + x ODPOVÍDÁ x/2 MINIMÁLNÍMU PRACOVNÍMU
PROSTORU MEZI POTRUBÍM A STĚNOU RÝHY RESP. PAŽENÍM,
b - ÚHEL SKLONU STĚNY RÝHY, MĚ?ENÉ K VODOROVNÉ OSE

POZNÁMKA:

PODSYP POTRUBÍ - HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE-KOPANÝ PÍSEK
OBSYP POTRUBÍ - KOPANÝ PÍSEK, ŠTĚRKOPÍSEK. MAXIMÁLNÍ VEL. ZRNA 8MM. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 15CM VYSOKÝCH.
ZÁSYP - KAMENIVO,
POPŘ. ZEMINA VÝKOPKU - DLE TECH.ZPRÁVY.

RÝHA BUDE PAŽENA DŘEVĚNÝM ZÁTAŽNÝM PAŽENÍM. PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU NAD 2,15m BUDE POUŽITO PAŽENÍ OCELOVÉHO A ŠÍŘKA VÝKOPU SE ZVĚTŠÍ O 40cm.

ŠÍŘKA VÝKOPU "B" JE VODOROVNÁ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ.

Investor
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Stavba
Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu

SO 301 - ODVODNĚNÍ

Název výkresu
VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE

Royal HaskoningDHV
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.
Prokešovo náměstí 5, Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 263 120

Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Bojko
Kontrola projektu	Ing. Martin Krejčí
Vypracoval	Ing. Jaroslav Gavlas
Datum	červenec 2021
Zakázka č.	CA 2010
Formát	2 x A4
Měřítko	
Stupeň	DUR + DSP + DPS
Souprava	Výkres číslo D1.2.6