


VĚTKNUTÉ STUPŇOVITÉ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY SILNIČNÍ

JMENOVITÉ VÝŠKY 8 m,

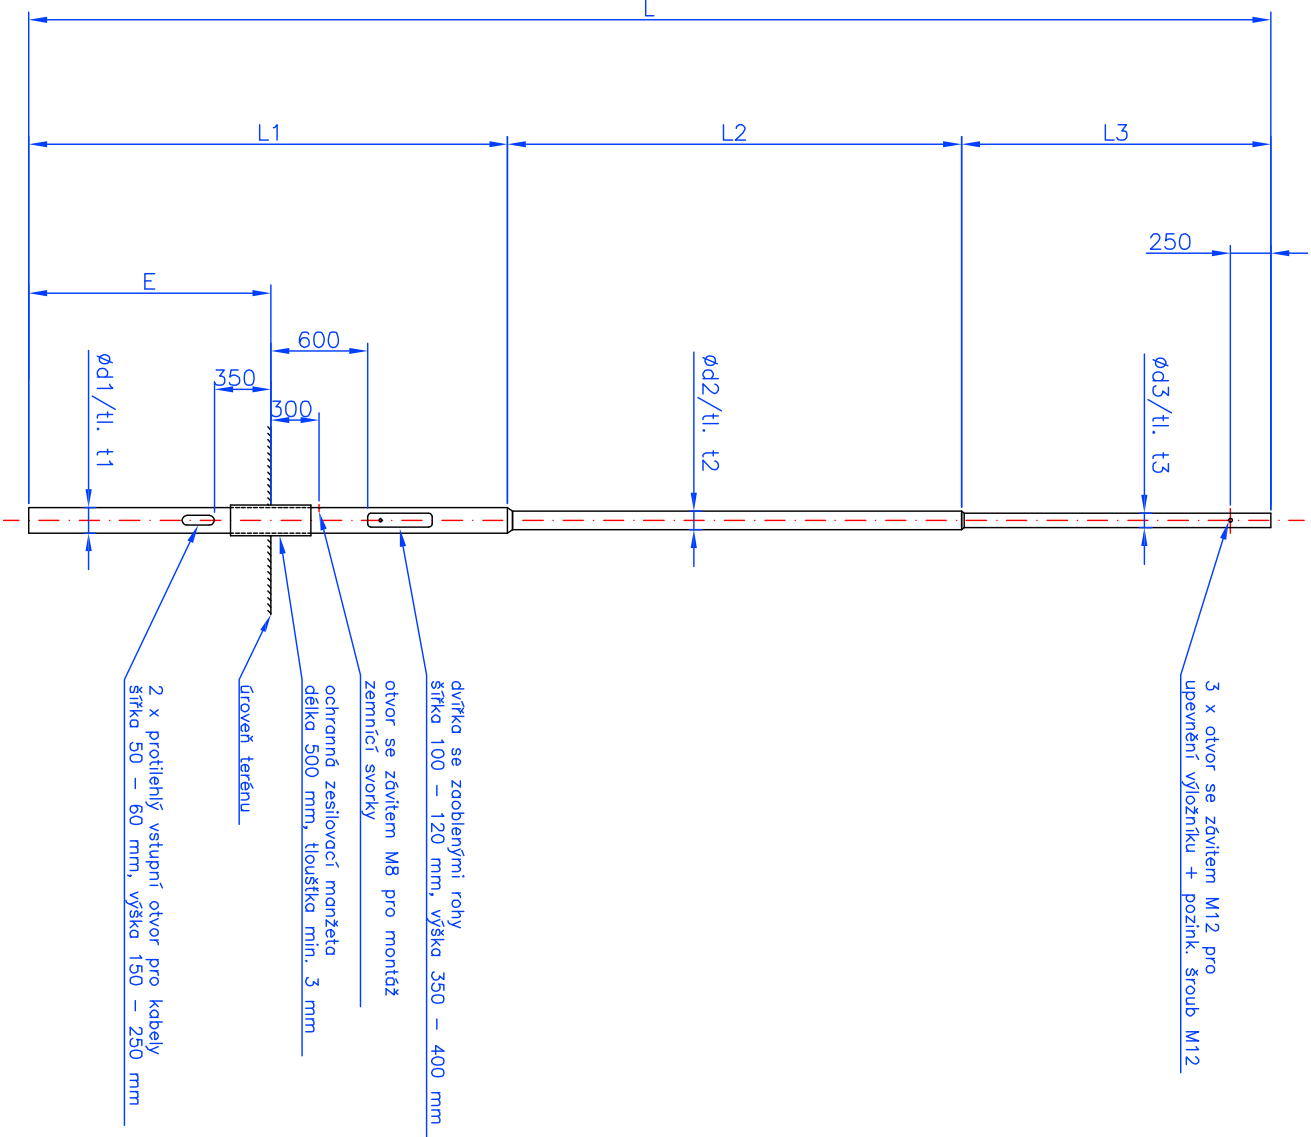

Doplňující informace:

Provedení stožárů musí splňovat požadavky technických norem řady ČSN EN 40, materiálem stožárů ocel S235, povrchová úprava – oboustranné žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461, zemnicí šroub z nerez oceli.

Stožárová dvířka s uzamykáním – zámek s hlovou vyžadující použití speciální národi (např. trojúhelníkový klíč).

uvnitř dřku za dvířky šroub M8 pro upevnění elektrovyzbroje, ochranná manžeta – střed v úrovni větknutí.


Výrobní štítek trvanlivý, nedemontovatelný, umístění uvnitř dřku stožáru v prostoru pro montáž elektrovyzbroje, musí obsahovat min. tyto údaje – název výrobce, číslo certifikátu, typ stožáru, rok výroby, zatížitelnost stožáru.

V tabulce a na obrázku uvedené rozměry trubek a tloušťky stěn jsou minimální a musí být dodrženy i v případě, že pro navrhované zatížení jsou vyhovující i menší rozměry a tloušťky. Tyto specifikace v žádném případě nendrazují výrobní výkresy příslušných stožárů!

V případě snížení únosnosti stožáru (např. otvor v dřku apod.), nebo většího či dodatečného zatížení musí být únosnost stožáru posouzeno projektantem a stožár musí být navržen individuálně s ohledem na navrhované zatížení.

Odišné provedení stožárů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VO!

jm. výška	L1	L2	L3	L	E	d1/t1	d2/t2	d3/t3
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)
8	3,0	2,8	1,9	7,7	1,5	159/6	114/6	102/5

Investor	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
	<div>Royal HaskoningDHV</div> <div>HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Prokešovo náměstí 5, Moravská Ostrava Tel.: +420 596 263 120</div>			
Stavba				
Stavba	Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu			
	SO 401 - Veřejné osvětlení			
Název výkresu	Vetknutý stožár 8m			