
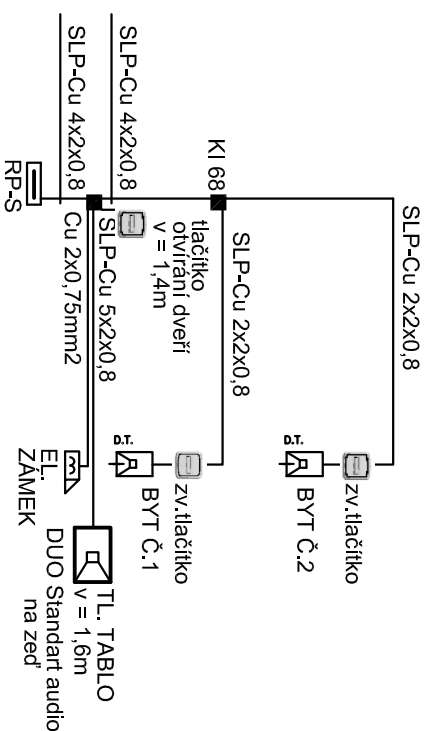



"B"

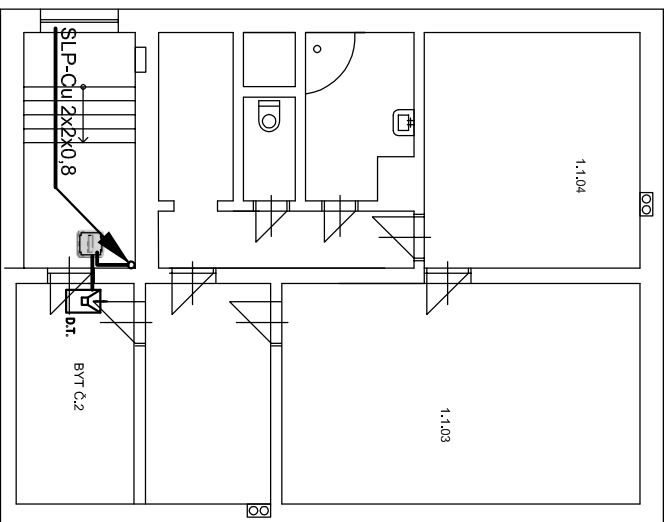


## LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

 domácí telefon s dvojitým vyzváněním

 TL. TABLO S KÓD. KLAVESNICÍ + stříška + jmenovka na zeď

 tlačítko ovlivnění dveří v = 1,4m

 el.zámek

 KI 68 svorkovací krabice zvonkové tlačítko do KP 68

## POZNÁMKA:

Funkce zvonění od dveří bytu vyžaduje třídrátové sběrnice namísto dvoudrátové.  
Každý telefon musí být předem upraven na přídatné vyzvánění.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE :

Provozní napětí : 3x230V/400V/12V, 50 Hz  
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,

Vnější vlivy prostředí  
ČSN 332000-3.5.7 : viz techn. zpráva  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje  
a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3.

## D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT:	Karel Chytil	AUTORIZACE:	
KATASTR.ÚZ:	Ostřava – Hřbitovka	KRAJ:	Moravskoslezský
Investor:	Statutární město Ostřava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostřava		
	Ostřava – Hřbitovka, Jubilejní 29/386		
	OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH		
	BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.		
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP. - DOM. TELEFONY A ZVONKOVÁ SIGNALIZACE	MĚŘITKO:	čís.výřezu: D.1.4.4.07
		DATUM:	22-01-01
		ZK. ČÍSLO:	
			01/2022

