



ROZVÁDĚČ RH

3NPE AC 50 Hz,400/230V/TN-C-S

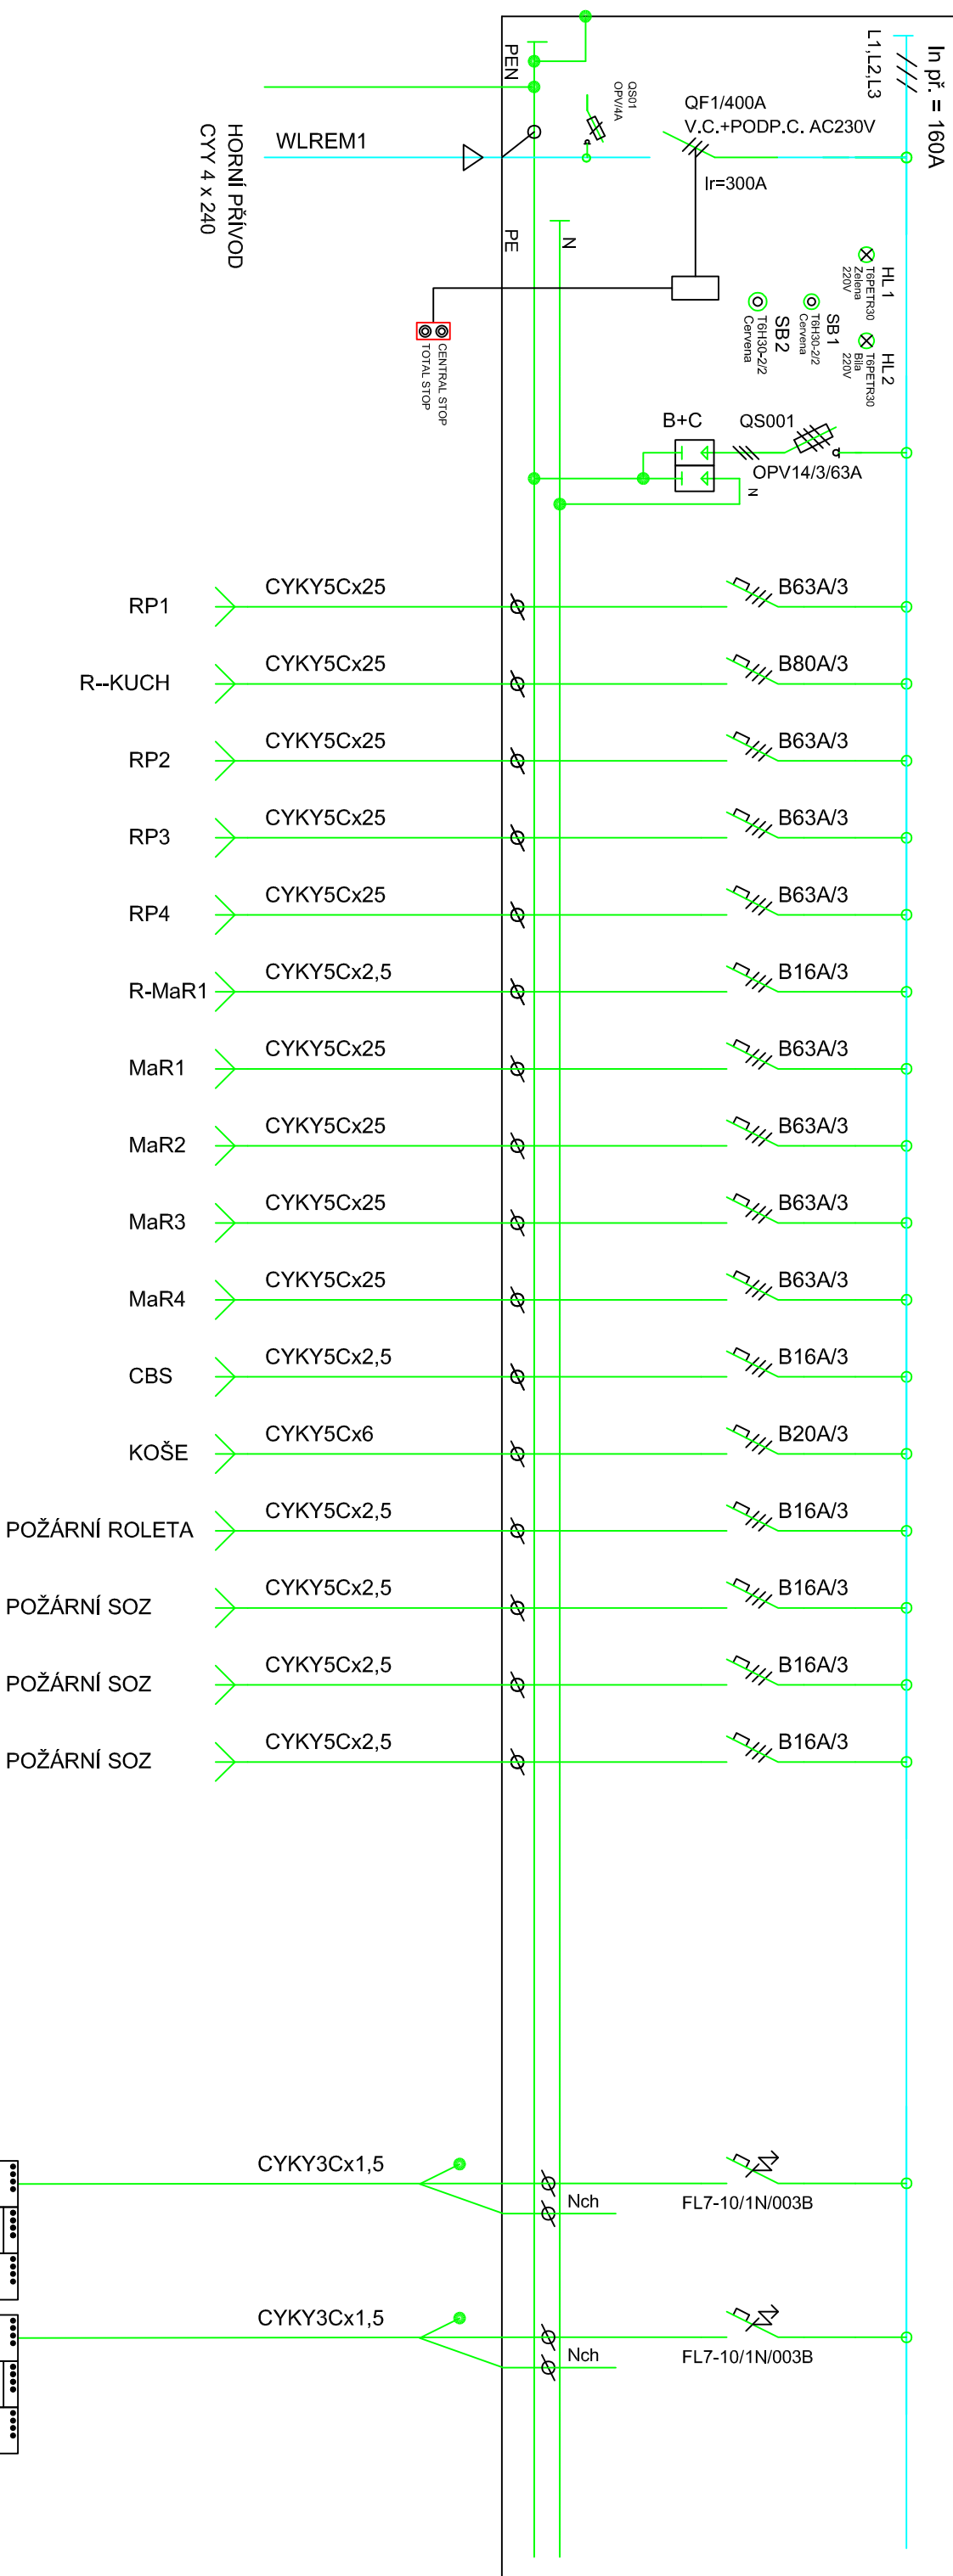

LIN.SCHEMA OVL. HLAVNÍHO JISTIČE
1NPE AC 50 Hz,400/230V/TN-S

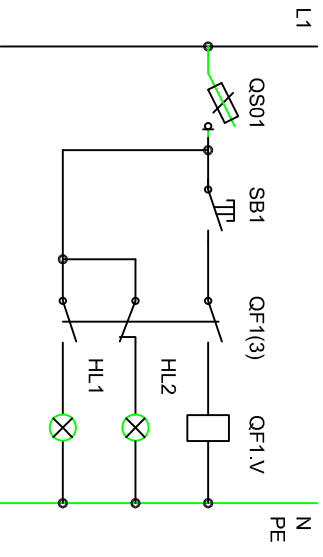

Zápis, protokol:	Ing. DANĚK PETR
Apmocová:	Ing. DANĚK PETR
Ověřitel:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH <i>Daněk Petr</i>
Místo svolby:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
Zpřeskyt:	patelnice, 17.42, Dobruška v Ostravě, Ostrava IV č.105.
Stolba:	Dřev:
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA	
St:	Stavba: STAVEBNÍ ELEKTROCHIMIE
Stavby:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Ing. DANĚK PETR Žitná 1375, Ostrava - Poruba, 708 00 IČ: 747 312 97 e-mail: petr.danek@seznam.cz	