


PŘÍVOD POLE

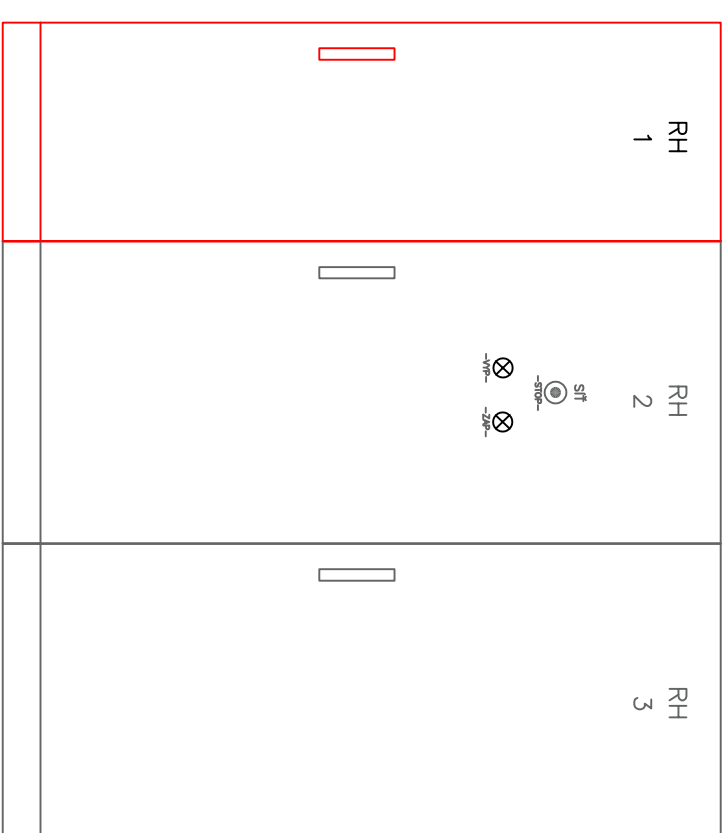

ROZVADĚČ RH

Typ	: SKŘÍŇOVÝ QA40
ROZMĚRY	: V.2000x Š.3x 800x H.400
KRYTÍ	: IP40/20
ČÁST SÍŤ	
PŘÍVOD	: ZHORA
VÝVODY	: ZHORA
INSTAL. VÝKON	: 214kW
SOUDOBOST	: 0,8
VYP. ZATÍŽENÍ	: 171kW
ZKRAT.PROUD Ik"	: 10kA
ZKRAT.PROUD ip	: 17kA

D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.4 SILNOPROUD

Zápis z jednání		Ing. Daněk Petr	
Místo jednání:		Ing. Daněk Petr	
Číslo jednání:		MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH	
Místo zasedání:		MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH	
Zasedání:		pátek 17. 12. 2022, Dvůrka u Stravy	
Sálka:		1. sálka	
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA			
Stavba:		Stavba	
Délka:		1. sálka	
DPS		DPS	
Formát:		A3, A2	
Věk:		175	
Datum:		12. 12. 2022	
Jméno:		Ing. Daněk Petr	
Adresa:		Žitná 1375, Ostrava - Portha, 708 00	
Telefon:		IČ: 747 312 97	
E-mail:		e-mail: petr.danek2@seznam.cz	