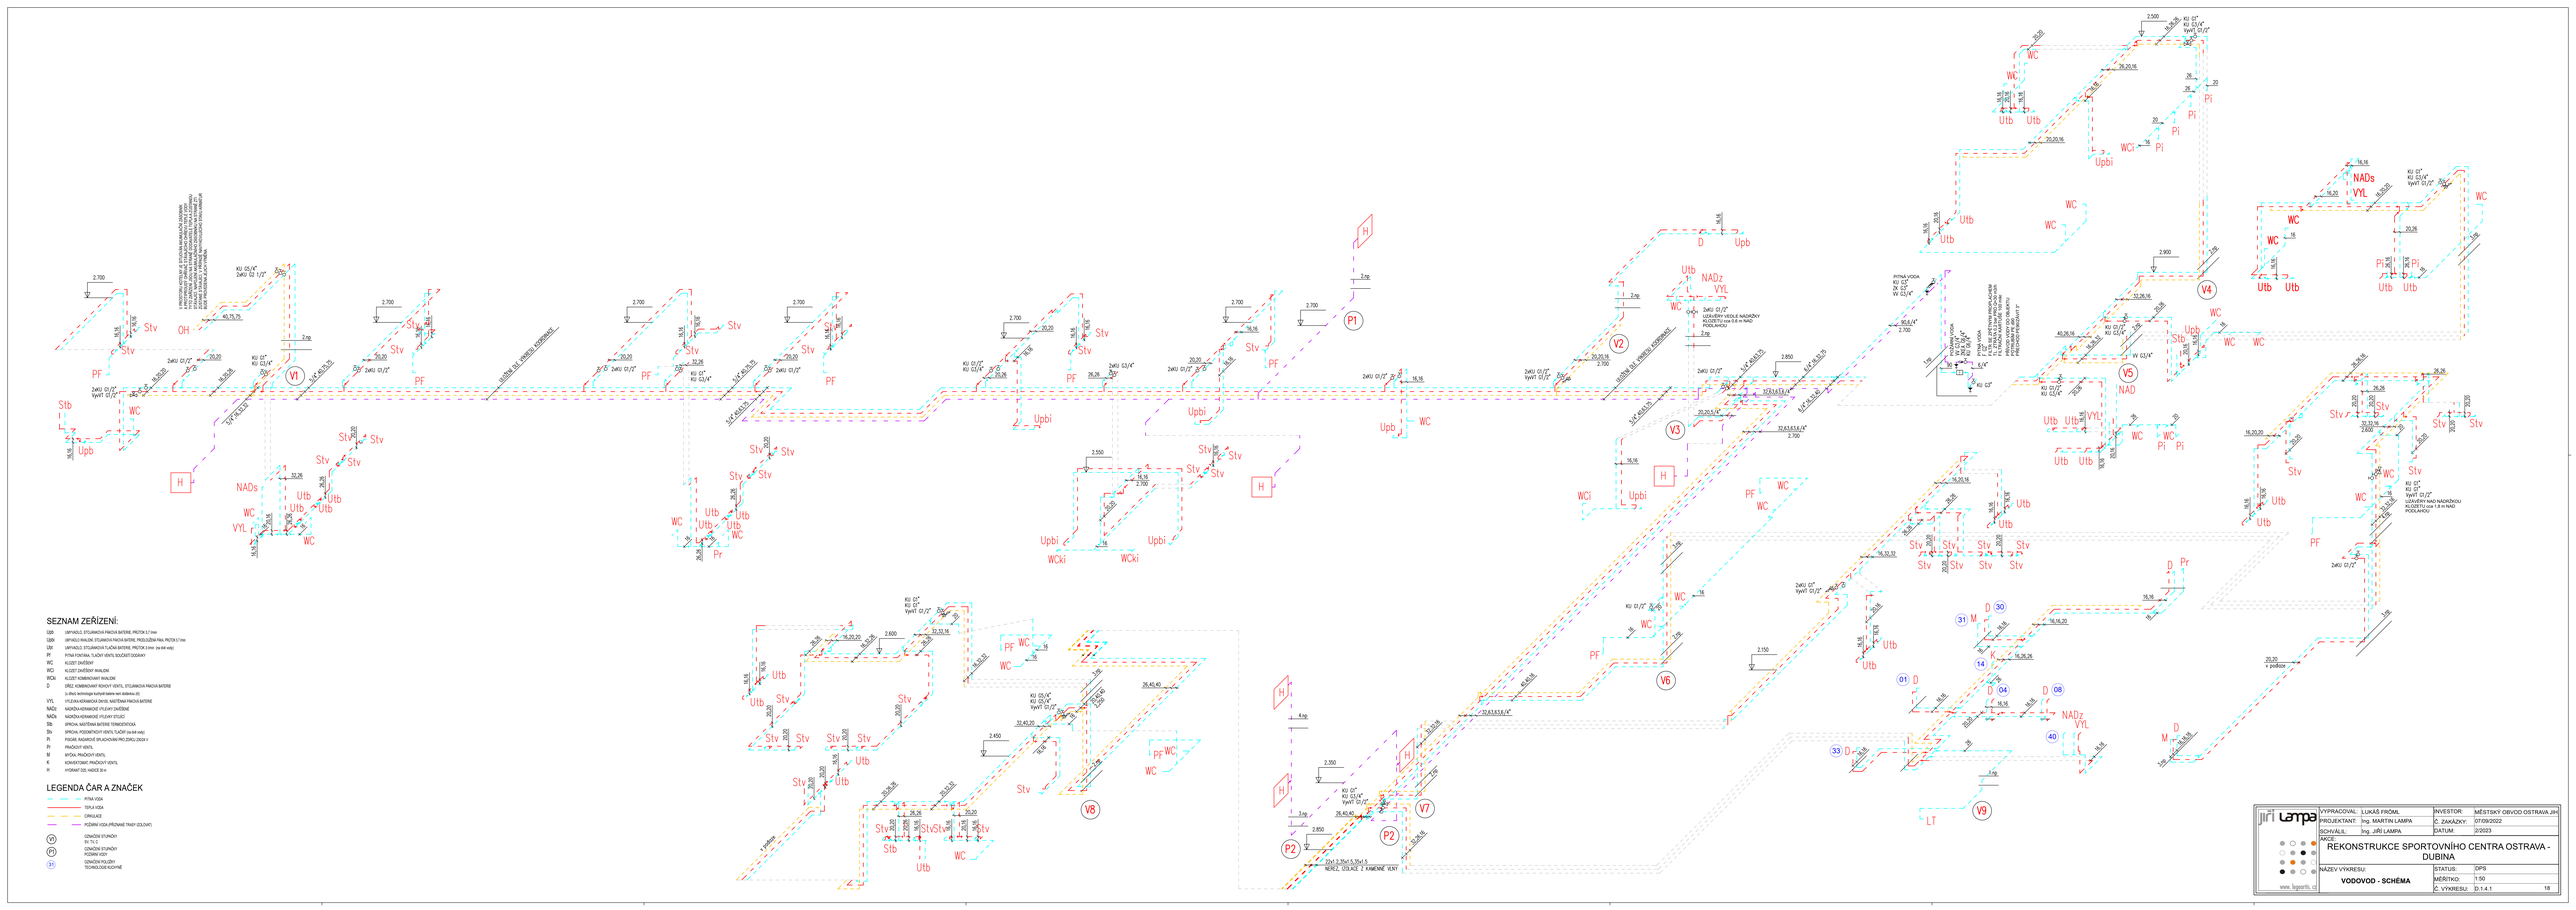
SEZNAM ZAŘÍZENÍ:
Upb UMYVADLO, STOJANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, PRŮTOK 0,1 l/min
Upbi UMYVADLO INVALIDNÍ, STOJANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, PODOLOŽENÁ PÁKA, PRŮTOK 0,1 l/min
Utz UMYVADLO, STOJANOVÁ TLAČÍTKOVÁ BATERIE, PRŮTOK 0,1l/min (se 6dil vodp)
PF PÝTKA FONTÁNKA, TLAČNÝ VENTIL SLOUŽÍCÍ ZÁROVEŇ
WC KLOZET ZAVĚŠENÝ
WCi KLOZET ZAVĚŠENÝ INVALIDNÍ
WCki KLOZET KOMBINOVANÝ INVALIDNÍ
D DRŽÁK KOMBINOVANÝ RONDÝ VENTIL, STOJANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
(v ÚKOLU NAVAŘENÁ NÁBOJKA) SE
VYL VYLÉVKA KERAMICKÁ ZÁVISLÁ, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
NADz NÁDRŽKA KERAMICKÉ VYLÉVKY ZAVĚŠENÉ
NADs NÁDRŽKA KERAMICKÉ VYLÉVKY STOJÍCÍ
Stb SPRCHA, NÁSTĚNNÁ BATERIE TERMOSTATICKÁ
Str SPRCHA, PODOMÍTKOVÝ VENTIL TLAČÍK (se 6dil vodp)
Pi PISOÁR, NIZKÉHO SPLACHOVÁNÍ PRO ZDROJ ZDOJ V
Pr PRAČKOVÝ VENTIL
M MYČKA, PRAČKOVÝ VENTIL
K KOMBIVENTOMAT, PRAČKOVÝ VENTIL
H HYDRANT DZE, HADICE 30 m
LEGENDA ČAR A ZNAČEK
PITNÁ VODA
TEPLÁ VODA
CIRKULACE
POŽÁRNÍ VODA (PŮVODNÍ TRASY (DZ.ZVAT)
(V) OZNAČENÍ STUPAČŮ
(P) OZNAČENÍ STUPAČŮ POŽÁRNÍ VODY
(31) OZNAČENÍ POLOŽEK TECHNOLOGIE KUCHYNĚ
V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZDROJE TEPLA (OHŘÍVAČE VODY, ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY) MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNY TEPLOTNĚ ODOLNÉ TRUBKY A FITINKY (NAPŘÍKLAD MĚDĚNÉ TRUBKY A FITINKY S PŘÍSLUŠNOU TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ)
ROZVOD TEPLÉ VODY - KONCOVÉ
ROZVOD TEPLÉ VODY - KONCOVÉ
ROZVOD TEPLÉ VODY - KONCOVÉ
PITNÁ VODA KU G3/4" DN 32 PE W G3/4"
PITNÁ VODA KU G3/4" PVC-U/PP/HT G3/4"
PITNÁ VODA KU G3/4" PVC-U/PP/HT G3/4"
PŘÍPOJKA NOVÝCH OD OBJEKTU 1 x 75 PE 100 SDR 11 PŘÍPOJKA NOVÝCH OD OBJEKTU 1 x 75 PE 100 SDR 11 PŘECHOD PE/OCEL/PP
KU G3/4" KU G3/4" VW G3/4" NAD
KU G3/4" KU G3/4" VW G3/4"
KU G3/4" KU G3/4" VW G3/4"
KU G3/4" KU G3/4" VW G3/4"