


PŮDORYS 3.NP

M 1:50

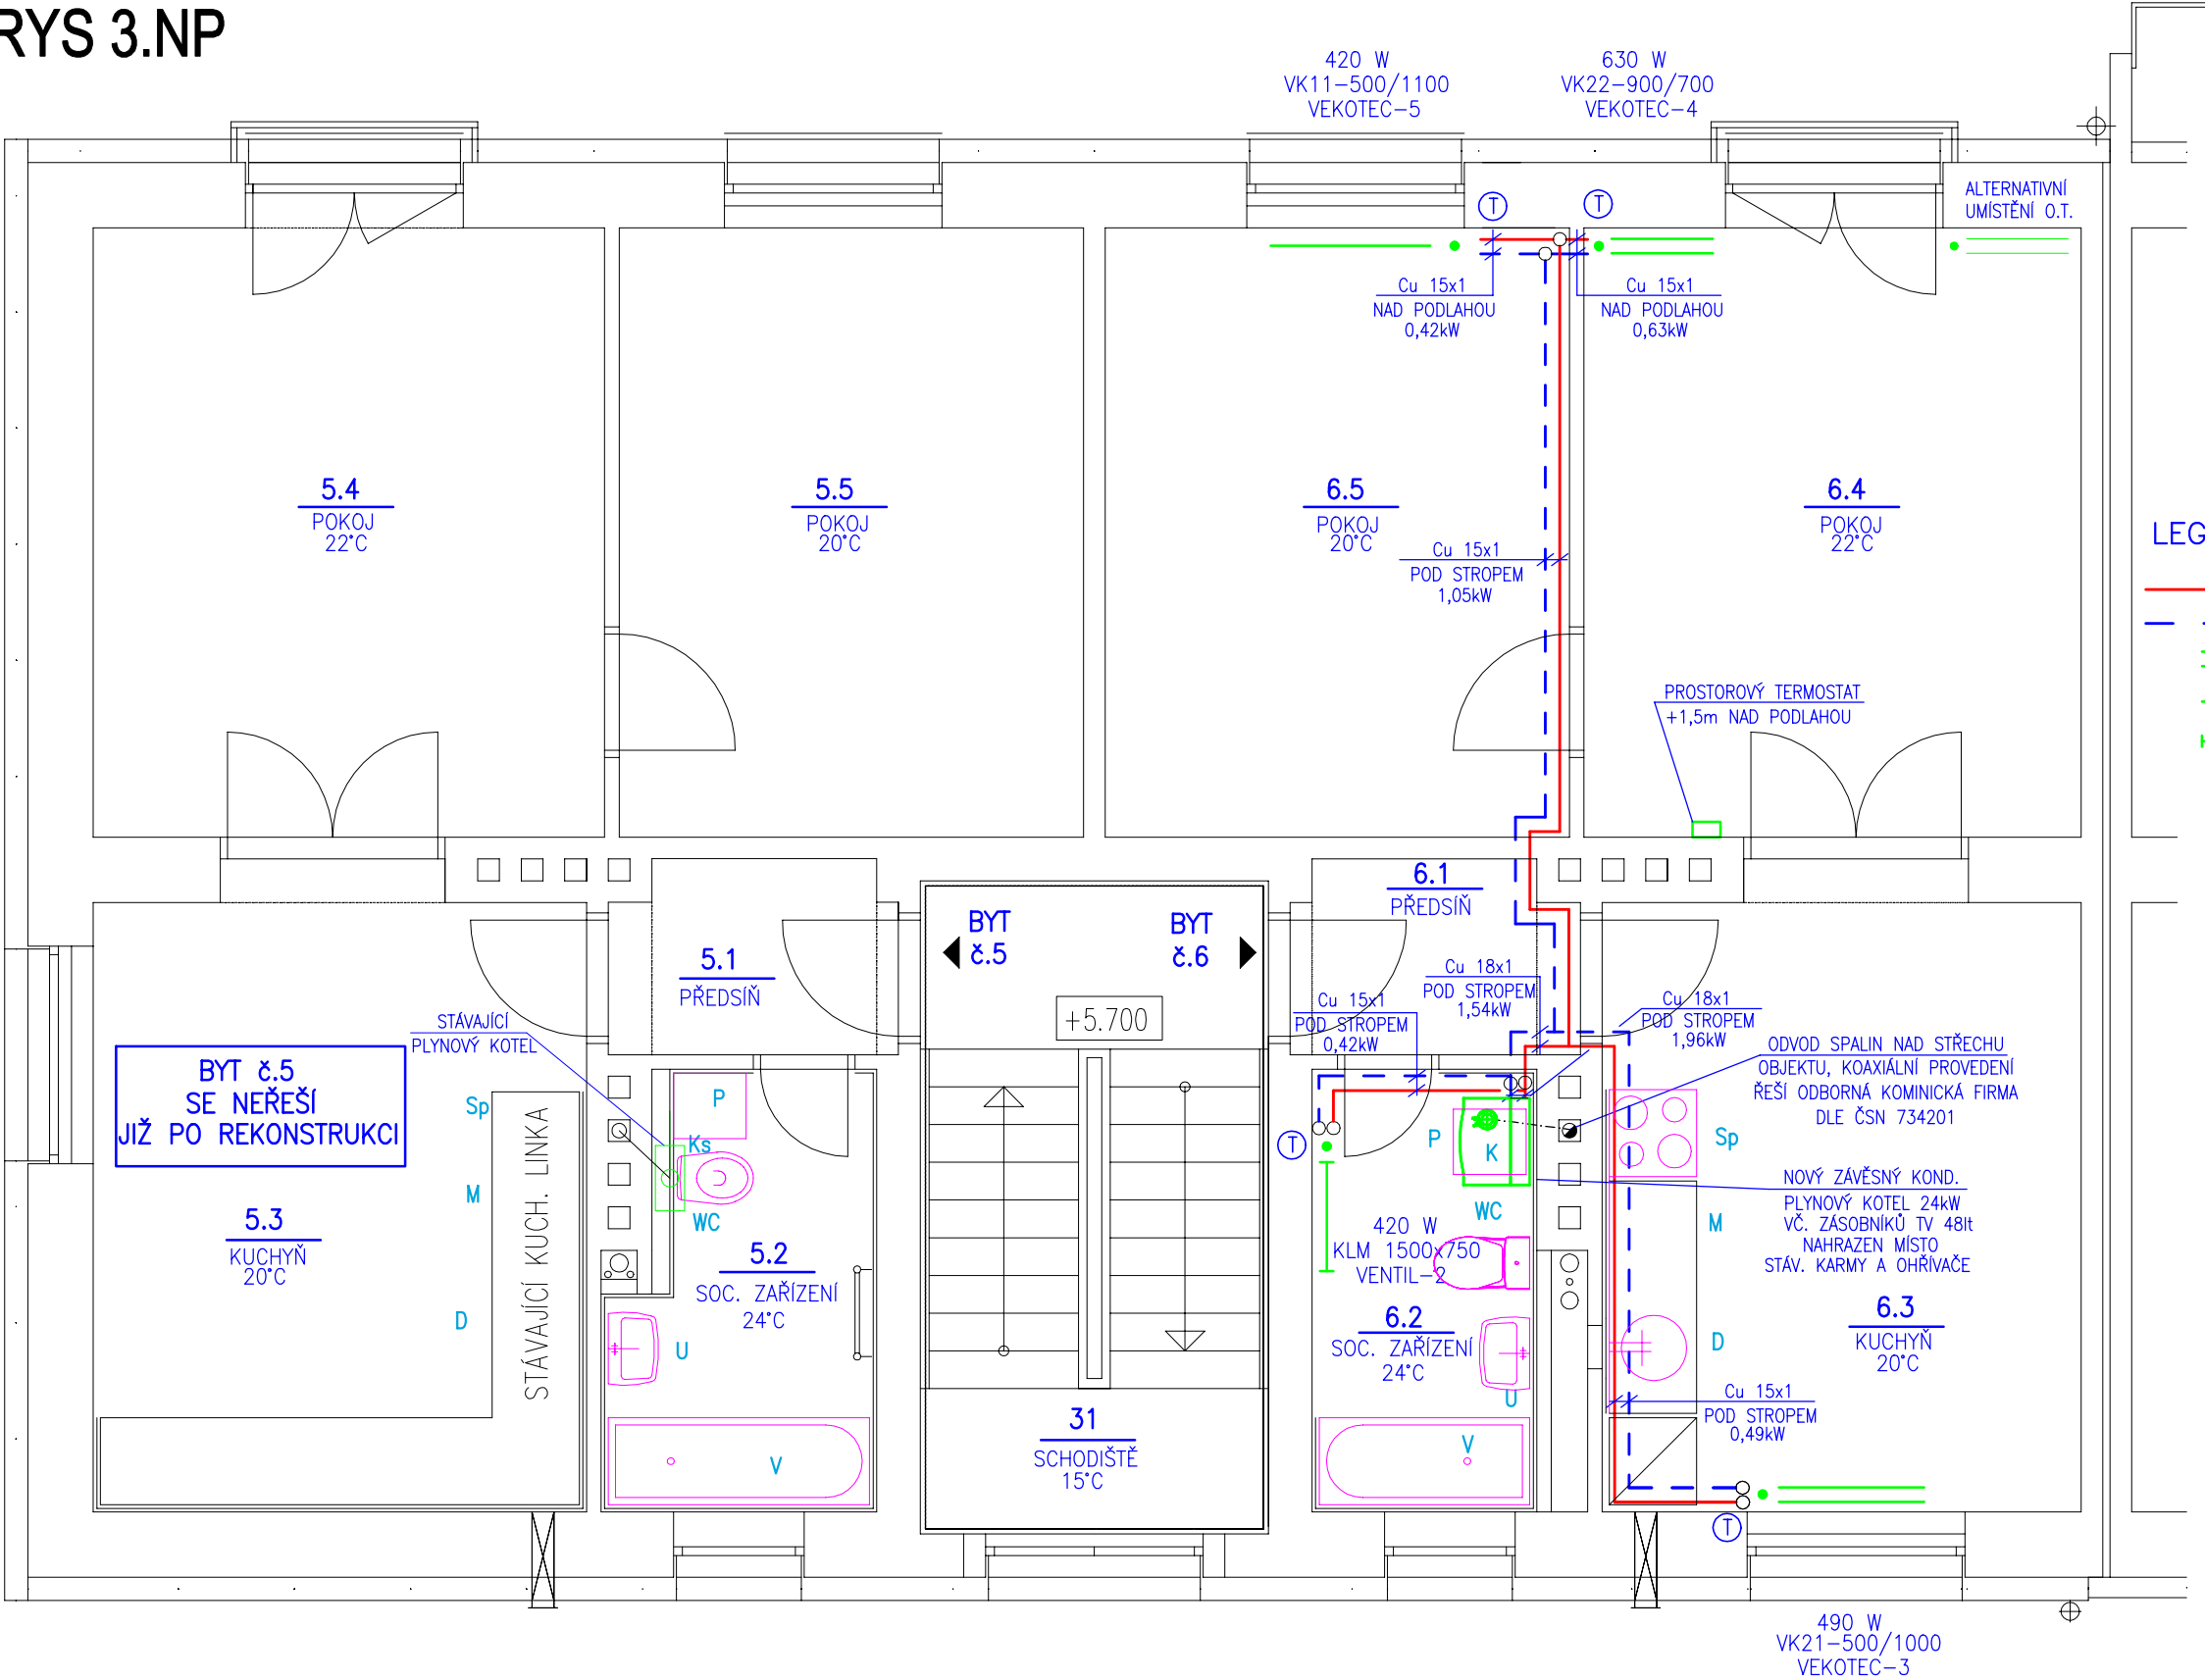

- LEGENDA:
- PŘÍVOD ÚT
 - - - ZPÁTEČKA ÚT
 - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO –DVOJITÉ
 - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO –JEDNODUCHÉ
 - TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO (V KOUPELNÁCH)
 - K NOVÝ ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
 - Ks STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
 - ⊕ TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY: 55/40°C
CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA BD: 16,5 kW
- POZN: legenda zařizovacích předmětů viz profese ZTI

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

Zodpovědný projektant	Ing. Jaromír Provazník	Provažník	KAPEGO PROJEKT S.R.O.		
Vypracoval	Ing. Michal Havlíček				
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 29395933 tel. 725 528 887 info@kapegopro.cz		
Název akce:	"Zateplení obvodového pláště budovy, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení - BD Abramovova č.1588/10, Ostrava-Jih"		Formát	A3	Datum prosinec 2022
Místo:	Abramovova 1588/10, Zábřeh, 700 30 Ostrava parcela číslo st. 1948, k.ú. Zábřeh nad Odrou		Měřítko	1:50	Stupeň PD DPS
Název výkresu:	PŮDORYS 3.NP		Číslo výkresu 103		