

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

KAPEGO Projekt s.r.o.
Chobotová Iveta
28. října 1142/168
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-7097/22/TSÚ/Ku

Vyřizuje.:
Ing. Kutal/351

V Ostravě dne:
12.10.2022

Stavba „Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská“ k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Ruská

Vyjádření k PD pro společné povolení (ÚŘ+SP) za správu veřejného osvětlení (VO).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě – viz mapa pasportu VO.
Předmětem stavby je dle PD také „IO 03 - Přeložka VO“.

S předloženou DUR + DSP pro danou stavbu souhlasíme při dodržení našich podmínek – viz druhá strana (otočte).

Nové osvětlení zůstane v majetku, správě a provozu investora (MO Ostrava – Jih).

Pro vlastní realizaci stavebního objektu veřejného osvětlení - IO 03 – Přeložka VO musí být vypracována DPS, která bude předložena k projednání správě VO.

DPS bude řešit veškeré demontáže stávajícího VO včetně jeho odpojení od napájecího zdroje, při zachování stávajícího VO nedotčeného stavbou v provozu (jedná se o dvě svítidla na čelní stěně opory mostu vedle vstupů na nástupiště, která zůstávají napojena na rozvod zapínacího bodu RVO 503).

V DPS bude mj. uveden postup investora a nezbytné doklady pro vyvedení odstraněných světelných míst z majetku města (MMO, majetkový odbor).


DPS musí konkretizovat mechanizační prostředky pro bezpečné čištění a údržbu svítidel nad schodišti vlastníka a provozovatele nového osvětlení (Městský obvod Ostrava – Jih), a které v případě svěřené údržby osvětlení OK, a.s. poskytne k využití.

Bez odsouhlasené DPS nesmí být zahájeny demontážní práce na zařízení VO.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem


Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544

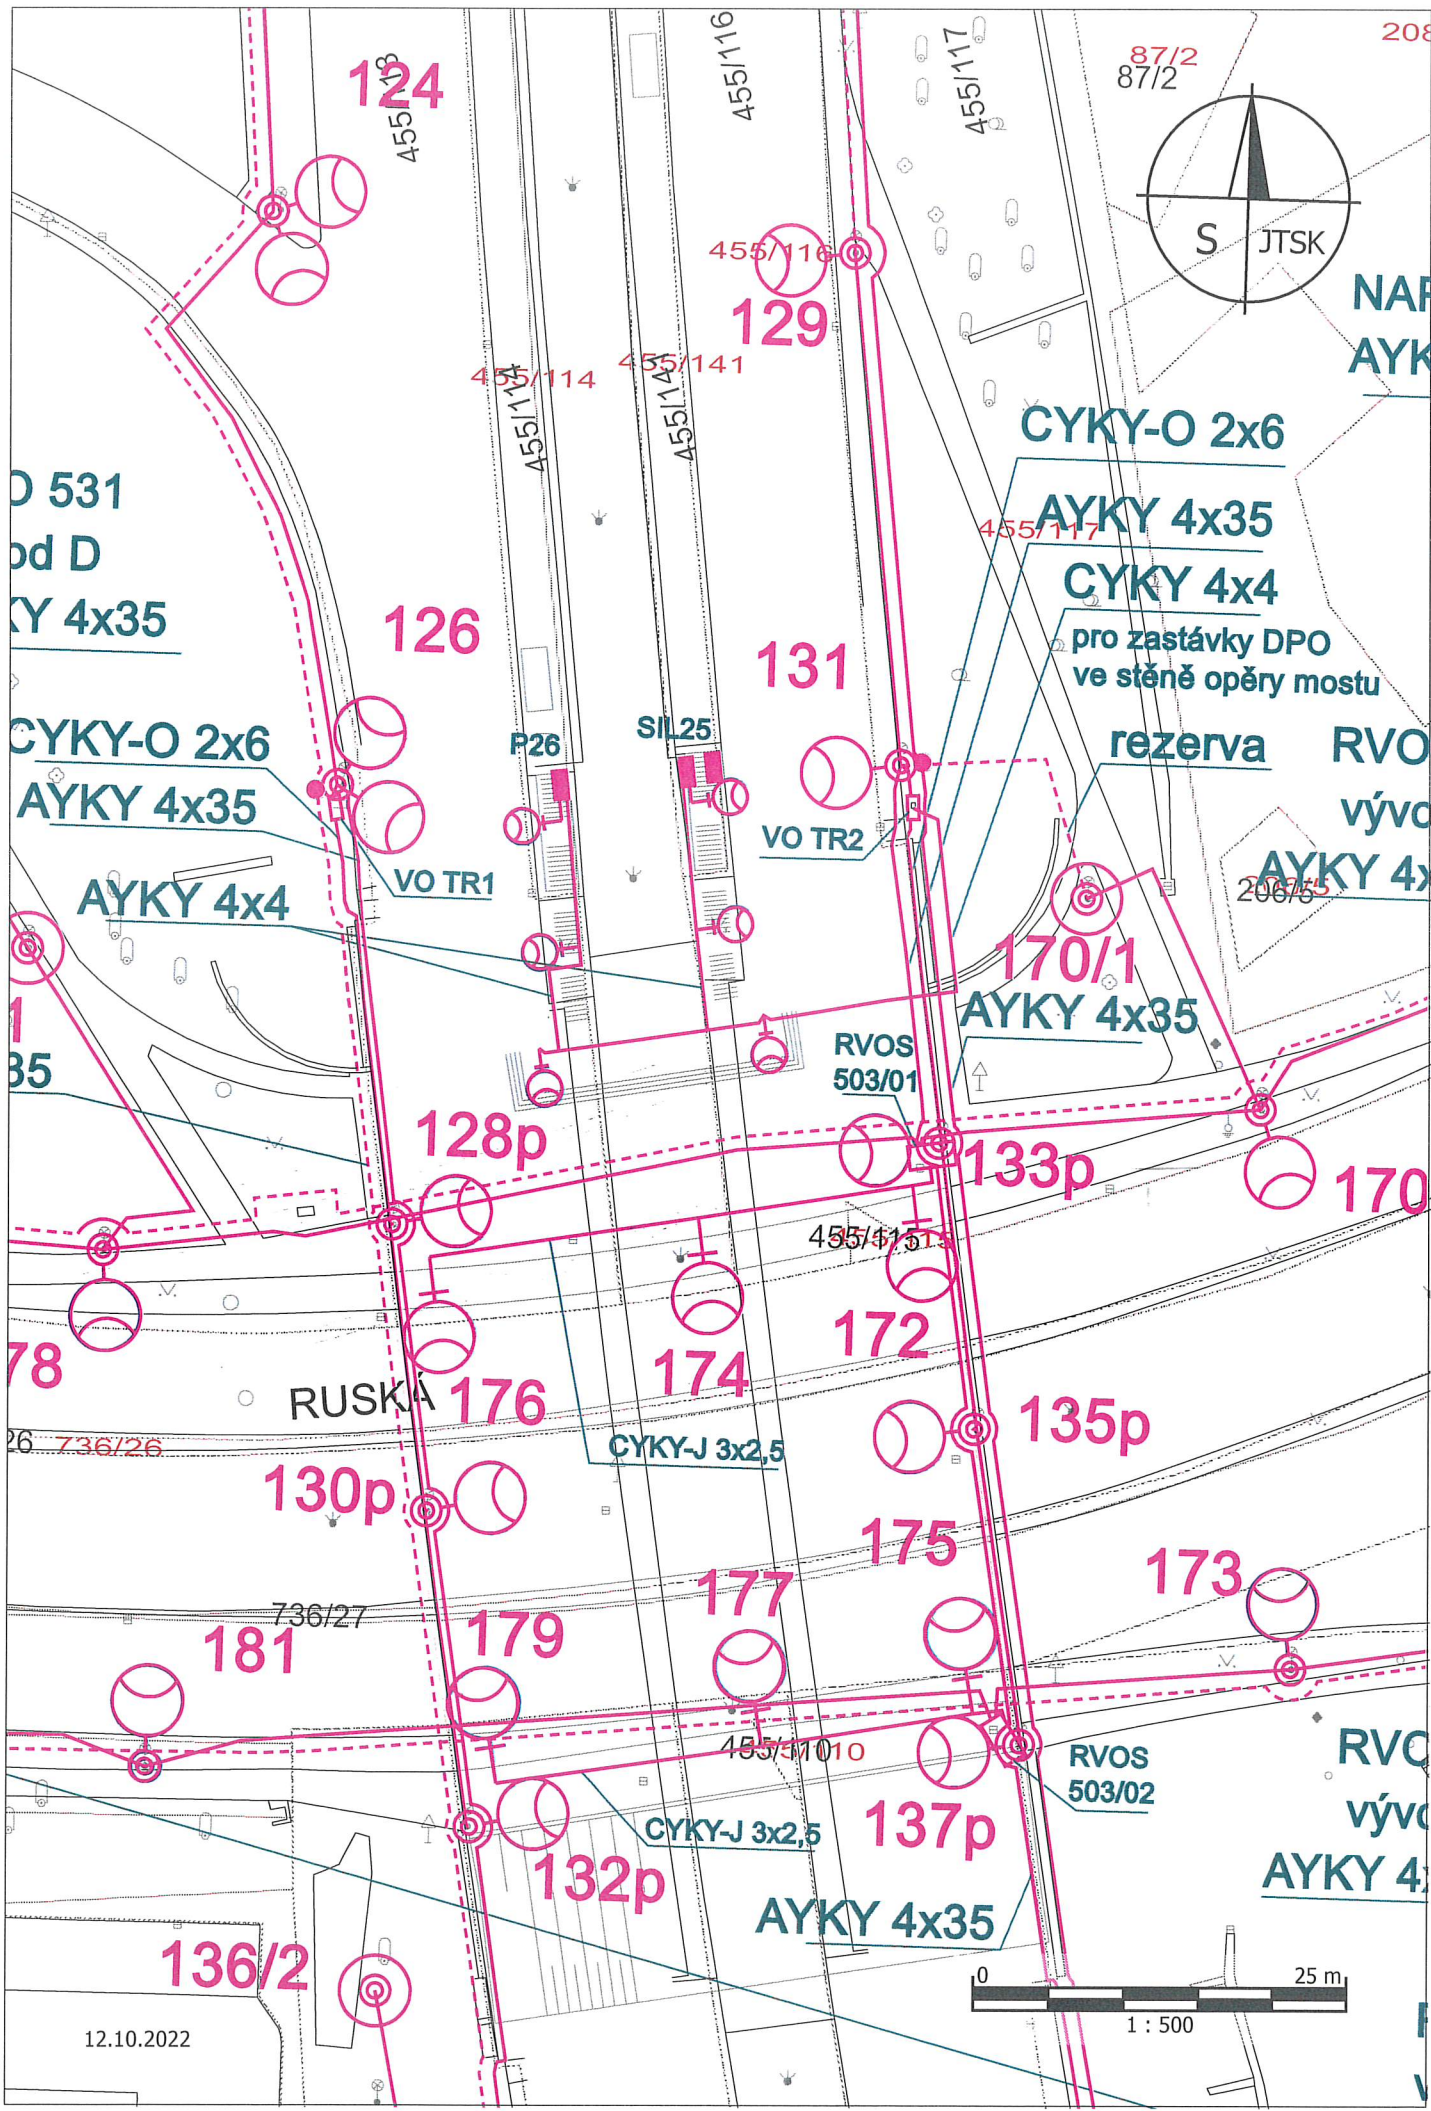

Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy: - situace pasportu VO

PODMÍNKY K VYJÁDŘENÍ zn. OKAS-7097/22/TSÚ/Ku

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - **p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz)** o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět
2. **Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení** provede za úhradu po vystavení objednávky provoz údržby VO: Stanislav Szpandrzyk, email: szpandrzyk@okas.cz, tel.č. 595 621 290
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.)
4. Při kříženích a soubězích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení**, při souběhu a křížení kabelů (**ČSN 341050**), **ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050 - Zemní práce**
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Stávající obnažené kabely před záhozem uložit do chrániček a **před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložením bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO v rámci kolaudačního řízení.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO



12.10.2022

