



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/106718/23/INV/Dec VZ 70.23

Sp. zn.: S-JIH/097339/23

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 26.10.2023

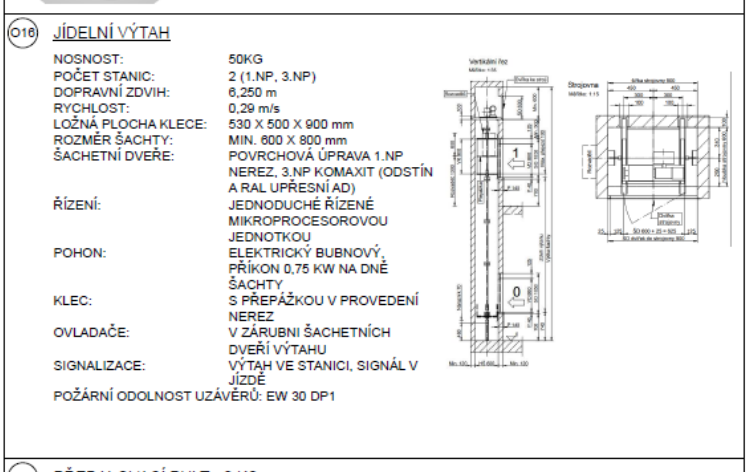
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 70.23 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451




Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 23. 10. 2023, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ  016 JÍDELNÍ VÝTAH NOSNOST: 50KG POČET STANIC: 2 (1.NP, 3.NP) DOPRAVNÍ ZDVIH: 0,250 m RYCHLOST: 0,20 m/s LOŽNÁ PLOCHA KLECE: 530 X 500 X 900 mm ROZMĚR ŠACHTY: MIN. 600 X 800 mm ŠACHETNÍ DVEŘE: POUZÍVÁ SE 1.NP NEREZ, 3.NP KOMAXIT (ODSTÍN A RAL UPŘESNĚNÍ) ŘÍZENÍ: JEDNODUCHÉ ŘÍZENÍ MIKROPROCESOROVOU POHON: JEDNOTKOU ELEKTRICKÝ BUBNOVÝ, PŘÍKON 0,75 KW NA DNĚ KLECE: S PŘEPÁŽKOU V PROVEDENÍ NEREZ OVLADAČE: V ZÁRUBNÍ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU SIGNALIZACE: VÝTAH VE STANICI, SIGNÁL V JÍZDĚ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRŮ: EW 30 DP1
-------------------	--

Dotaz č. 1	VÝKAZ VÝMĚR				
	Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
	516	3300300 10RAA	Výtahy nákladní, osobní, a lůžkové výtah nákladní (jidelní), 100/0,36, 2 stanice, nákladíště	kus	1,00000
	specifikace viz odkaz O16 : 1				1,00000
	Jednou je uvedena nosnost výtahu 100 kg a jednou je nosnost výtahu 50 kg.				
	Jaká bude nosnost jídelního výtahu 50 kg nebo 100 kg.				
Odpověď č. 1	Zadavatel upřesňuje nosnost výtahu 50 kg.				

Dotaz č. 2	V projektové dokumentaci jsme nenašli Knihu svítidel. Můžete doložit Knihu svítidel?
Odpověď č. 2	Osvětlení stavby je uvedeno na výkresech v části D.1.4.4. Elektro, vybraná svítidla související s designem interiéru jsou upřesněna v části Studie interiéru.

Dotaz č. 3	Výkaz výměr						
	36 4	76690D-D130	Dveře 1650/2150 bezfalcové HPL, včetně rámové bezfalcové zárubně, PO EI 60 DP1-C kování, samozavírače, paniková hrazda, dodávka, montáž				
	36 5	76690D-D140	Dveře 1650/2150 bezfalcové HPL, včetně rámové bezfalcové zárubně, PO EI 15 DP1-C kování, samozavírače, paniková hrazda, dodávka, montáž				
	36 6	76690D-D150	Dveře 1700/2150 bezfalcové HPL, včetně rámové bezfalcové zárubně, PO EI 15 DP1-C kování, samozavírače, paniková hrazda, dodávka, montáž				
	Výpis dveří						
	OZN.	POPIS A POHLED Z EXTERIERU	KS	1.NP	2.NP	3.NP	
	D130	PROVEDENÍ: OTEVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1 650 / 2 150 (PROCHOZÍ ROZMĚR) EI 60 DP1 - C (OVĚŘIT DLE D.1.3. PŘŘS) BEZ POŽADAVKŮ POŽARNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST: DVEŘNÍ KŘÍDLA: PLNĚ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA: PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODODROVNĚ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ: NA OBOU KŘÍDELECH KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: NE ZÁRUBĚN: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 BAREVNÝ ODSTÍN: TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 ZÁVĚSY: NE PRÁHE: NE POZNÁMKA: MINIMÁLNÍ VÝŠKA DVEŘÍ JE 2 100 mm. VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO SPÁROREZU ZDIVA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ		1	1	0	0
	D140	PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ OTEVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1 650 / 2 150 (PROCHOZÍ ROZMĚR) EI 15 DP1 - C (OVĚŘIT DLE D.1.3. PŘŘS) BEZ POŽADAVKŮ POŽARNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST: DVEŘNÍ KŘÍDLA: PLNĚ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA: PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODODROVNĚ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ: NA OBOU KŘÍDELECH KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: NE ZÁRUBĚN: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 BAREVNÝ ODSTÍN: TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 ZÁVĚSY: NE PRÁHE: NE POZNÁMKA: PRŮVĚK BUDE REPASOVÁN, ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁTER, NOVÝ SYNTETICKÝ NÁSTRÍK RAL 9005 (ODSTÍN UPŘESNĚNÍ AD)		5	5	0	0
	D150	PROVEDENÍ: OTEVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1 650 / 2 150 (PROCHOZÍ ROZMĚR) EI 15 DP1 - C (OVĚŘIT DLE D.1.3. PŘŘS) BEZ POŽADAVKŮ POŽARNÍ ODOLNOST: NEPROZVUČNOST: DVEŘNÍ KŘÍDLA: PLNĚ BEZFALCOVÉ ČERNÁ RAL 9005 CYLINDRICKÁ VLOŽKA: PANIKOVÁ DOTYKOVÁ HRAZDA/KLIKA + VODODROVNĚ MADLO ZTP SAMOZAVÍRAČ: NA OBOU KŘÍDELECH KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ: NE ZÁRUBĚN: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ČERNÁ RAL 9005 BAREVNÝ ODSTÍN: TORZNÍ PANTOVÉ PROVEDENÍ, ČERNÁ RAL 9005 ZÁVĚSY: NE PRÁHE: NE POZNÁMKA: MINIMÁLNÍ VÝŠKA DVEŘÍ JE 2 100 mm. VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO SPÁROREZU ZDIVA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ		1	0	1	0

Odpověď č. 3	<i>Zadavatel upřesňuje, že se jedná o ocelové dveře včetně zárubní.</i>
Dotaz č. 4	Součástí některých dveří je rámová bezfalcová zárubeň, která je dražší a zároveň také má složitější montáž než ostatní zárubně. Skutečně budou u některých dveří dodávány rámové bezfalcové zárubně?
Odpověď č. 4	<i>Ano.</i>
Dotaz č. 5	Některé položky slepého výkazu výměr nemají měrnou jednotku – viz příklad níže ! silnoproud 1 0000005 N-A - Montáž svítidla 102,00 55 2155912 příchytka kabelová E30-E90 4360,00 16 ! slaboproud EPS+ERO+PTV+PZTS+SK 7 2155912 příchytka kabelová kov 3725,00 16 7 2155912 příchytka kabelová kov 3725,00 16 8 2155912 příchytka kabelová kov 2600,00 16 6 2155912 příchytka kabelová kov 1650,00 16 39 5014A- Zásuvka DAT CAT 6 2xRJ45 včetně krabice 87,00 A00240 B • Můžete doplnit ke všem položkám měrnou jednotku?
Odpověď č. 5	<i>Zadavatel uveřejňuje opravený rozpočet.</i>
Dotaz č. 6	Některé položky mají množství 0,00. • Je nutné uvést u položek, které mají množství 0,00 jednotkovou cenu?
Odpověď č. 6	<i>Zadavatel nepožaduje nacenění položek (např. položky 375 – 385, 387 – 389 v dílu 766 Konstrukce truhlářské v R: 23230101A Stavební část), u nichž je uvedeno množství 0,00. Zadavatel upozorňuje, že součástí projektové dokumentace je i studie interiérů se samostatným rozpočtem, který zadavatel požaduje nacenit a započítat do celkových nákladů stavby – kritéria č. 1 Nabídkové ceny v Kč bez DPH.</i>

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených v Zadávací dokumentaci zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 12. 2023 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	16. 11. 2023, 10:00 hod.	16. 11. 2023, 10:30 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	21. 11. 2023, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	24. 11. 2023
- podání nabídek	---	4. 12. 2023, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	05/2024 – 10/2025, max. 78 kalendářních týdnů	
- zadávací lhůtu	120 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

1 příloha