



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/107503/23/INV/Dec VZ 70.23

Sp. zn.: S-JIH/097339/23

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 30.10.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **VZ 70.23 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 25. 10. 2023, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 7

398	767900 -O25	Zařízení pro odvod kouře a teple při požáru 1200/1650 mm, dodávka, montáž, příslušenství, vytvoření otvoru pro osazení klapky	kus	1,00000
specifikace viz odkaz O25 : 1				1,00000
399	767900 -O26	Zařízení pro odvod kouře a teple při požáru 1500/2000 mm, dodávka, montáž, příslušenství, vytvoření otvoru pro osazení klapky	kus	6,00000
specifikace viz odkaz O26 : 6				6,00000

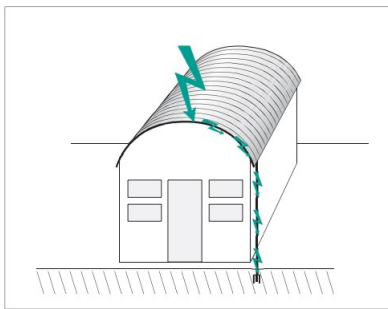
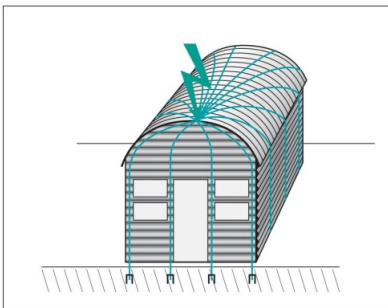
Dle upozornění našeho subdodavatele zasíláme připomínku k výše uvedeným položkám.

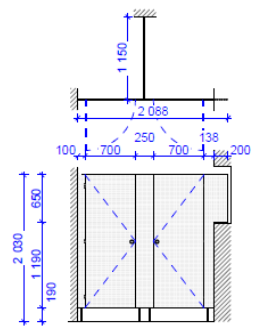
Dle Vámi zasláního VV upozorňujeme, že při dodržení projektem navrženého rozměru pro klapku v prostoru CHÚC s označením O25 není fyzikálně možné splnit požadavek na aeraci dle specifikace projektu. Klapka nemůže mít větší plochu aerace než je její průřezová plocha.

- **Můžete se prosím vyjádřit k připomínce našeho subdodavatele?**

Odpověď č. 7	Na výkrese D.1.1. O výpis ostatních prvků, je uveden předpokládaný rozměr, nikoliv rozměr skutečný. Minimální plocha areace jde dle D.1.3. PBŘS 2,2 m², tak jak je uvedeno i ve výpisu prvků. Ocelová výměna, který vynáší prvek ZOTK je provedena ve světlém rozměru 2,0 x 1,4 m, tedy až 2,8 m². Tedy prvek ZOTK musí mít minimální plochu areace 2,2 m², a maximální vnitřní rozměry 2,0 x 1,4 m. Užití pojmu předpokládaný rozměr je zavádějící, podstatný údaj je plocha areace, která je omezena ocelovkou, rozměr prvku nemůže být menší než plocha areace.
---------------------	---

Dotaz č. 8	V technické zprávě, části Hromosvod se píše, že bude namontován anténní stožár a má se chránit oddáleným izolovaným jímačem. V rozpočtu však schází položka pro ocenění. • Můžete doplnit do výkazu výměr položku pro ocenění anténního stožáru?
Odpověď č. 8	<i>Dodávka a montáž anténního stožáru nejsou součástí projektové dokumentace.</i>

Dotaz č. 9	Hromosvod: V rozpočtu není řešené pospojování HVI kabelů (svodů). Betonové držáky hromosvodu nejsou vhodné - velký sklon střechy a vedení hromosvodu bude více jak 40cm nad krytinou. • Můžete se vyjádřit k připomínkám ohledně hromosvodu?
Odpověď č. 9	<i>Realizací projektem navržené hliníkové střešní krytiny a pláště budovy je zaručena efektivní ochrana proti úderu blesku a jeho účinkům. Upevňovací prvky by měly být součástí dodávky resp. systému projektem navržené hliníkové střešní krytiny a pláště budovy. Při montáži navržené hliníkové střešní krytiny a pláště budovy není obecně potřeba namontovat specializovaná nebo dodatečná zařízení na ochranu před bleskem.</i> <i>Hliníkové profilované plechy navržené hliníkové střešní krytiny a pláště budovy mohou být považovány za přirozenou součást systému ochrany proti blesku podle normy DIN EN 62305-3, protože sfalcované stojaté drážky plechů zajišťují trvalé elektrické spojení. Nezbytným předpokladem je, že profilové plechy jsou vodivě spojeny se zemí.</i>   <i>Technické požadavky na navrženou hliníkovou krytinu a plášť budovy:</i> • <i>Stojaté drážky plechů navržené hliníkové střešní krytiny a pláště budovy musejí být plně zazipovány (sfalcovány) tak, aby byly kontaktně spojeny</i> • <i>Musí existovat vodivé spojení střešní krytiny s: - vodivými stěnovými pláště (kov) - ocelovými nebo hliníkovými nosnými konstrukcemi</i> • <i>Na rozhraní mezi střechou a stěnami, každý jeden plechový profil musí být připojen pomocí krátkých hliníkových pásků (minimálně 50 mm a tloušťce 1,0 mm).</i> • <i>Okenní otvory by neměly přesáhnout 1,5 m x 1,5 m. Větší otvory musí být přemostěny pomocí hliníkových pásků (minimálně 50 mm x 1 mm tlusté), nebo musí být připojen k nosné konstrukci stěny pomocí hliníkových rámců, přičemž v tomto případě nejsou nutné žádné jiné vodivé konstrukční spoje.</i>

Dotaz č. 10	Sanitární příčky:			
397	76790DS-DS	Konstrukce kabin - dělicí stěny, dodávka, montáž, kování, doplňkové konstrukce, kotvení	m2	96,73762
Koordinace se studií interiéru				
specifikace viz odkaz vč D11DS :				
DS1 : 1,525*2,03				3,09575
DS2 : 1,35*2,03*2				5,48100
DS3 : 1,7*2,03*2				6,90200
DS4 : (2,236+1,5)*2,03				7,58408
DS5 : (1,913+1,55)*2,03				7,02989
DS6 : (2,88+1,15)*2,03				8,18090
DS7 : (1,85+1,55)*2,03				6,90200
DS8 : (1,85+1,15)*2,03				6,09000
DS9 : (1,85+1,15)*2,03				6,09000
DS10 : (1,85+1,15)*2,03				6,09000
DS11 : (1,2+0,6)*2,03				3,65400
DS12 : (1,85+1,7+1,55)*2,03				10,35300
DS13 : (1,95+1,55)*2,03				7,10500
DS14 : (1,85+1,15)*2,03				6,09000
DS15 : (1,85+1,15)*2,03				6,09000
DS6 - M.Č. 209				
				
Výměra stěny DS6 je ve výkazu výměr špatně, nesouhlasí s projektovou dokumentací.				
• Bude upravena ve výkazu výměr výměra stěny DS6?				
Odpověď č. 10	Zadavatel uveřejňuje opravený rozpočet.			

Dotaz č. 11	Slaboproud ERO: V části ERO jsou uvedeny jen mikrofonní vysílače a přijímače bez mikrofonů. MW1-RX-F4, bezdrátový mikrofonní přijímač (606-630MHz) 2,00 MW1-LTX-F4, bezdr.vysílač pro klopový a náhlavní mikr (606-630MHz) 2,00 Pokud se mikrofony požadují, žádáme o doplnění patřičných položek do výkazu výměr.
Odpověď č. 11	Mikrofony nejsou součástí projektové dokumentace.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených v Zadávací dokumentaci zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 12. 2023 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	16. 11. 2023, 10:00 hod.	16. 11. 2023, 10:30 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	27. 11. 2023, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	30. 11. 2023
- podání nabídek	---	8. 12. 2023, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	05/2024 – 10/2025, max. 78 kalendářních týdnů	
- zadávací lhůtu	120 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

1 příloha