

**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20. 1. 2019

• Naše zn.: 8.3/8025/1209/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 KROMĚŘÍŽ

Datum: 13. 2. 2019

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Oprava multifunkčního hřiště – ZŠ Kosmonautů 13
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 654/72
Ulice : Kosmonautů
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

V zájmové lokalitě se nacházejí vodovodní řady DN 80, DN 100 a kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí je zakresleno v příložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace pro umístění a povolování stavby nám bude předložena k vyjádření. Likvidace srážkových vod musí být řešena v souladu s platnou legislativou.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.


Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

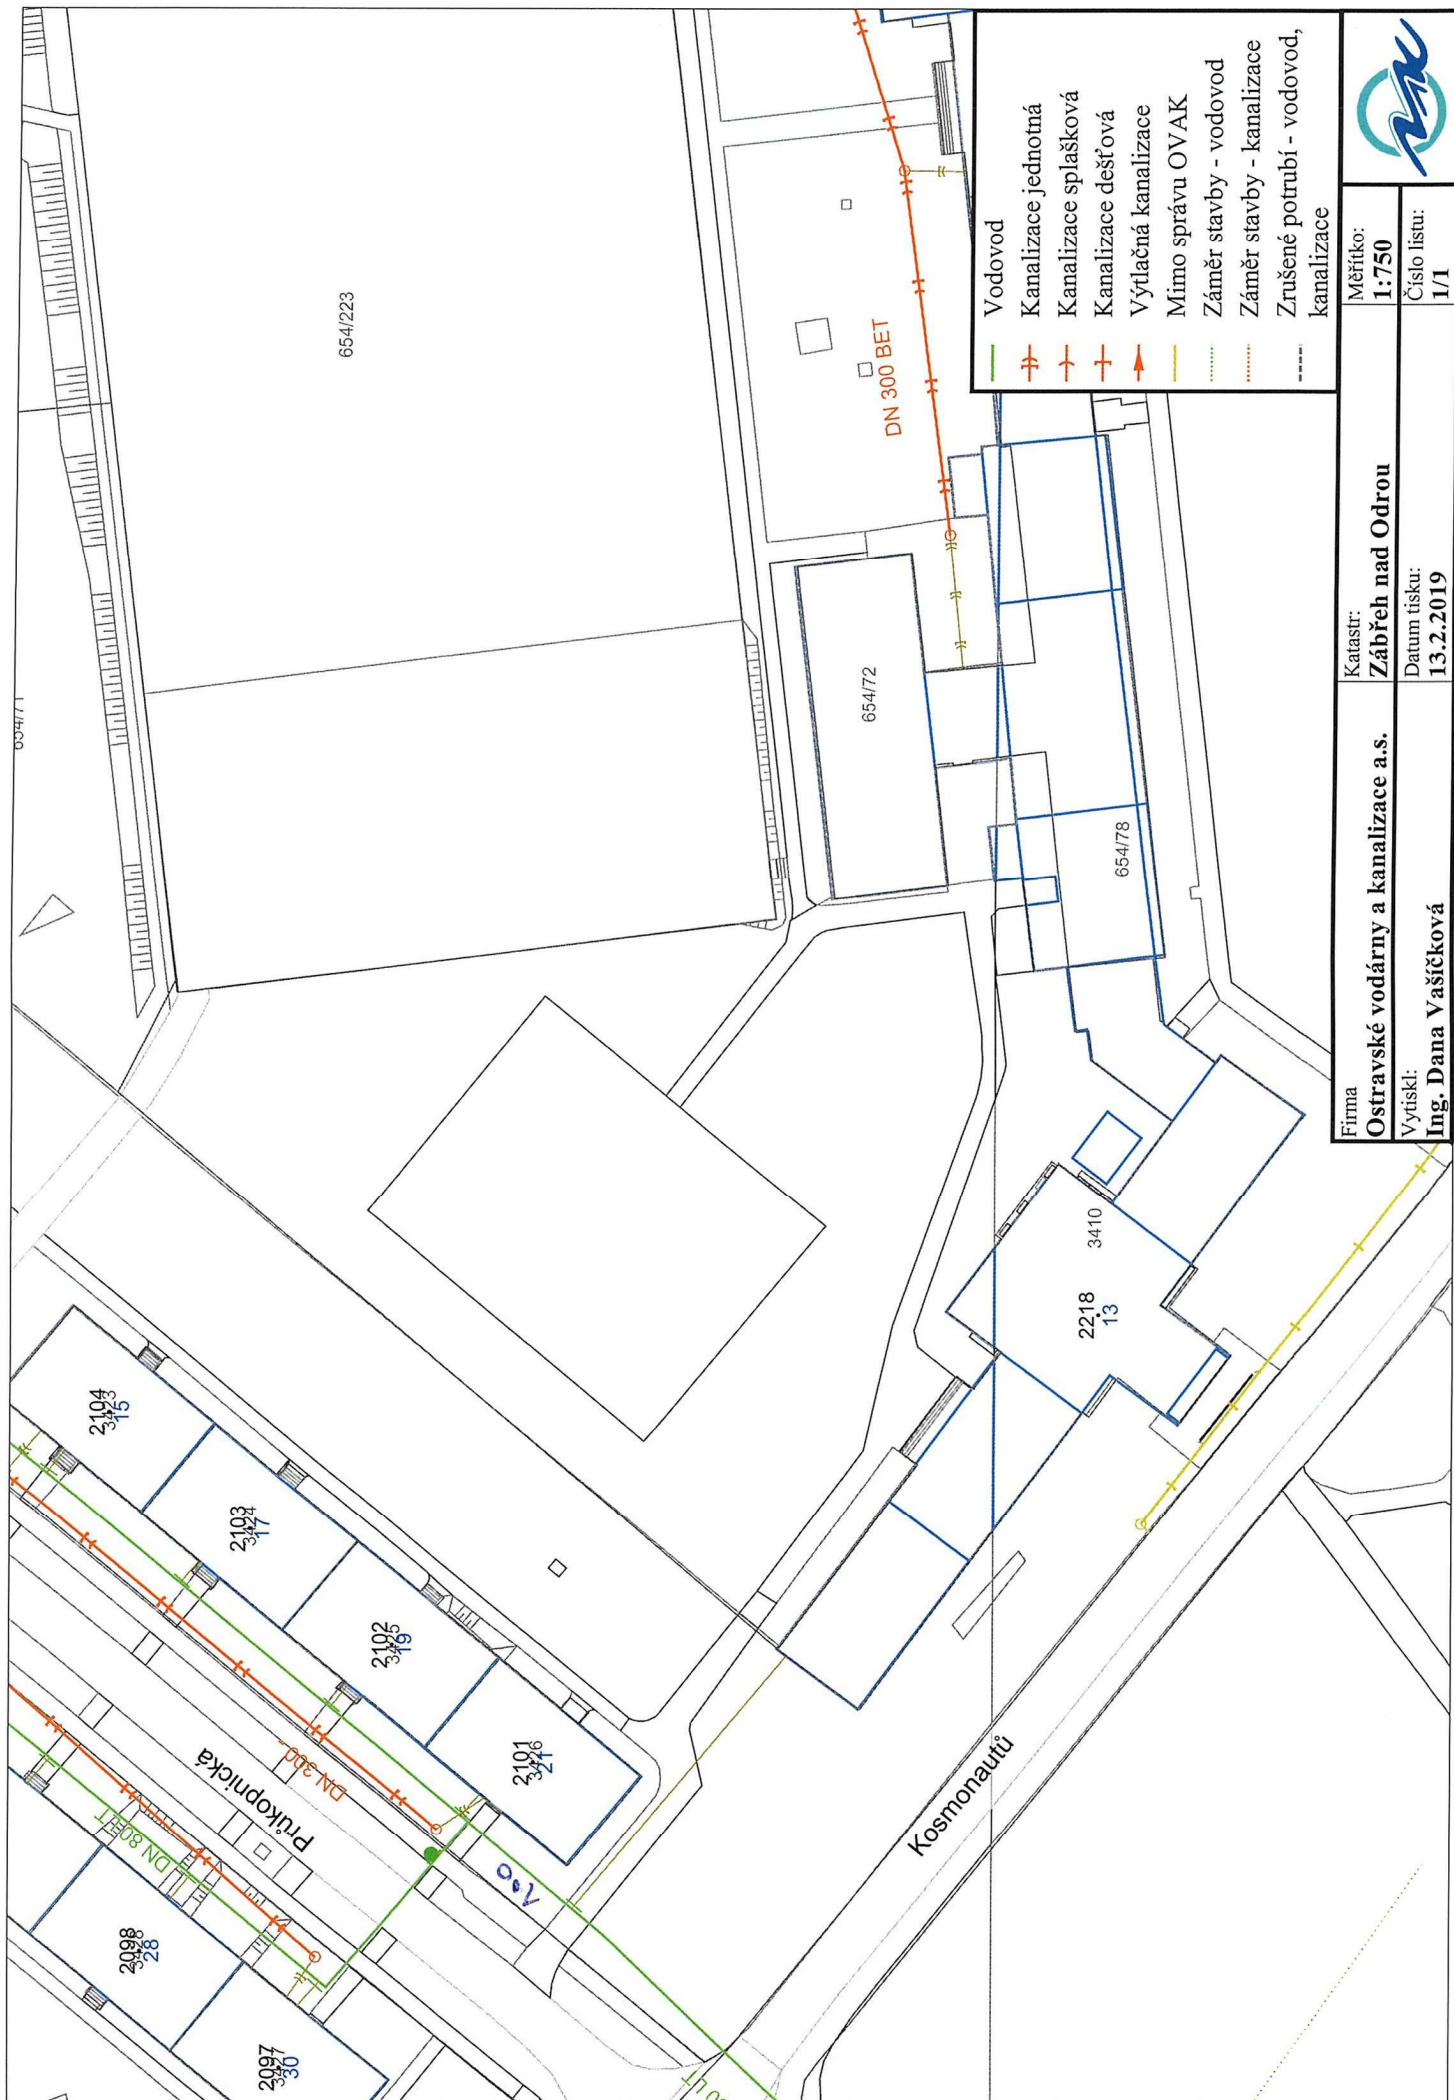

- Vodovod
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Výtlačná kanalizace
- Mimo správu OVAK
- Záměr stavby - vodovod
- Záměr stavby - kanalizace
- Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace

Firma Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výtisk: Ing. Dana Vašíčková	Katastr: Zábřeh nad Odrou Datum tisku: 13.2.2019	Měřítko: 1:750 Číslo listu: 1/1	