



ŘEZ A-A'

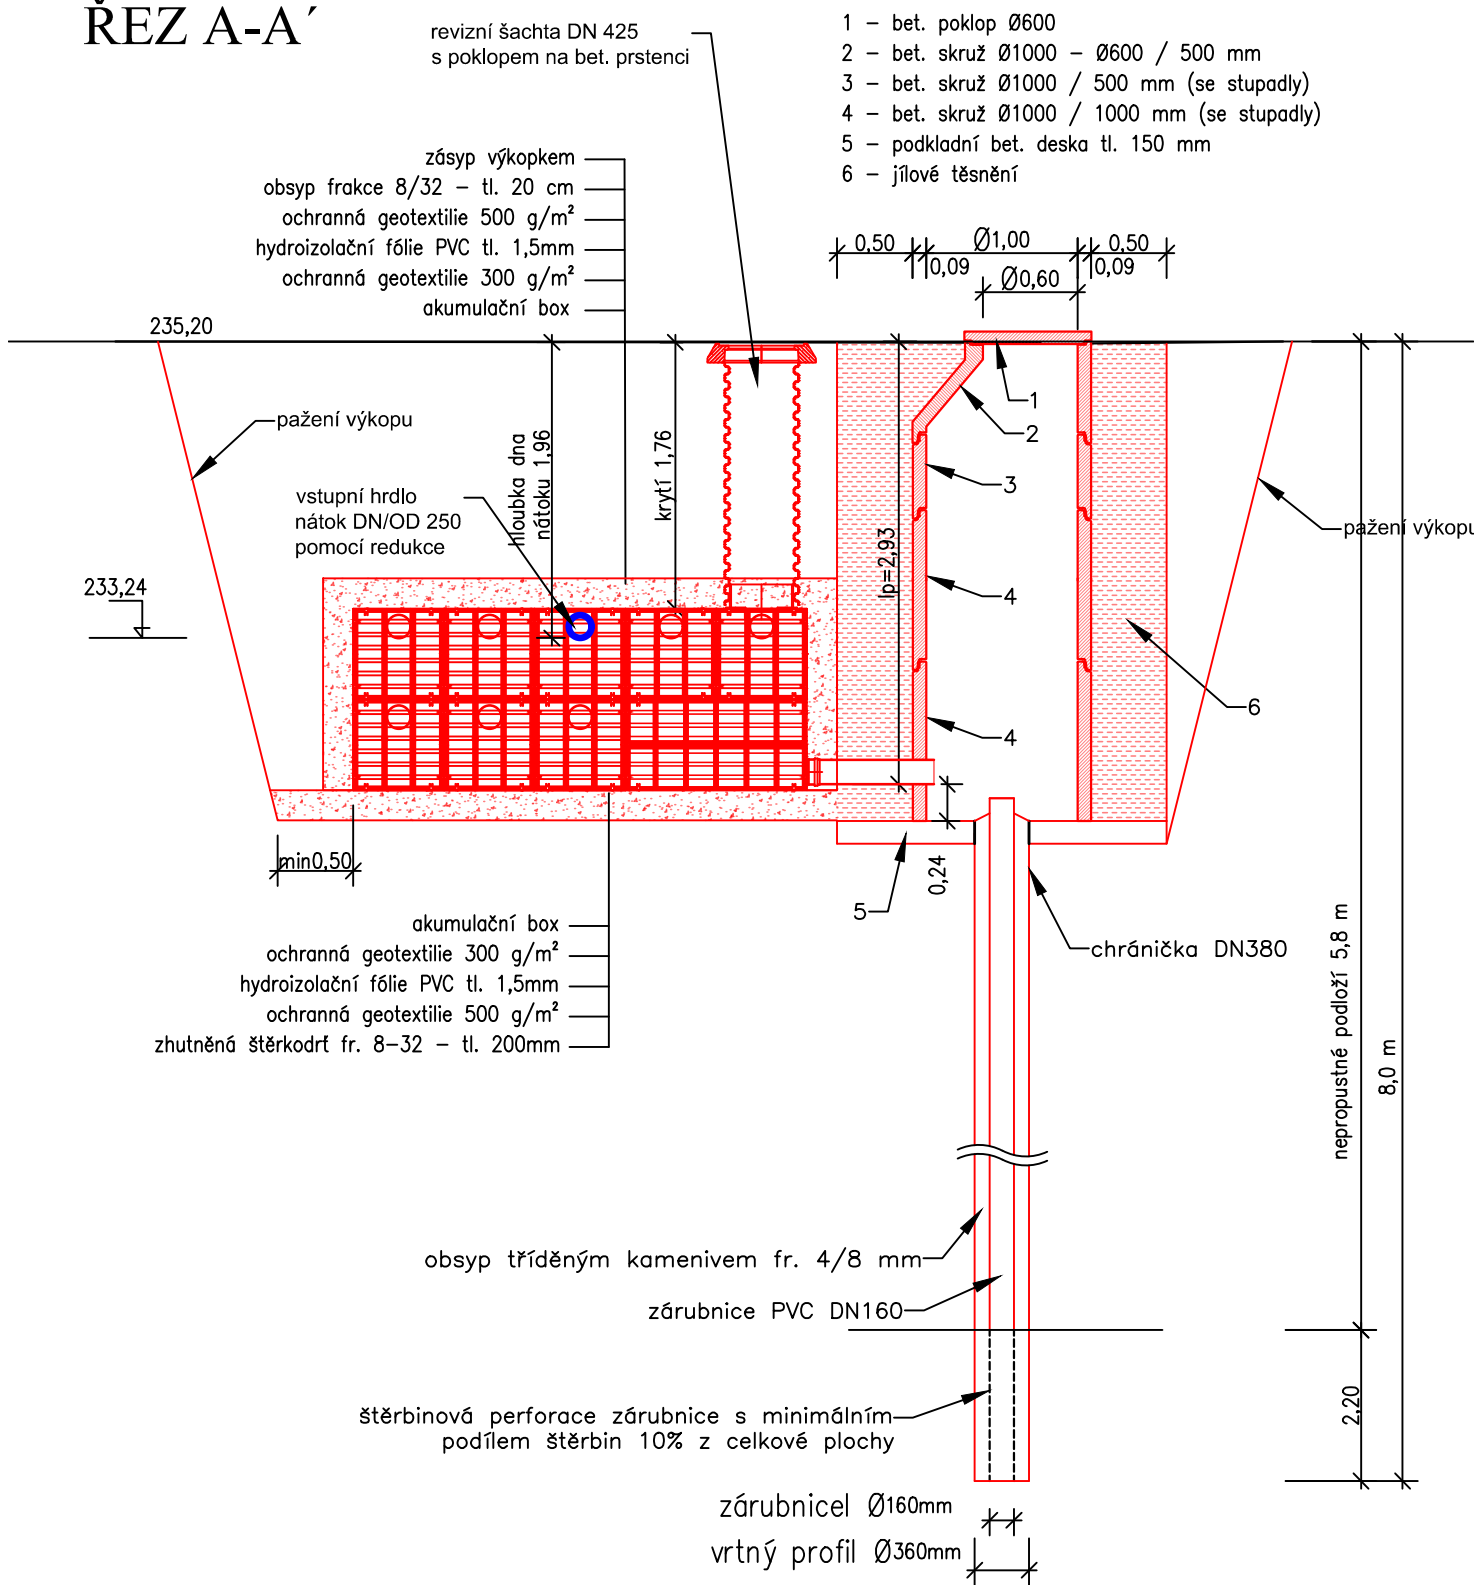

| Akumulační nádrž | | |
|--|------------------|------|
| Zatížení dopravou | Q | bez |
| Výška krytí [m] | K | 1,76 |
| Výška výustného potrubí ve vsak. jímce | L _p | 2,52 |
| Redukované odvodňované plochy [m ²] | A _{red} | 235 |
| Nejvyšší objem zadržené srážky [m ³] | V _{vz} | 7,76 |
| Stavební objem [m ³] (20 x 1,20 x 0,60 x 0,60) | | 8,64 |
| Užitný objem [m ³] | | 8,2 |
| Retenční koeficient: > 95 % | | |

SITUACE AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
A VSAKOVACÍHO VRTU V JÍMCE

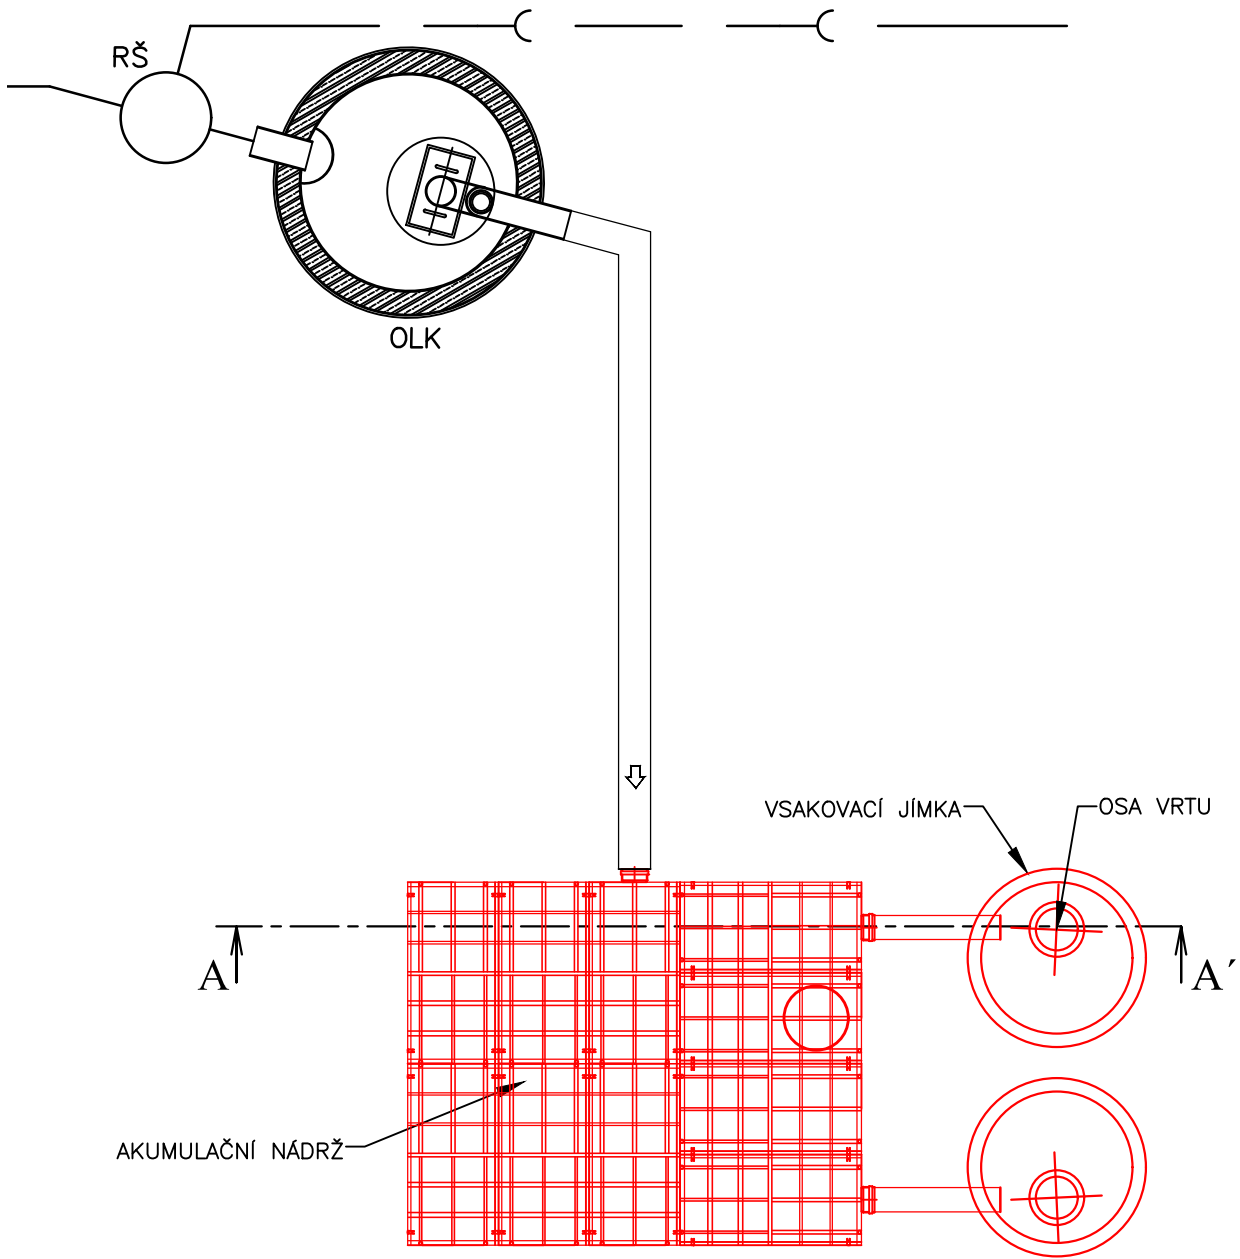

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| ODPOV.PROJEKTANT | | ING. PAVOL LIPTÁK | | ING. PAVOL LIPTÁK Vrchlického 1207/10 716 00 Ostrava-Radvanice tel. 725 789 642, IČ 01081608 | |
| NAVRHL, VYPRACOVAL | | ING. LUCIE MIČOVSKÁ | | | |
| KONTRLOVAL | | ING. PAVOL LIPTÁK | | | |
| KRAJ | MORAVSKOSLEZSKÝ | OBEC | OSTRAVA | STUPEŇ | DPS |
| OBJEDNATEL | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH | | | DATUM | 09/2019 |
| AKCE Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | FORMÁT | 2 x A4 |
| | | | | ZAK.ČÍSLO | 201915 |
| ČÁST DOKUMENTACE SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE | | | | ČÍS.SOUPRAVY | ČÍS.PŘÍLOHY B.2.03 |
| VÝKRES VÝKRES AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A VSAKOVACÍHO VRTU | | | | | |