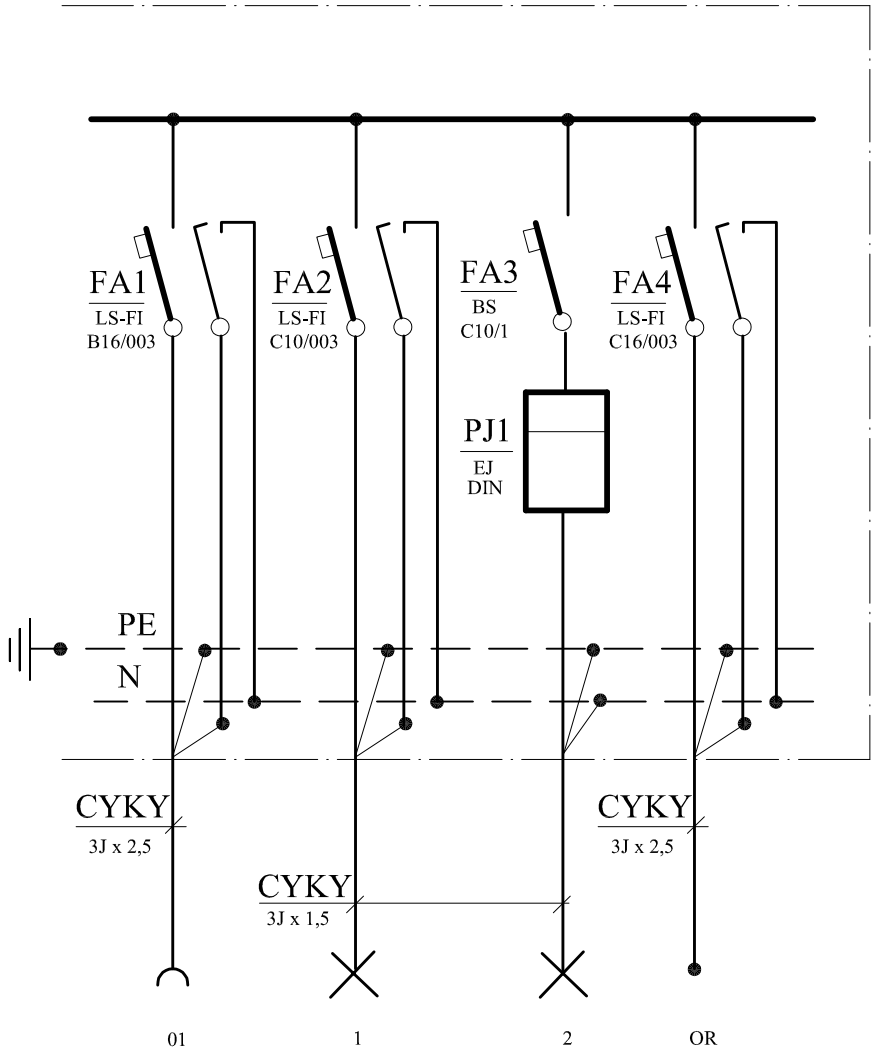

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

I. etapa - výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilónech A1+A3

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL
ING.J. PROVAZNÍK	MAREK SEIFERT	ING. LUKÁŠ SEIFERT

INVESTOR : SMO MOb Ostrava–Jih,ul. Horní 3, Ostrava–Hrabůvka, 700 30

GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava–Mar.Hory

NÁZEV STAVBY :

Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina

DATUM	02/2023
STUP.P.D.	DVZ + DPS
ČÍS.ZAK.	5062.1
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
-	09

DOPLNĚNÍ ROZVODNICE R-B1