


Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sdružené vybaveny proudovým chráničem. Rozvodnice je navržena pro 4 řady přístrojových lišt s 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je provedena jako zapuštěná, typ a provedení dle dodavatele. Minimální krytí rozvaděče IP30/IP20. Doporučený typ BF-U-4/96-C. Přívod nahoře, vývody nahoře. Minimální rozměry: š=588, v=770, h=136mm.

Výkonové poměry

- Instalovaný výkon: $P_i = 21 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 0,65$
- Výpočtové zatížení: $P_p = 13,6 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_p = 21,5 \text{ A}$ (pro $\cos \phi = 0,92$)

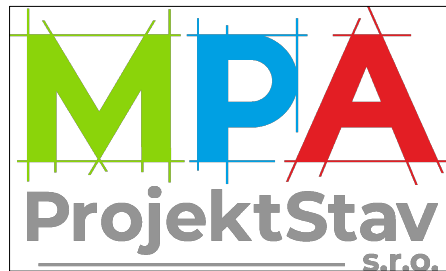

MPA Projektstav s.r.o.
Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava
info@mpa-projektstav.cz
www.mpa-projektstav.cz

Hlavní inženýr projektu

Ing. Petr Fraš

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Zlatica Mojžíšková

Vypracoval

Ing. Pavel Česlák

Název projektu

Zubní ordinace v objektu Čujkovova 40a

Místo stavby

Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava - Zábřeh


Investor

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Datum 10/2023 Měřítko 1:1

Formát A1 ± 0,000 = 236,120 m. n. m.

Autorizace Paré



Stupeň

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Část

D.1.4.2_EL SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Objekt

SO 01

Název výkresu

ROZVADĚČ RS1.3

Číslo zakázky

MPA_2305

Změna


0

Číslo výkresu

D.1.4.2_EL - 03

Rozvaděč RHE

Rozvaděč RS1.3

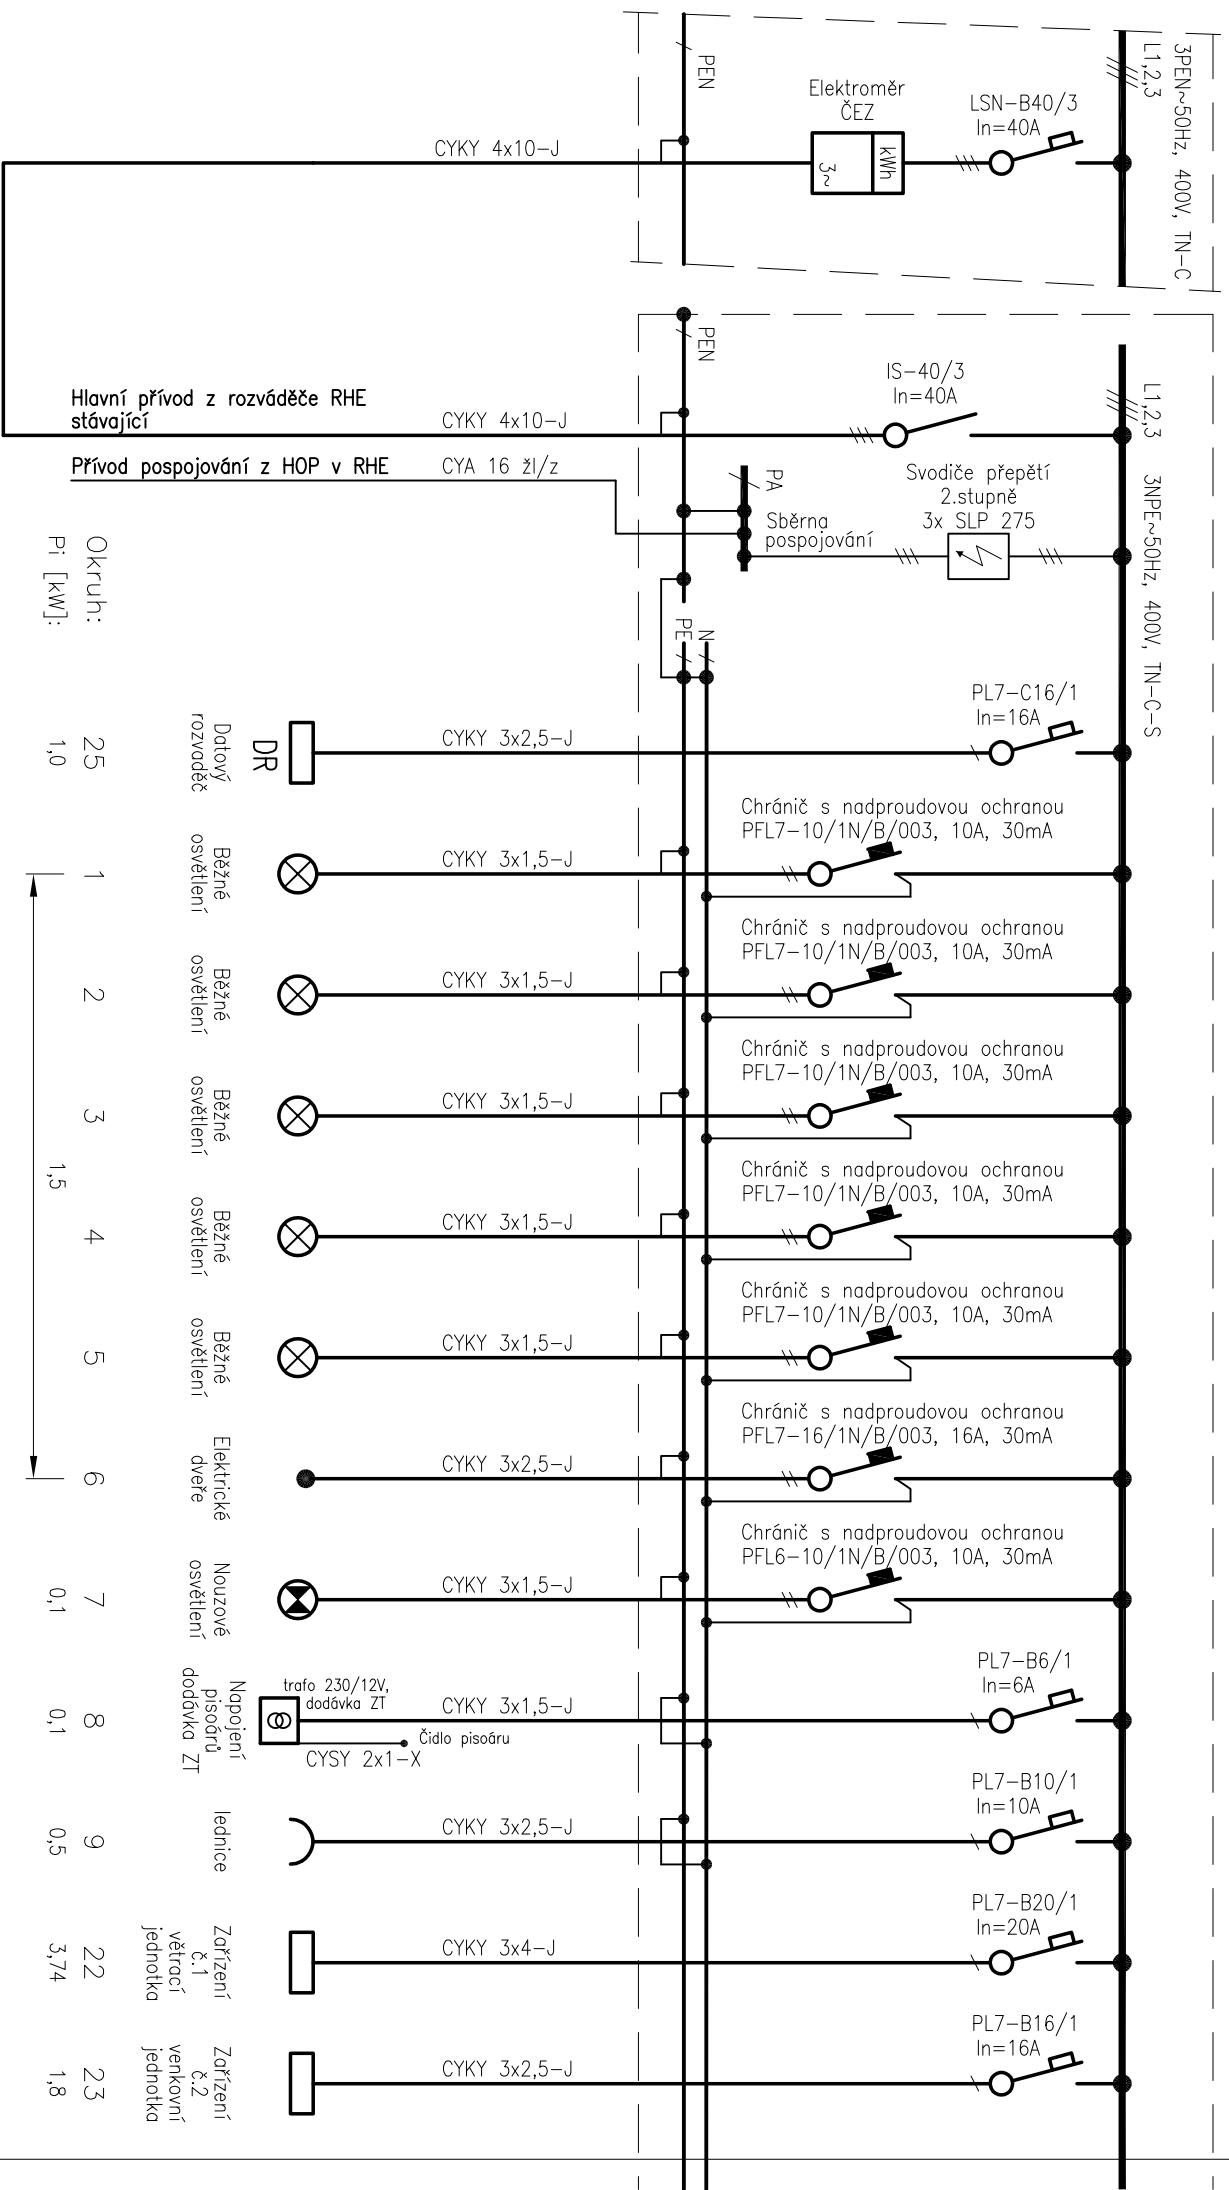

AKCE: Zubní ordinace v objektu Čuikovova 40a

WYKRES: ROZVADĚČ RS1.3

Vypracoval: **Ing. Pavel Česlík**

Stupeň: DPS

Datum zpracování:


Datum změny:



List č.:	02
----------	----

Počet listů: 03

Rozvaděč RS1.3

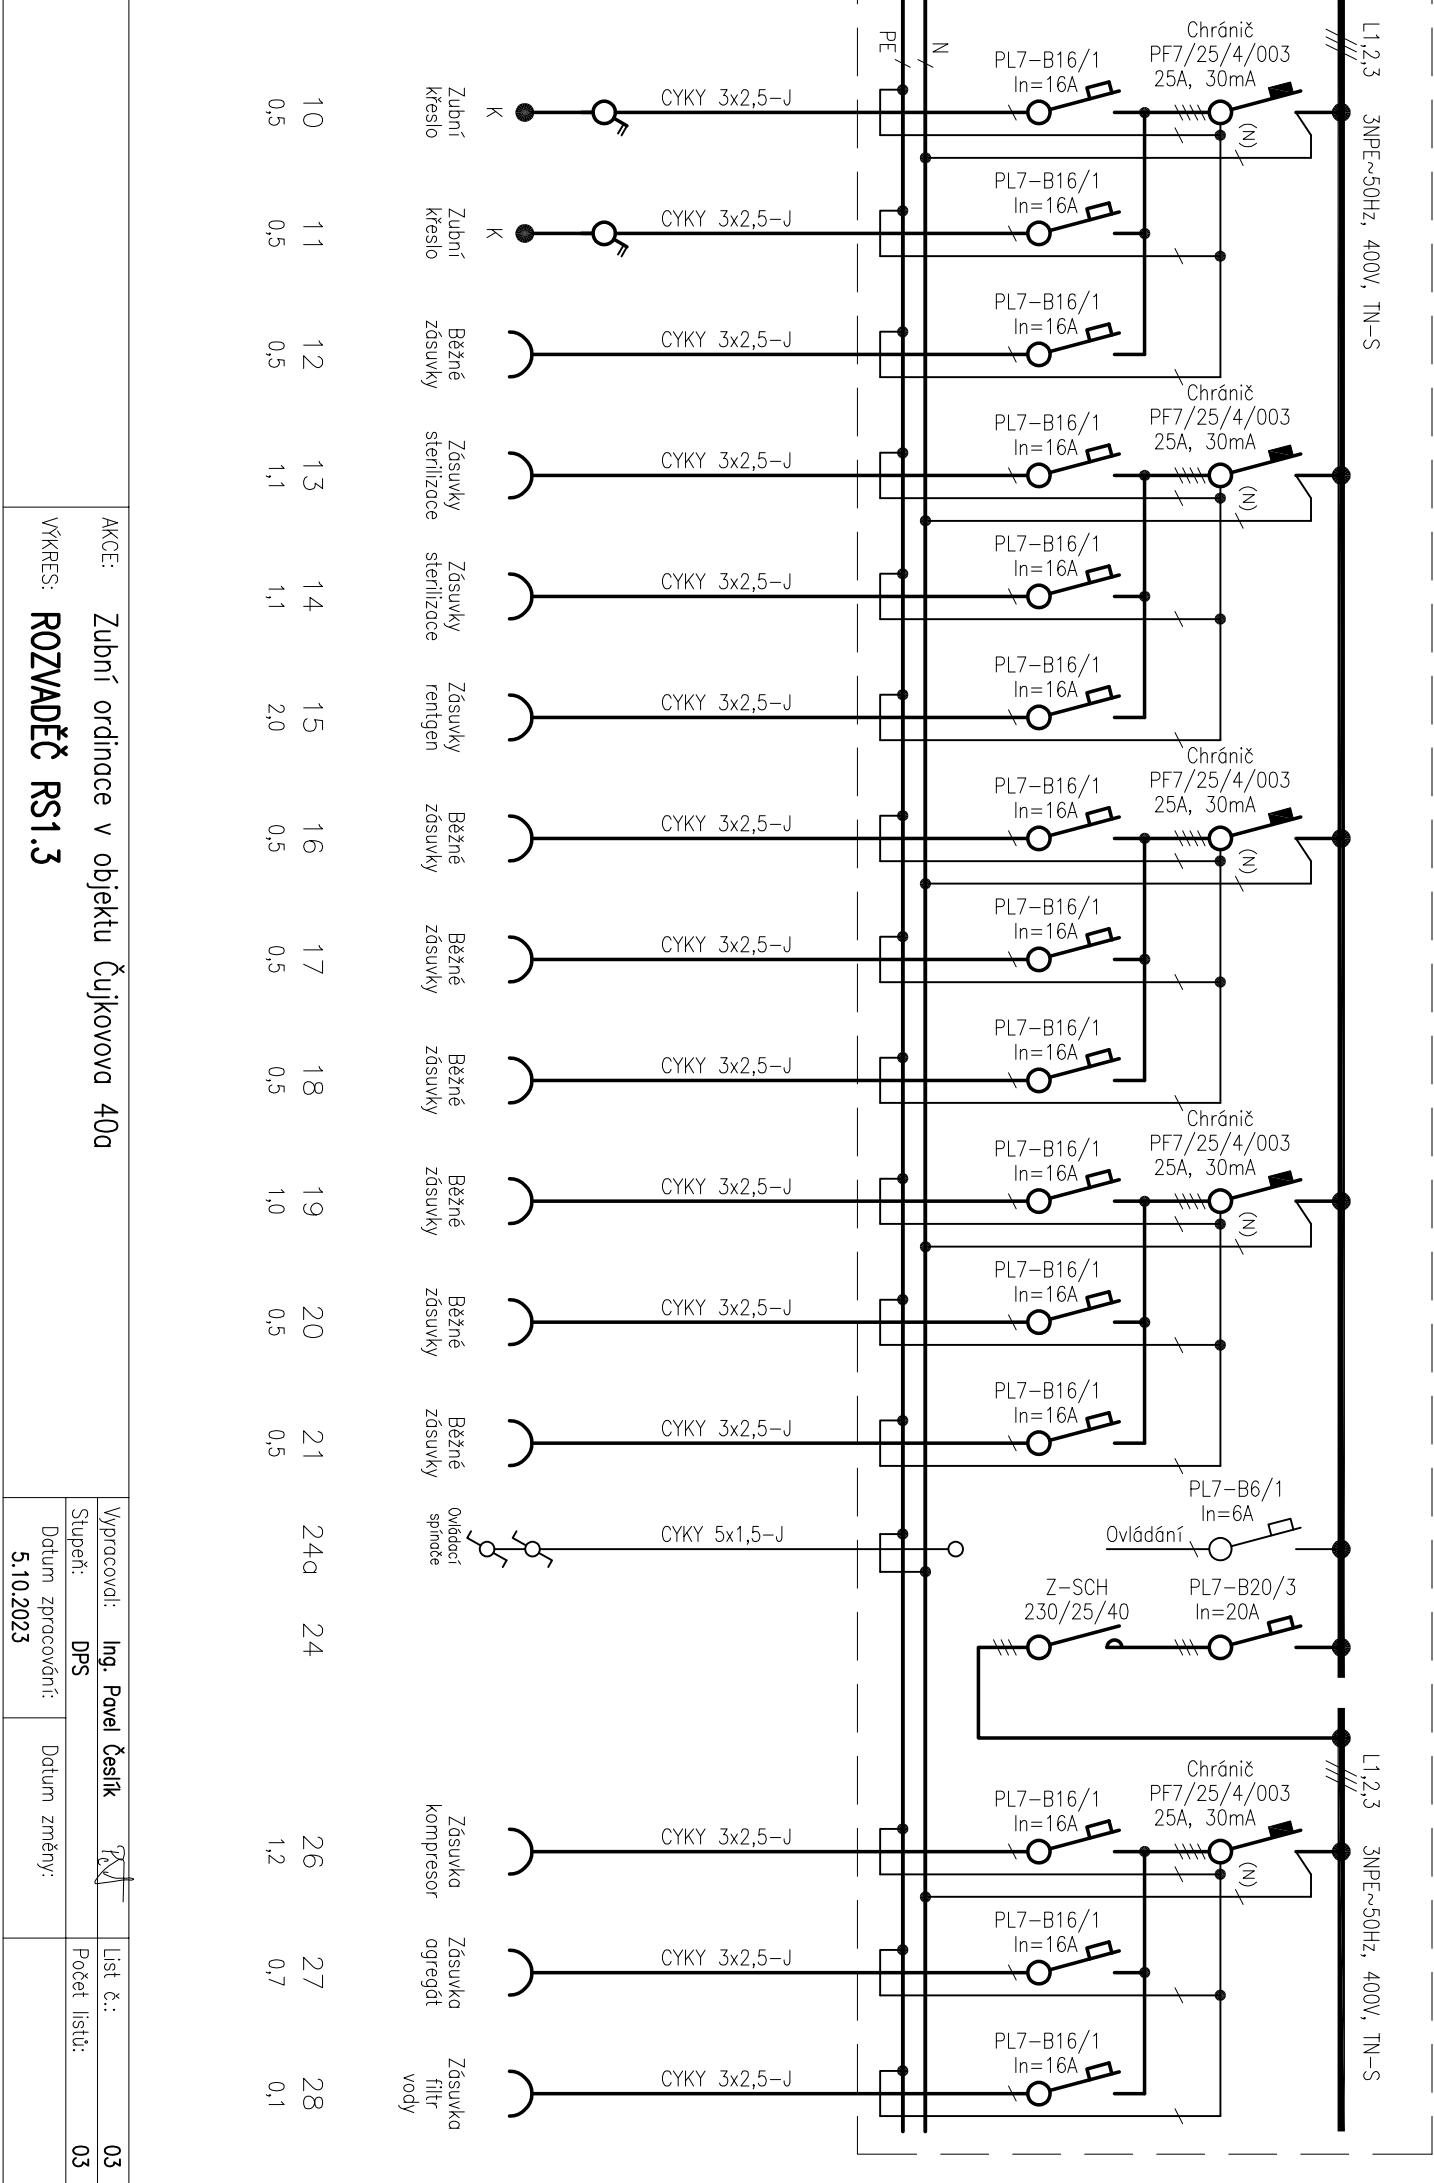

AKCE: Zubní ordinace v objektu Čujkovova 40a

VYKRES: ROZVADĚČ RS1.3

Vypracoval: Ing. Pavel Česlík

Stupeň: DPS

Datum zpracování: 5.10.2023

Číslo

Líst č.: 03
Počet listů: 03

Datum změny: