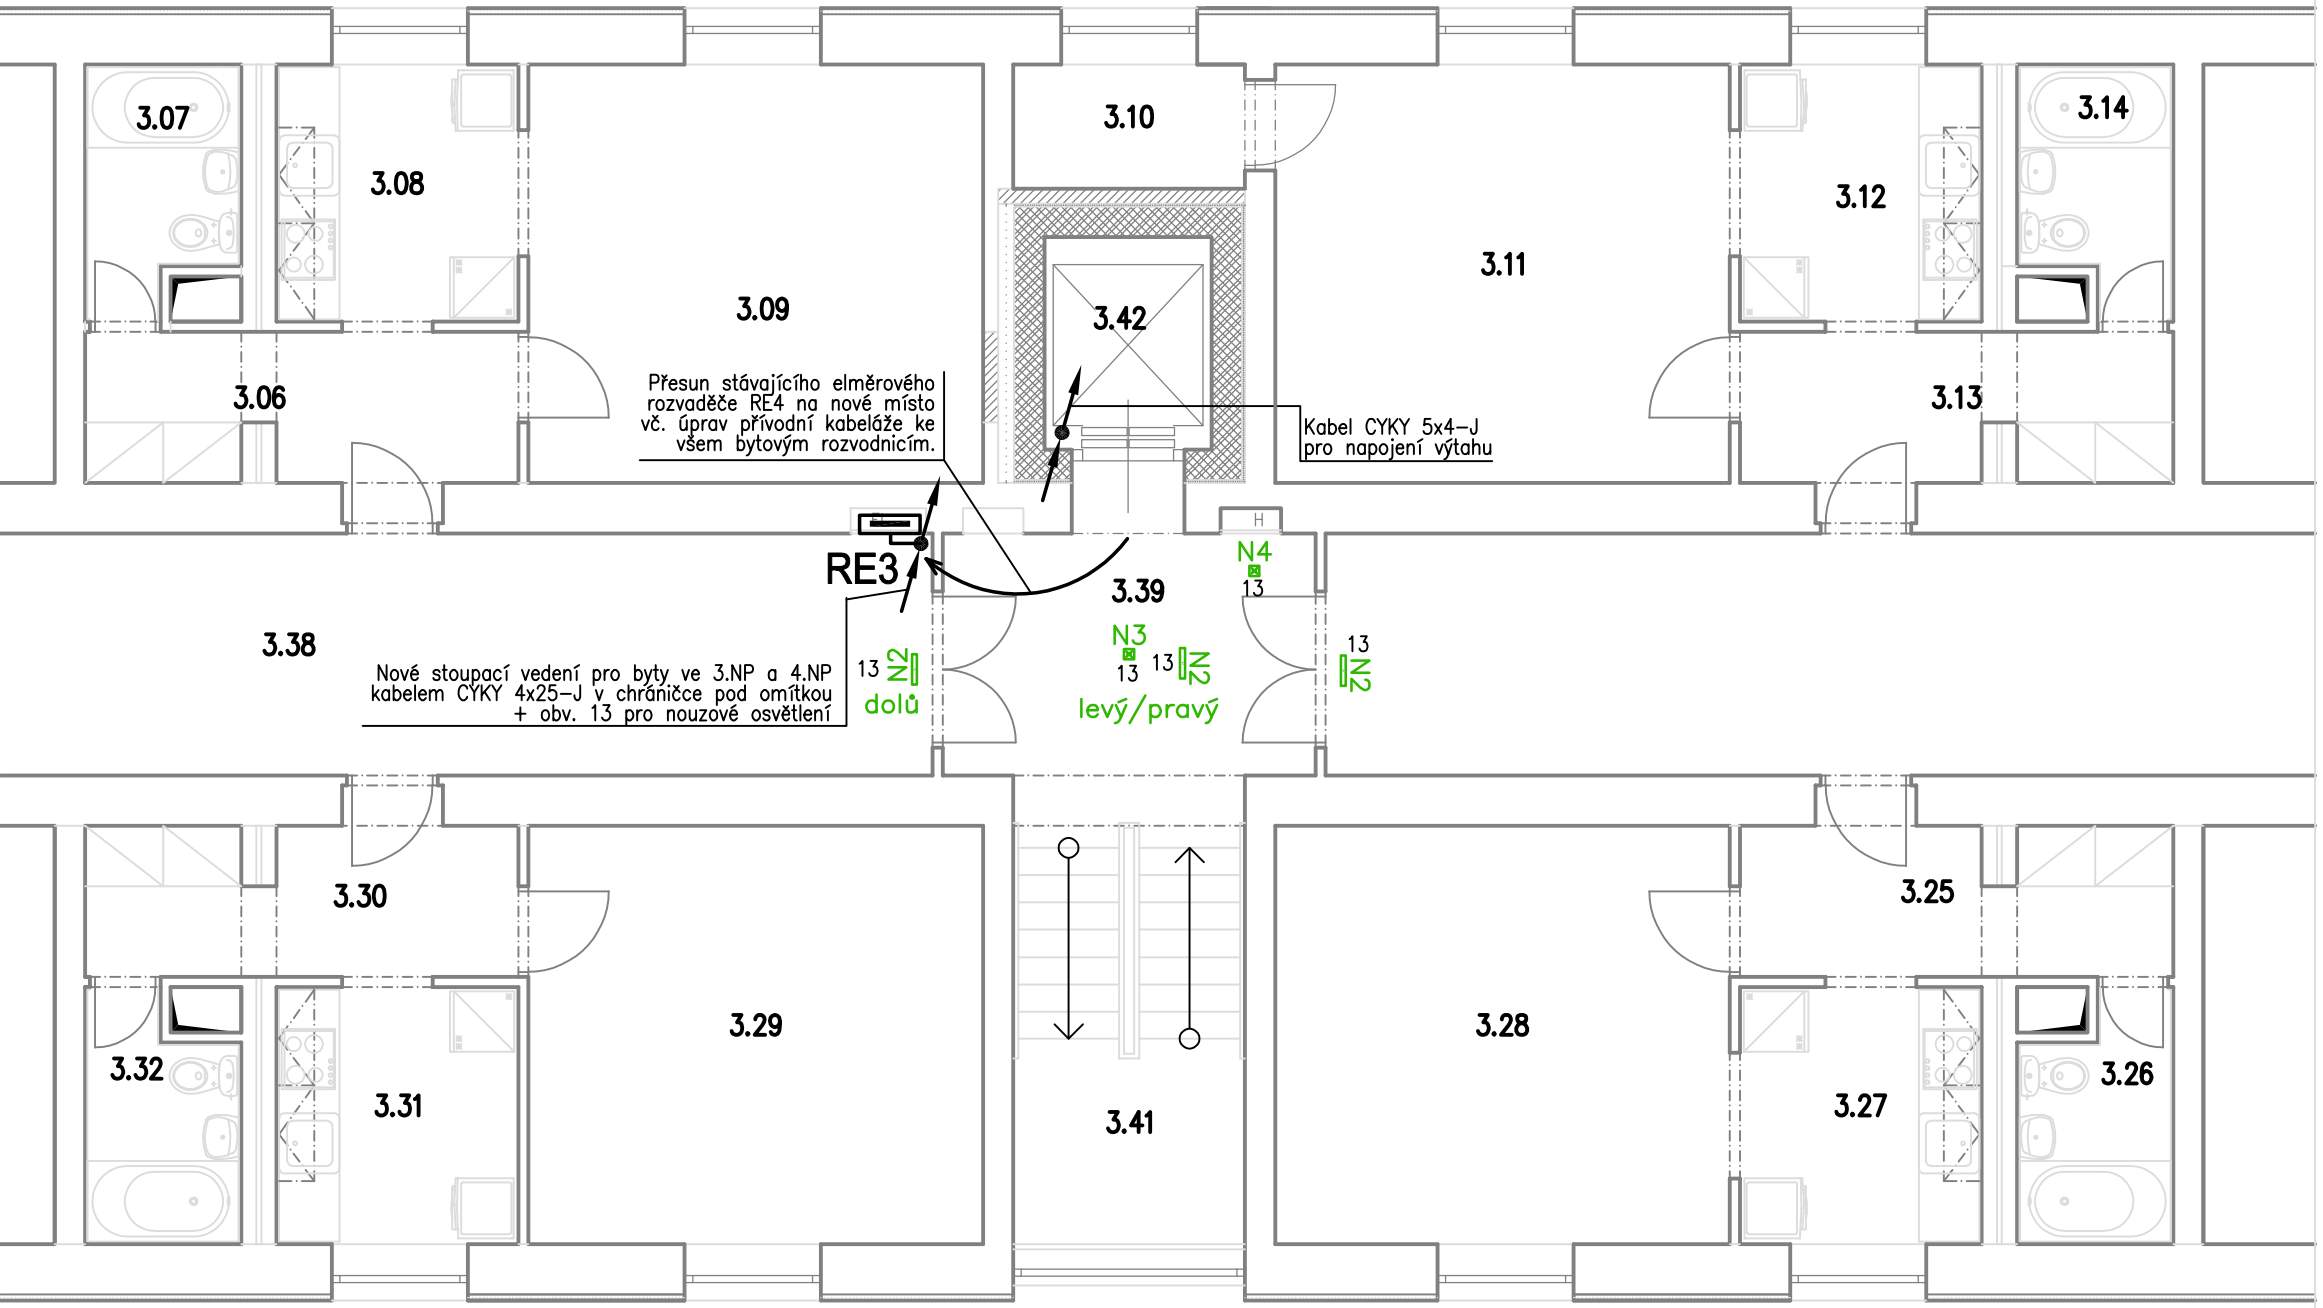

Číslo	Název	Plocha [m²]
3.06	CHODBA	6,24
3.07	KOUPELNA	3,51
3.08	KUCHYŇ	6,12
3.09	POKOJ	18,72
3.10	ŠATNA	2,83
3.11	POKOJ	18,72
3.12	KUCHYŇ	6,12
3.13	CHODBA	6,24
3.14	KOUPELNA	3,51
3.25	CHODBA	6,24
3.26	KOUPELNA	3,51
3.27	KUCHYŇ	6,12
3.28	POKOJ	18,72
3.29	POKOJ	18,72
3.30	CHODBA	6,24
3.31	KUCHYŇ	6,12
3.32	KOUPELNA	3,51
3.38	CHODBA	50,3
3.39	CHODBA	8,88
3.41	SCHODIŠTĚ	10,81
3.42	VÝTAH	10,45

Poznámka

Napěťová soustava 3PEN~50Hz, 400V, TN–C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sdruženě vybaveny proudovými chrániči.
Kabely budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo. Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000–5–52 a dalších dotčených ČSN.
Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, nové stoupací vedení do 3.NP a 4.NP bude v chráničce pod omítkou.
Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami.

D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika

zhotovitel:
Framos
Ing. Petr Fraš
Na Chromině 91
747 16 Hať
IČ: 01342060
tel.: 603 379 805
e-mail: petr.fras@gmail.com

STAVEBNÍ UPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ, EDISONOVA 793/84

odpovědný projektant: Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky:	01/01/2024
spolupráce: Ing. Pavel Češlík	podpis:	formát:	2xA4
stupeň: DPS		datum:	leden 2024

investor:
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

měřítko: 1:75

výkres: ELEKTROROZVODY 3.NP

číslo výkresu: D.1.4.2 - 04