


# Rozvaděč RSS0

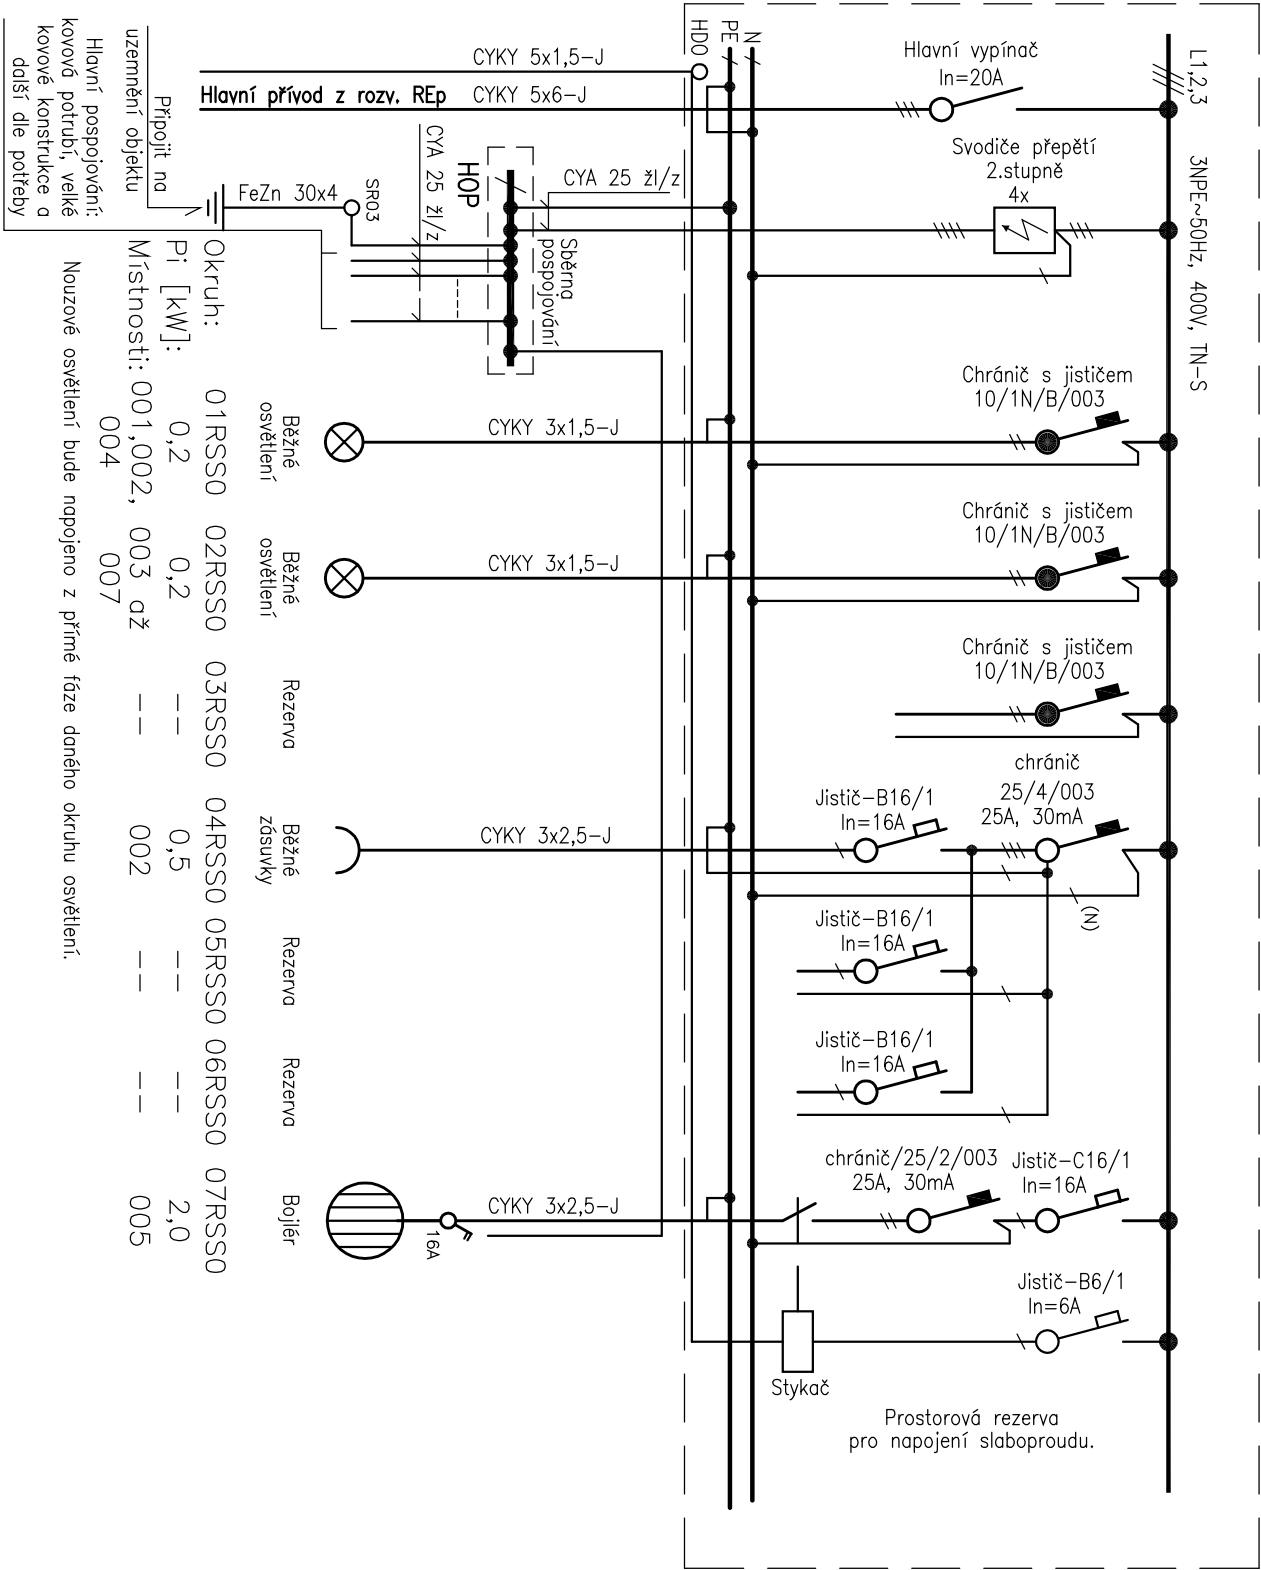

## Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–S. Ochrana před úrazem el. proudem provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Jako další ochranná opatření je provedení hlavního pospojování v celém objektu a dále použití proudových chráničů u vybraných okruhů.

Rozvaděč je navržen pro 4 řady přístrojových lišt s 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je proveden jako zapuštěný, oceloplechový

Rozměry: š=600, v=770, hl=140 mm.

Min. krytí IP40/IP20.

- Instalovaný výkon:  $P_i = 2,9 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti:  $\beta = 0,7$
- Výpočtové zatížení:  $P_p = 2,1 \text{ kW}$
- Výpočtový proud:  $I_p = 3,2 \text{ A}$  (pro  $\cos \varphi = 0,95$ )

Jarmila Mazurková Projektant elektrozařízení TlČR ev.č.20100225–19					
STAVBA:	ubytovna - udržovací práce				
MÍSTO STAVBY:	Hasičská 366/3, Ostrava–Hrabůvka				
VÝKRES:	ROZVADĚČ RSS0				
INVESTOR:	SMO MOB Ostrava — Jih Horní 719/3, Ostrava — Hrabůvka				
ZODP. PROJEKTANT:	Jarmila Mazurková				
PROJEKTANT:	Jarmila Mazurková				
			D1.4.4.b-07		