


Rozvaděč RSS3

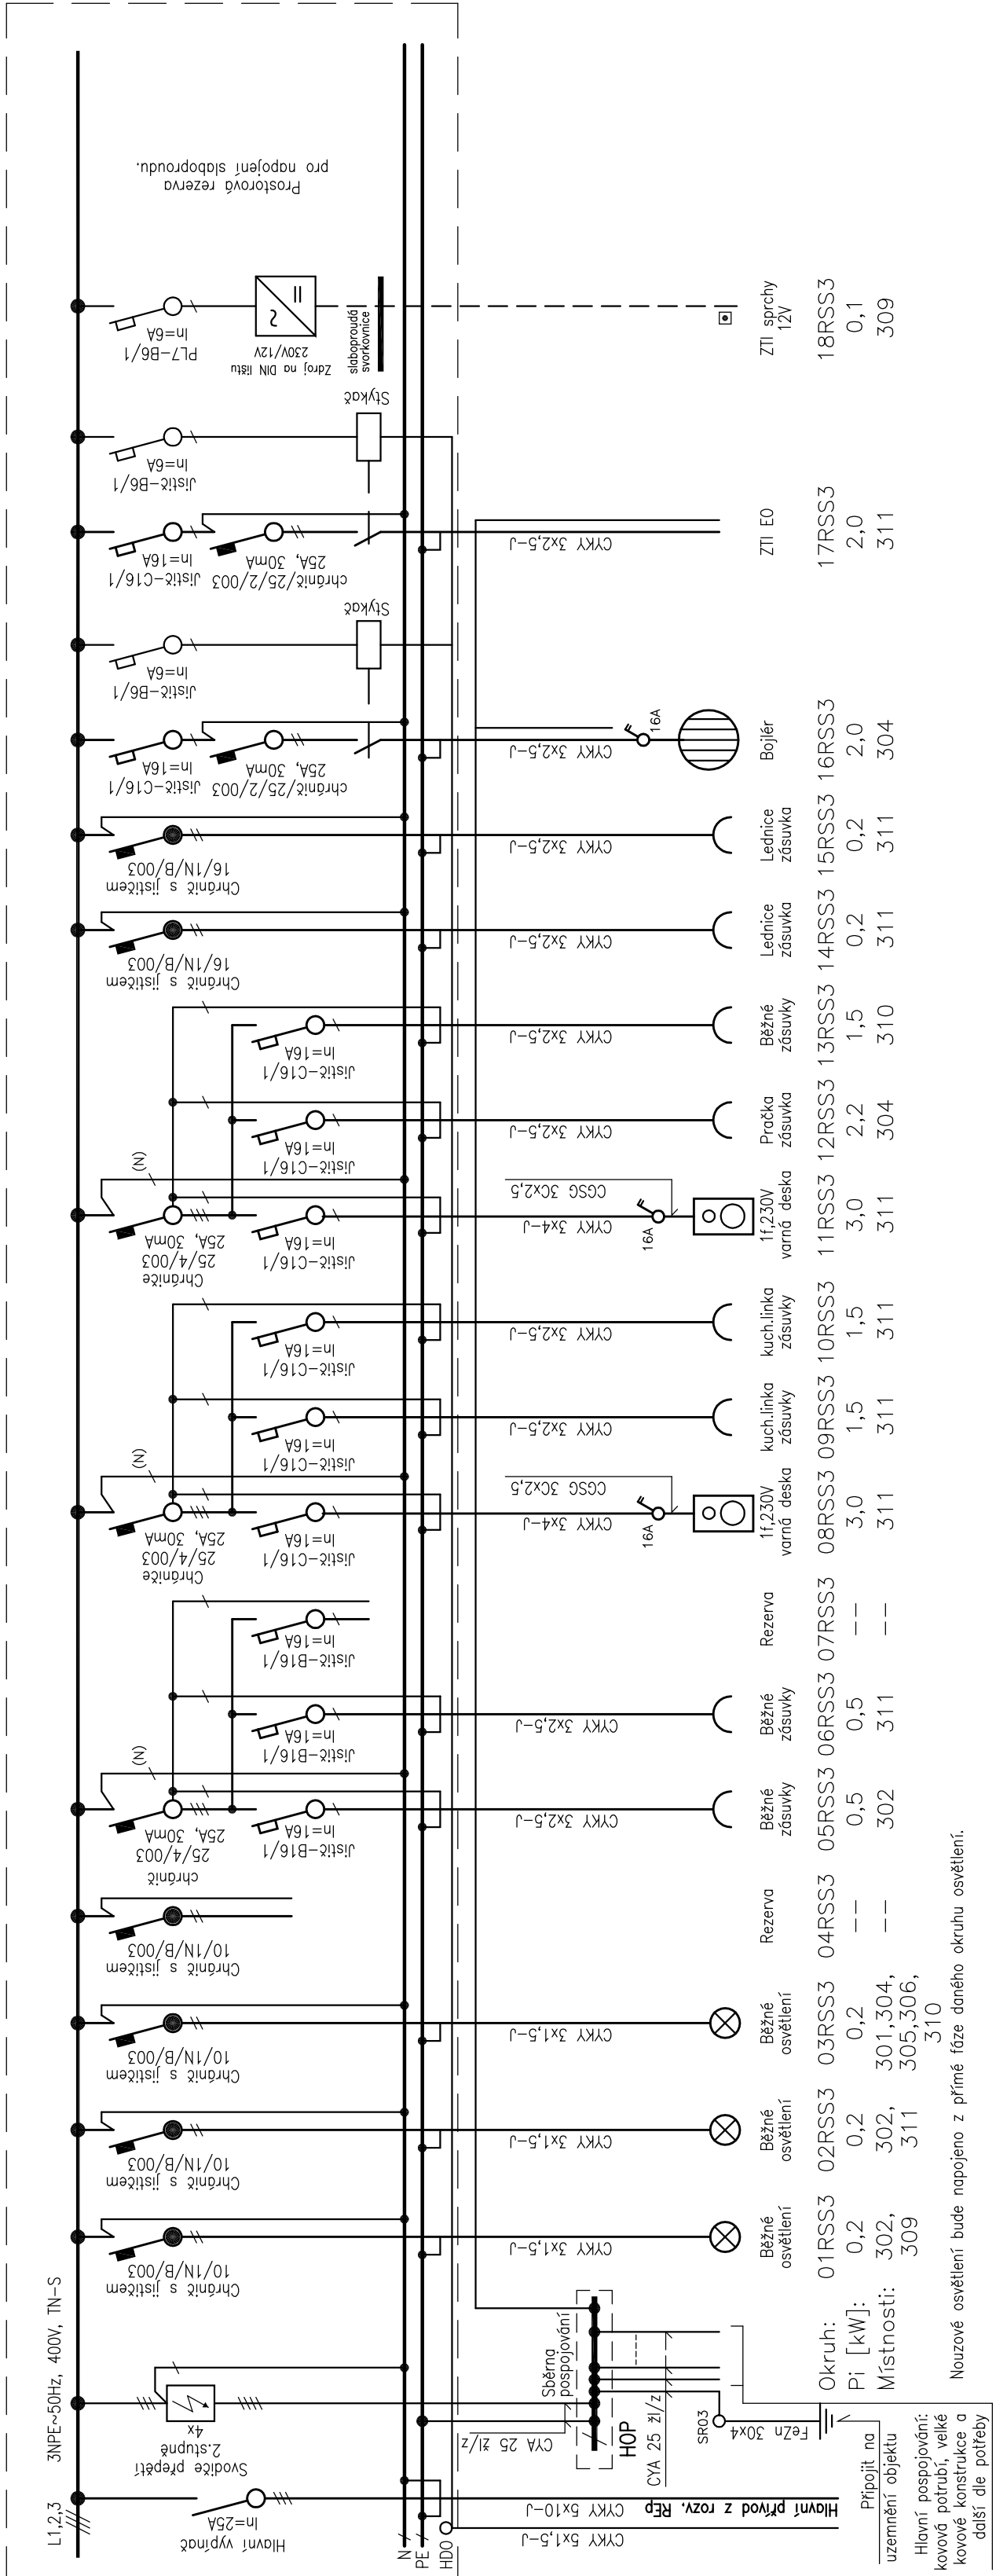


Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Jako další ochranná opatření je provedení hlavního pospojování v celém objektu a dále použití proudových chráničů u vybraných okruhů.

Rozvaděč je navržen pro 6 řad přístrojových lišt s 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je proveden jako zapuštěný, oceloplechový
Rozměry: š=600, v=1070, hl=140 mm.

- Instalovaný výkon:
- Koeficient soudobosti:
- Výpočtové zatížení:
- Výpočtový proud:

$$\begin{aligned} P_i &= 18,8 \text{ kW} \\ \beta &= 0,6 \\ P_p &= 11,3 \text{ kW} \\ I_p &= 17,2 \text{ A} \end{aligned}$$

Jarmila Mazurková Projektant elektrozařízení TČR ev.č.20100225-19	STAVBA: ubytovna - udržovací práce		
	MÍSTO STAVBY: Hasičská 366/3, Ostrava—Hrabůvka		
	VÝKRES: ROZVADĚČ RSS3		
	INVESTOR: SMO MOb Ostrava – Jih Horní 719/3, Ostrava – Hrabůvka		
ZODP. PROJEKTANT: Jarmila Mazurková	PROJEKTANT: Jarmila Mazurková	<i>Mazurková</i>	ČÍSLO: D1.4.4.b-10