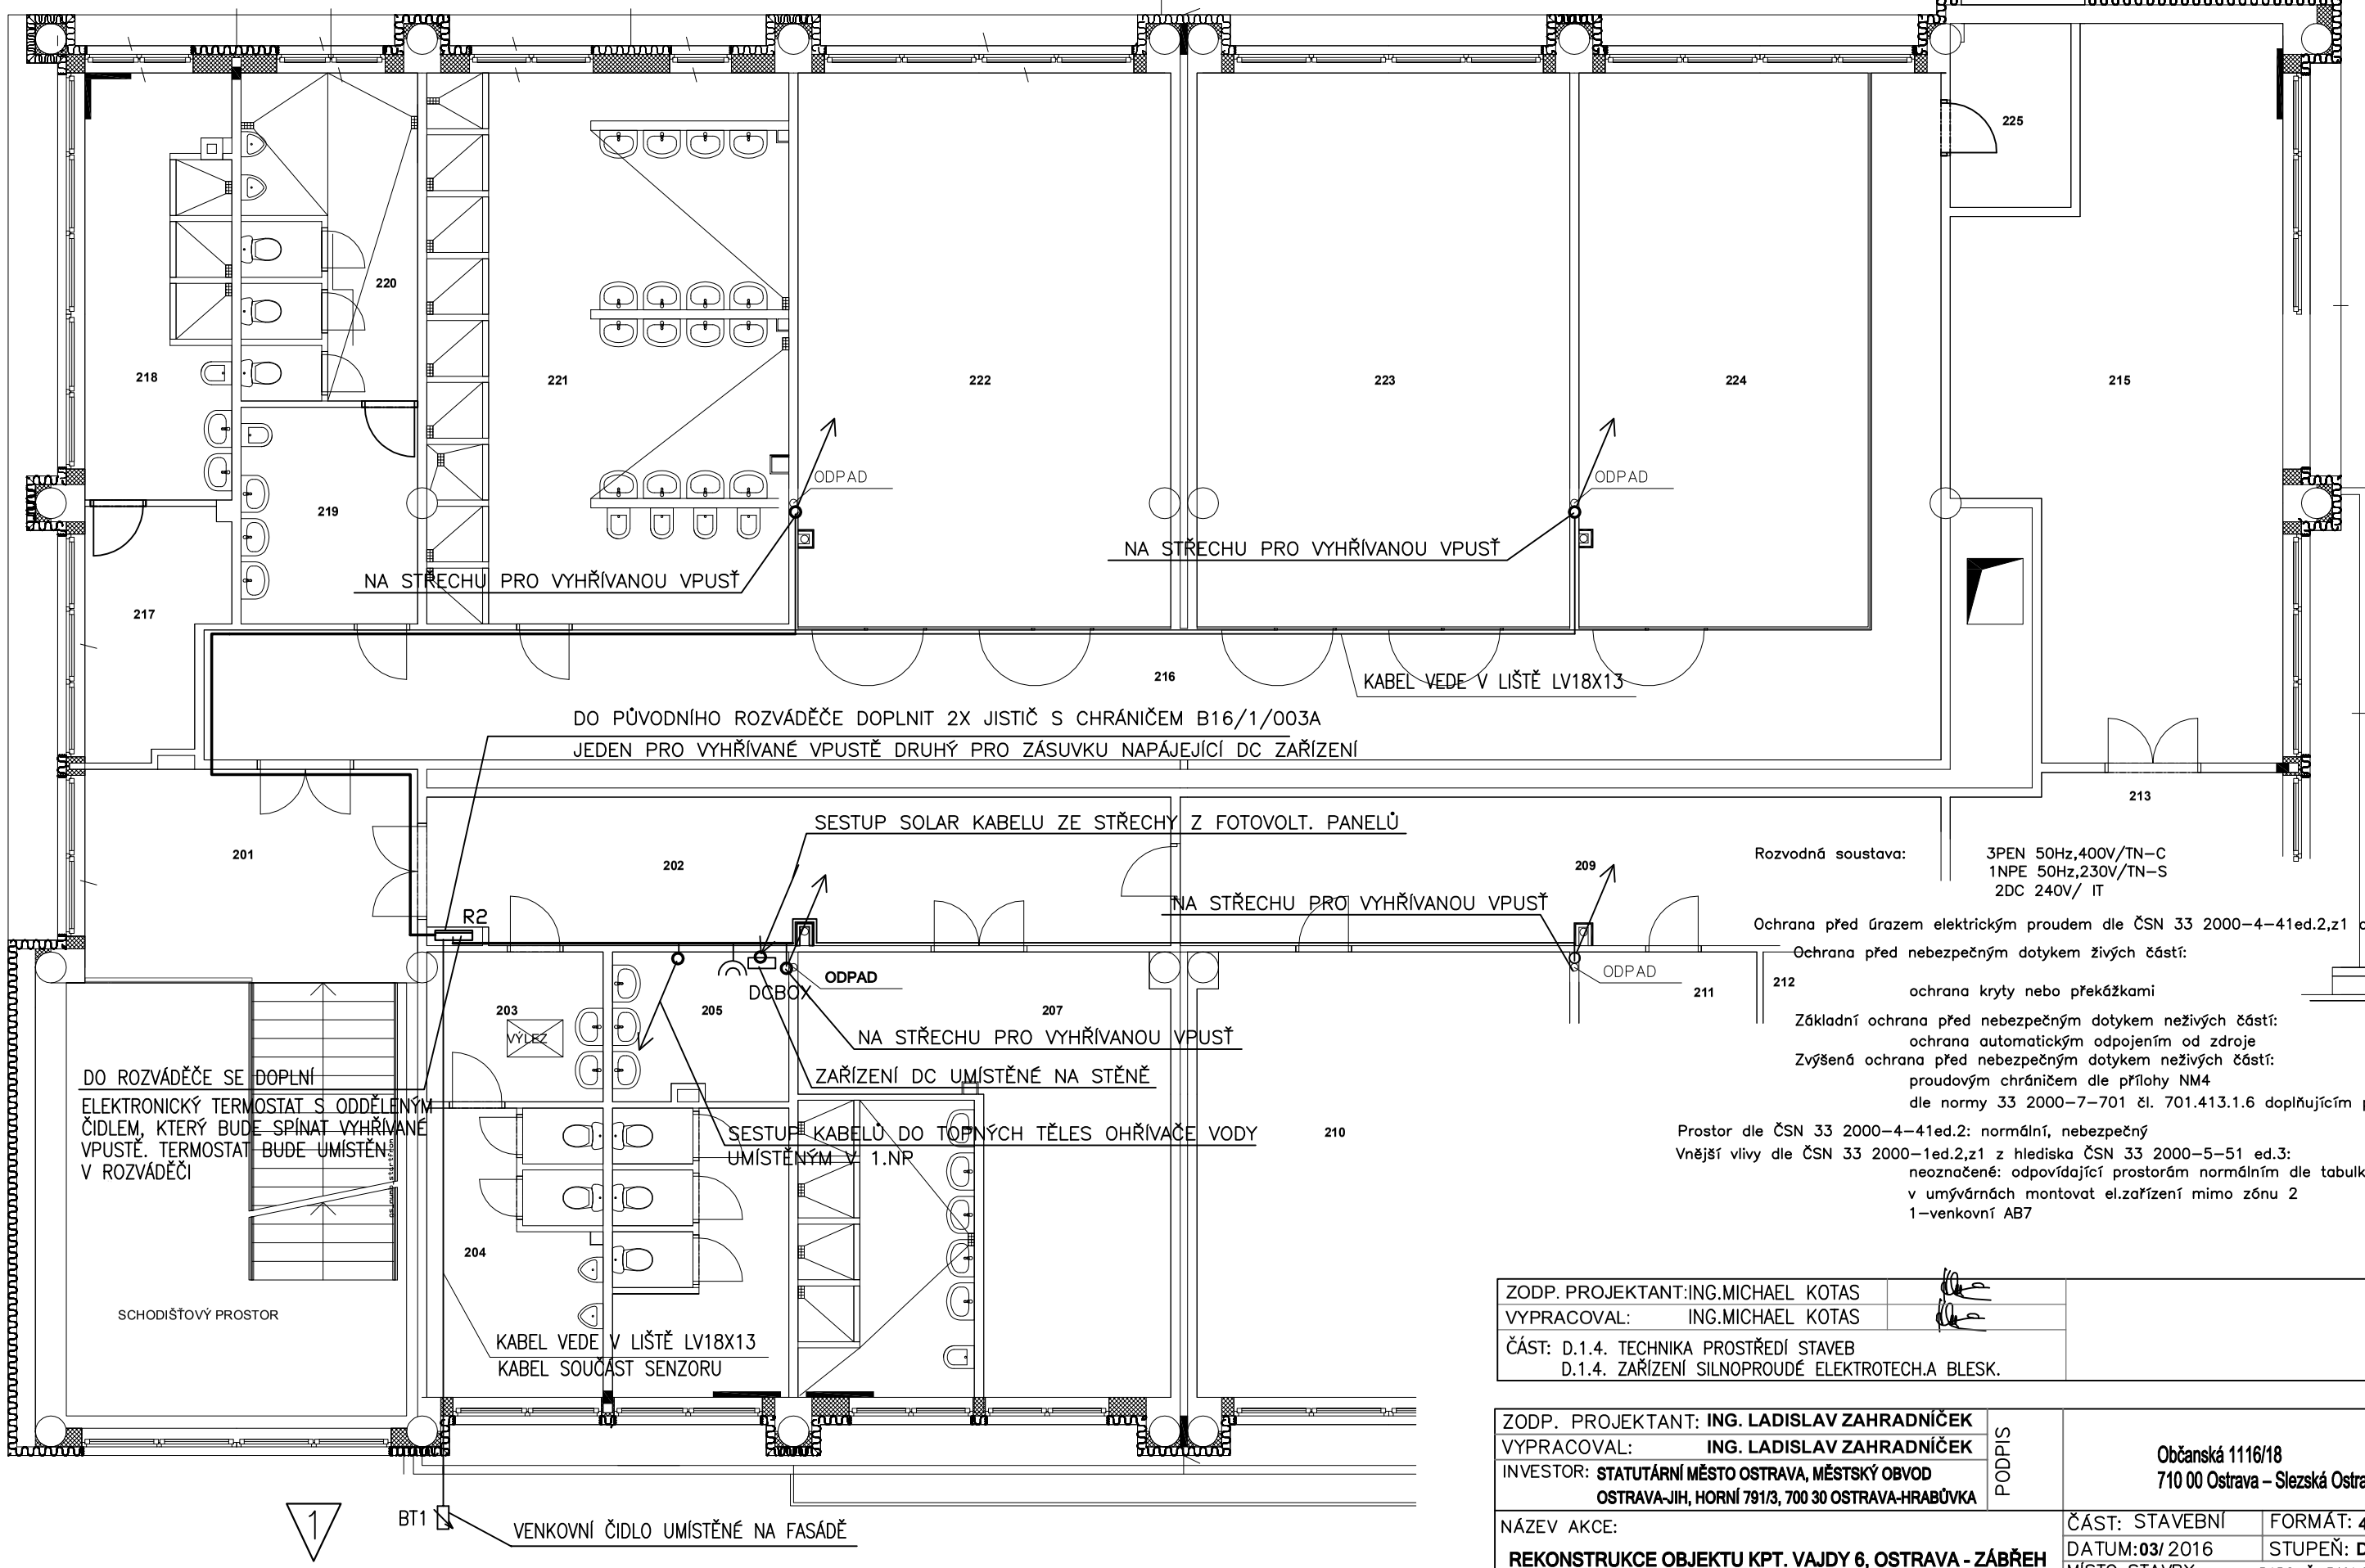

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN–C
1NPE 50Hz,230V/TN–S
2DC 240V/ IT

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41ed.2,z1 a dalších
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana kryty nebo překážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4
dle normy 33 2000–7–701 čl. 701.413.1.6 doplňujícím pospojováním

Prostor dle ČSN 33 2000–4–41ed.2: normální, nebezpečný
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–1ed.2,z1 z hlediska ČSN 33 2000–5–51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32–NMI
v umývárnách montovat el.zařízení mimo zónu 2
1–venkovní AB7

2%

ZODP. PROJEKTANT: ING.MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL: ING.MICHAEL KOTAS	
ČÁST: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECH.A BLESK.	

ZODP. PROJEKTANT: **ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**	PODPIS	VYHOTOVENÍ
VYPRACOVAL: **ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**		**Občanská 1116/18** **710 00 Ostrava – Slezská Ostrava**
INVESTOR: **STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA**		

NÁZEV AKCE: **REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH**	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: **420x297**
	DATUM: **03/** 2016	STUPEŇ: **DPS**
	MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. 3491,612/14 KAT. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 2.NP**	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.-03**
	MĚŘÍTKO: 1:100	