


R-vzt

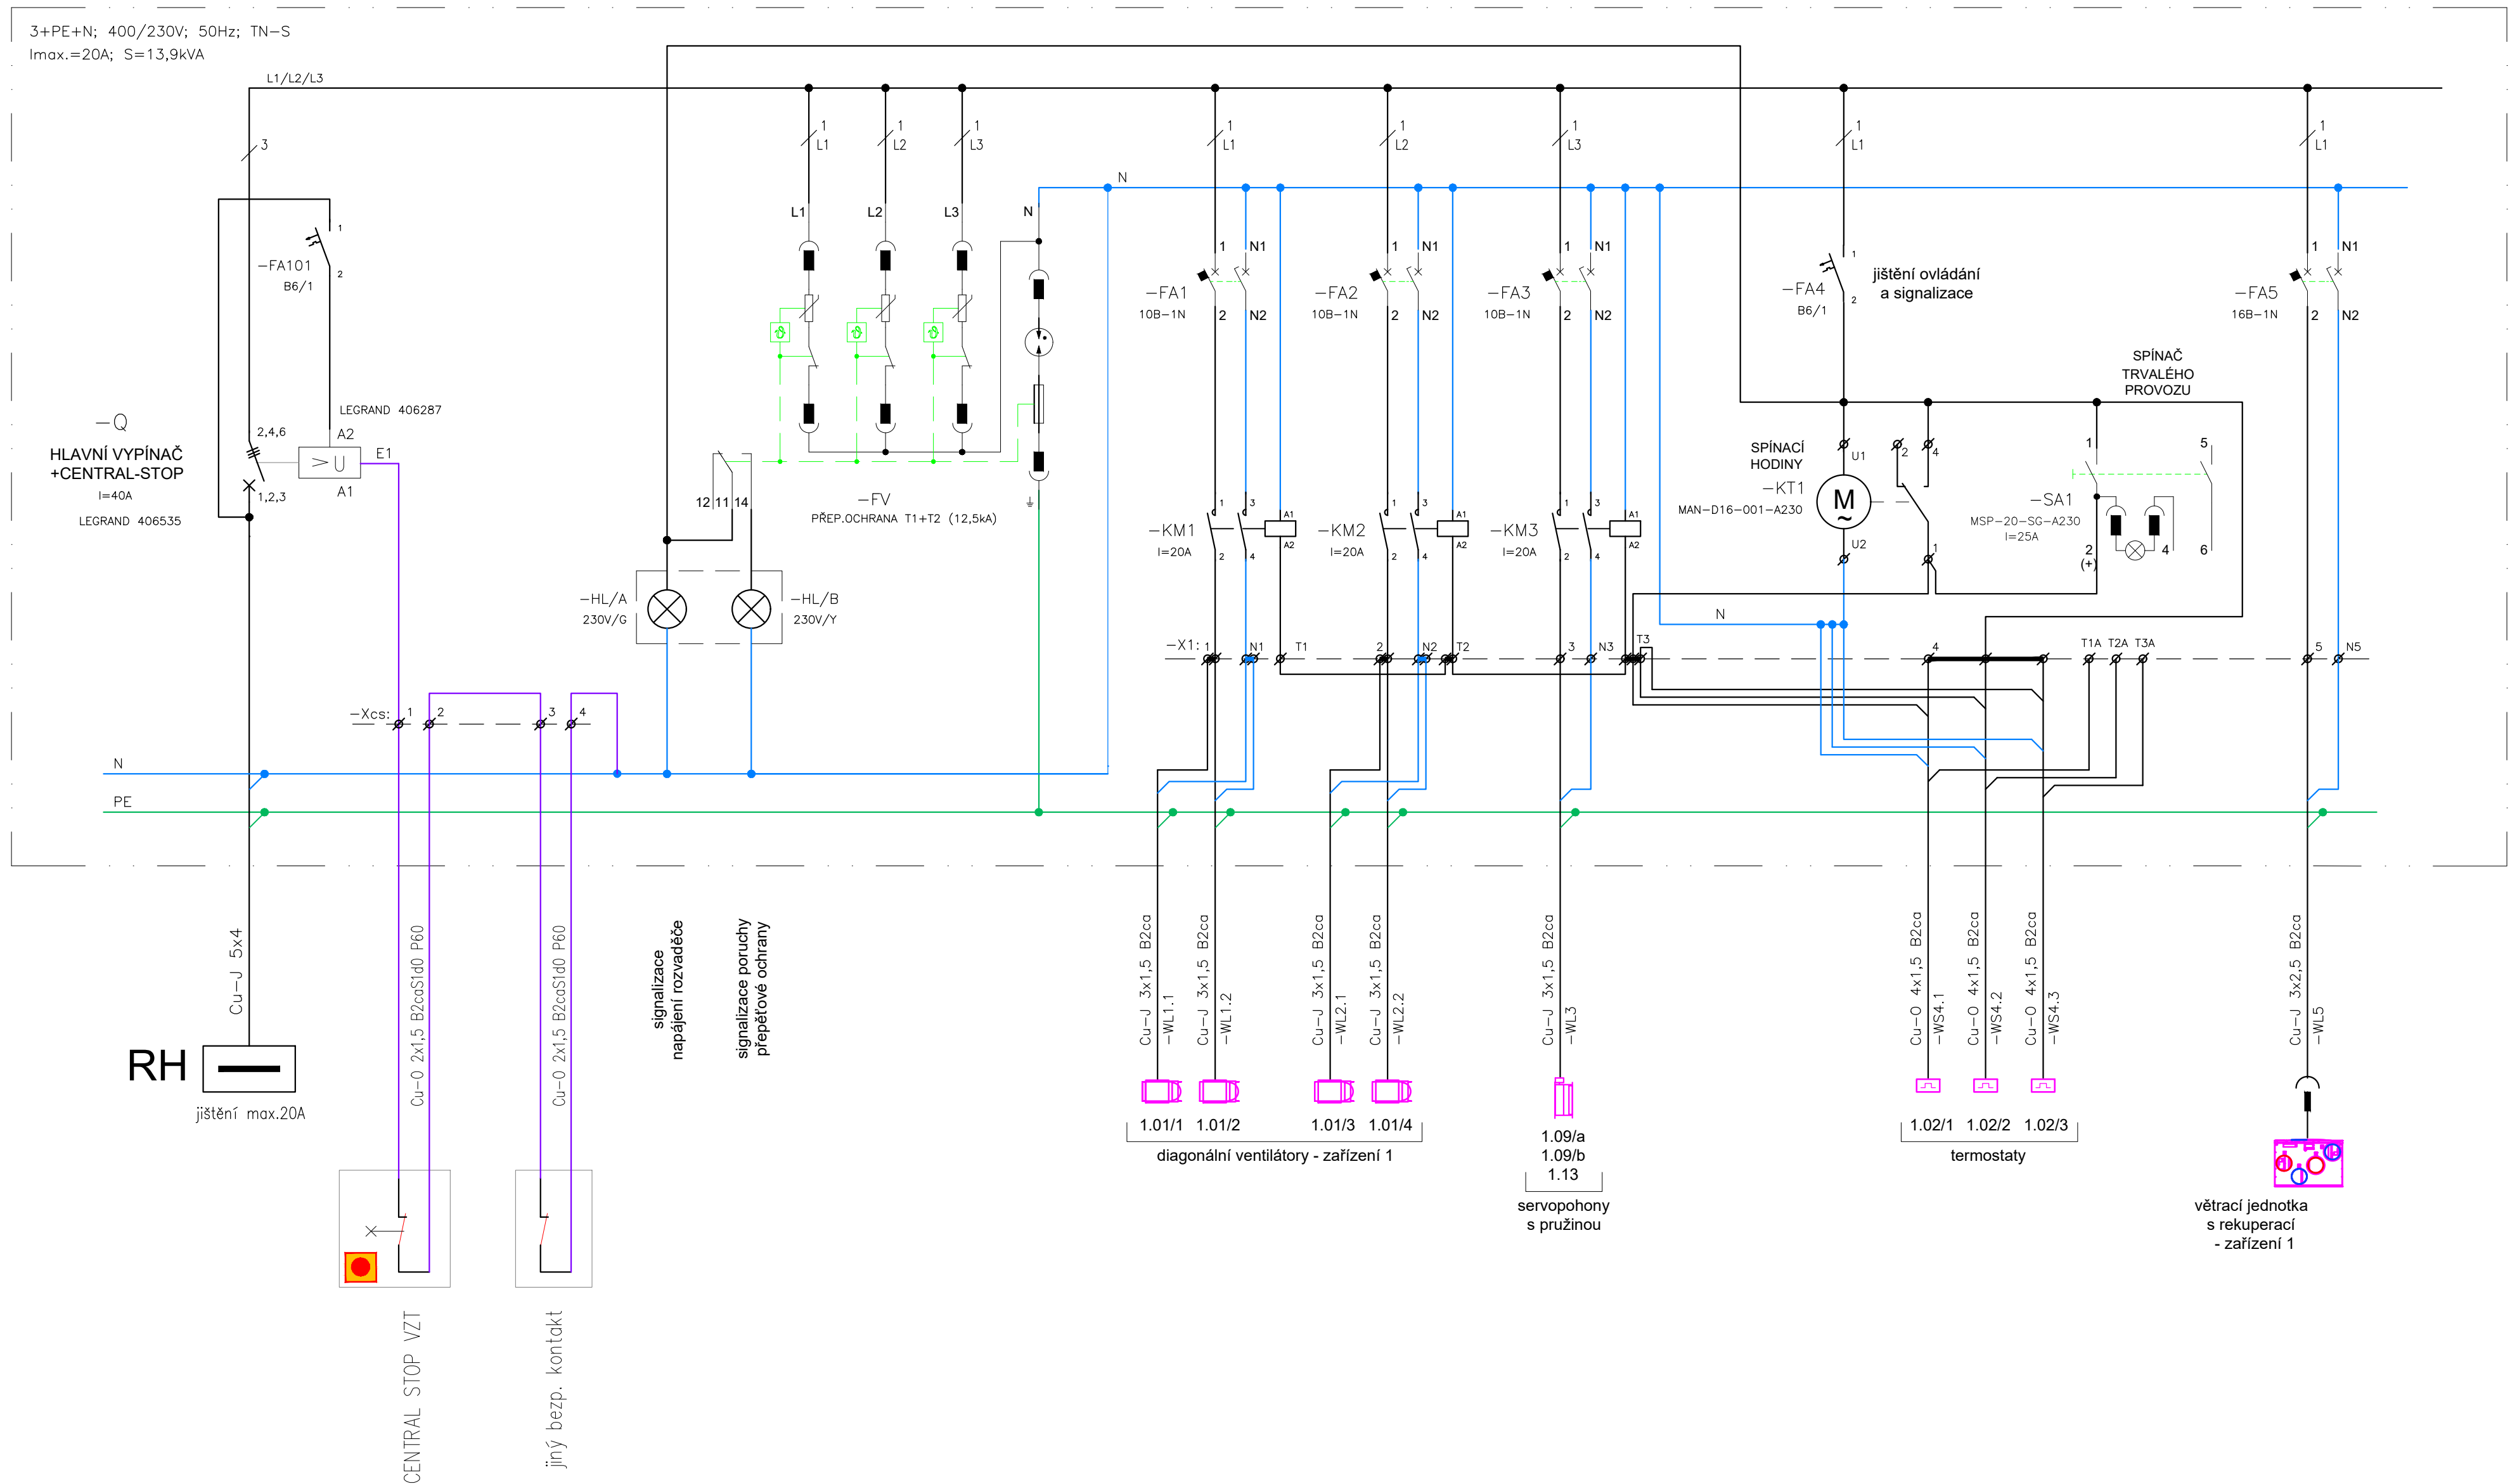

Soustava: 3+PE+N; 400/230V; 50Hz; TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- základní izolace
- kryty a přepážky
- automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako *NORMÁLNÍ*

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektr.zařízení včetně hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	06/2023	
Měřítko		Stavba
Formát	A2	MŠ Mjr. Nováka Zateplení spojovacích chodeb
Stupeň	DPS	Název
Investor	Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih	Silová elektroinstalace Přehledové schéma R–vzt
		Archivní číslo: 65K2023 Označení/list: D.1.4–E.5