


# RH (doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče)

3+PEN; 400/230V; 50Hz; TN-C-S

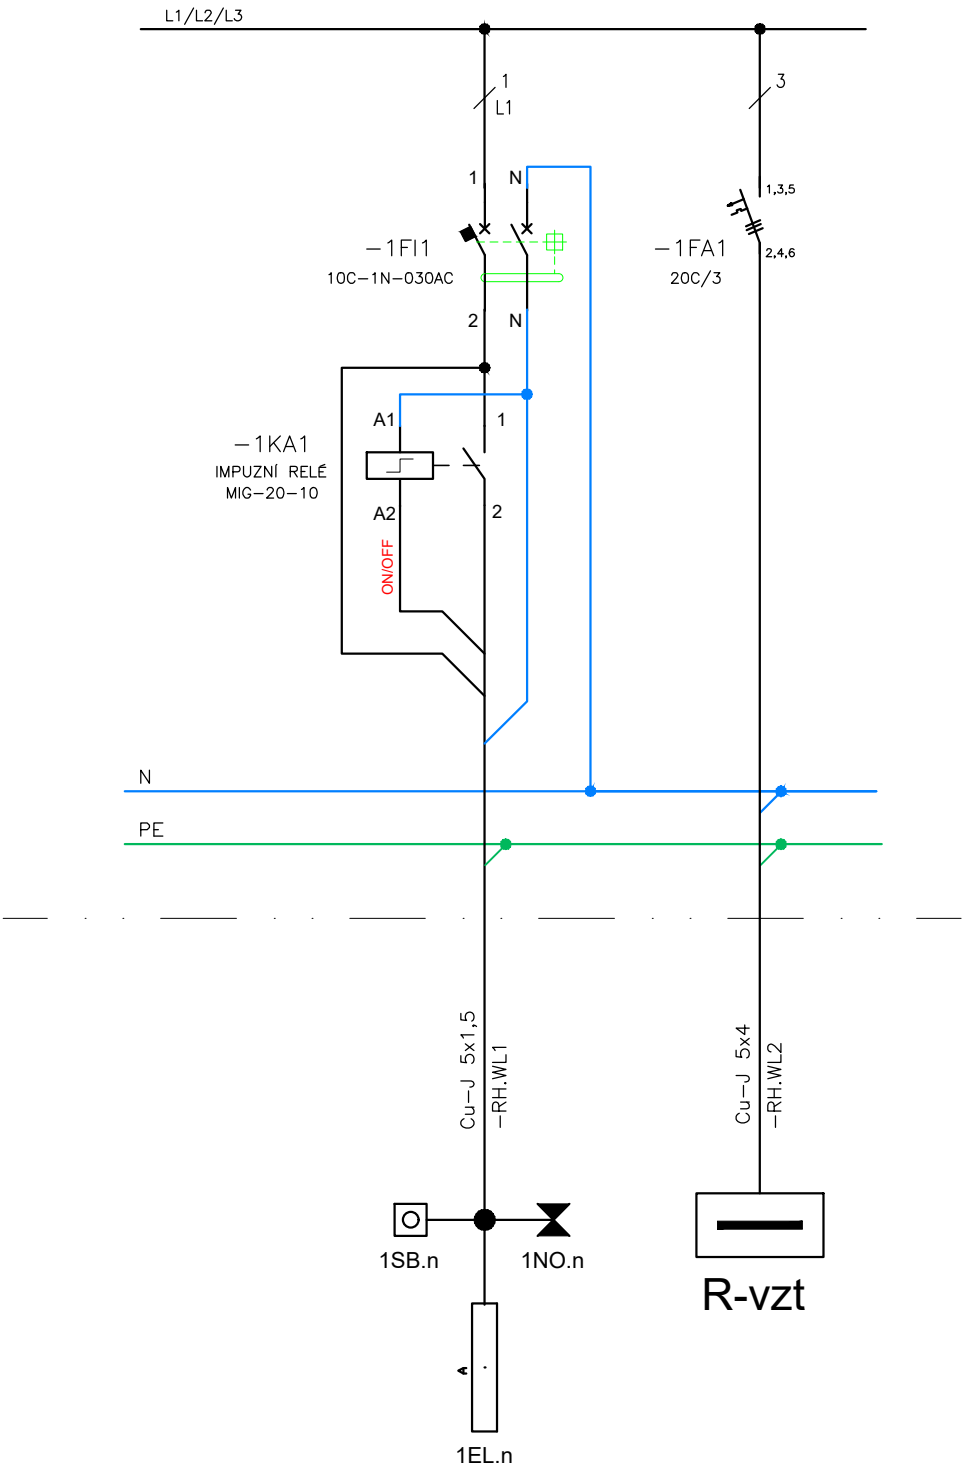

|   |             |  |           |
|---|-------------|--|-----------|
| Vypracoval  | Petr Kubala | Petr Kubala<br>Projekce elektr.zařízení včetně hromosvodů<br>Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj<br>tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz |           |
| Datum   | 06/2023     |  |           |
| Měřítko   |             | Stavba   |           |
| Formát  | A4          | MŠ Mjr. Nováka<br>Zateplení spojovacích chodeb   |           |
| Stupeň  | DPS         | Název  |           |
| Investor  |             | Silová elektroinstalace, doplnění RH<br>Přehledové schéma  |           |
| Statutární město Ostrava<br>Městský obvod Ostrava-Jih |             | Archivní číslo:  | 65K2023   |
|   |             | Označení/list:   | D.1.4–E.4 |