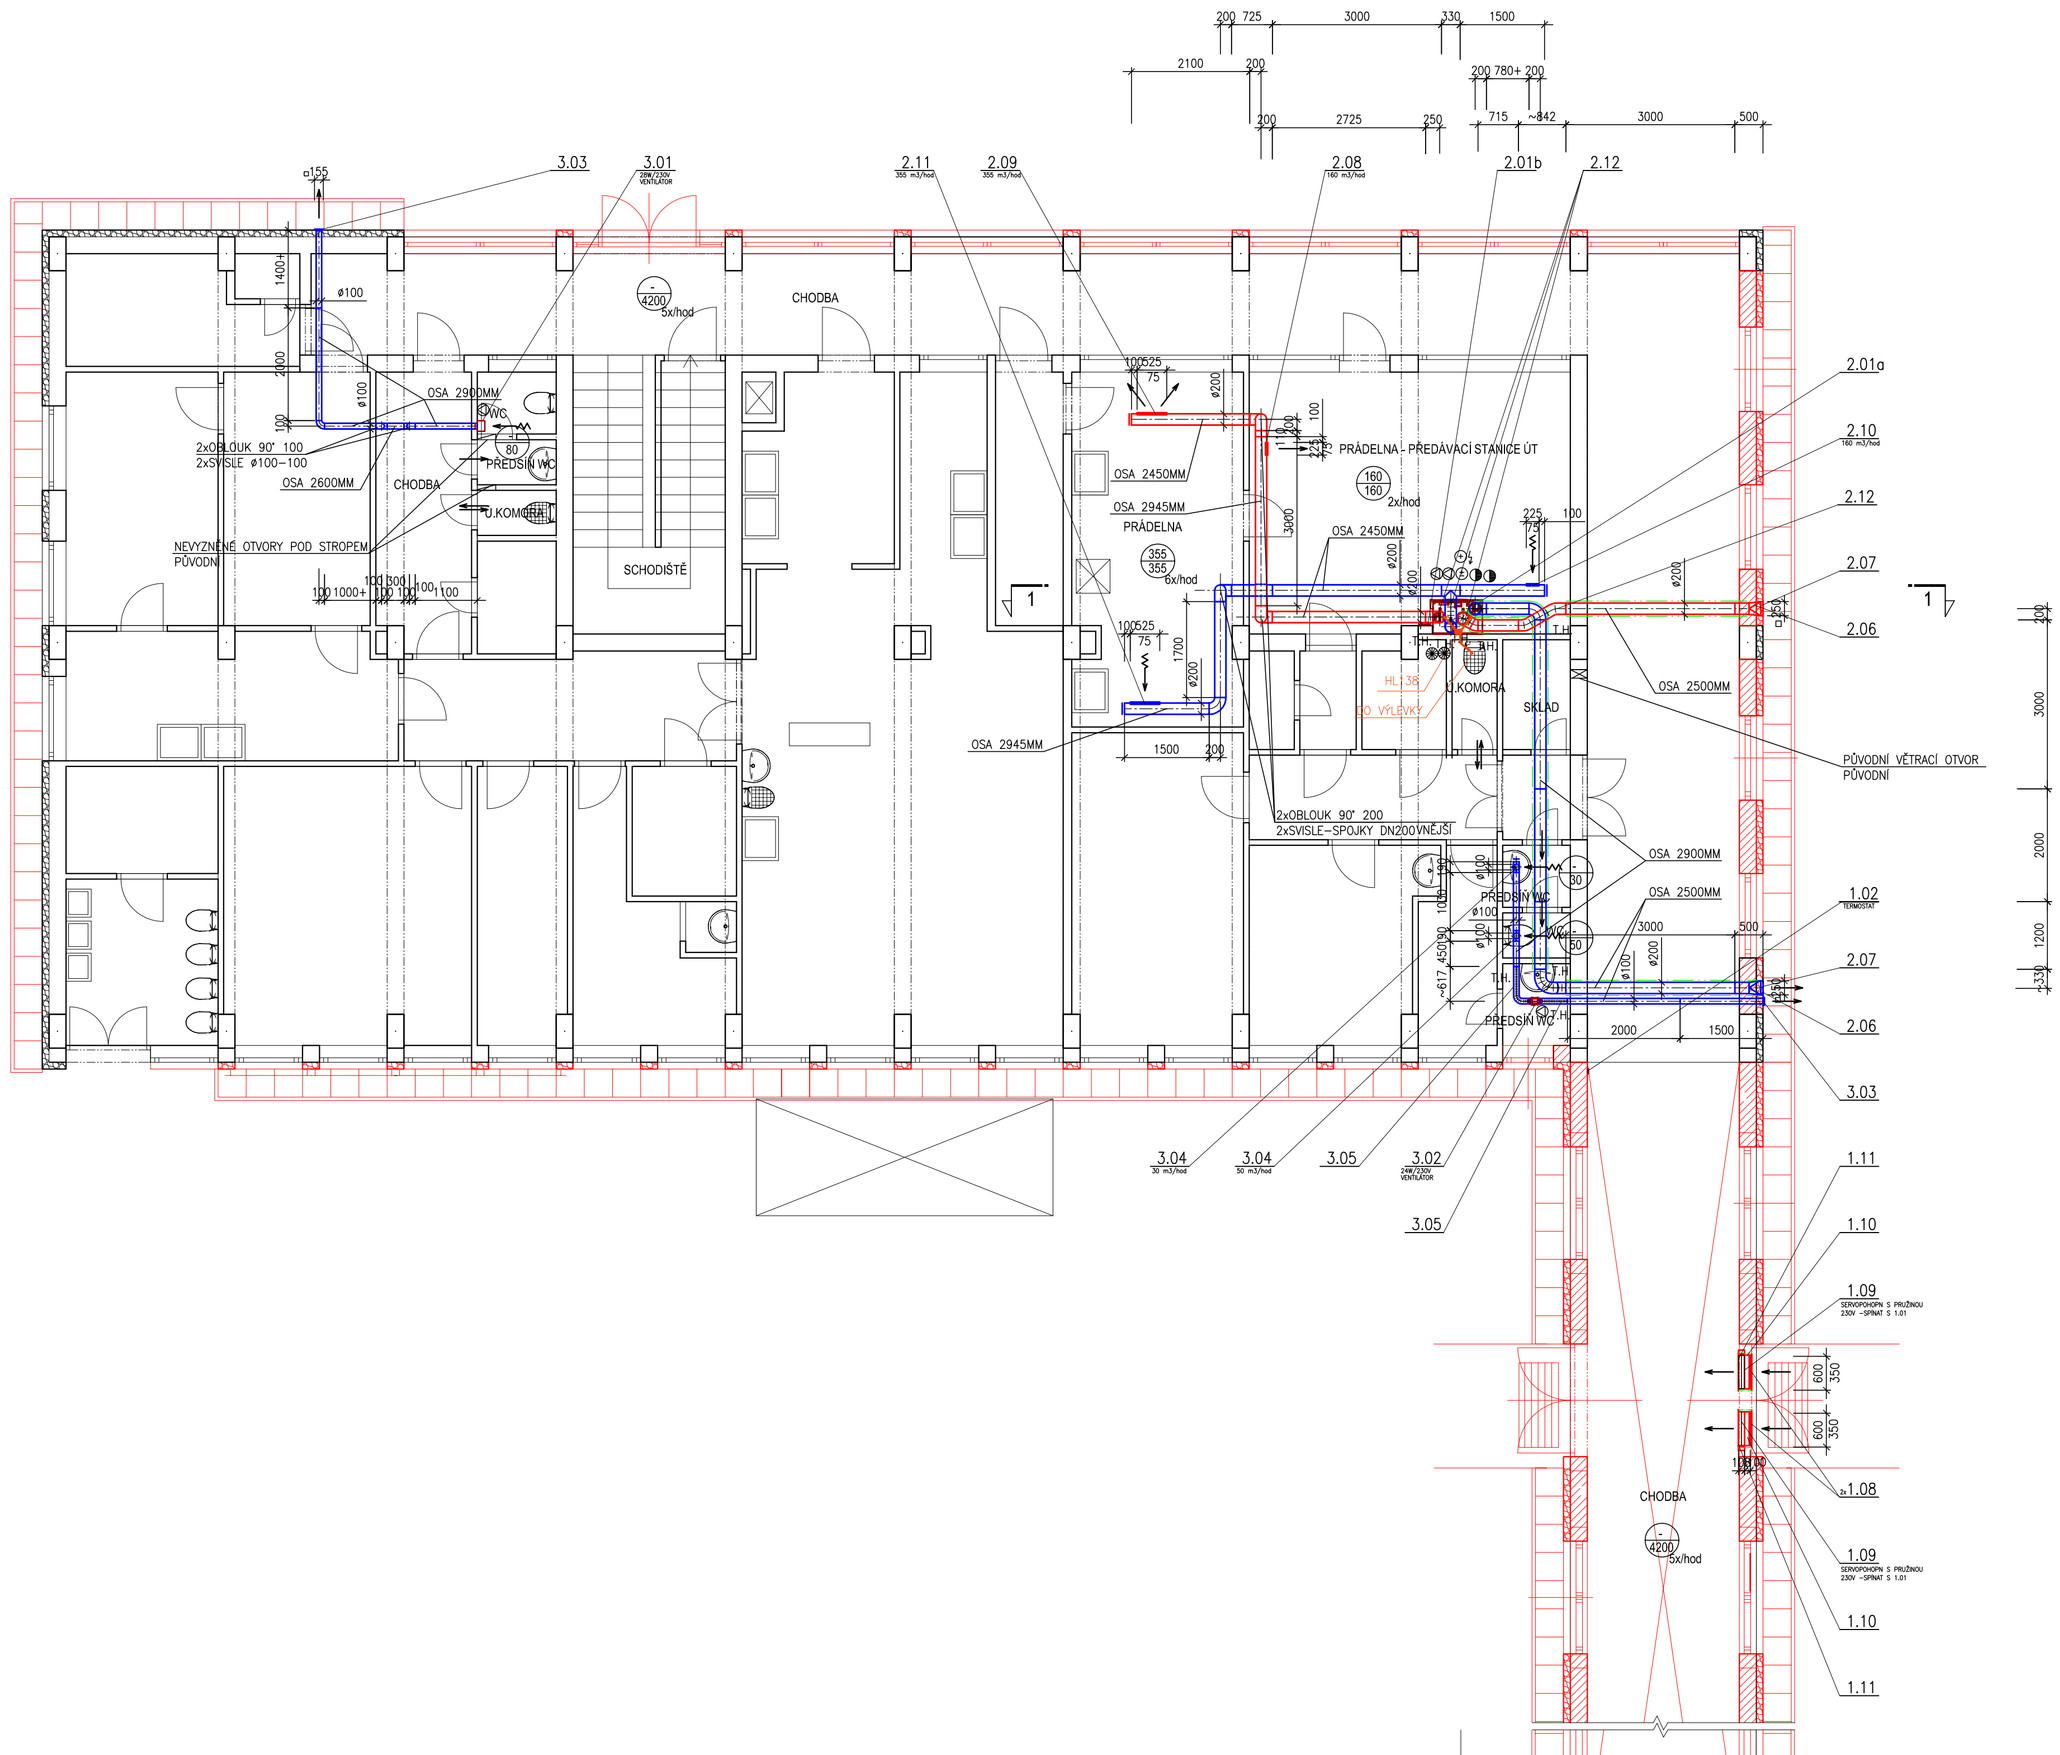

ŘEZ 1 - 1

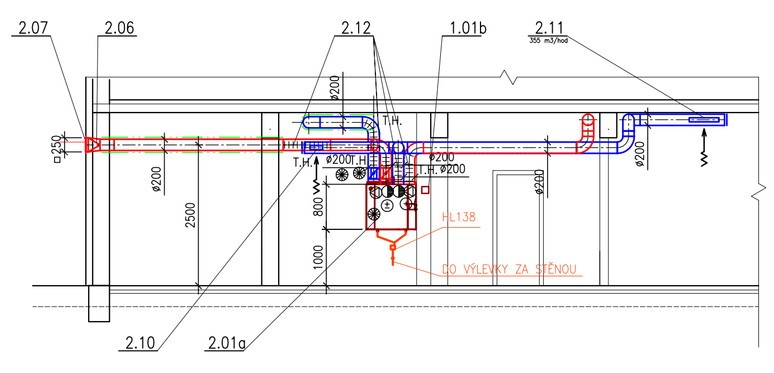

POZNÁMKA :

1. DÉLKY TLUMÍCÍCH OHEBNÝCH HADIC MONTOVAT DLE POTŘEBY
2. ODVODY KONDENZÁTU ZAJISTÍ PROVESE VZT

LEGENDA :

- VZT JEDNOTKY A VENTILÁTORY
- VZT POTRUBÍ – PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ – PŘÍVOD – OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- VZT POTRUBÍ – ODVOD
- VZT POTRUBÍ – ODVOD – OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- OZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL. 40 MM S AL
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDEZÁTU DN32 MM
- VENTILÁTOROVÝ DÍL
- SMĚŠOVACÍ – KLAPKOVÝ DÍL
- FILTRAČNÍ DÍL
- OHŘÍVACÍ DÍL – ELEKTRICKÝ
- REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK ZZT – DESKOVÝ (ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA)
- T.H. TLUMIČE HLUKU NEBO TLUMÍCÍ HADICE
- 1650/1650 6x PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI V M3/HOD, VÝMĚNA VZDUCHU ZA HOD

SCHÉMA ŘAZENÍ





VZDUCHOTECHNIKA

PROJEKT.PROFESE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ing.Marcel HEJTMÁNEK	ing.Marcel HEJTMÁNEK	ing. Petr KUDLÍK

ing.Marcel HEJTMÁNEK
projektová a inženýrská činnost
Družstevní 706/28, OLOMOUC
IČO 13641468
tel.: 603819774
e-mail: z hejtmanek@atelier5.cz

OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih
PROJEKTANT : ING. MARCEL HEJTMÁNEK
MÍSTO : Kat. území: Hrabůvka, p.č. 1273/435/12,

STAVBA: Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A
odloučené pracoviště
Mateřská škola-Mjr.Nováka - Zateplení spojovacích chodeb

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

DATUM	6/2023
STUP.P.D.	DPS
ČÍS.ZAK.	12-2023
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
1:75	D.1.4.2-02

PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ A ŘEZ 1-1