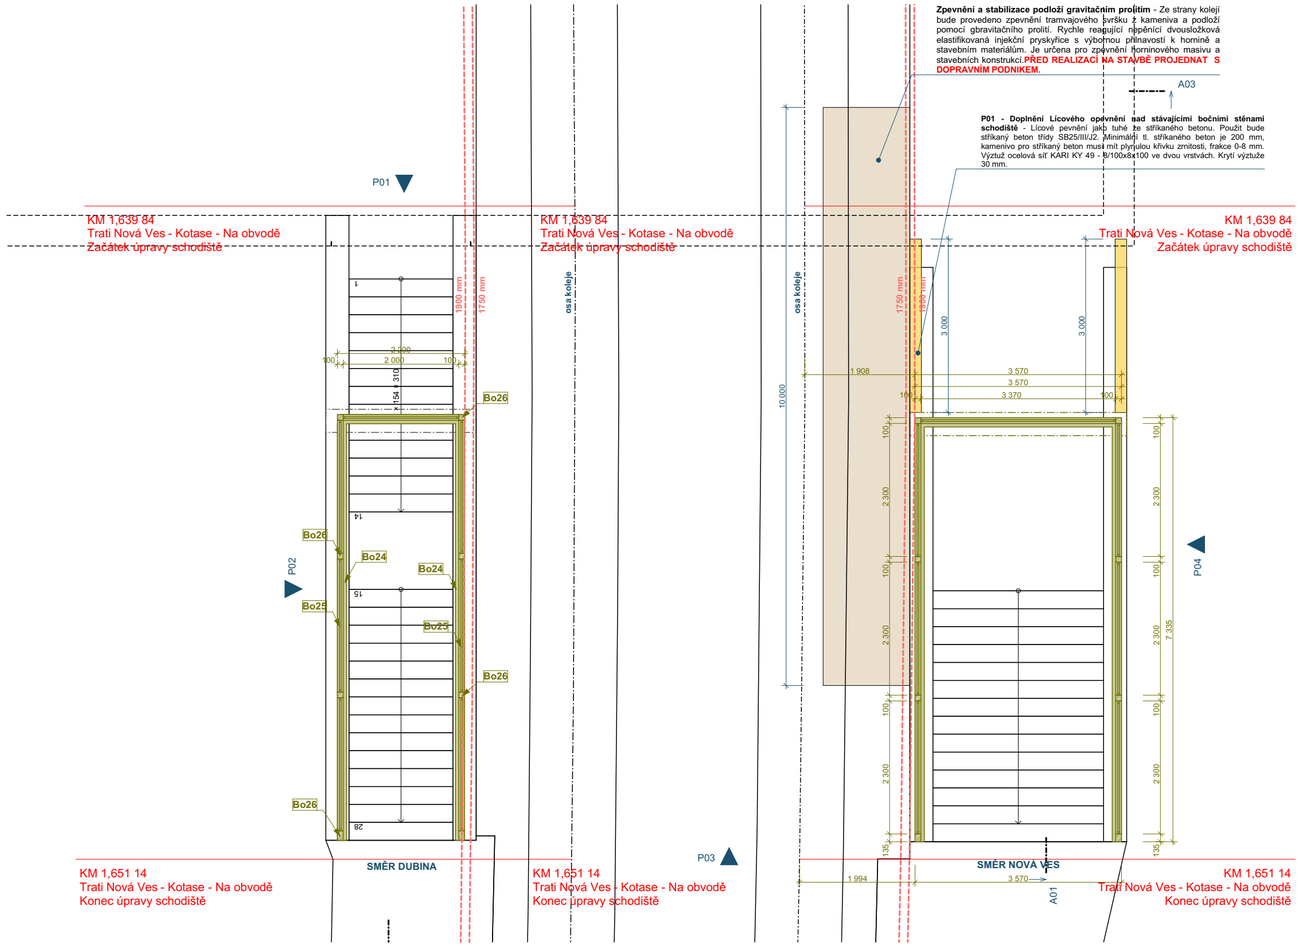

3. Tramvajové nástupiště 1:75

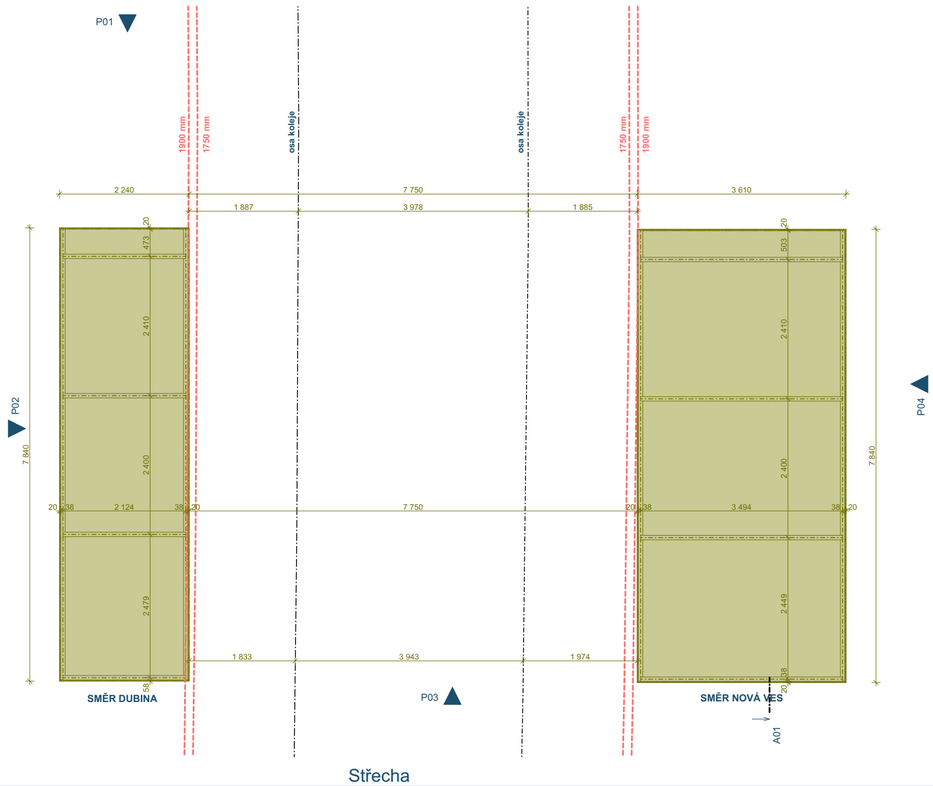

4. Střecha 1:75

Legenda skladeb (viz. výkres D.1.8.6)

So11 Podlahová konstrukce podchodu
So12 Stropní konstrukce podchodu
So13 Obvodové stěny podchodu
So14 Podlahová konstrukce schodiště - podesty
So15 Podlahová konstrukceschodiště - schodišťové stupně
So16 Stropní konstrukce schodišťového koridoru
So17 Obvodové stěny schodišťového koridoru
So18 Střešní konstrukce střechy schodišťového koridoru
So19 Obvodové konstrukce zastřešení schodišťového koridoru(K.O.)
So20 Obvodové konstrukce zastřešení schodišťového koridoru

Bourané konstrukce

POZNÁMKY

- Zařízení staveniště dodavatelské firmy bude umístěno v okolí objektu. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení všech sítí technické infrastruktury a budou respektovány požadavky a podmínky jednotlivých správců a vlastníku technické infrastruktury, které jsou uvedeny v jednotlivých stanoviscích.
- Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel stavby vytýčení inženýrský sítí
- **Dokumentace skutečného stavu nebyla k dispozici.** Při obnažování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu stanoveného v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veškeré více i méně práce evidovat ve stavebním deníku a rozsah oboustranně odsouhlasit zástupcem technického dozoru investora a zástupcem dodavatele. V případě zásadních rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.
- Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva
- Stavební práce budou prováděny za ztížených podmínek
- Stavební práce budou probíhat za provozu

Schodiště směr Dubina:

Bo21 Odbourání veškerých keramických obkladů, včetně podkladní a lepící cementové malty po celém povrchu stěn schodišťového koridoru
Keramický obklad stěn 43,88 m² Břizolitová omítka stropu 9,20 m²
Mezipodesta schodiště 2,41m² Schodišťový stupeň
Stupnice 15,63 m² Podstupnice 7,82 m²
Bo22 Odstranění madel ve schodišti jackl 90/40 - délka 12,3m/ks, 2kusy
Bo23 Odstranění heraklitiových výplní dilatací, hloubka 300mm, délka 10,4m
Bo24 Demontáž pórobetonové vyzdívky tl.150mm včetně vnitřních a vnějších omítek(keramického obkladu) nadzemní části zastřešení
Vyzdívka 17*1,65=28,05 m² Vnitřní omítka 17*1,05=17,85 m²
Vnější omítka 28,05 m² Keramický obklad 17*0,6=10,2 m²
Bo25 Demontáž otvorových výplní - pás ocelových oken z drátosklem, plocha 14,22 m²
Bo26 Demontáž nosné ocelové konstrukce přístřešku
Ocelové sloupky 150/150 délky 2,8m, počet 8 kusů
Ocelové nosníky střechy I140-2200mm, 4 kusy
Bo27 Demontáž konstrukce střechy
Dřevěné krokve 120/140 délky 7800mm, 5 kusů
Dřevěný záklop a hydroizolace z asfaltových pásů, plocha 17,5 m²
Kovový profilovaný podhled střechy, plocha 17,5 m²
Plechové obložení střechy, plocha 13,0 m²
Střešní žlab DN150 - 2200mm, Střešní svod DN100-3200mm
Oplechování atiky RŠ300 - 17,4m

Schodiště směr Nová Ves:

Bo31 Odbourání veškerých keramických obkladů, včetně podkladní a lepící cementové malty po celém povrchu stěn schodišťového koridoru
Keramický obklad stěn 43,88 m²
Mezipodesta schodiště 3,91m² Schodišťový stupeň 27kusů, šířka 2,95m
Stupnice 24,70 m² Podstupnice 12,35 m²
Bo32 Odstranění madel ve schodišti jackl 90/40 - délka 12,3m/ks, 2kusy + 1ks středové zábradlí délkz 7,0m
Bo33 Odstranění heraklitiových výplní dilatací, hloubka 300mm, délka 11,8m
Bo34 Demontáž pórobetonové vyzdívky tl.150mm včetně vnitřních a vnějších omítek(keramického obkladu) nadzemní části zastřešení
Vyzdívka 18,3*1,65=30,2 m² Vnitřní omítka 18,3*1,05=19,2 m²
Vnější omítka 30,2 m² Keramický obklad 18,3*0,6=11,0 m²
Bo35 Demontáž otvorových výplní - pás ocelových oken z drátosklem 15,39 m²
Bo36 Demontáž nosné ocelové konstrukce přístřešku
Ocelové sloupky 150/150 délky 2,8m, počet 8 kusů
Ocelové nosníky střechy I140-3500mm, 4 kusy
Bo37 Demontáž konstrukce střechy
Dřevěné krokve 120/140 délky 7800mm, 5 kusů
Dřevěný záklop a hydroizolace z asfaltových pásů, plocha 28,1 m²
Kovový profilovaný podhled střechy, plocha 28,1 m²
Plechové obložení střechy, plocha 14,82 m²
Střešní žlab DN150 - 3500mm, Střešní svod DN100-3200mm
Oplechování atiky RŠ300 - 19,2m
Bo38 Demontáž schodišťového ramene pro vybudování nové výtahové šachty
So15 - 13,87 m² (schodišťové stupně v položce Bo31)
Bo39 Demontáž podlahy a stropu schodiště pro vybudování nové výtahové šachty
So11 - 1,92 m² So16 - 9,62 m²

Zodpovědný projektant	**Ing. Jan Neuwirt**		KAPEGO PROJEKT S.R.O.
Vypracoval	**Ing. Jan Neuwirt**		**KAPEGO projekt s.r.o.** 28.října 1142/168, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava IČ: 293 95 933 TEL. 725 528 887
Kontroloval	**Marcel Chobot**		
Investor: **Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih** Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ: 00845451			Formát **A2 na šířku**
Název akce: **Rekonstrukce podchodů pod ulici Plzeňskou podchod Hulvácká** SO 601 Rekonstrukce podchodu SO 601.1 Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení			Datum **Květen/2023** Datum/Tisk **06.02.2025** Stupeň PD **DPS** Měřítko **1:75**
Místo: **parcela číslo 2993/3, 2993/7, 2993/4, 455/61, 455/62, 455/136, 455/133 Katastrální území Zábřeh nad Odrou**			Číslo výkresu **D.1.8.3**
Název výkresu **Zastřešení schodiště Bourací práce**			