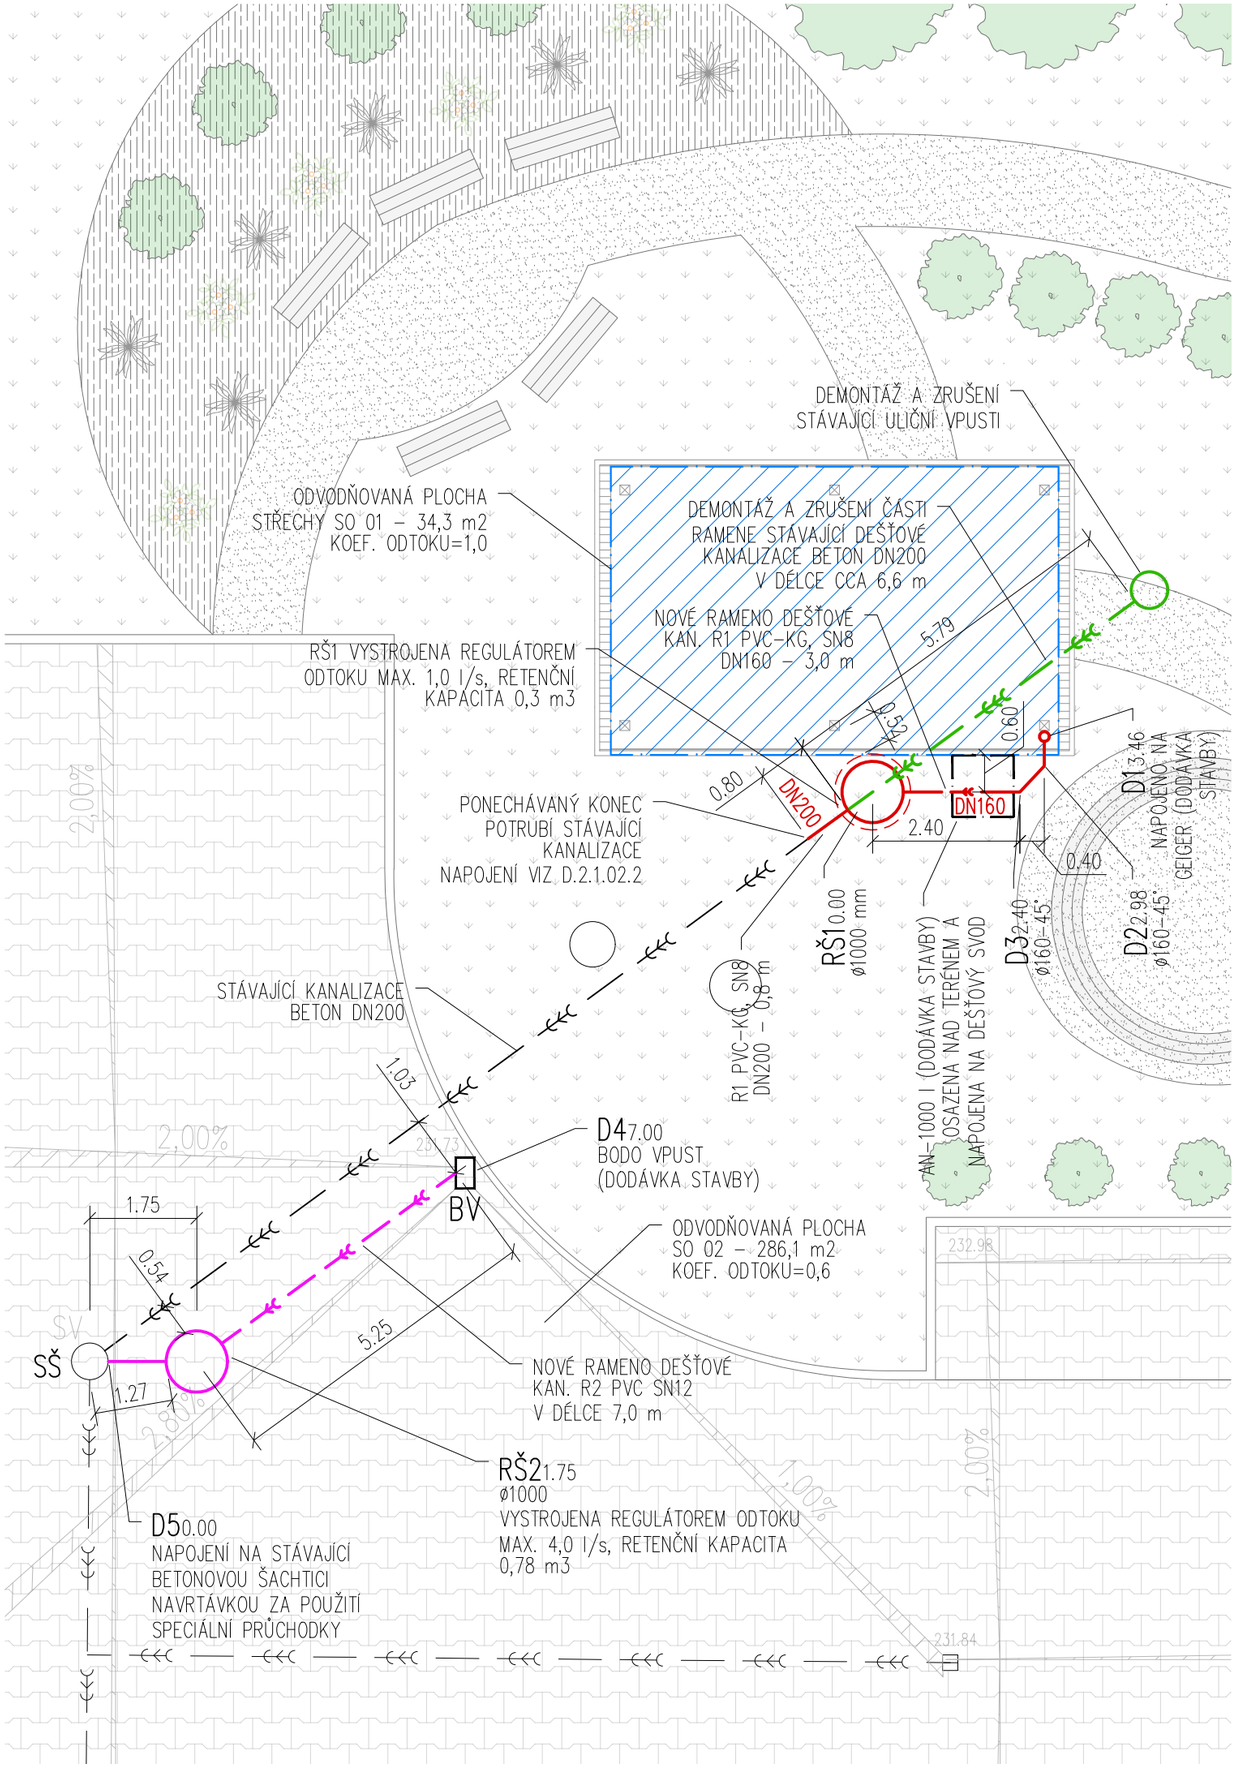

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PODDZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- PLYNOVOD NTL (GASNET, a.s.)
- PLYNOVOD STL (GASNET, a.s.)
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNU
- KANILZACE JEDNOTNÁ (OVAK, a.s.)
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- VODOVODNÍ ŘAD (OVAK, a.s.)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH SÍTÍ (VODAFONE, a.s.)
- OPT — PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH SÍTÍ (CETIN, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVODU (VEOLIA ENERGIE, a.s.)
- VO — PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘ. OSVĚTLENÍ (OKAS)
- SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (OKAS)

LEGENDA SO 04

- RUŠENÁ ČÁST RAMENE DEŠŤOVÉ KANALIZACE (POTRUBÍ VYTAŽENO ZE ZEMĚ) BETON DN200 DÉLKA CCA 6,6 m
- NOVÉ RAMENO R1 DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ PVC–KG, SN8, DN160 DÉLKA 3,0, DN200 DÉLKA 0,8 m
- NOVÉ RAMENO R2 DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ PVC SN12, DN160 DÉLKA 7,0 m
- BV — NOVÁ BODOVÁ VPUSŤ 300x500 TŘÍDA ZATÍŽENÍ D 400 (DODÁVKA STAVBY)
- RŠ1 — NOVÁ REVIZNÍ PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ ŠACHTICE ø1000 mm, OSAZENA REGULÁTOREM PRŮTOKU Q=1 l/s
- RŠ2 — NOVÁ REVIZNÍ PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ ŠACHTICE ø1000 mm, OSAZENA REGULÁTOREM PRŮTOKU Q=4 l/s
- AN — NADZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU OBJEM V=1000l (DODÁVKA STAVBY)

POZNÁMKY:

–VÝŠKOVÉ KÓTY POKLOPŮ ŠACHET JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

POZNÁMKY

–PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
–PŘESNOST HRANIC POZEMKŮ JE POUZE PŘEVZATÁ Z KATASTRÁLNÍ MAPY, PRO PŘESNÉ URČENÍ JE NUTNÉ PROVÉST GEODETICKÉ VYTYČENÍ HRANIC.
–HLOUBKY SÍTÍ, KTERÉ NAVRŽENÁ KANALIZACE KŘÍŽÍ, NEBYLY ZAMĚŘENY ANI POSKYTNUTY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ A ZAMĚŘENÍ HLOUBKY. V PROJEKTU SE PŘEDPOKLÁDAJÍ HLOUBKY JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ PODLE ČSN 73 6005, TABULKA B.1.
–PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENA NORMA ČSN 736005 O PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.
–PŘESNÉ HLOUBKY UPRAVENÉHO TERÉNU NEBYLY POSKYTNUTY – BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD.

polohový systém: S–JTSK
výškový systém: BpV

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA VENKOVNÍ UČEBNY = 232,150 m n. m. Bpv

Tato dokumentace je určena pro provádění stavby a nenahrazuje dílenskou, výrobní nebo montážní dokumentaci.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

INVESTOR/CLIENT:
Městský obvod Ostrava–Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava–Hrabůvka
IČ: 008 45 451

GENERÁLNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER:
STAV MORAVIA spol. s r.o.
Jirská 570/30
702 00 Ostrava
IČ: 479 77 655

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION:
STAV MORAVIA spol. s r.o. | Jirská 570/30, 702 00 Ostrava | IČ: 479 77 655

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER:
ING. RADIM ŠUBA
ČKAIT – OBOR IP00 – Č. 1101477

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER:
ING. MAREK SZOTKOWSKI
TEL: (+420 603 934 281)

KRESLIL/DESIGNER:
ING. VOJTĚCH DUŽÍK

MÍSTO AKCE/REGION: parcela č. 623/86 v k. ú. Zábřeh nad Odrou [714305]

AKCE/PROJECT: Úprava atria ZŠ Jugoslavská 23 v Ostravě – Zábřehu

DATUM/DATE: 02. 04. 2024
FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: 297 x 420
MĚŘÍTKO/SCALE: 1:100

OBSAH/CONTENT : C – Situační výkresy
ST.OBJEKT/BUILD.OBJECT : SO 04 – Dešťová kanalizace

STUPEŇ PD/LEVEL: DPS

NÁZEV VÝKRESU/DRAWING: SITUACE SO 04

ČÁST DOKUM./PART: D.2.1.
Č. VÝKR./NUMBER: 01