


DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.4 SILNOPROUD

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval		28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 29395933 tel. 725 528 887 info@kapegopro.cz
Vypracoval		Ing. Josef Nezval		
Investor :		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Název akce:		"ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"		
Místo:		Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava parc.č. st. 3414, k.ú. Zábřeh nad Odrou		Číslo výkresu
Název výkresu:		Rozvaděč RS1		09

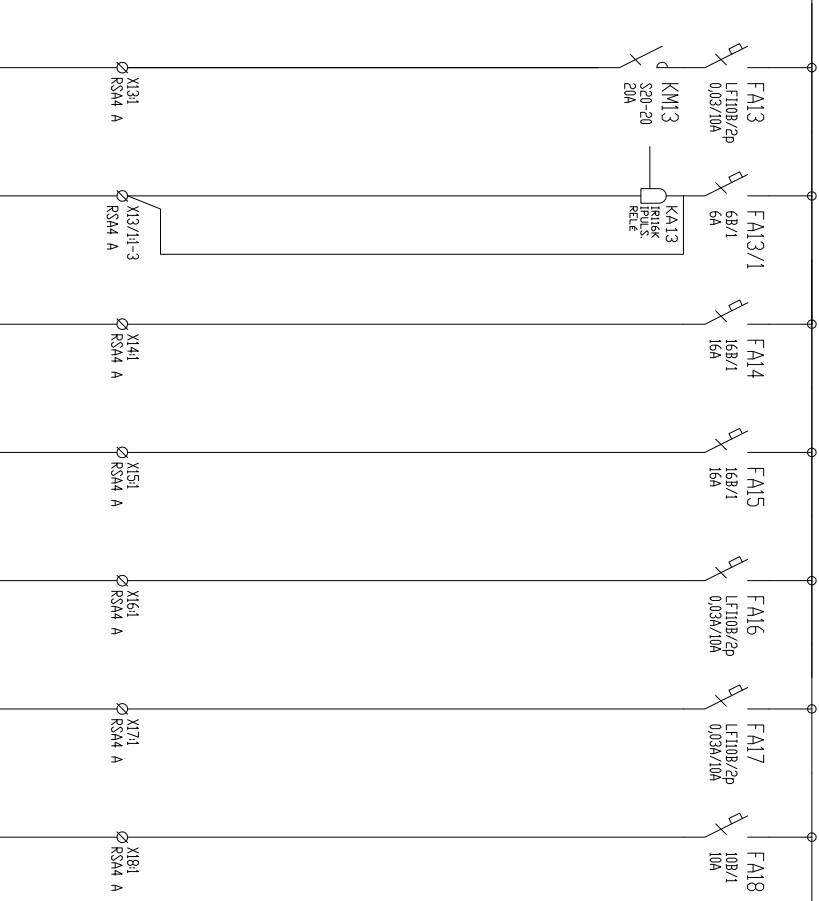

13	13/1	14	15	16	17	18
WL13	WL	WL14	WL15	WL16	WL17	WL18
Přístrojové j. 3x15						
2xPřístrojové j. 3x15						
Přístrojové j. 3x25						
Přístrojové j. 3x25						
Přístrojové j. 3x15						
osvětlení						
osvětlení						
světlo						
ovládání						
nový						
Přístrojové j. 3x25						
Přístrojové j. 3x25						
osvětlení						
fasáda						
rezerva						
Přístrojové j. 3x15						
hodiny jed.						
čas						
Chodba						

ROZVADEČ:
ROZMĚRY ROZVADEČE:
KRITÉ:
SOUŠTAVA:
PŘÍVODY:
VÝVODY:
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ZÁKLADNÍ:
ZVÝŠENÁ:
A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

OCÉLOPLECHOVÝ ROZVADEČ POD OMÍTKU
72MOD., , DVEŘE V PROVEDENÍ EI30DP1
w620xš600xh127
min. IP30/20
3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
VRČHEM
VRČHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ZÁKLADNÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM