



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D1.4 SILNOPROUD

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval		28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 29395933 tel. 725 528 887 info@kapegopro.cz
Vyracoval		Ing. Josef Nezval		
Investor :		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Název akce:		"ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"		
Místo:		Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava parc.č. st. 3414, k.ú. Zábřeh nad Odrou		Číslo výkresu
Název výkresu:		Rozvaděč RS4		
Formát		A4	Datum	12
Měřítko		-	Stupeň PD	
			DPS	



PRAF 1aASafe-J 5x10
<p> přívod z RHE </p>

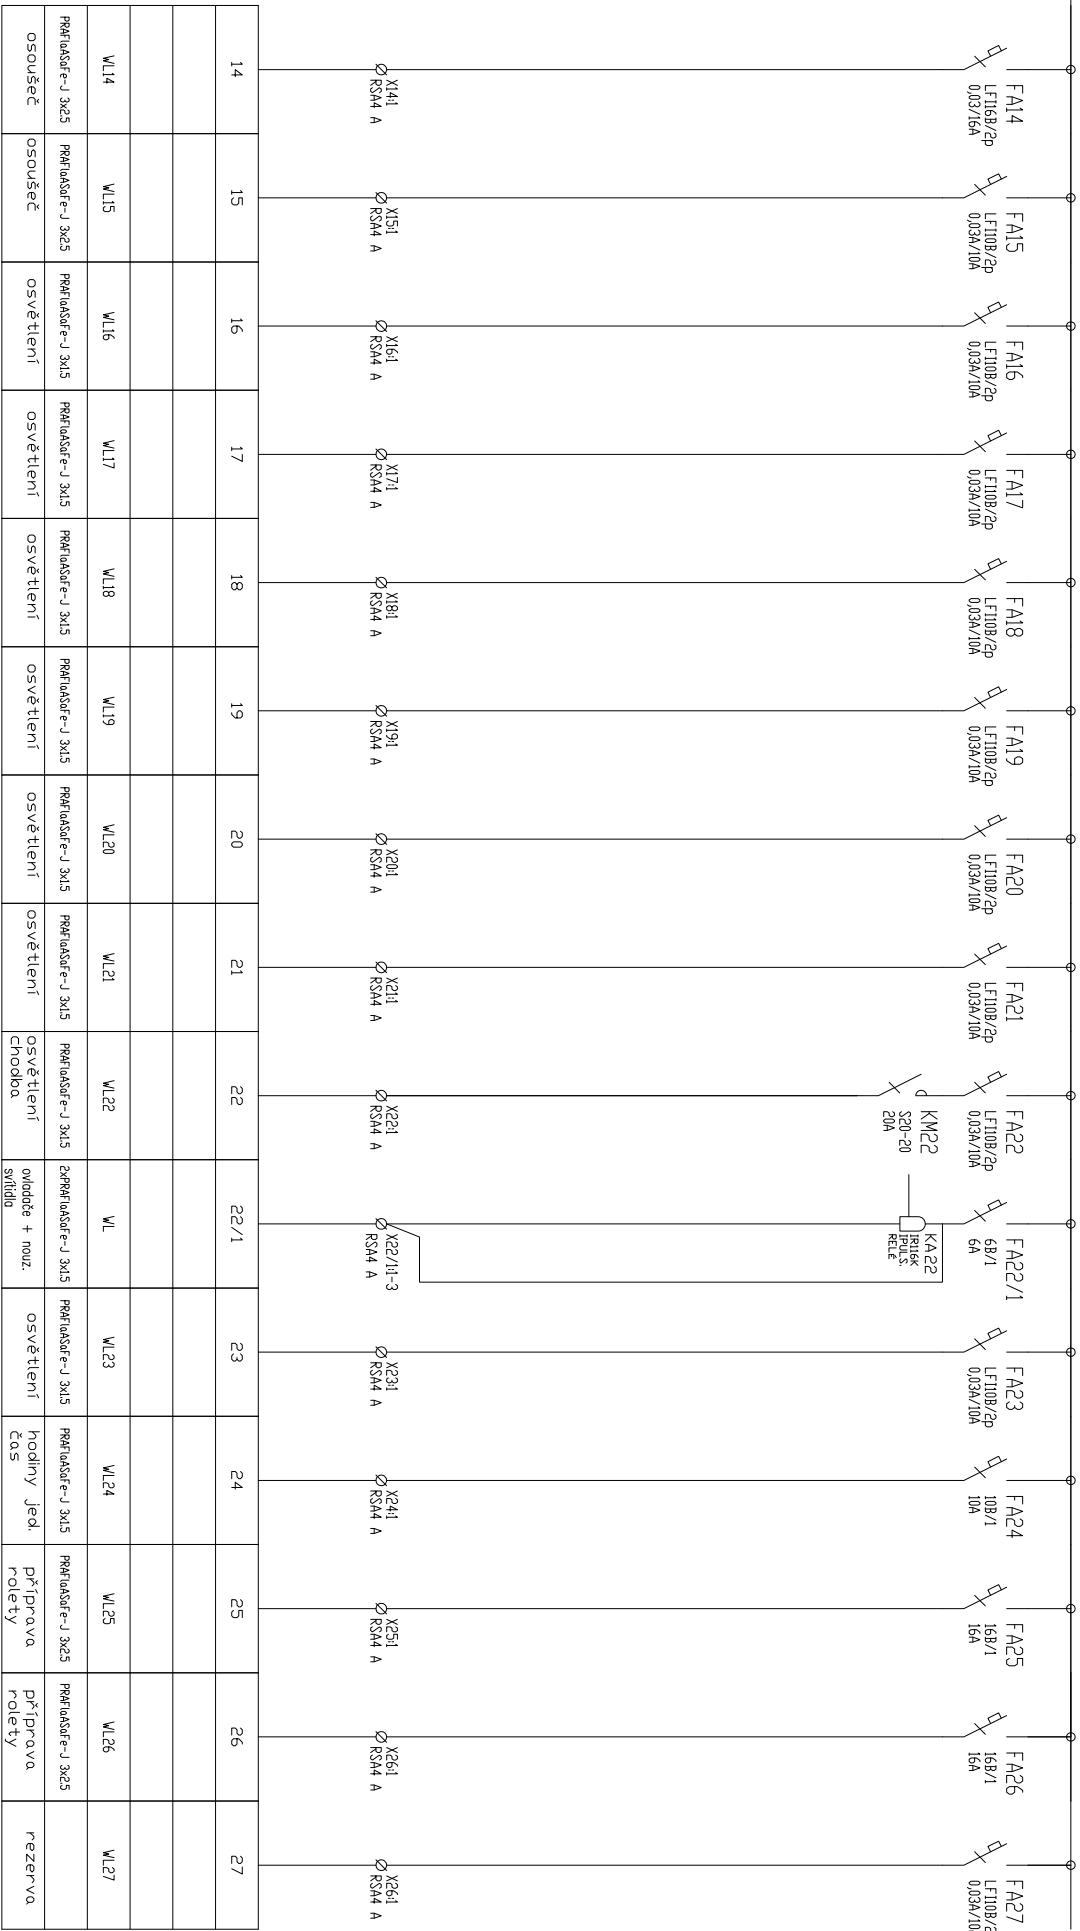

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMIŤKU
120MOD, DVEŘE V PROVEDENÍ EI30DP1

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V920x8600xh127

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM