




DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.4 SILNOPROUD

Zodpovědný projektant	Ing. Josef Nezval	
Vypracoval	Ing. Josef Nezval	
Investor :	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	
Název akce:	"ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"	
Místo:	Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava parc.č. st. 3414, k.ú. Zábřeh nad Odrou	
Název výkresu:	Rozvaděč RS6	
		28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 29395933 tel. 725 528 887 info@kapegopro.cz
		Číslo výkresu
		Formát
		Měřítko
		Datum
		DPS
		14

[illegible]

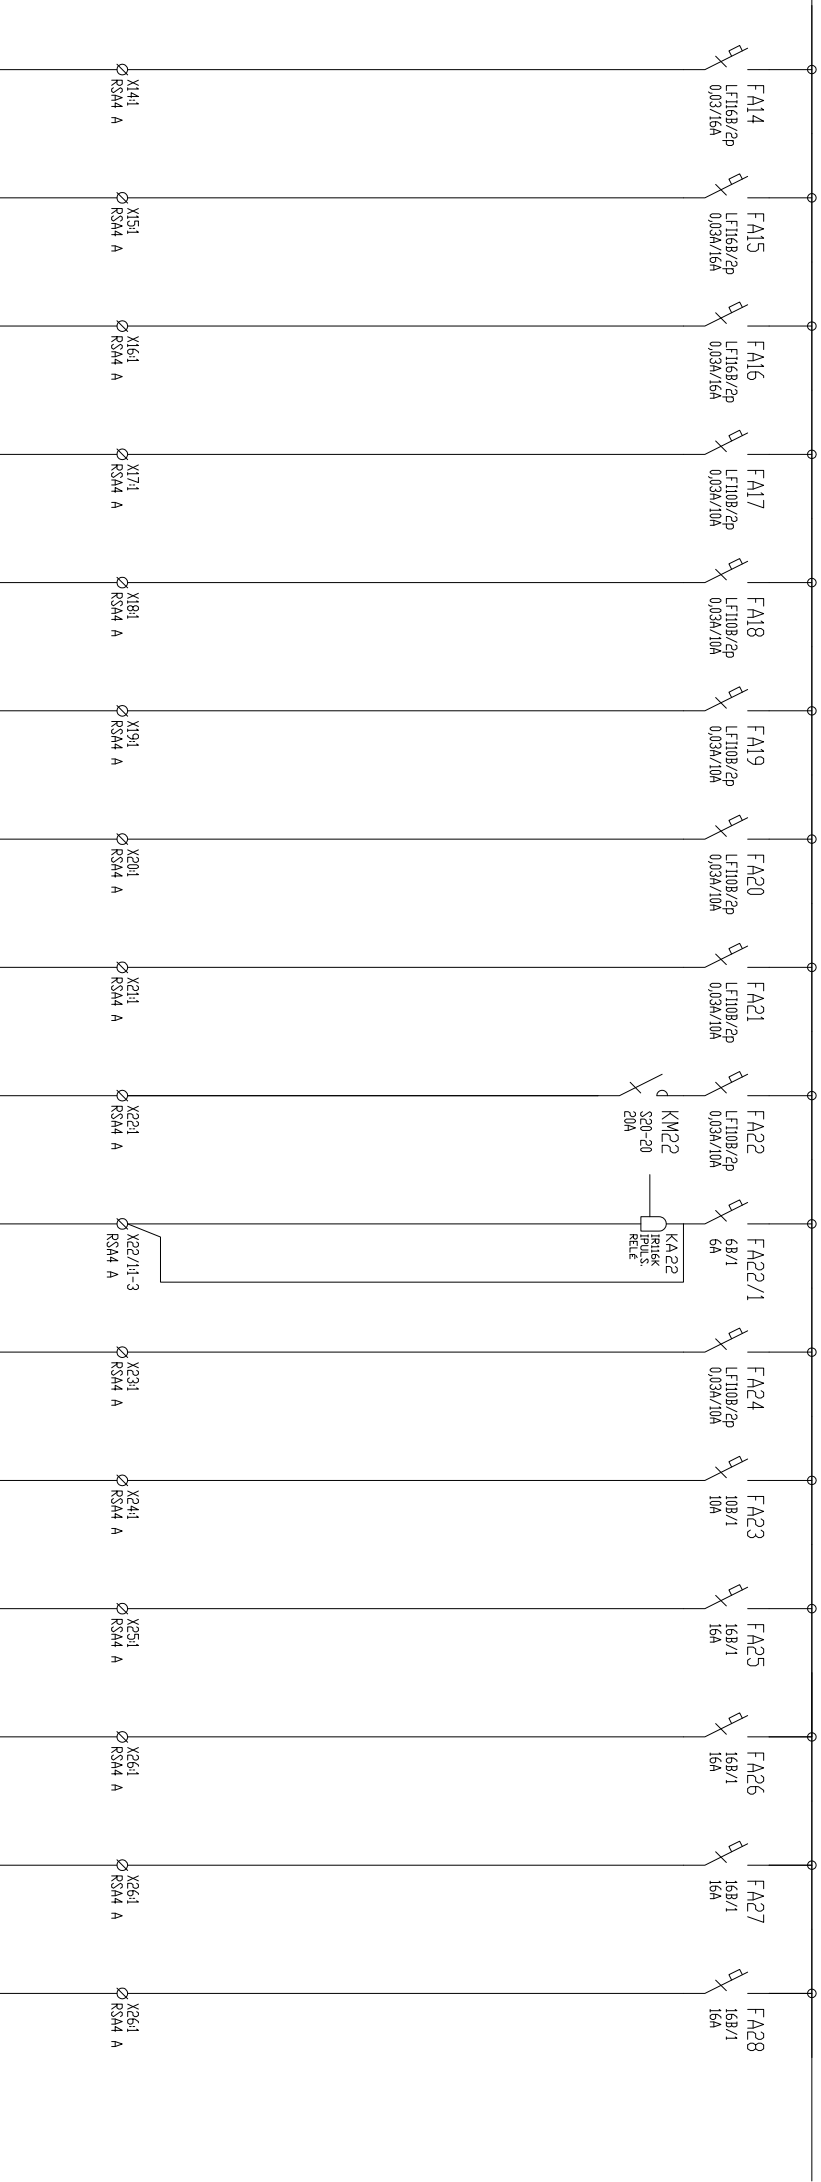

14	15	16	17	18	19	20	21	22	22/1	23	24	25	26	27	28
WL14	WL15	WL16	WL17	WL18	WL19	WL20	WL21	WL22	WL	WL23	WL24	WL25	WL26	WL27	WL28
Průř.kaš. e-J 3x6,5	Průř.kaš. e-J 3x6,5	Průř.kaš. e-J 3x6,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	2xPrůř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x1,5	Průř.kaš. e-J 3x6,5	Průř.kaš. e-J 3x6,5	Průř.kaš. e-J 3x6,5	Průř.kaš. e-J 3x6,5
Zásuvky	osoušeč	osoušeč	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	hodiny jedn. čas	připrava rolety	připrava rolety	rozvaděč IT	rozvaděč IT

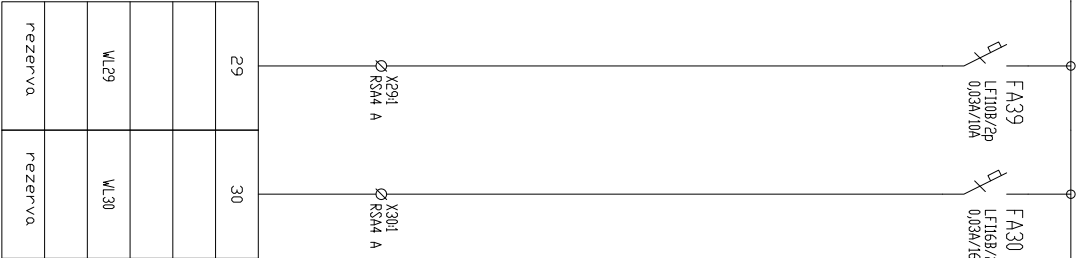

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMITKU
120MOD, DYŘE V PROVEDENÍ EI30DP1
ROZMĚRY ROZVADĚČE: V920xš600xh127
KRYTÍ: min. IP30/20
Soustava: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S
Přívody: SPODEM
Vývody: SPODEM
Ochrana před úrazem EL. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ED.3
Ochrana před dotykem neživých částí
Základní: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Zvýšená: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

29	30
WL29	WL30
rezerva	rezerva