

OZNAČENÍ

SVx NÁSLEDNĚ VOLNÉ ČÍSLO OBVODU Z PŘÍPOJENÉHO ROZVADĚČE
Zx.1


LEGENDA

- ⊗ A – SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ LED, 18 W, IP44
δ SVx – SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
C Zx.1 – ZÁSUVKA
< – VÝVOD PRO VENTILÁTOR
(VENTILÁTOR OVLADANÝ ČASOVÝM SPÍNAČEM POD VYPÍNAČEM SVĚTLA)


POZN.:

- BUDE PROVEDENA ÚPRAVA ROZVADĚČE PRO PŘÍPOJENÍ NOVÝCH OBVODŮ (PROUDOVÉ CHRANIČE S JISTIČI)
- SVĚTELNÝ OBVOD BUDE ZAPOJEN ZA PROUDOVÝ CHRANIČ S JISTIČEM (B10/1+N/0,03/A)
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD BUDE ZAPOJEN ZA PROUDOVÝ CHRANIČ S JISTIČEM (B16/1+N/0,03/A)

PŮDORYS 2.NP – BUDOVA “S1-Z”

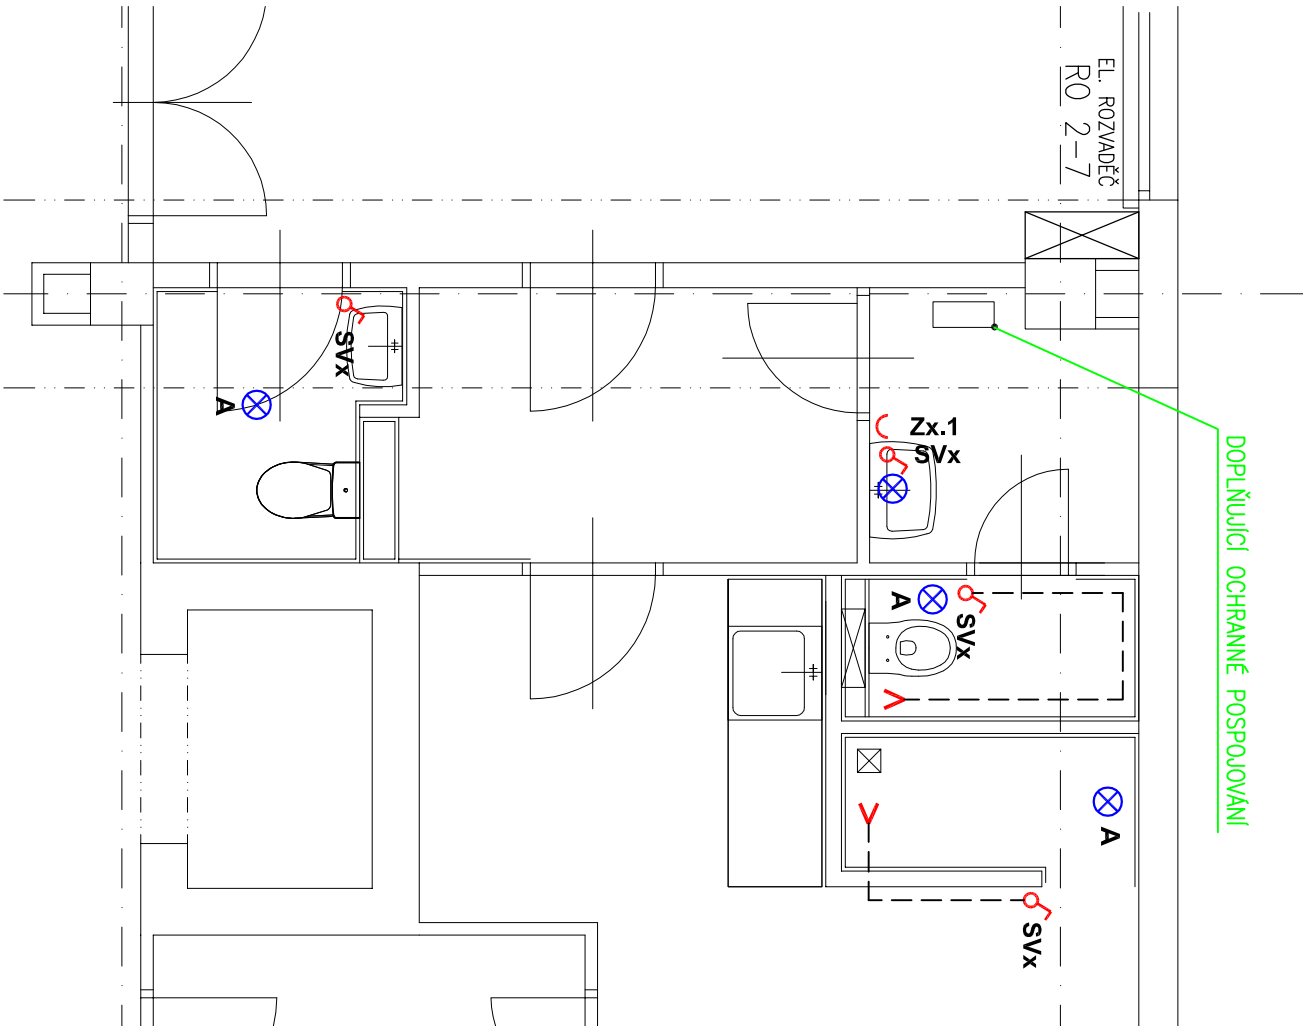

SITUACE

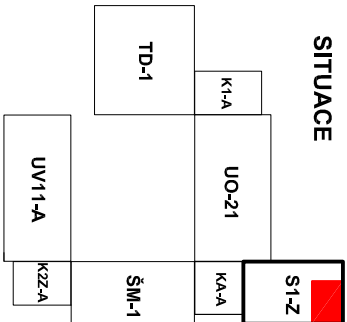

D.1.5 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA



VYPRACOVAL:		PROJEKTANT:	
Ing. Petr Kubíra		Ing. Dorota Kožušníková	
PODPIS		PODPIS	<i>Dorota Kožušníková</i>
AKCE: VÝMĚNA ROZVODŮ ZDRAVOTECHNIKY A OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU V ZÁLOMU 1, OSTRAVA-ZABŘEH			
OBSAH: PŮDORYS 2.NP – BUDOVA “S1-Z”		ZAK. Č.:	DK/21/01/18/ZTI
STAVBA: V ZÁLOMU 2948/1, 700 30, OSTRAVA		FORMÁT	2 x A4
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH		DATUM	03–2018
		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ	DPS
		VÝKRES Č.	D.1.5.5

DK projekt
DK projekt, s.r.o.
Bonumínsko 94/113
Ostrava, Muglínov
tel.: 596 732 592
www.dkprojekt.cz
projekte@dkprojekt.cz

