

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

VS PROJEKT s.r.o.
Ing. Miroslav Skupník

Na obvodu 41
703 00 Ostrava - Vítkovice

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-1055/17/TSÚ/Ku

Vyřizuje:
Ing. Kutal/351
kutsal@okas.cz

V Ostravě dne:
03.03.2017

Věc: Stavba „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovova – úsek ul. Průkopnická – ul. Krasnoarmějců“ p.č. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Vyjádření k DSP za správu veřejného osvětlení (VO).

V místech výše uvedené stavby, zakreslené v předložené situaci **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě, tj. el. kabely VO v zemi (vývodové) a svítidla VO na stávajících stožárech VO – zakres viz příloha .

Stavbou v uvedené věci dojde k **přiblížení, dotčení, souběhu a křížení** výše uvedeného zařízení VO.


Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit. Vytyčení trasy kabelového vedení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO tj. Ostravské komunikace, a.s., p. **Szpandryk (tel. č. 595 621 290, mobil 724 149 084, email: szpandryk@okas.cz)**.

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození ani výpadku zařízení veřejného osvětlení. Pokud by k poškození došlo, je nutné neprodleně informovat správce VO dané oblasti – **p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz)**, poškození opravit na náklady zhotovitele a opravu řádně předat správě VO.

S uvedenou stavbou a vydáním stavebního povolení **souhlasíme** při dodržení našich podmínek (otočte).


Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

 **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Marie Fojtíková
vedoucí oddělení správy majetku


Přílohy:
- situace pasportu VO



PODMÍNKY K VYJÁDRĚNÍ zn. OKAS-1055/17/TSÚ/Ku

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - **p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz)** o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO), které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět
2. Vytyčení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v dané oblasti tj.: Ostravské komunikace, a.s., **p. Szpandrzyk (tel.č. 595 621 290, mobil: 724 149 084, email: szpandrzyk@okas.cz)**
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než 1m na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než 2m od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.)
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (ČSN 341050), ČSN 33 2000 – 5 – 52 - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050 - Zemní práce
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložním prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí
6. Pod nově zpevněnými plochami – chodníky v blízkosti st.č. 9 a 11, je nutno uložit stávající kabely VO do půlených chrániček s min. hloubkou 50cm, zároveň bude v místech nového křížení kabelu s chodníkem uložena prázdná korugovaná ochranná trubka Ø 50mm utěsněná originálními víčky. **Uložení kabelů a nových chrániček bude před záhozem předáno správci VO – p.Mikl, se zápisem do stavebního deníku.**
7. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu správce VO s uložním bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu
8. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu
9. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO
10. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO

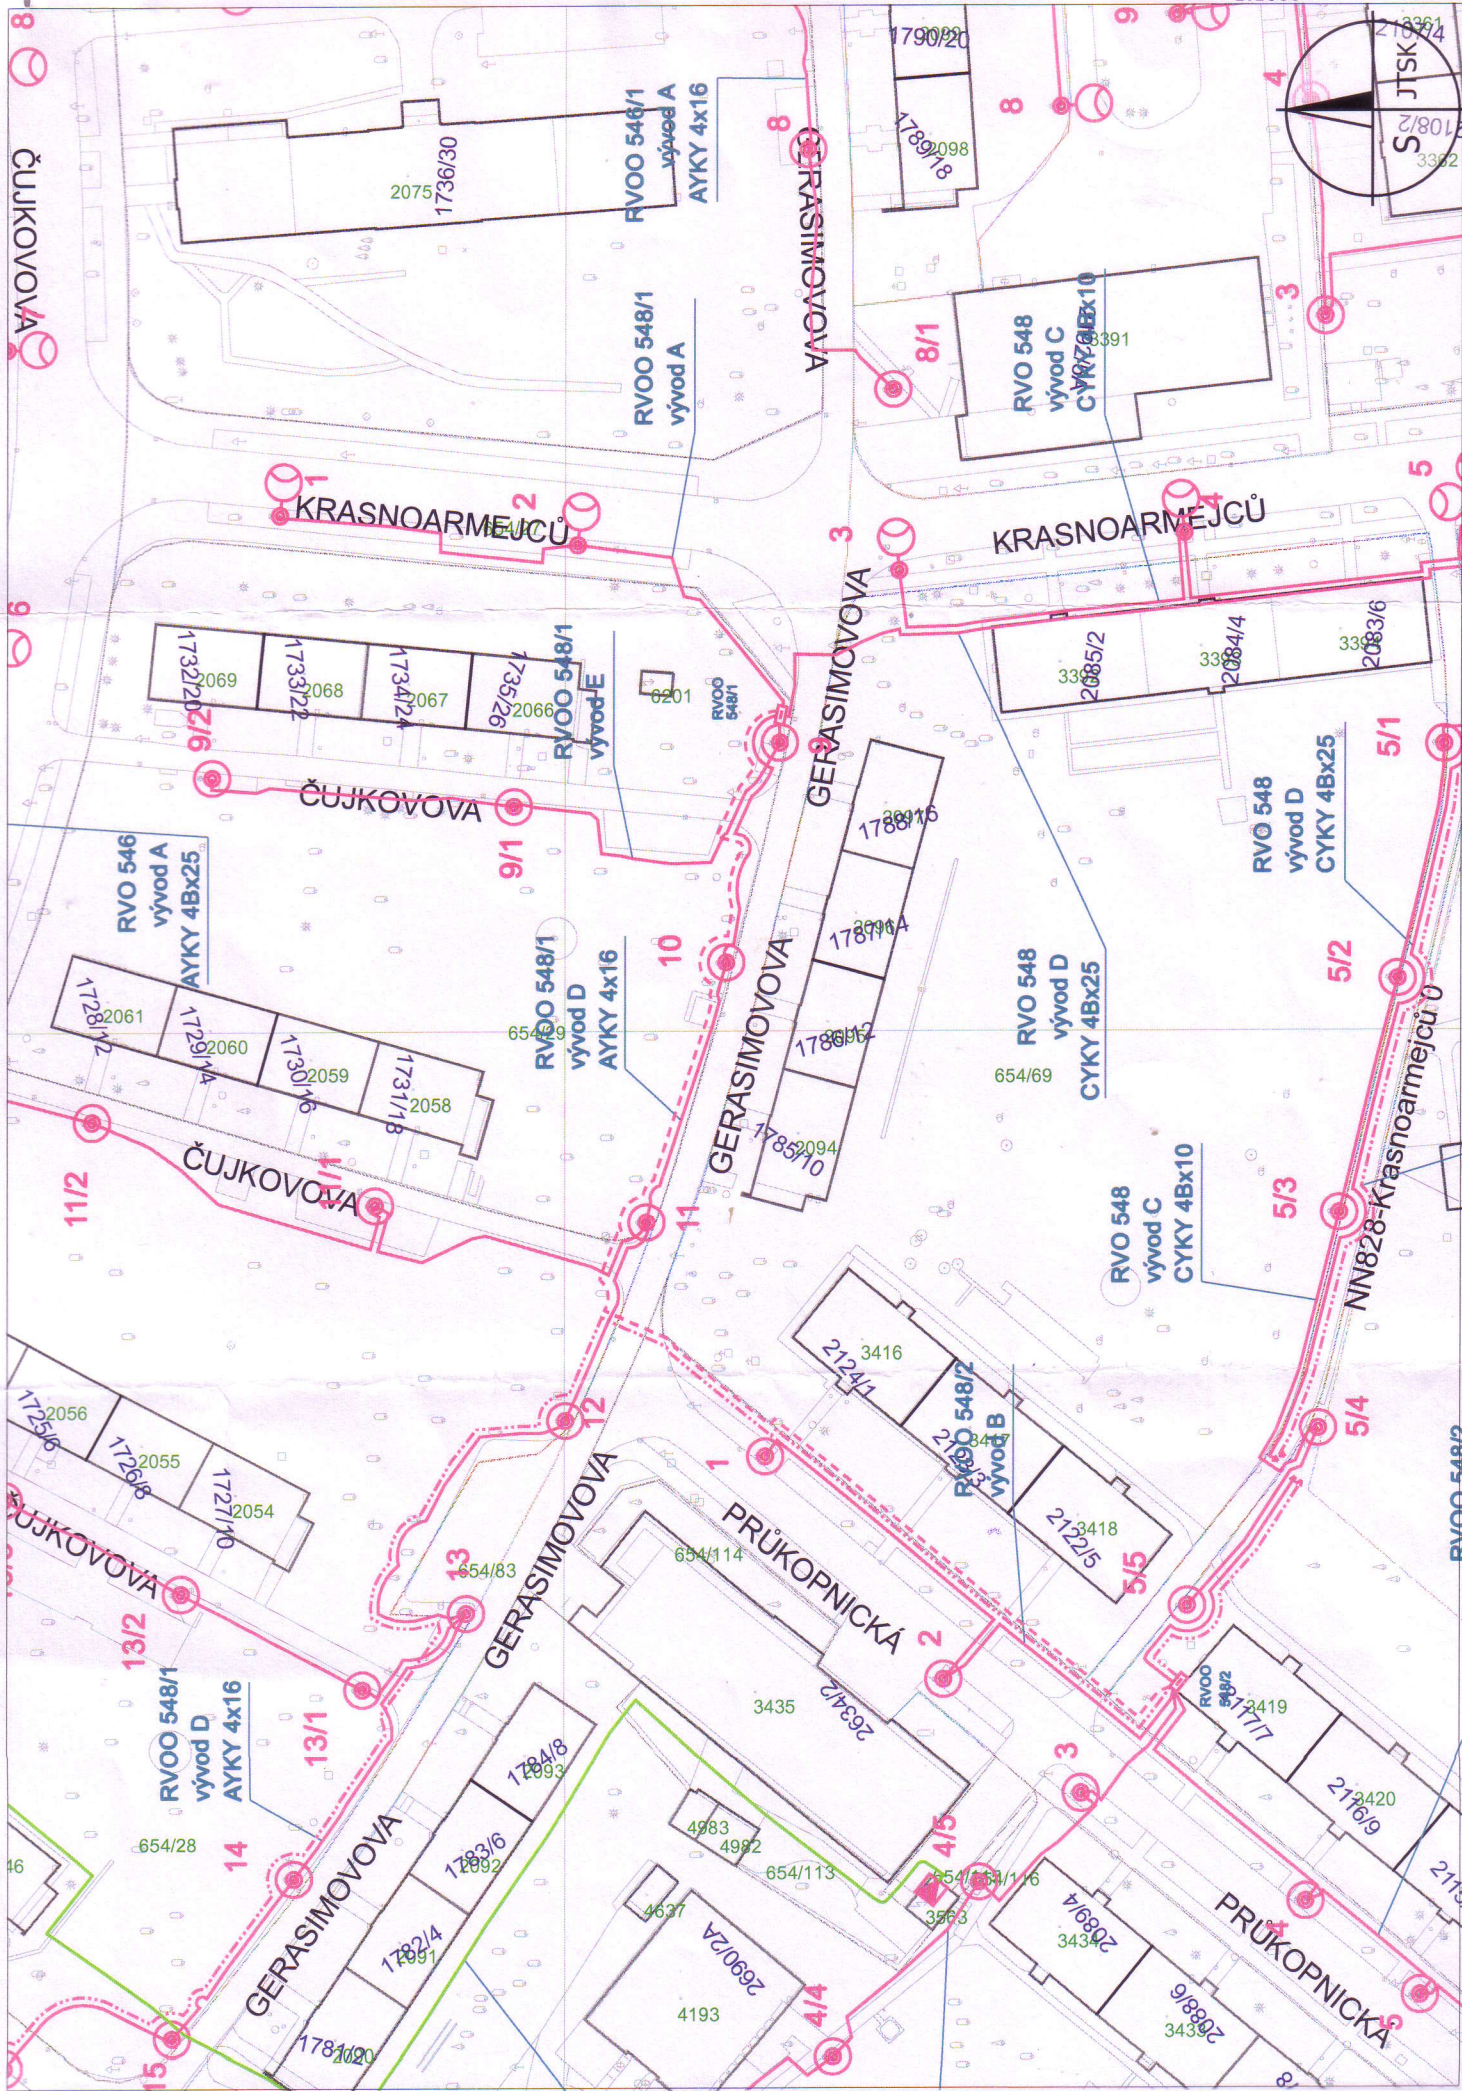

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

VS PROJEKT s.r.o.
Ing. Miroslav Skupník

Na obvodu 41
703 00 Ostrava - Vítkovice

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-3532/16/TSÚ/Ku

Vyřizuje.:
Ing. Kutal/351 
kusal@okas.cz

V Ostravě dne:
04.07.2016

**Věc: Stavba „Chodník ul. Gerasimovova – úsek ul. Průkopnická – ul. Krasnoarmějců“
p.č. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou**
- vyjádření k DUR za správu veřejného osvětlení (VO)

V místech výše uvedené stavby, zakreslené v předložené situaci **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě, tj. el. kabely VO v zemi (vývodové) a svítidla VO na stávajících stožárech VO – zakres viz příloha .

Stavbou v uvedené věci dojde k **přiblížení, dotčení, souběhu a křížení** výše uvedeného zařízení VO.

Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit. Vytyčení trasy kabelového vedení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO tj. Ostravské komunikace, a.s., p. **Szpandrzyk (tel. č. 595 621 290, mobil 724 149 084, email: szpandrzyk@okas.cz).**

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození ani výpadku zařízení veřejného osvětlení. Pokud by k poškození došlo, je nutné neprodleně informovat správce VO dané oblasti – **p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz),** poškození opravit na náklady zhotovitele a opravu řádně předat správě VO.

S uvedenou stavbou souhlasíme při dodržení našich podmínek:

- přiložených v příloze
- případné vyvolané přeložky zařízení VO při křížení s novými chodníky nebo vybudování rigolu podél chodníku CH C je nutno **předem projednat** s naší správou VO a následně zapracovat do RDS.
- pod nově zpevněnými plochami – chodníky v blízkosti st.č. 9 a 11, je nutno uložit stávající kabely VO do půlených chrániček s min. hloubkou 50cm, zároveň bude v místech nového křížení kabelu s chodníkem uložena prázdná korugovaná ochranná trubka Ø 50mm utěsněná originálními víčky. **Uložení kabelů a nových chrániček bude před záhozem předáno správci VO – p.Mikl, se zápisem do stavebního deníku.**

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

**Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s. Nová Hory 1266/25
Ostrava, Městské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy:

- situace pasportu VO
- podmínky k vyjádření

PODMÍNKY K VYJÁDŘENÍ zn. OKAS-3532/16/TSÚ/Ku

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - **p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz)** o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO), které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět
2. Vytyčení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v dané oblasti tj.: Ostravské komunikace, a.s., **p. Szpandrzyk (tel.č. 595 621 290, mobil: 724 149 084, email: szpandrzyk@okas.cz)**
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného náradí a ve vzdálenosti méně než 1m na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než 2m od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.)
4. Při kříženích a soubězích s vedením VO musí být dodrženy zejména ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (ČSN 341050), ČSN 33 2000 – 5 – 52 - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050 - Zemní práce
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložním prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu správce VO s uložení bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO

Vyřizuje: Kutal / 595 621 351



