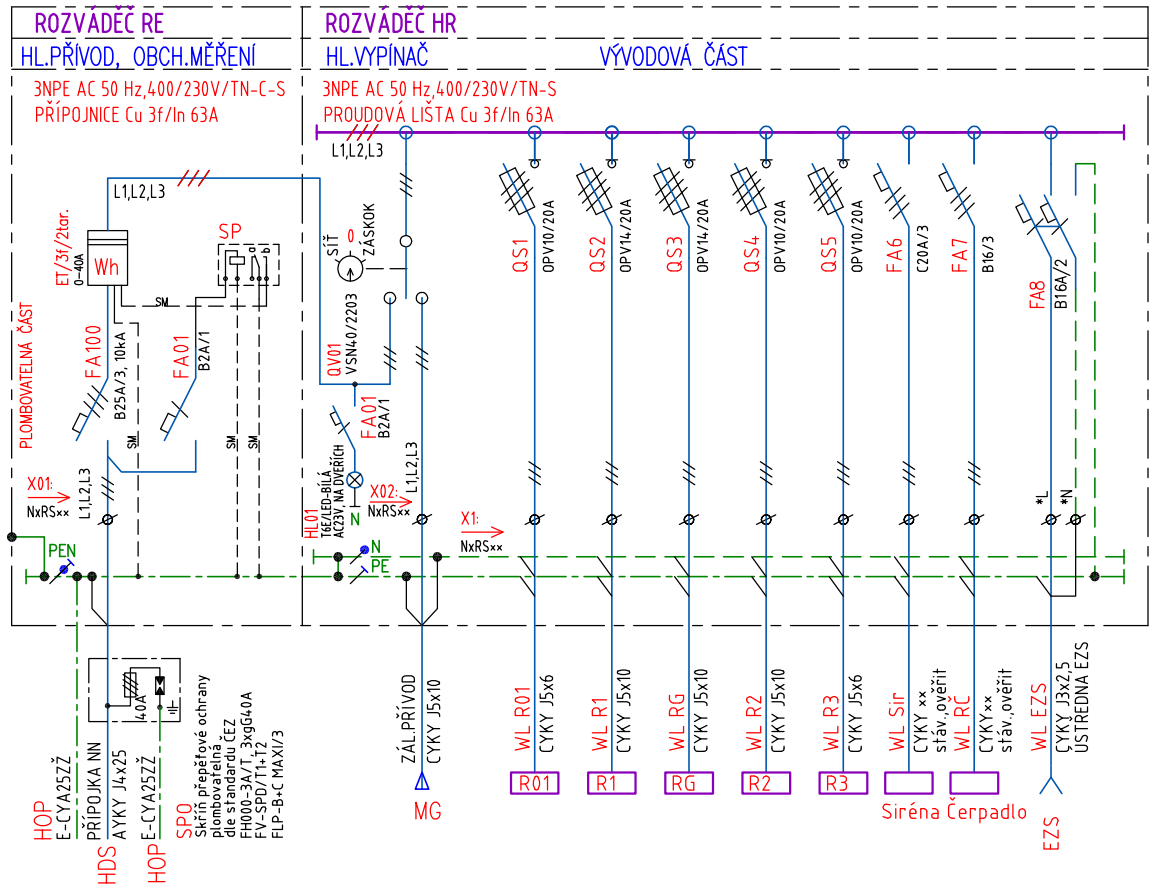

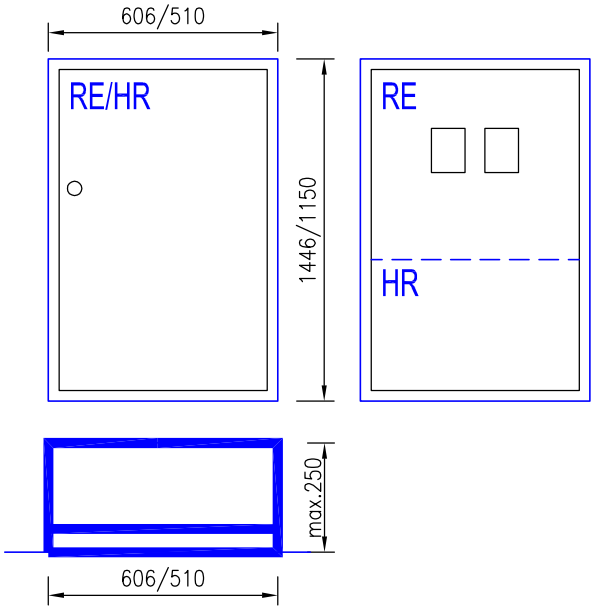

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	RE/HR
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCELOPLAST ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	VZOR OEZ DZ43-2409
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	216xDIN,ROZMĚRY DLE NÁKRESU
DĚLENÍ :	PROSTOROVÉ ODDĚLENÍ RE-HR
NÁTĚR/BARVA :	RAL9003
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	HR-VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4-41,ed.3
	SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-C-S

Značení vodičů, svorek atd.

ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů (330160)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)

Předpisy pro rozvaděče nn :

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

ZAPOJENÍ MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A PROSTOROVÁ ÚPRAVA RE
DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK ČEZ Distribuce, a.s. :
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí, příl.č.2:
Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem – soustava TN-C bez blokování spotřebičů
ZÁMEK NA TRNOVÝ KLÍČ 6x6mm.
ZKRATOVÁ ODOLNOST PŘÍSTROJŮ MIN. 10kA !!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
KONTROLOVAL :	Ing. Milan Černocký	
MÍSTO STAVBY :	Dolní 51, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava	
Příjemce :	SMO, měst. obv. Ostrava - Jih, Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	

Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
tel.: +420 603 448 517, novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV :

VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJ. DOLNÍ 51, OSTRAVA - ZÁBŘEH

OBJEKT/ČÁST : **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

OBSAH :

ROZVADĚČ RE, HR

DATUM :	6/2018
STUPEŇ PD :	DPS
ZAK. Č. :	0318
FORMÁT :	1xA4
MĚŘÍTKO :	-
PŘÍLOHA č. :	07